



Grafický index

---•---•---•--- NOVÉ POTRUBÍ
----- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

OZNAČENÍ POTRUBÍ CU
| 6 KAPALINA D=mm
| 12 PLYN D=mm

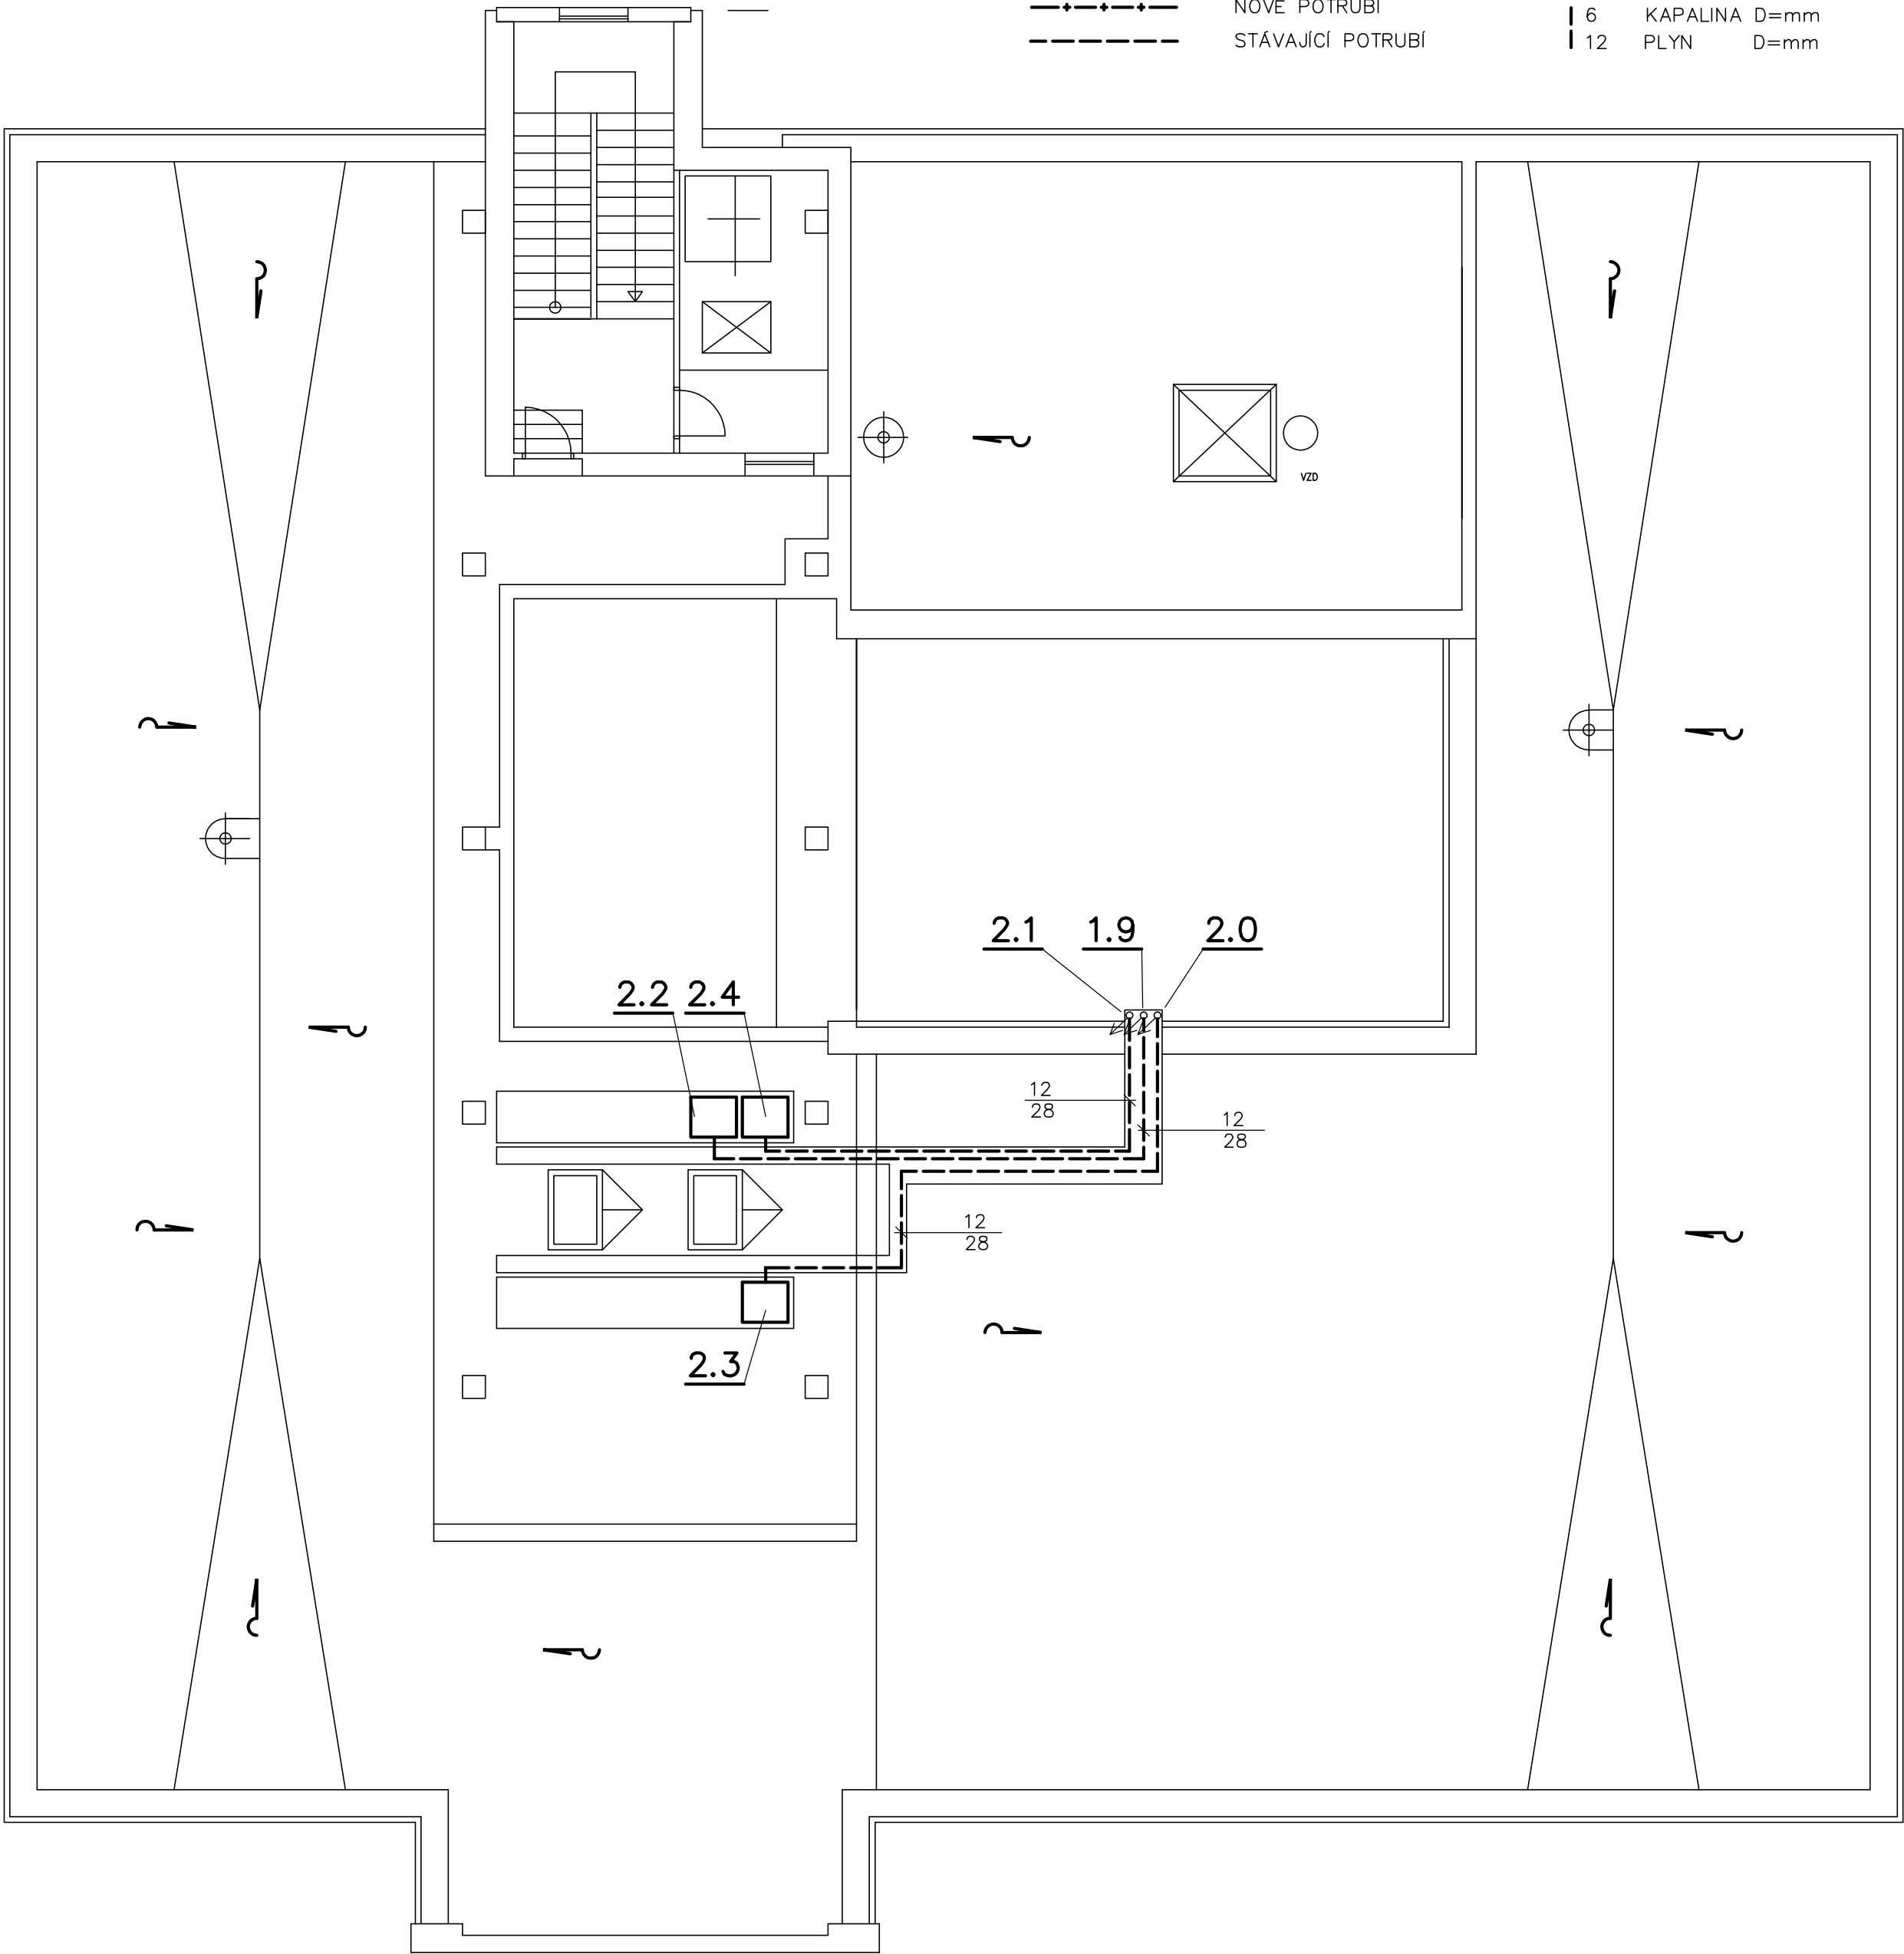

-15°C



LEGENDA VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zodp. projektant: Pavel Nosek IČO-43521070, nosek.pa@seznam.cz		
Podpis: tel. ústředna 493 532 257-8, tel. kancelář 493 592 746		
privát 493 793 341, mobil 777 834 826, Jičínská 167 Valdice 507 11		
Místo stavby: Komerční Banka a.s., 506 01 Jičín		
Investor: SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA JIČÍNA a.s.		
Akce: REKONSTRUKCE CHLAZENÍ		
Objekt: CHLAZENÍ		
Obsah: PŮDORYS STŘECHA		
Stupeň: DPS		
Datum: 12.5.2014		
Formát: 4 x A4		
Zak. číslo:		
Číslo výkr.: 4		
Měřítko: 1 : 100		