



—+—+—+— NOVÉ POTRUBÍ
- - - - - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

6	KAPALINA	D=mm
12	PLYN	D=mm

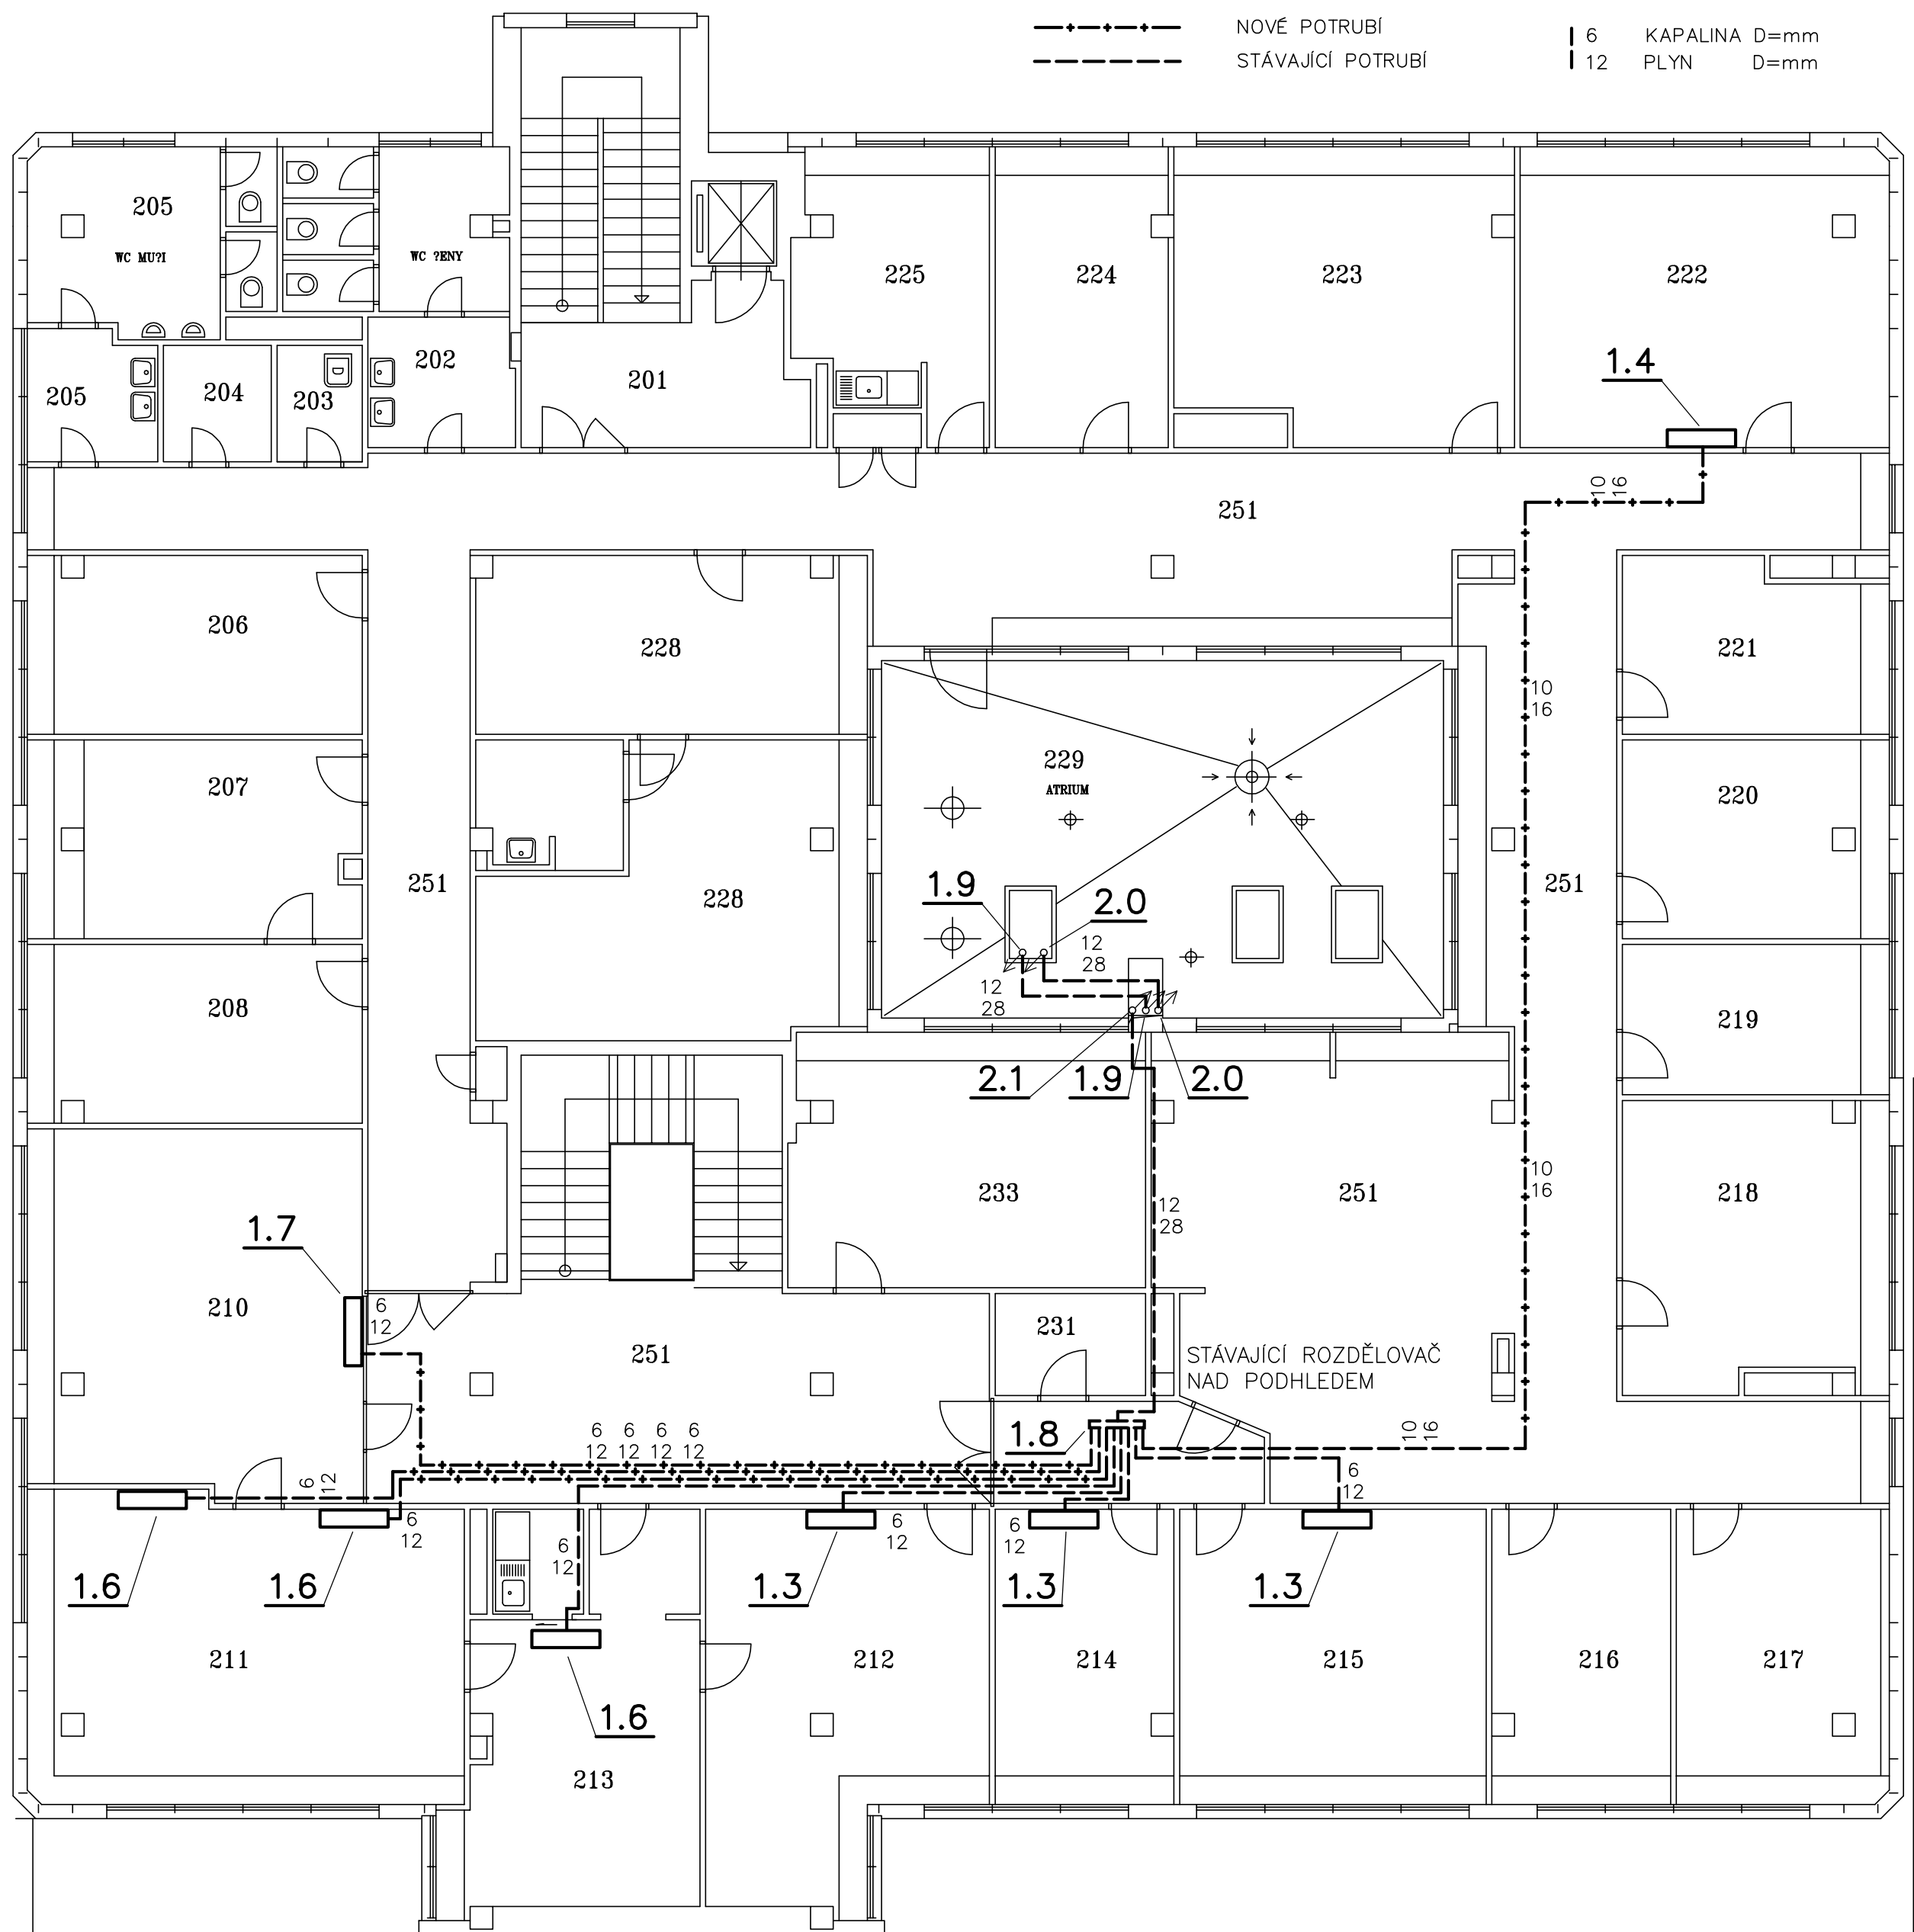

-15°C



Zodp. projektant: Pavel Nosek IČO-43521070, nosek.pa@seznam.cz		
Podpis: tel. ústředna 493 532 257-8, tel. kancelář 493 592 746 privát 493 793 341, mobil 777 834 826, Jičínská 167 Valdice 507 11		
Místo stavby: Komerční Banka a.s., 506 01 Jičín		
Investor: SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA JIČÍNA a.s.		
Akce: REKONSTRUKCE CHLAZENÍ		
Objekt: CHLAZENÍ		
Obsah: PŮDORYS 2.NP		
Stupeň: DPS	Datum: 12.5.2014	Formát: 4 x A4
Zak. číslo:	Číslo výkr.: 3	Měřítko: 1 : 100