

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

ČOV Tišnov, Březina – intenzifikace a rozšíření II

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-015778**

spisová značka zadavatele: **SVAKTČOV0124**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

IČO: 49457004

se sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

V technické zprávě D.2.1-0.1 je na str. 5 v odstavci Demontáže, kde je uvedeno:

„Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po demontáži uloženy na meziskládce. Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zřízení nebo jeho likvidaci. Veškerá demontovaná zařízení budou oceněny včetně likvidace zhotovitelem..

Ve výkazu výměr je v PS 01, PS 02, PS04, PS 05, PS06 položka Demontáže, kde je uvedeno:

► demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem určené místo, další manipulace s těmito demontovanými částmi a následné použití nebo likvidace jsou věcí investora.

Žádáme zadavatele o upřesnění, která z uvedených informací platí a zda má být položka demontáže oceněna včetně likvidace nebo bez.

Odpověď

Dodavatel bude uvažovat s likvidací a demontáží dle technické zprávy – tj. zajišťuje zhotovitel.

2)

Dotaz

Při zpracování nabídky na DPS 05.2.1 Kotelna jsme zjistili, že byla ukončena výroba teplovodního kotle Buderus Ecostream Logano GE315 o výkonu 2 x 230 kW s kombinovanými hořáky na bioplyn/zemní plyn typ Weishaupt. Požadavek na tento typ kotle je uveden na str.2 v Technické zprávě DPS 05.2. Kotelna.

Žádáme zadavatele o vyjádření popřípadě úpravu/doplnění projektové dokumentace.


Odpověď

Buderus Ecostream Logano GE315 typ Weishaupt byl uveden administrativním nedopatřením a zadavatel v žádném případě nepožaduje uvedené. Zadavatel upravuje projektovou dokumentaci tak, že předmětem veřejné zakázky je instalace dvou nových stacionárních teplovodních kotlů na bioplyn/zemní plyn o výkonu 2x230 kW s tlakovým hořákem. Celkový tepelný výkon kotelny bude 460 kW. Upravené části projektové dokumentace jsou přílohou tohoto vysvětlení.

3)

Dotaz

V rámci SO 1.4 jsou navrženy štětovnice dl. 4,5 m s odkopem 3,10 m. Vzhledem ke geologii a vysoké hladině HPV takové pažení staticky nevyhovuje z důvodu zejména nedostatečné kotevni (vetknuté) délky - riziko „ujetí paty“, nutnost rozvolnění horniny předvrtáním případně dodatečně staticky zajistit např. kotvami (pokud nebude možné předvrtání).

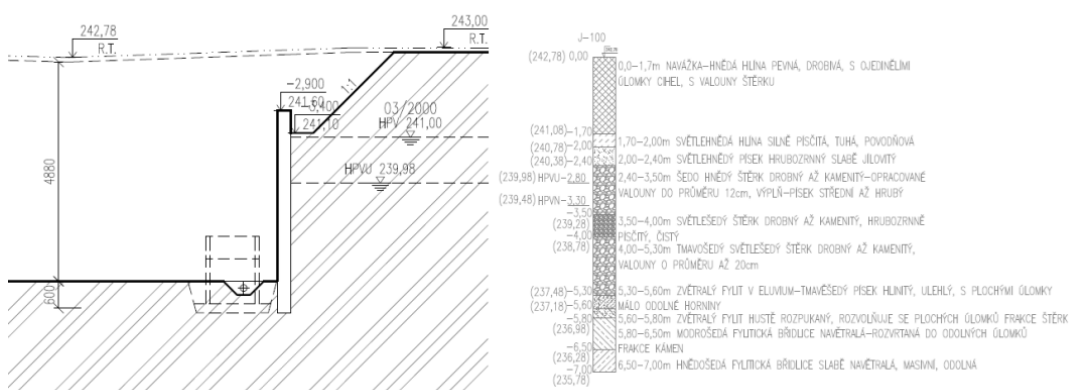

Obdobná situace je v případě 6m štětovic. Ty budou podle projektu kotvené, ale vzhledem k vysoké hladině HPV lze dovést, že bude z důvodu nedostatečného vetknutí docházet k velkým přítokům vody do jámy a zároveň riziku „ujetí paty“, tedy by bylo účelné prodloužit štětovnice pod úroveň ZS, opět však za předpokladu rozvolnění zeminy předvrtáním.

Je si Investor opravdu jistý daným návrhem? Jelikož se jedná o problematiku statického návrhu a posouzení v rámci dokumentace pro provedení stavby, které není součástí dílenské dokumentace zhotovitele, žádáme zadavatele o vyjádření popřípadě úpravu/doplnění projektové dokumentace včetně úprav výkazů výměr souvisejících se štětovým pažením.

Odpověď

Návrh je podrobně popsán v projektové dokumentaci, konkrétně v příloze D.1.1.9-09-Piskova_linka-Staticky_vypocet.pdf a v příloze D.1.2.4-19-Nova_AN-Staticky_vypocet.pdf. Zadavatel na uvedeném trvá.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dodavatelem, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny a přiměřeně povaze vysvětlení.

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 10.06.2024, do 23:59 hod.

DOKUMENTY

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele dle výše uvedeného tyto dokumenty:

- Příloha č. 1 – Upravená část projektové dokumentace ve znění vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. IV

Zadavatel uvádí, že výše uvedené dokumenty jsou pro dodavatele závazné a požaduje, aby dodavatelé v rámci zpracování nabídek nadále vycházeli z výše uvedených dokumentů uveřejněných na profilu zadavatele spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

V Brně dne 22.05.2024

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel