



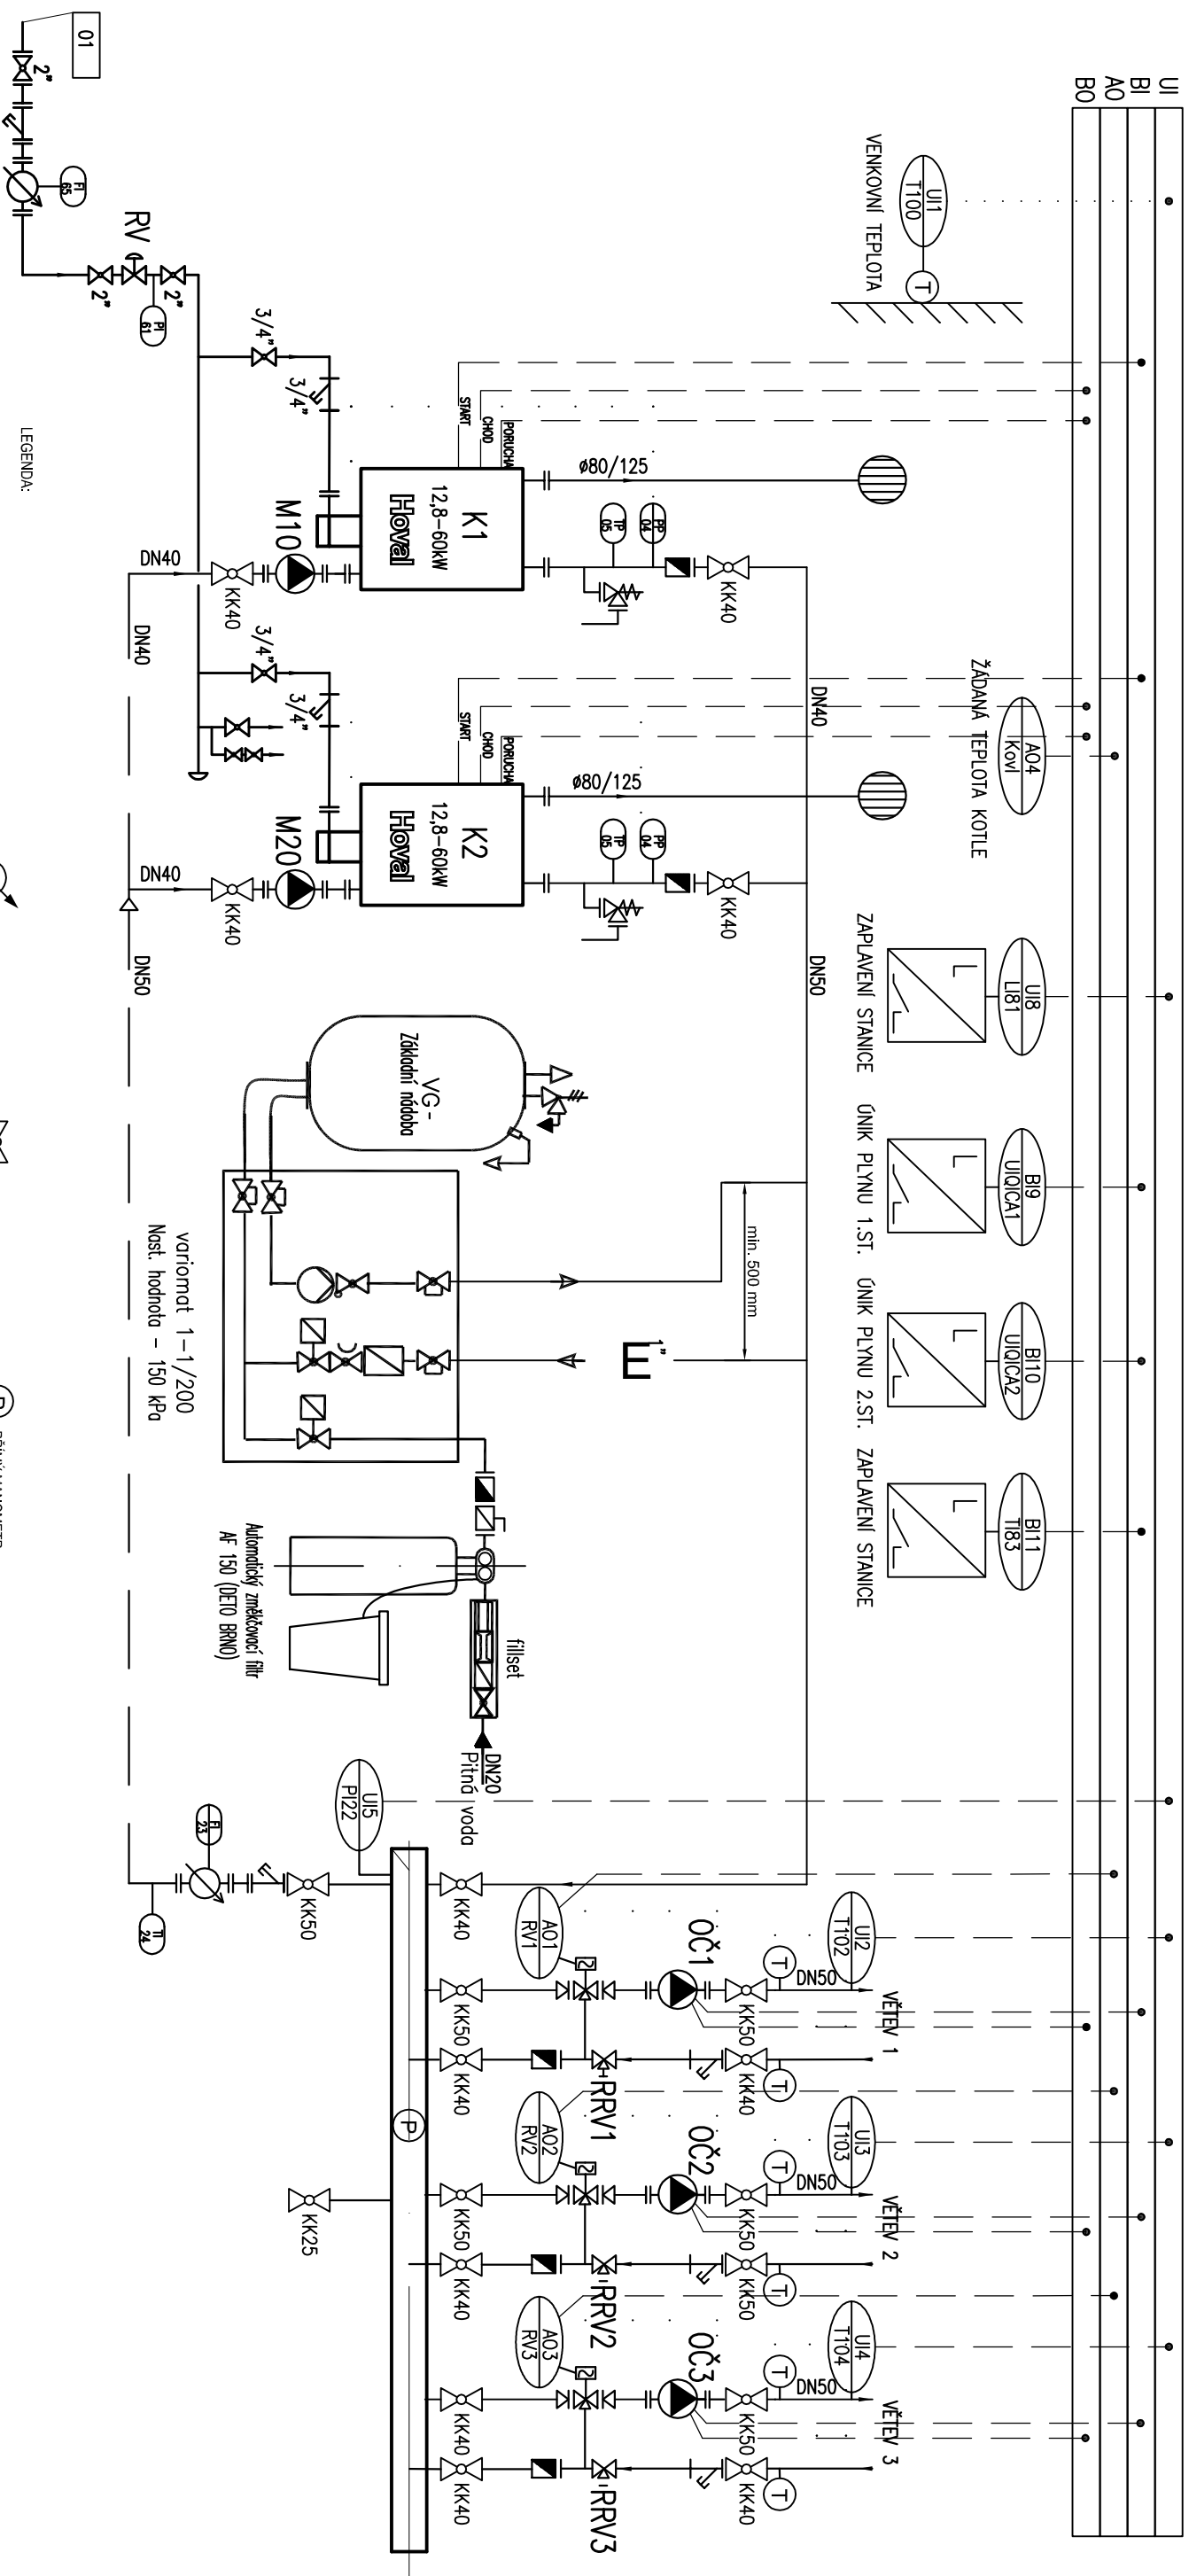

LEGENDA:

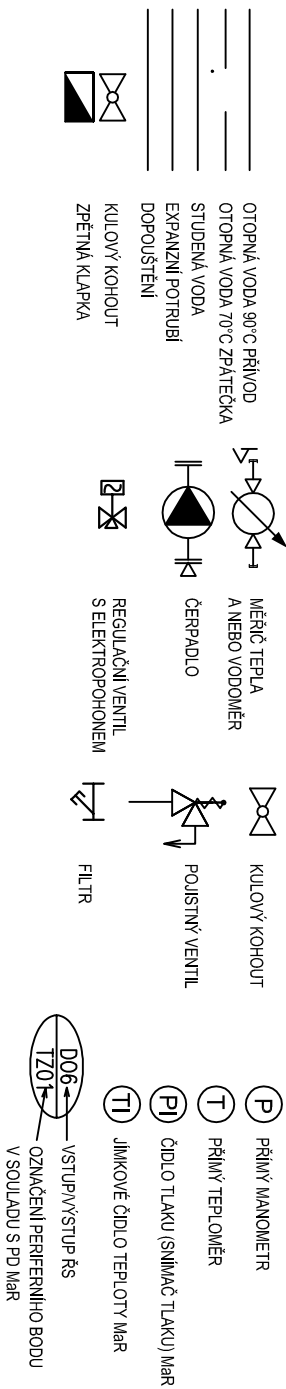

PARAMETRY:

Celkový tepelný výkon kotleny 120kW
Tepelný spád 75/55°C
Stl. plyn 20kPa

LEGENDA:

K1,K2	NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL HOVÁL TopGas	30–60; 60kW
EXP	MEMBRANOVÝ EXPAZNOMAT	250 l
U	ÚPRAVNA VODY AUV1	
OČ1	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDOS	Magma 32–60 180; I=0,09–0,6A; P=10–85W; U=230V 50 Hz
OČ2	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDOS	Magma 32–60 180; I=0,09–0,6A; P=10–85W; U=230V 50 Hz
OČ3	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDOS	Magma 32–60 180; I=0,09–0,6A; P=10–85W; U=230V 50 Hz
M4	SOLENOID. VENTIL	
RV1, RV2, RV3	TRÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL DN20; dp=	max. 10 kPa; Kvs=6,3m ³ /s (dodatek MaR)

ZHOŤOVATEL				
Jan Honig inženýrská činnost 783 83 Lipinka 22				
INDEX	ZMĚNA			
POČET				
NABŘEL	VYPRACOVAN	KONTROLOVAN	SOPHAILL	INVESTOR
JMENO	Jan Honig	Jan Honig	Jan Honig	INVESTOR
DATUM	04.2015	04.2015	04.2015	INVESTOR
PROJEKT				EKOLITES Hranice, a.s. Zborovská 606 753 01 Hranice

Plynová kotlina K15
Ul. Čechova č.183
753 01 Hranice na Moravě

SCHÉMA ZAPOJENÍ – MGR

8 x A4

ČÍSLO VÝKRESU	PARE ČÍSLO
---------------	------------

O