

KLADÉČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 1–3

VÝPIS TVAROVEK:


Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D63 PN16	8	ks
FF-KUS DN80 PN16 L=200	1	ks
FFR-KUS DN80/50 PN16	1	ks
KOLENO 15° SDR11 PE100 D63 PN16	2	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D63 PN16	2	ks
N-KUS DN80 PN16	1	ks
OBLOUK 30° SDR11 PE100 D63 PN16	1	ks
PŘÍRUBA PP-OCEL D63 PN16	2	ks
X-KUS DN50 PN16	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK. 1,50m DN80 PN16	1	ks
ŠOUPĚ DN80 PN16	1	ks
JINÉ		
POKLOP LITINA HYDRANTOVÝ	1	ks
POKLOP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	1	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65–80, 1,05–1,75m	1	ks

VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE




Š DN 80 PN 10


DETAIL OTOČNÉ PŘÍRUBY



DETAIL 1

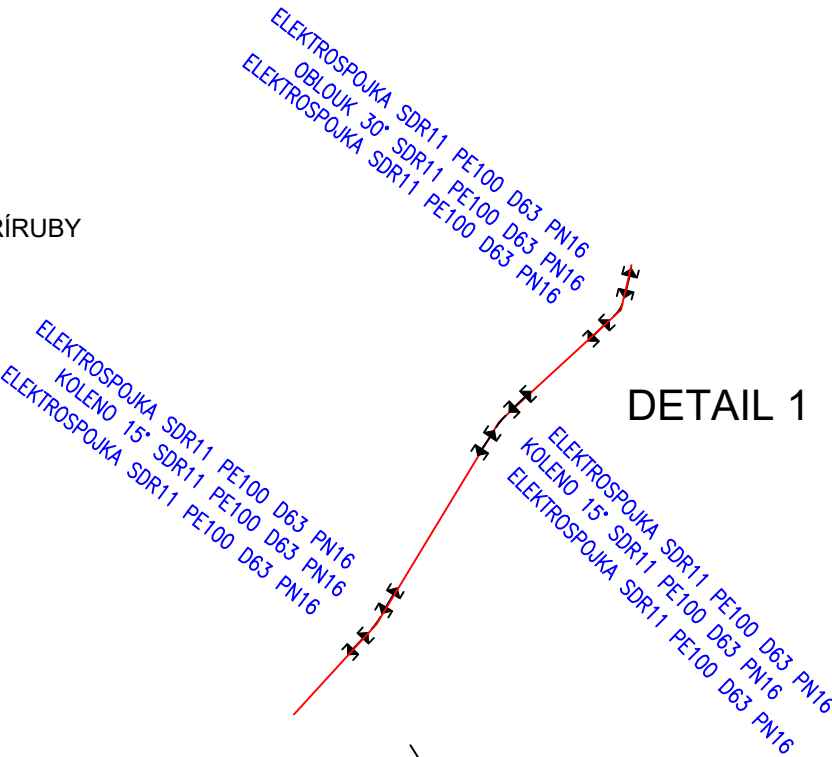

DETAIL 1

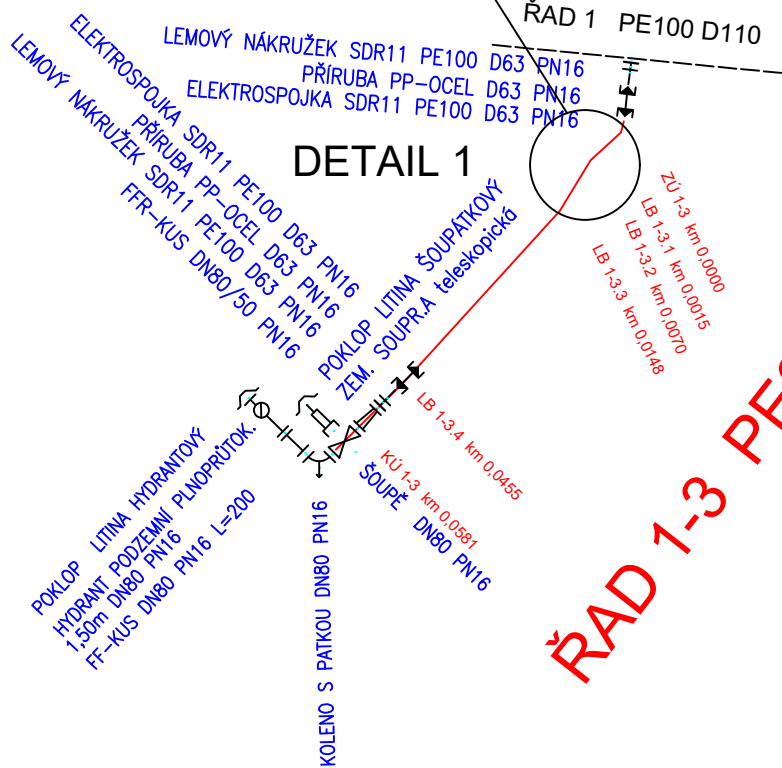


ŘAD 1-3 PE63 58,1m

POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ

TLAKOVÁ ZKOUŠKA
- ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ
VZOR

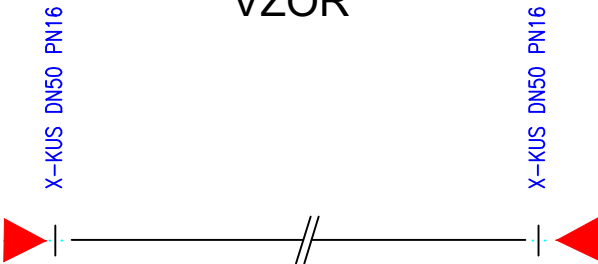

POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE UKONČENO X-KUSEM.

ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA Z DŮVODU KONTROLY.

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Obec: NESPEKY, PYŠELÝ			
Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY				Soubor: D_1_2_5_1_07_řad 1-3.dwg
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, VODOJEM A ROZVÁDĚCÍ ŘADY				Formát: 2 A4
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				Datum: 07/2021
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 1-3				Stupeň: DPS
				Č. zakázky: 3996/002
				Měřítko:
				Číslo přílohy: D.1.2.5.1.7

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.