


KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 1-7-2

VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE




Š DN 80 PN 10

DETAIL OTOČNÉ PŘÍRUBY

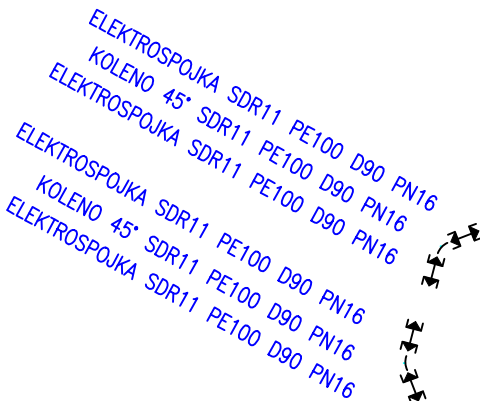

DETAIL 2

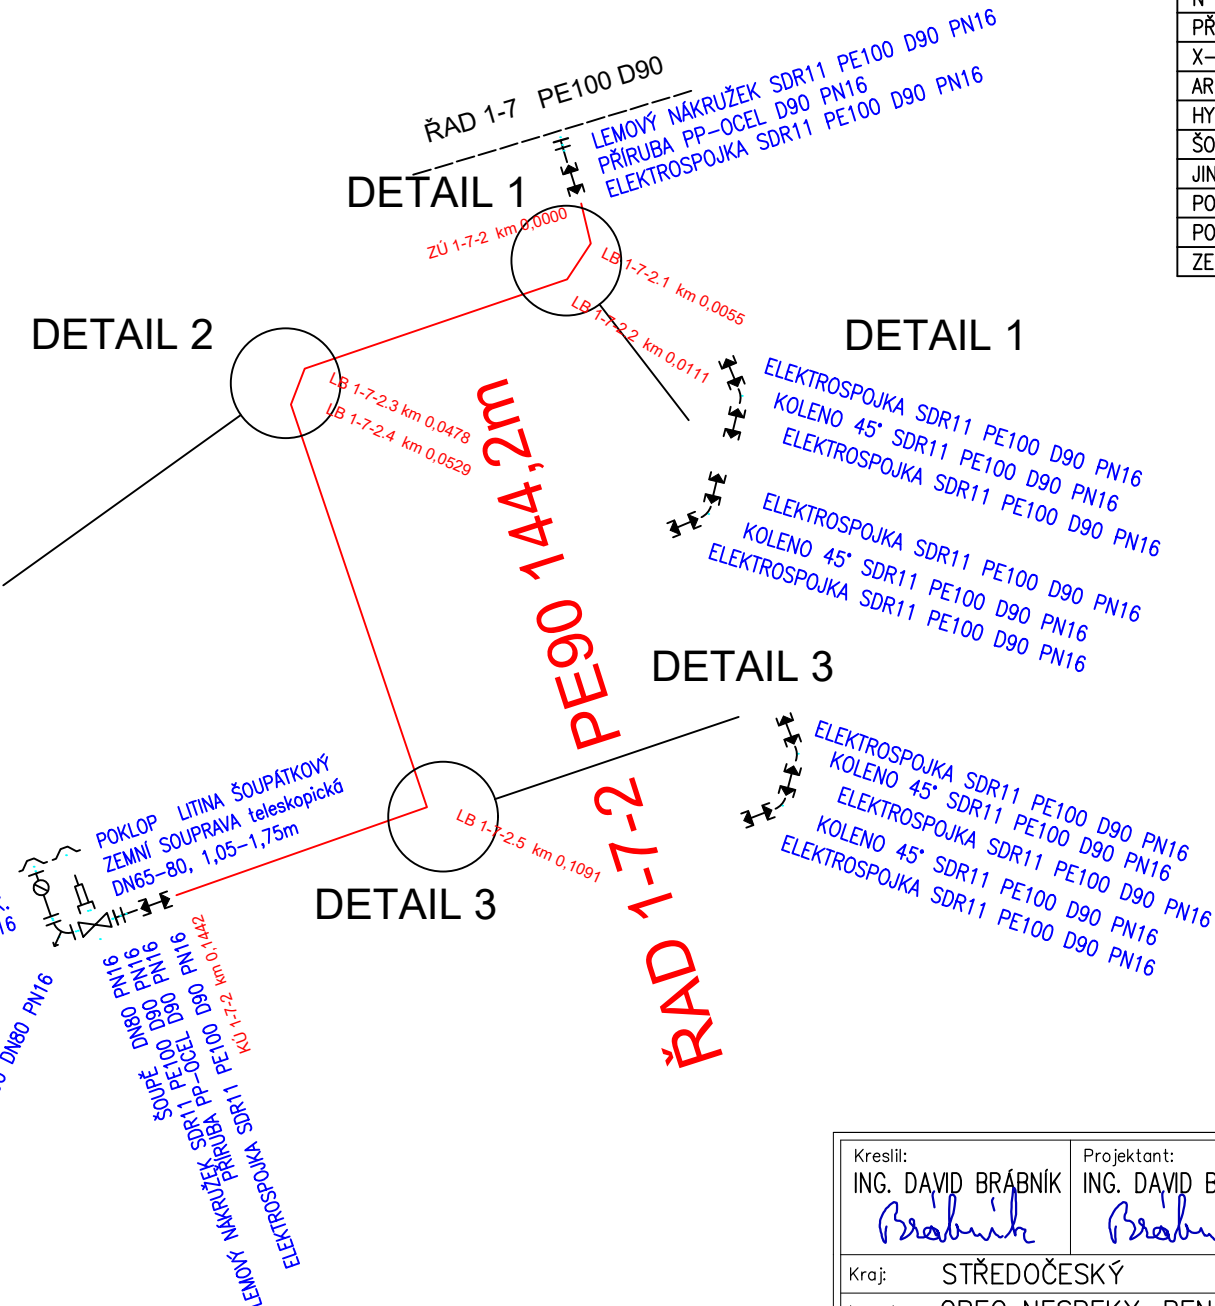

TLAKOVÁ ZKOUŠKA - ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ VZOR



POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE UKONČENO X-KUSEM

ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA
Z DŮVODU KONTROLY.

VÝPIS TVAROVEK:

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPJKA SDR11 PE100 D90 PN10/16	13	ks
KOLENO 45° SDR11 PE100 D90 PN10/16	6	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D90 PN10/16	2	ks
N-KUS DN80 PN10/16	1	ks
PŘÍRUBA PP-OCEL D90 PN16	2	ks
X-KUS DN80 PN10/16	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK.1,50m DN80 PN16	1	ks
ŠOUPĚ DN80 PN10/16	1	ks
JINÉ		
POKLAP LITINA HYDRANTOVÝ	1	ks
POKLAP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	1	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65-80, 1,05-1,75m	1	ks

POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK 	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK 	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK 	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. 	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ		Obec: NESPEKY, PYŠELÝ		
Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY				Soubor: D_1_2_5_1_15_rad 1-7-2.dwg
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, VODOJEM A ROZVÁDĚCÍ ŘADY				Formát: 2 A4
				Datum: 07/2021
				Stupeň: DPS
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				Č. zakázky: 3996/002
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 1-7-2				Měřítko: Číslo přílohy: D.1.2.5.1.15

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.