

KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 1–9

VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE

DETAIL OTOČNÉ PŘÍRUBY



Š DN 80 PN 10





TLAKOVÁ ZKOUŠKA
- ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ
VZOR



POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE UKONČENO X-KUSEM.


ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA
Z DŮVODU KONTROLY.

DETAIL B -
ODKALENÍ ŘADU

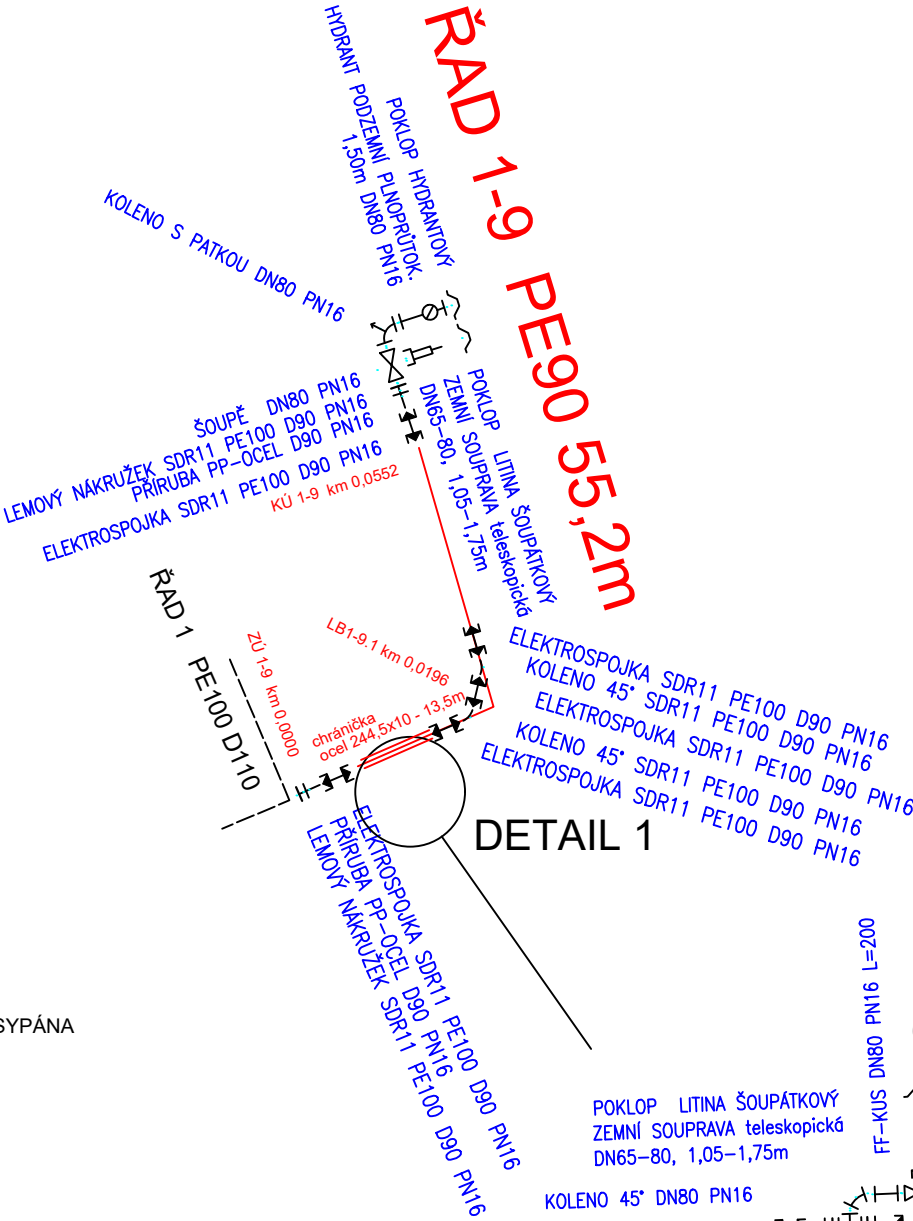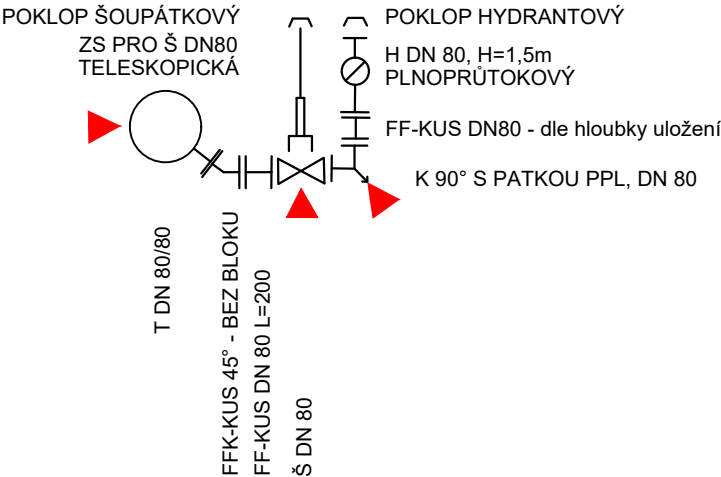

DETAIL 1

DETAIL 1
ODKALENÍ ŘADU

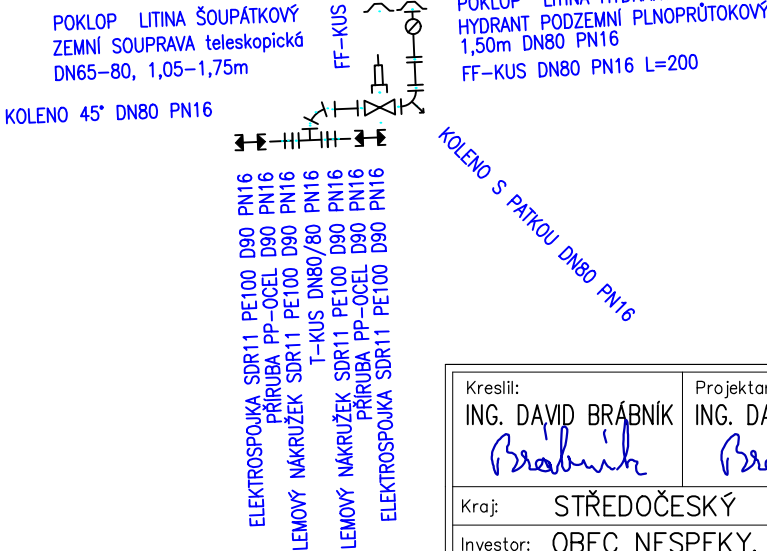

VÝPIS TVAROVEK:

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D90 PN10/16	7	ks
FF-KUS DN80 PN10/16 L=200	2	ks
FFK-KUS 45° DN80 PN10/16	1	ks
KOLENO 45° SDR11 PE100 D90 PN10/16	2	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D90 PN10/16	4	ks
N-KUS DN80 PN10/16	2	ks
PŘÍRUBA PP-OCEL D90 PN16	4	ks
T-KUS DN80/80 PN10/16	1	ks
X-KUS DN80 PN10/16	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK. 1,50m DN80 PN16	2	ks
ŠOUPĚ DN80 PN10/16	2	ks
JINÉ		
POKLOP LITINA HYDRANTOVÝ	2	ks
POKLOP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	2	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65–80, 1,05–1,75m	2	ks

POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ		Obec: NESPEKY, PYŠELÝ		
Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY				
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV				
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 1–9				

Soubor: D_1_2_5_1_17_řad 1–9.dwg	
Formát:	2 A4
Datum:	07/2021
Stupeň:	DPS
Č. zakázky:	3996/002
Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.2.5.1.17

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.