



KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 3-1


DETAIL A -
ODVZDUŠNĚNÍ ŘADU

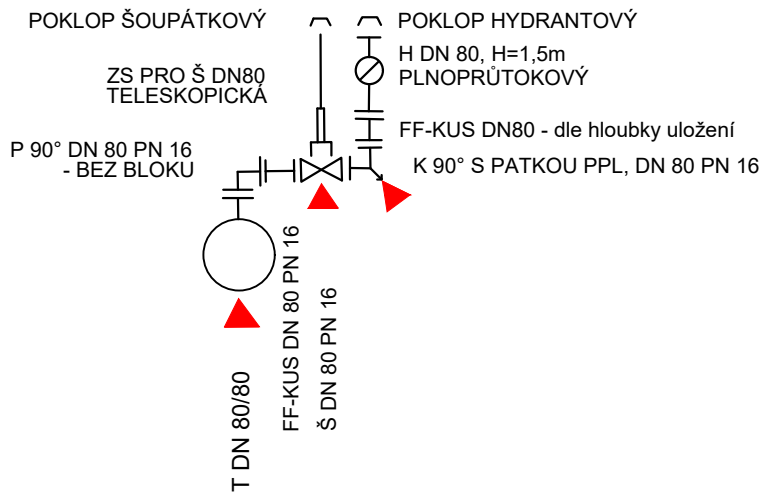

DETAIL B -
ODKALENÍ ŘADU

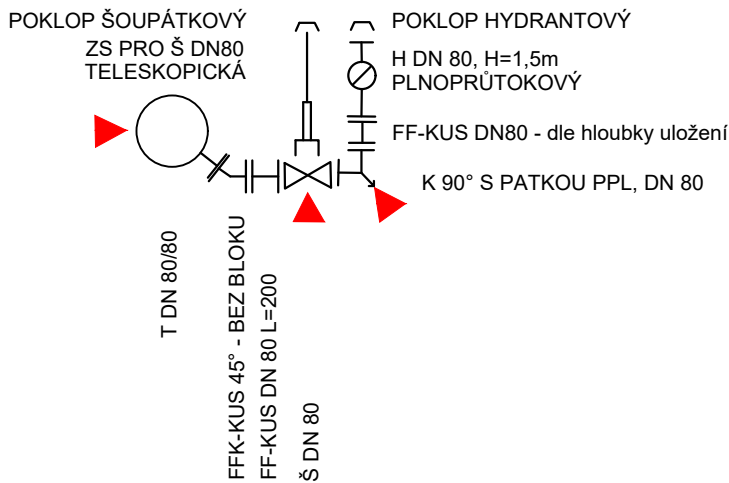


DETAIL A
ODVZDUŠNĚNÍ ŘADU

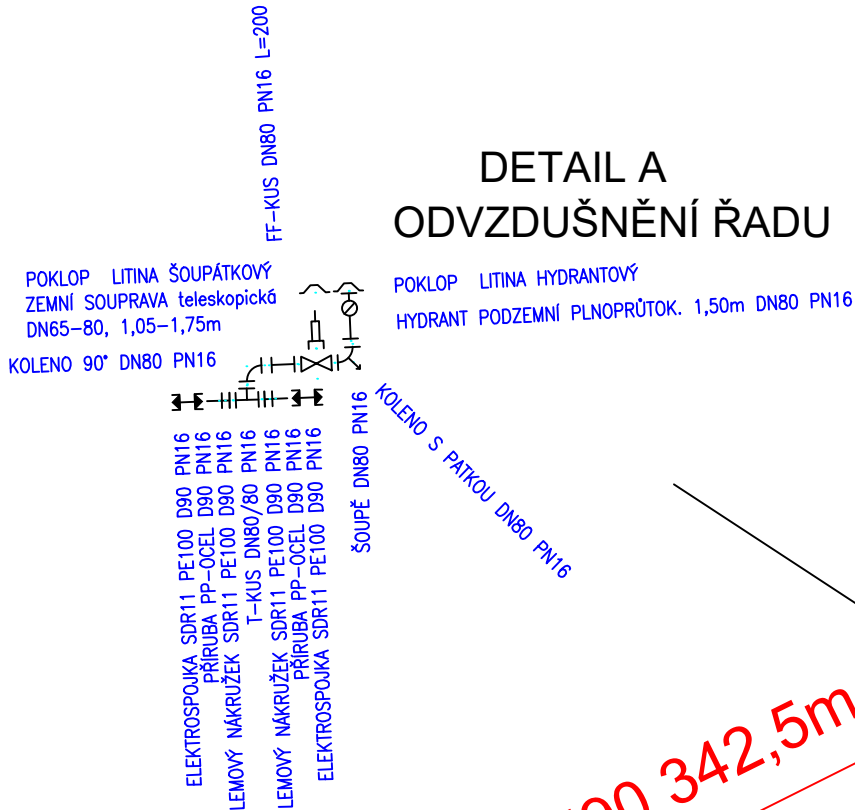

DETAIL A

DETAIL B
ODKALENÍ ŘADU

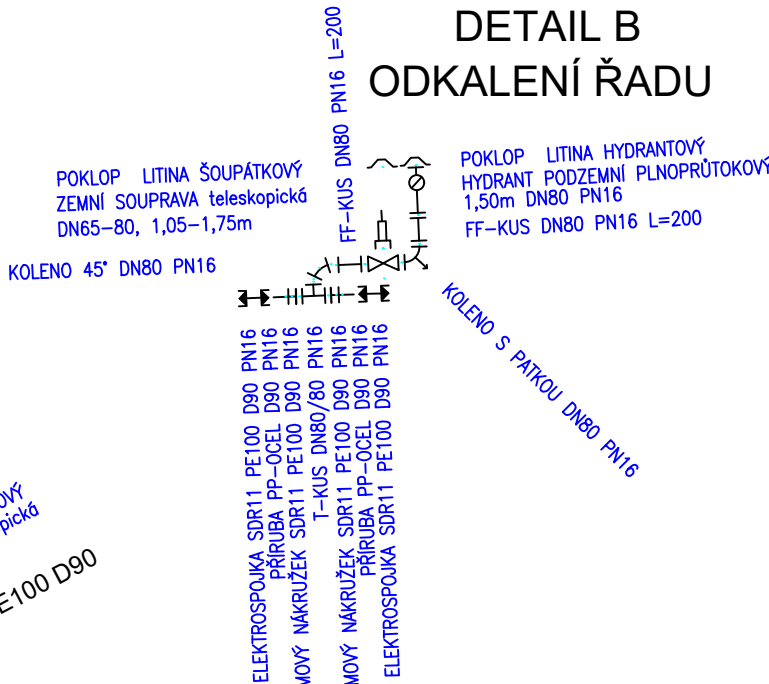

DETAIL B

VÝPIS TVAROVEK:

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D90 PN10/16	11	ks
FF-KUS DN80 PN10/16 L=200	3	ks
FFK-KUS 45° DN80 PN10/16	1	ks
KOLENO 45° SDR11 PE100 D90 PN10/16	2	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D90 PN10/16	8	ks
N-KUS DN80 PN10/16	2	ks
PŘÍRUBA PP-OČEL D90 PN16	8	ks
Q-KUS 90° DN80 PN10/16	1	ks
T-KUS DN80/80 PN10/16	3	ks
X-KUS DN80 PN10/16	3	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK. 1,50m DN80 PN16	2	ks
ŠOUPĚ DN80 PN10/16	5	ks
JINÉ		
POKLOP LITINA HYDRANTOVÝ	2	ks
POKLOP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	5	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65-80, 1,05-1,75m	5	ks


POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPIČKÉ

TLAKOVÁ ZKOUŠKA

- ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ

VZOR

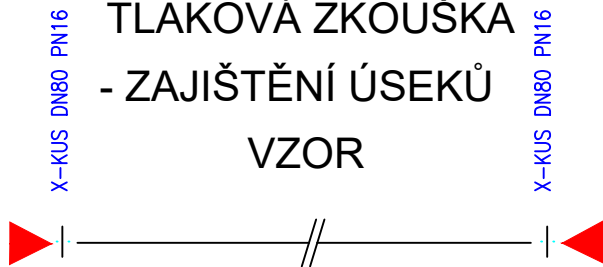

POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE UKONČENO X-KUSEM.

ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA Z DŮVODU KONTROLY.

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabnik</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabnik</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabnik</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY	Obec: NESPEKY, PYŠELÝ	Soubor: D_1_2_5_3_03_fod 3-1.dwg	
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, VODOJEM A ROZVÁDĚCÍ ŘADY	Formát: 6 A4	Datum: 07/2021	Stupeň: DPS	
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	Č. zakázky: 3996/002	Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.2.5.3.3	
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 3-1				

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.