

KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 4-2


VÝPIS TVAROVEK:

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D90 PN10/16	9	ks
FF-KUS DN80 PN10/16 L=200	2	ks
FFK-KUS 45° DN80 PN10/16	1	ks
KOLENO 45° SDR11 PE100 D90 PN10/16	2	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D90 PN10/16	6	ks
N-KUS DN80 PN10/16	2	ks
PŘÍRUBA PP-OČEL D90 PN16	6	ks
T-KUS DN80/50 PN10/16	1	ks
T-KUS DN80/80 PN10/16	1	ks
X-KUS DN50 PN10/16	1	ks
X-KUS DN80 PN10/16	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK. 1,50m DN80 PN16	2	ks
ŠOUPĚ DN50 PN10/16	1	ks
ŠOUPĚ DN80 PN10/16	4	ks
JINÉ		
POKLOP LITINA HYDRANTOVÝ	2	ks
POKLOP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	5	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN40-50, 1,05-1,75m	1	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65-80, 1,05-1,75m	4	ks


POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ


DETAIL B ODKALENÍ ŘADU

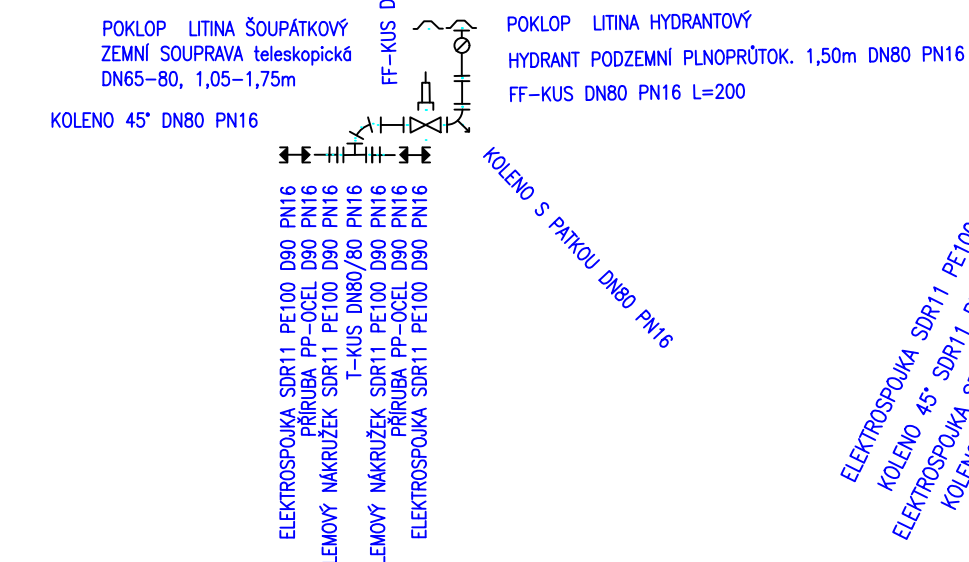

DETAIL B - ODKALENÍ ŘADU

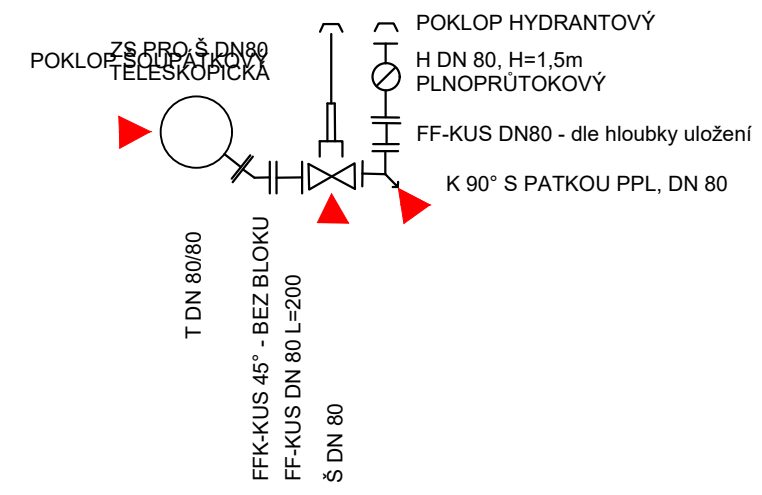

TLAKOVÁ ZKOUŠKA - ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ VZOR

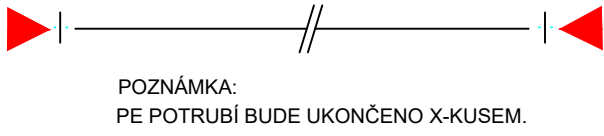

POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE UKONČENO X-KUSEM.

ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA Z DŮVODU KONTROLY.

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Obec: NESPEKY, PYŠELY			
Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY			Soubor: D_1_2_5_4_3_řad 4-2.dwg	
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, VODOJEM A ROZVÁDĚČÍ ŘADY			Formát: 2 A4	
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Datum: 07/2021	
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 4-2			Stupeň: DPS	
			Č. zakázky: 3996/002	
			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.2.5.4.3

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.