


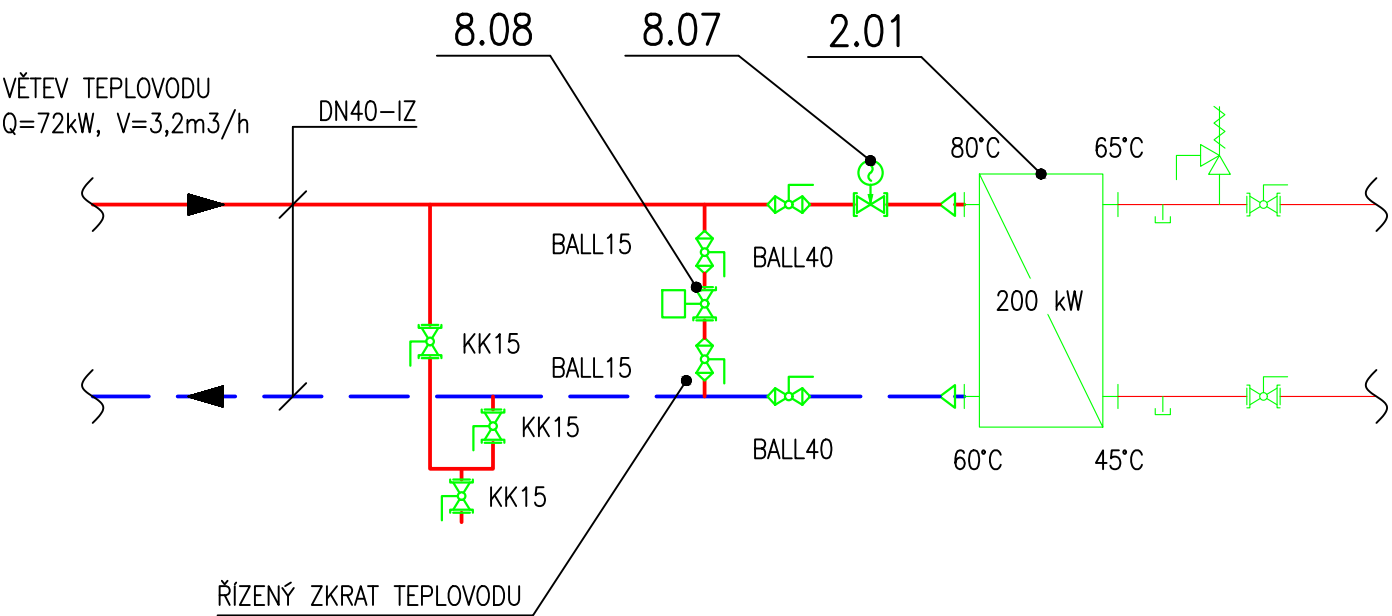

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
2.01	PÁJENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK UT ALFA LAVAL CB110-46M-F Q=200kW, PRIMÁR PN16, SEKUNDÁR PN10, TEPLTNÍ SPÁD PRIMÁR: 75/55°C, SEKUNDÁR: 65/45°C	1
8.07	DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL, DN40, Kvs=22 m3/h, S POHONEM 230V, S PLYNULÝM OVLÁDÁNÍM POLOHY 0-10V, S HAVARIJNÍ FUNKCÍ	1
8.08	KULOVÝ KOHOUT S POHONEM ON/OFF, DN15, S POHONEM 230V, OVLÁDÁNÍ ON/OFF	1

LEGENDA POTRUBÍ

	TOPNÁ VODA PŘÍVOD
	TOPNÁ VODA VRAT
	EXPANZNÍ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR

	RV	DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
	W	VYVAŽOVACÍ VENTIL HYDROCONTROL ZÁVITOVÝ
	KK	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
	BALL	KULOVÝ KOHOUT PŘÍVAŘOVACÍ BALLOMAX
	VK	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

POZNÁMKA

- VENTIL 8.08 NA PROTEPLOVACÍM ZKRATU OTEVŘE POKUD TEPLOTA VODY V TEPLOVODU KLESNE NA 50°C
- VENTIL 8.07 JE ŘÍZEN PODLE TEPLoty OTOPNÉ VODY NA SEKUNDÁRNÍ STRANĚ VÝMĚNÍKU RESPEKTIVE OTEVÍRÁ POKUD NESTAČÍ TEPLo DODÁVANÉ TEPELNÝMI ČERPADLI

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	TZ PRO TZ pro, s.r.o. Filipinského 55 615 00 Brno tzpro@tzpro.cz www.tzpro.cz KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING	
ING. PAVEL BURIAN	ING. MAREK RUŠÍN	PAVEL HERMAN		
INVESTOR: OBEC DVORCE, IČO 00295973 NÁMĚSTÍ 13, 793 68 DVORCE				
AKCE: TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT TURISTCENTRA, DVORCE			DATUM	09/2022
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	2xA4
			Č. ZAKÁZKY	012c/2022
PROFESE: TRUBNÍ ROZVODY			MĚŘÍTKO: —	Č.VÝKRESU: D.2.1–b03
OBSAH: TOPNÁ VĚTEV TEPLOVODU V TURISTCENTRU				