


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SV. V. [m]
1.01	ZAVĚTRÍ	5,75	2,550
1.02	SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ	10,75	2,550
1.03	TECH.MÍSTNOST + SUŠARNA	10,40	2,550
1.04	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	8,50	–
1.05	PRADELNA	2,55	2,550
1.06	SKLAD	8,50	2,550
1.07	ZADVĚŘÍ	5,30	2,550


POZNÁMKA:

Svítlidla na schodišti budou kombinovaná s nouzovým zdrojem – připojit kabelem CYKY-J 5x1,5

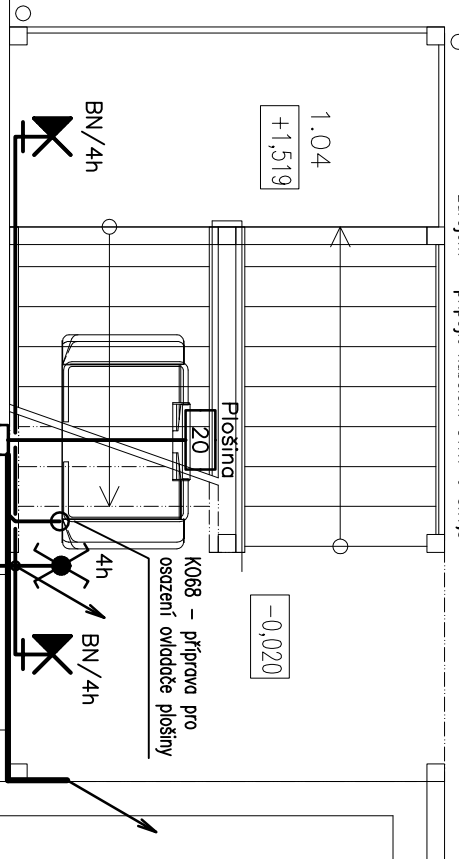

PŘÍPRAVA – TRUBKOVÁNÍ PRO PŘÍPOJENÍ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY

Ohedná elektroinstalační trubka 32mm
pod omítkou

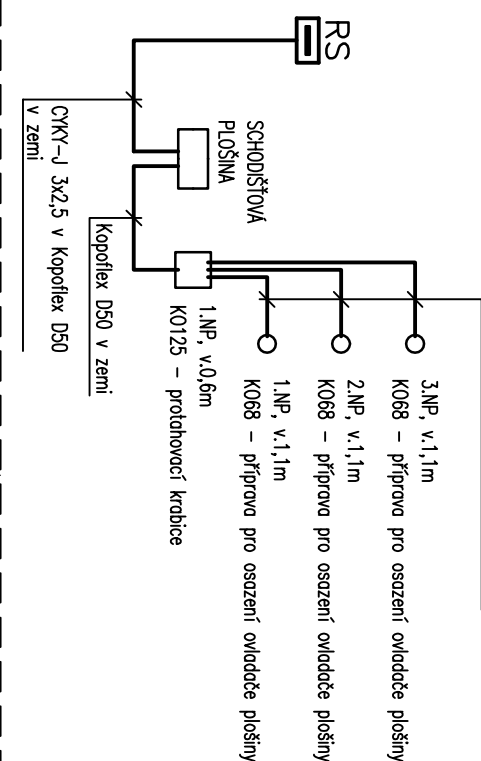

LEGENDA:

- | | |
|--|---|
| | SPINAČ 230V, 10A, č.1, IP20 |
| | SPINAČ 230V, 10A, č.5, IP20 |
| | SPINAČ 230V, 10A, č.6, IP20 |
| | SPINAČ 230V, 10A, č.1, IP44 |
| | SPINAČ 230V, 10A, č.6, IP44 |
| | SPINAČ 230V, 10A, č.7, IP44 |
| | ZASUVKA 230V, 16A, JEDNODUCHÁ, IP20 |
| | ZASUVKA 230V, 16A, DVOUITÁ, IP20 |
| | ZASUVKA 400V, 16A, IP44 montáž pod omítku |
| | KRABICE |
| | SVÍTLIDLO STROPNÍ |
| | SVÍTLIDLO NÁSTĚNNÉ |
| | SVÍTLIDLO ZÁŘÍVKOVÉ |
| | VENTILÁTOR S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM |
| | ANTÉNNÍ ZASUVKA |
| | DATOVÁ ZASUVKA |
| | SVORKOVNICE – |
| | HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ V K0125 |
| | EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE |
| | ROZVADĚČ RS – ROZVODNICE NN |

Ovládání ventilátorů:

- ventilátor m.1.05, 1.06, 2.05, 2.06, 3.03 ručně spínacem společně se svítidlem
- ventilátor m.1.03 automaticky hygrostatem při překročení vlhkosti

Ventilátory budou s nastavitelným časovým doběhem.

Kabeláže VZI jednotky m.č.2.02 a 3.02:

CMKY-J 5x1,5 z rozvaděče RS, napájení VZT jednotky + el. ohřivače SYKFY 5x2x0,5 k ovladači VZT jednotky (umístění dle projektu VZT)

CYKY-0 3x1,5 z tlačítka zvýšeného výkonu (m.č.2.03 a 3.04)
CY6 zř ze svorkovnice HOP

POZNÁMKA – PŘÍPOJKA NN:

Před započítání výstavby bude provedeno přeložka stávající zemní přípojky NN do pojišťovny skříně u objektu kabin, tak aby trasa přípojky vedla mimo řešenou stavbu. Přeložení přípojky není součástí této části projektové dokumentace. Přeložení přípojky kešší investor stavby po dohodě s provozovatelem distribuční sítě, dle jeho požadavků

zodpovedný projektant	vypracoval	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč
ZDENĚK MUSIL	MIROSLAV ČAHA	
investor: SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY, Z.S., U STADIONU 7, 675 21 OKŘÍŠKY		
dílce		datum
PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZAZEMÍ SK OKŘÍŠKY U STADIONU 7, PARC.Č. 254/2, ST.421, 254/2 395/11, 235/13, 235/1, K.Ú. OKŘÍŠKY		účel
		číslo zakázky
		měřtko
obsah	PŮDORYS 1.NP – Elektroinstalace	1:50
		D.1.4.g.02

LEGENDA SVÍTIDEL:

A - Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, mikropřizmatický kryt, UGR<19, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K, IP40 + rámeček pro přisazenou montáž

B - Světlo LED přisazené, 24W, 2840lm, Ra85, plastový kryt, pr. 300mm, IP54

BN – Svitlido LED prísazené, 24W, 2840lm, Ra85, plastový kryt, pr. 300mm, IP54, s nouzovým záložným zdrojom 1 hod.

C – Svítidlo LED průmyslové přisazené, 35W, 4910lm, Ra 85, 4000K, IP66, 1172x145x100mm

N - Světlo nouzové LED, 1W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobci pro montáž doporučené systémové příslušenství svítidel.