


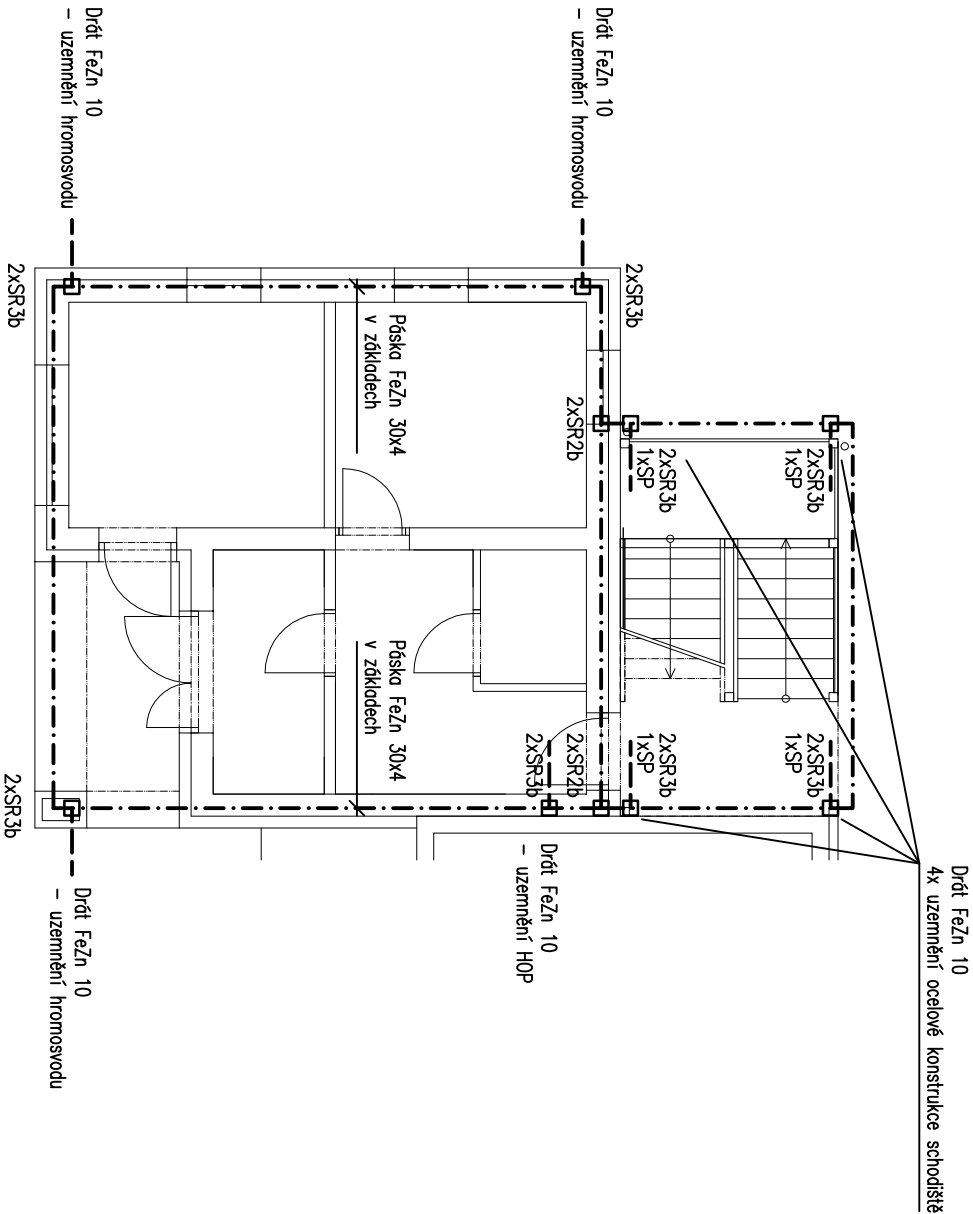

POZNÁMKY:

- 1) HROMOSVOD JE TVOŘENÝ:
- JIMACÍ SOUSTAVOU NA VRCHOLU STŘECHY
 - JIMACIMI TYČEMI UMÍSTĚNÝMI NA VRCHOLU STŘECHY
 - DRÁTEM ALMGŠI prům. 8 mm VEDENÝM NA PODPĚRÁCH
 - ZKUŠEBNÍMI SVORKAMI UMÍSTĚNÝMI 1,8m NAD TERÉNEM (V PŘÍPADĚ SVODŮ NA POVRCHU)
 - ZKUŠEBNÍ SVORKOU UMÍSTĚNOU 0,5m NAD TERÉNEM (V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO SVODU)
 - DRÁTEM Fežn prům. 10 – SPOJENÍ SVODU SE ZEMNÍM PÁSKEM
 - PÁSKEM Fežn 30/4 mm ULOŽENÝM V ZÁKLADECH OBVODOVÝCH STĚN BUDOVY
- 2) ŽKS SVODŮ JSOU VEDENY NA POVRCHU OBVODOVÝCH STĚN, UPEVNĚNÉ PODPĚRAMI, NAD ZEMÍ JSOU KRYTY OCHRANNÝMI TRUBKAMI
- 1KS SVODU JE PROVEDENÝ JAKO NÁHODNÝ, POMOCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

PARAMETRY METOD OCHRANY DLE ČSN EN 62305 ed.2:


TRÍDA LPS III
POLOMĚR VALICÍ SE KOULE 45m
OCHRANNÝ ÚHEL JÍMAČŮ 58°
DOPORUČENÁ VZDÁLENOST MEZI SVODY max. 15m

LEGENDA:


JT2 – JIMACÍ TYČ 2m ALMGŠI, na podstavci s betonovým závažím 19kg
SZ – SVORKA ZKUŠEBNÍ
SO – SVORKA OKAPOVA
SU – SVORKA UNIVERZÁLNÍ / SPOJOVACÍ
SJ – SVORKA K JIMACÍ TYČI
SP – SVORKA PŘIPOJOVACÍ

PROVEDENÍ SVODŮ HROMOSVODU č.1–3:

Jímací vedení dřívem ALMGŠI 8, na podpěrách na ploché střechy
Svod dřívem ALMGŠI 8 na noštěných podpěrách
Zkušební svorka SZ, v=1,8m
Ochranná trubka Fežn, p:18mm
Drôt Fežn 10mm – vývod uzemnění
Pěška Fežn 30x4 v základech

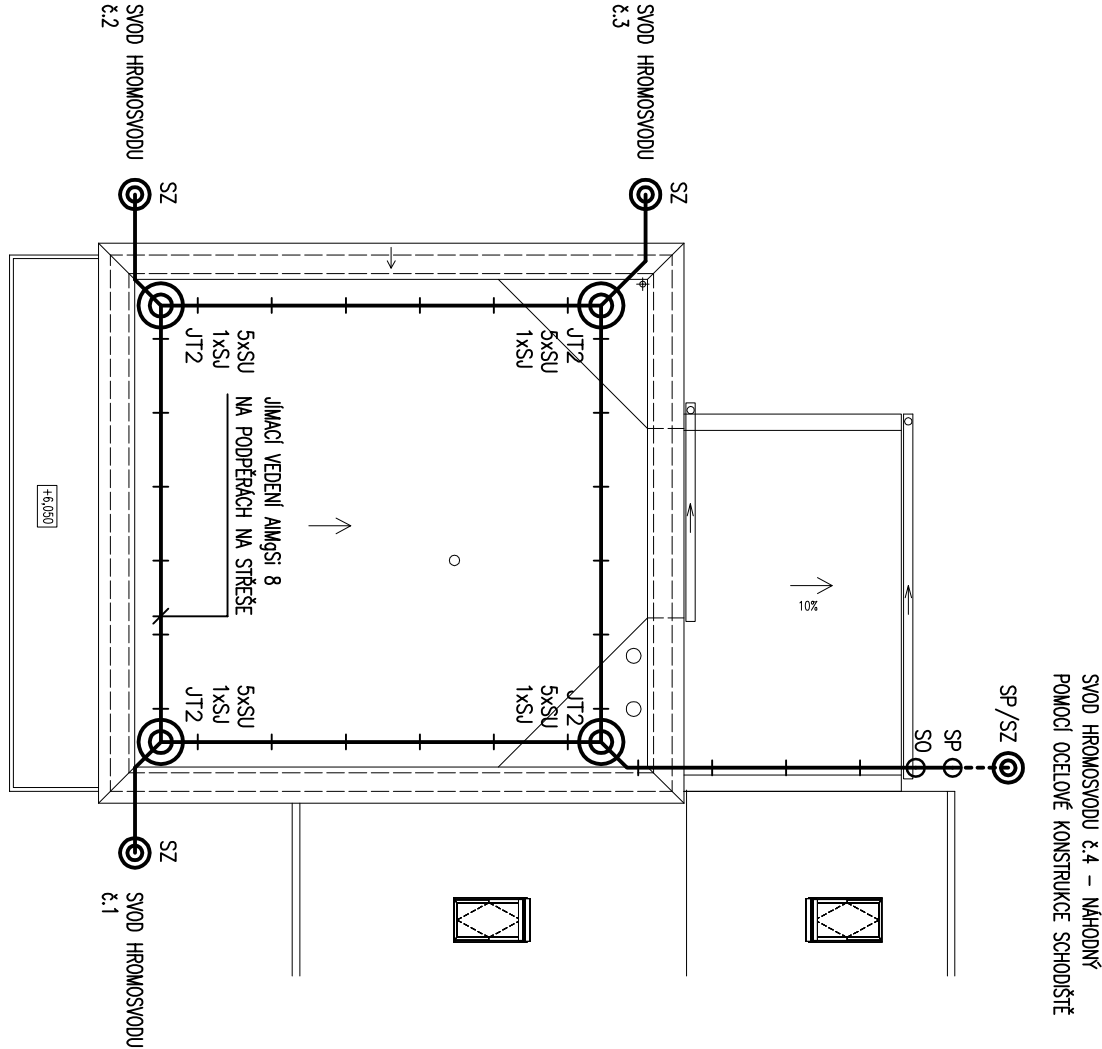

SVOD HROMOSVODU č.2

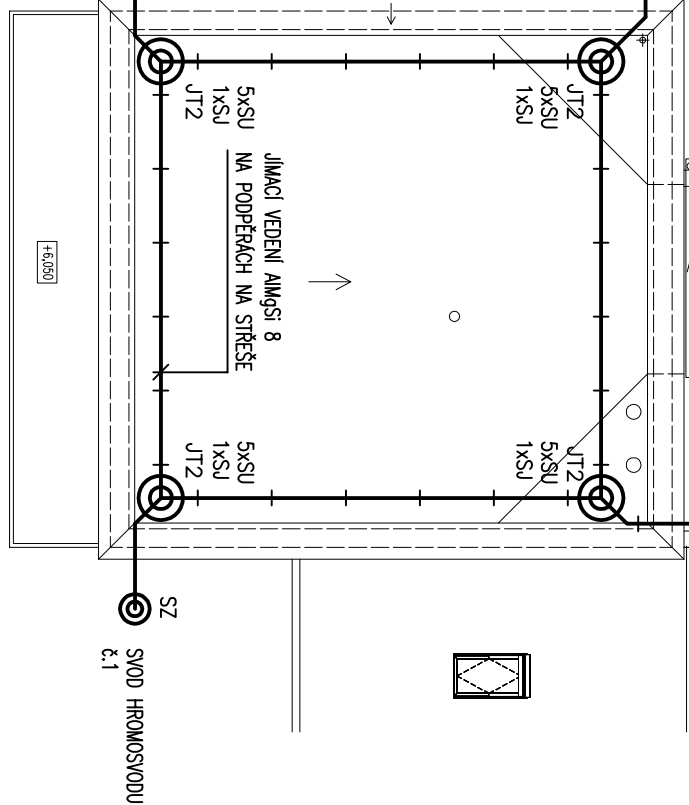

zodpovědný projektant		vypracoval	
ZDENĚK MUSIL		MIROSLAV ČAHA	
investor: SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY, Z.S., U STADIONU 7, 675 21 OKŘÍŠKY			
akce		ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stareč	
PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ SK OKŘÍŠKY U STADIONU 7, PARC.Č. 254/2, ST.421, 254/2 395/11, 235/13, 235/1, K.Ú. OKŘÍŠKY		datum 10/2022	
		účel DSP + DPS	
		číslo zakázky 088/2022	
		měřítko č.v.	
obsah Hromosvod a uzemnění		1 : 1 0 0 D.1.4.g.06	