


D2. KERAMICKÁ DLAŽBA (SPRCHY)

TL. CELKOVÉ SKLADBY PODLAHY 100 MM (VČ. HI PÁSU)

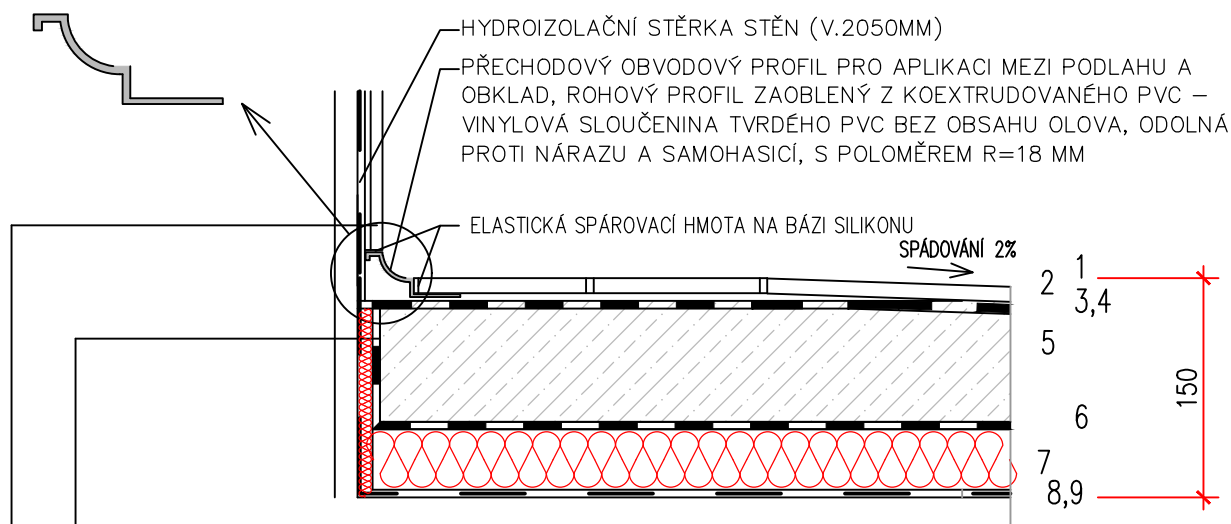

- | | |
|---|-------|
| 1 – KERAMICKÁ DLAŽBA, PODROBNÉ PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA | 10 MM |
| 2 – FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA NA BÁZI CEMENTU PRO OBKLADY A DLAŽBY | 5 MM |
| 3 – TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA – ELASTICKÁ IZOLAČNÍ FÓLIE NA DISPERZNÍ BÁZI, VE SPOJÍCH (PODLAHA – STĚNA A DO KOUTŮ) VLOŽIT DO PRVNÍ VRSTVY PRUŽNOU IZOLAČNÍ PÁSKU (BANDÁŽ) | 2 MM |
| 4 – PENETRAČNÍ A SPOJOVACÍ NÁTĚR NA VYROVNANÝ POVRCH | |
| 5 – PODKLADNÍ PLOVOUCÍ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU, PLNIVA A VLÁKEN ORGANICKÉHO PŮVODU PRO ZACHYCENÍ SMRŠŤOVACÍCH NAPĚTÍ, DILATACE PO OBVODU MÍSTNOSTÍ, VELIKOST DILATAČNÍCH CELKŮ V PLOŠE A POŽADAVEK NA PROVEDENÍ SMRŠŤOVACÍCH SPÁR DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ VÝROBCE POTĚRU, VČETNĚ SEŠITÍ ROZDILATOVANÝCH ČÁSTÍ PO MAX. 250 MM A ZAPLNĚNÍ SMRŠŤOVACÍCH SPÁR PO 28 DNECH (NAPŘ. MĚKČENÝM EPOXIDEM) DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM, PROVÁDĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU DLE ČSN 74 4505 MIN. PEVNOST V TLAKU – 20 MPa, MIN. PEVNOST V TAHU ZA OHYBU DLE ČSN EN 13813 F4 = 4 MPa MAX. SMRŠTĚNÍ – 0,4 MM/M, MAX. ODCHYLKA ROVINNOSTI 2 MM/2 M DLE ČSN 74 4505, MAX. ZRNITOST PLNIVA 4 MM, MÍRA ROZTÉKAVOSTI NADOBY 1,3 L – 35–40 CM | 49 MM |
| 6 – SEPARACE – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM | |
| 7 – KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIZOVANÉHO EPS T 4000 | 30 MM |
| STLAČITELNOST MAX. 2 MM, DYNAMICKÁ TUHOST MIN. 15 MN/M3 | |
| 8 – ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS (VYTAŽENÍ PÁSU 200 MM NAD STROPNÍ PŘEDPJATÝ ŽB PANEL | 4 MM |
| 9 – PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE | |
| – PODKLADNÍ KONSTRUKCE – STROPNÍ PŘEDPJATÝ ŽB PANEL | |
| – SEPARACE – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM | |
| – DILATAČNÍ PODLAHOVÝ PÁSEK Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU | 10 MM |
| – OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ K HRUBÉ PODLAZE | 15 MM |
| – KERAMICKÝ OBKLAD | |
| – FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA PRO OBKLADY A DLAŽBY | |
| – OMÍTKA STĚN | |