


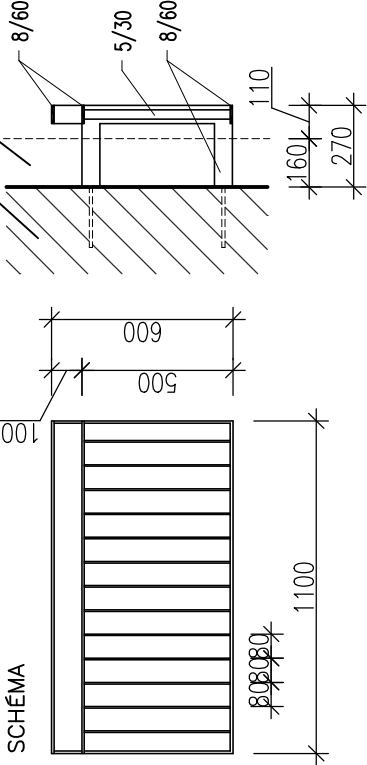
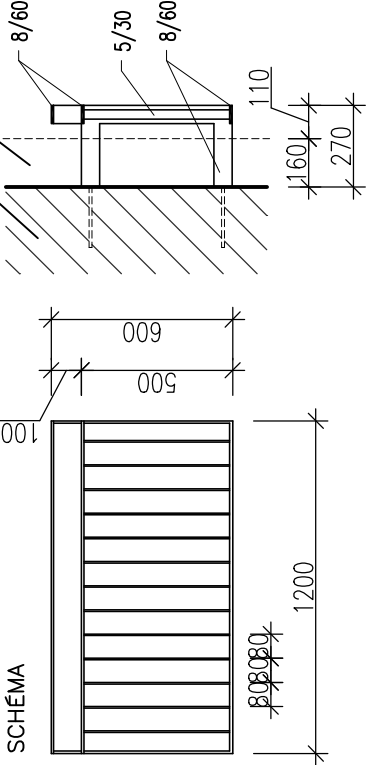
JT|Projekt

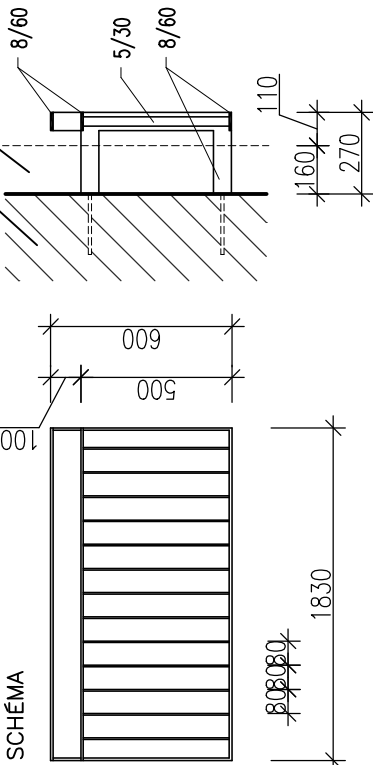
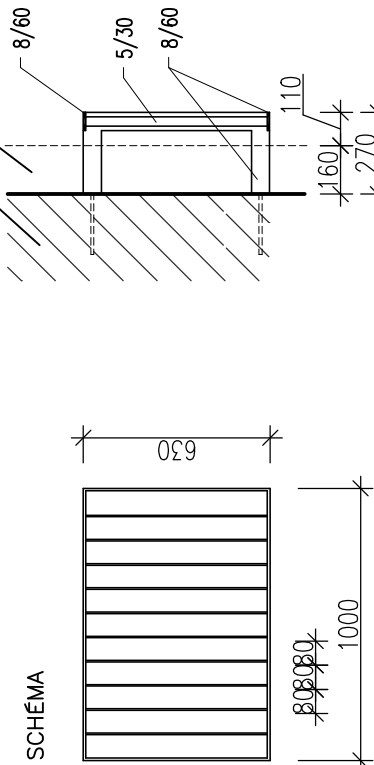
Gorazdova 6, 602 00, Brno, tel. +420 608 743 212

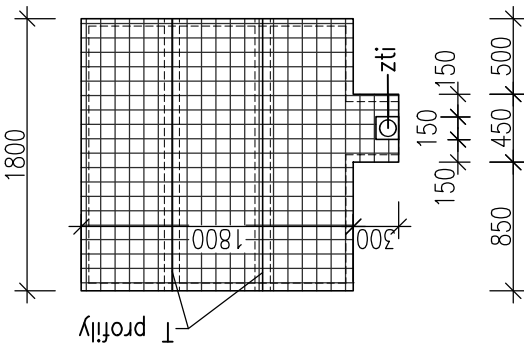
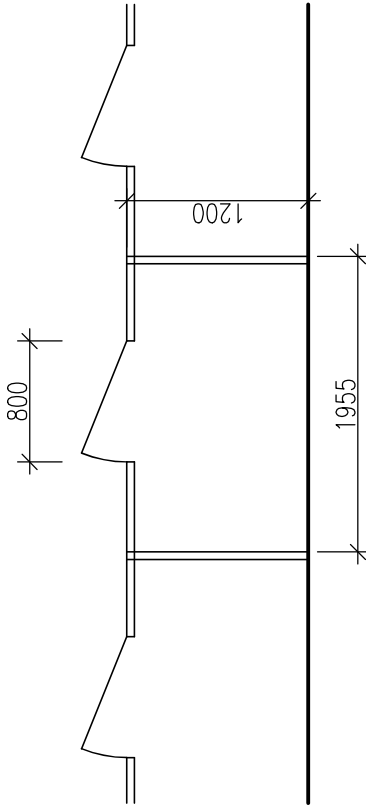
topinka@jtprojekt.comwww.jtprojekt.com

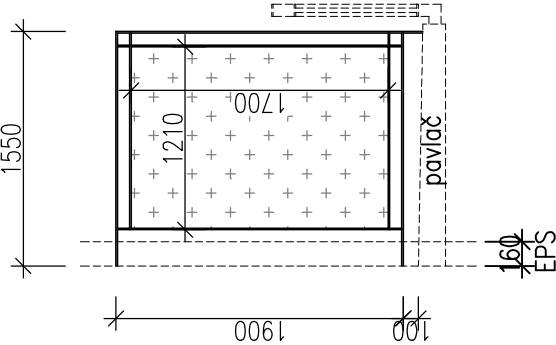
HLAVNÍ PROJEKTANT:  ING. J. TOPINKA	AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PORHAJMOVA 18, BRNO	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.31
	OBSAH: VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	MĚŘÍTKO:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. J. TOPINKA	INVESTOR: MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno	FORMÁT: 7 x A4
VYPRACOVAL: K. POLÁČKOVÁ	MÍSTO: Brno, Porhajmova 922/18, parc. č. 189, k. ú. Židenice	STUPEŇ: DRS
		DATUM: 04/2023

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18							1
OZN.	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	NATĚR, BARVA	POZNÁMKY
501	Ocelová konstrukce zábradlí schodišť. Výška zábradlí 1000 mm. Prvky zábradlí jsou tvořeny pásovinou 10/80 mm, výplň pásovinou 5/30. Ocelové madlo trubka $\varnothing 50$ mm. Povrchová úprava: žárový pozink	10,3	9,2	11,0	10,5	5,5	36,2		přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
SCHÉMA									

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18								3
OZN.	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY	
504	Ocelové zábradlí parapetu š. 1100 mm, Prvky zábradlí jsou tvořeny pásovinou 8/60 mm, výplň pásovinou 5/30. Vč. kotevnic prvků Povrchová úprava: žárový pozink SCHÉMA 			18	2		20		přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP montáž zábradlí provést před zateplením objektu !!!	
505	Ocelové zábradlí parapetu š. 1200 mm, Prvky zábradlí jsou tvořeny pásovinou 8/60 mm, výplň pásovinou 5/30. Vč. kotevnic prvků Povrchová úprava: žárový pozink SCHÉMA 			3	3	3	9		přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP montáž zábradlí provést před zateplením objektu !!!	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18								4
OZN.	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	NATĚR, BARVA	POZNÁMKY	
506	Ocelové zábradlí parapetu š. 1830 mm, Prvky zábradlí jsou tvořeny pásovinou 8/60 mm, výplň pásovinou 5/30. Vč. kotvících prvků Povrchová úprava: žárový pozink SCHÉMA 				8	8	16		přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP montáž zábradlí provést před zateplením objektu !!!	
507	Ocelová mříž oken suterénu, Prvky jsou tvořeny pásovinou 8/60 mm, výplň pásovinou 5/30. Vč. kotvících prvků Povrchová úprava: žárový pozink SCHÉMA 	8					8		přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP montáž mříží provést před zateplením objektu !!!	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18								5
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	NATĚR, BARVA	POZNÁMKY
508		Zastropení šachty pro servis přečerpávací stanice kanalizace, dělení na 3 díly z důvodu manipulace, uložení po obvodu a na demontovatelné profily tvaru T. Porost v=30mm Lemování jámy L 30/30 Profily T Povrchová úprava: žárový pozink	1					1		přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
509	Ocelová drátěná konstrukce sklepních kójí. Výška 2,0 m. Povrchová úprava: žárový pozink 	20 kójí								přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP příspěbit vedení kanalizace a vzt

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18								6
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	NATĚR, BARVA	POZNÁMKY
510		Zástěna terasy Konstrukce pásovina 8/60 mm, výplň tahokov. Kotvení do cihelného zdiva. Povrchová úprava: žárový pozink								přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP montáž provést před zateplením objektu !!!
						1		1		