


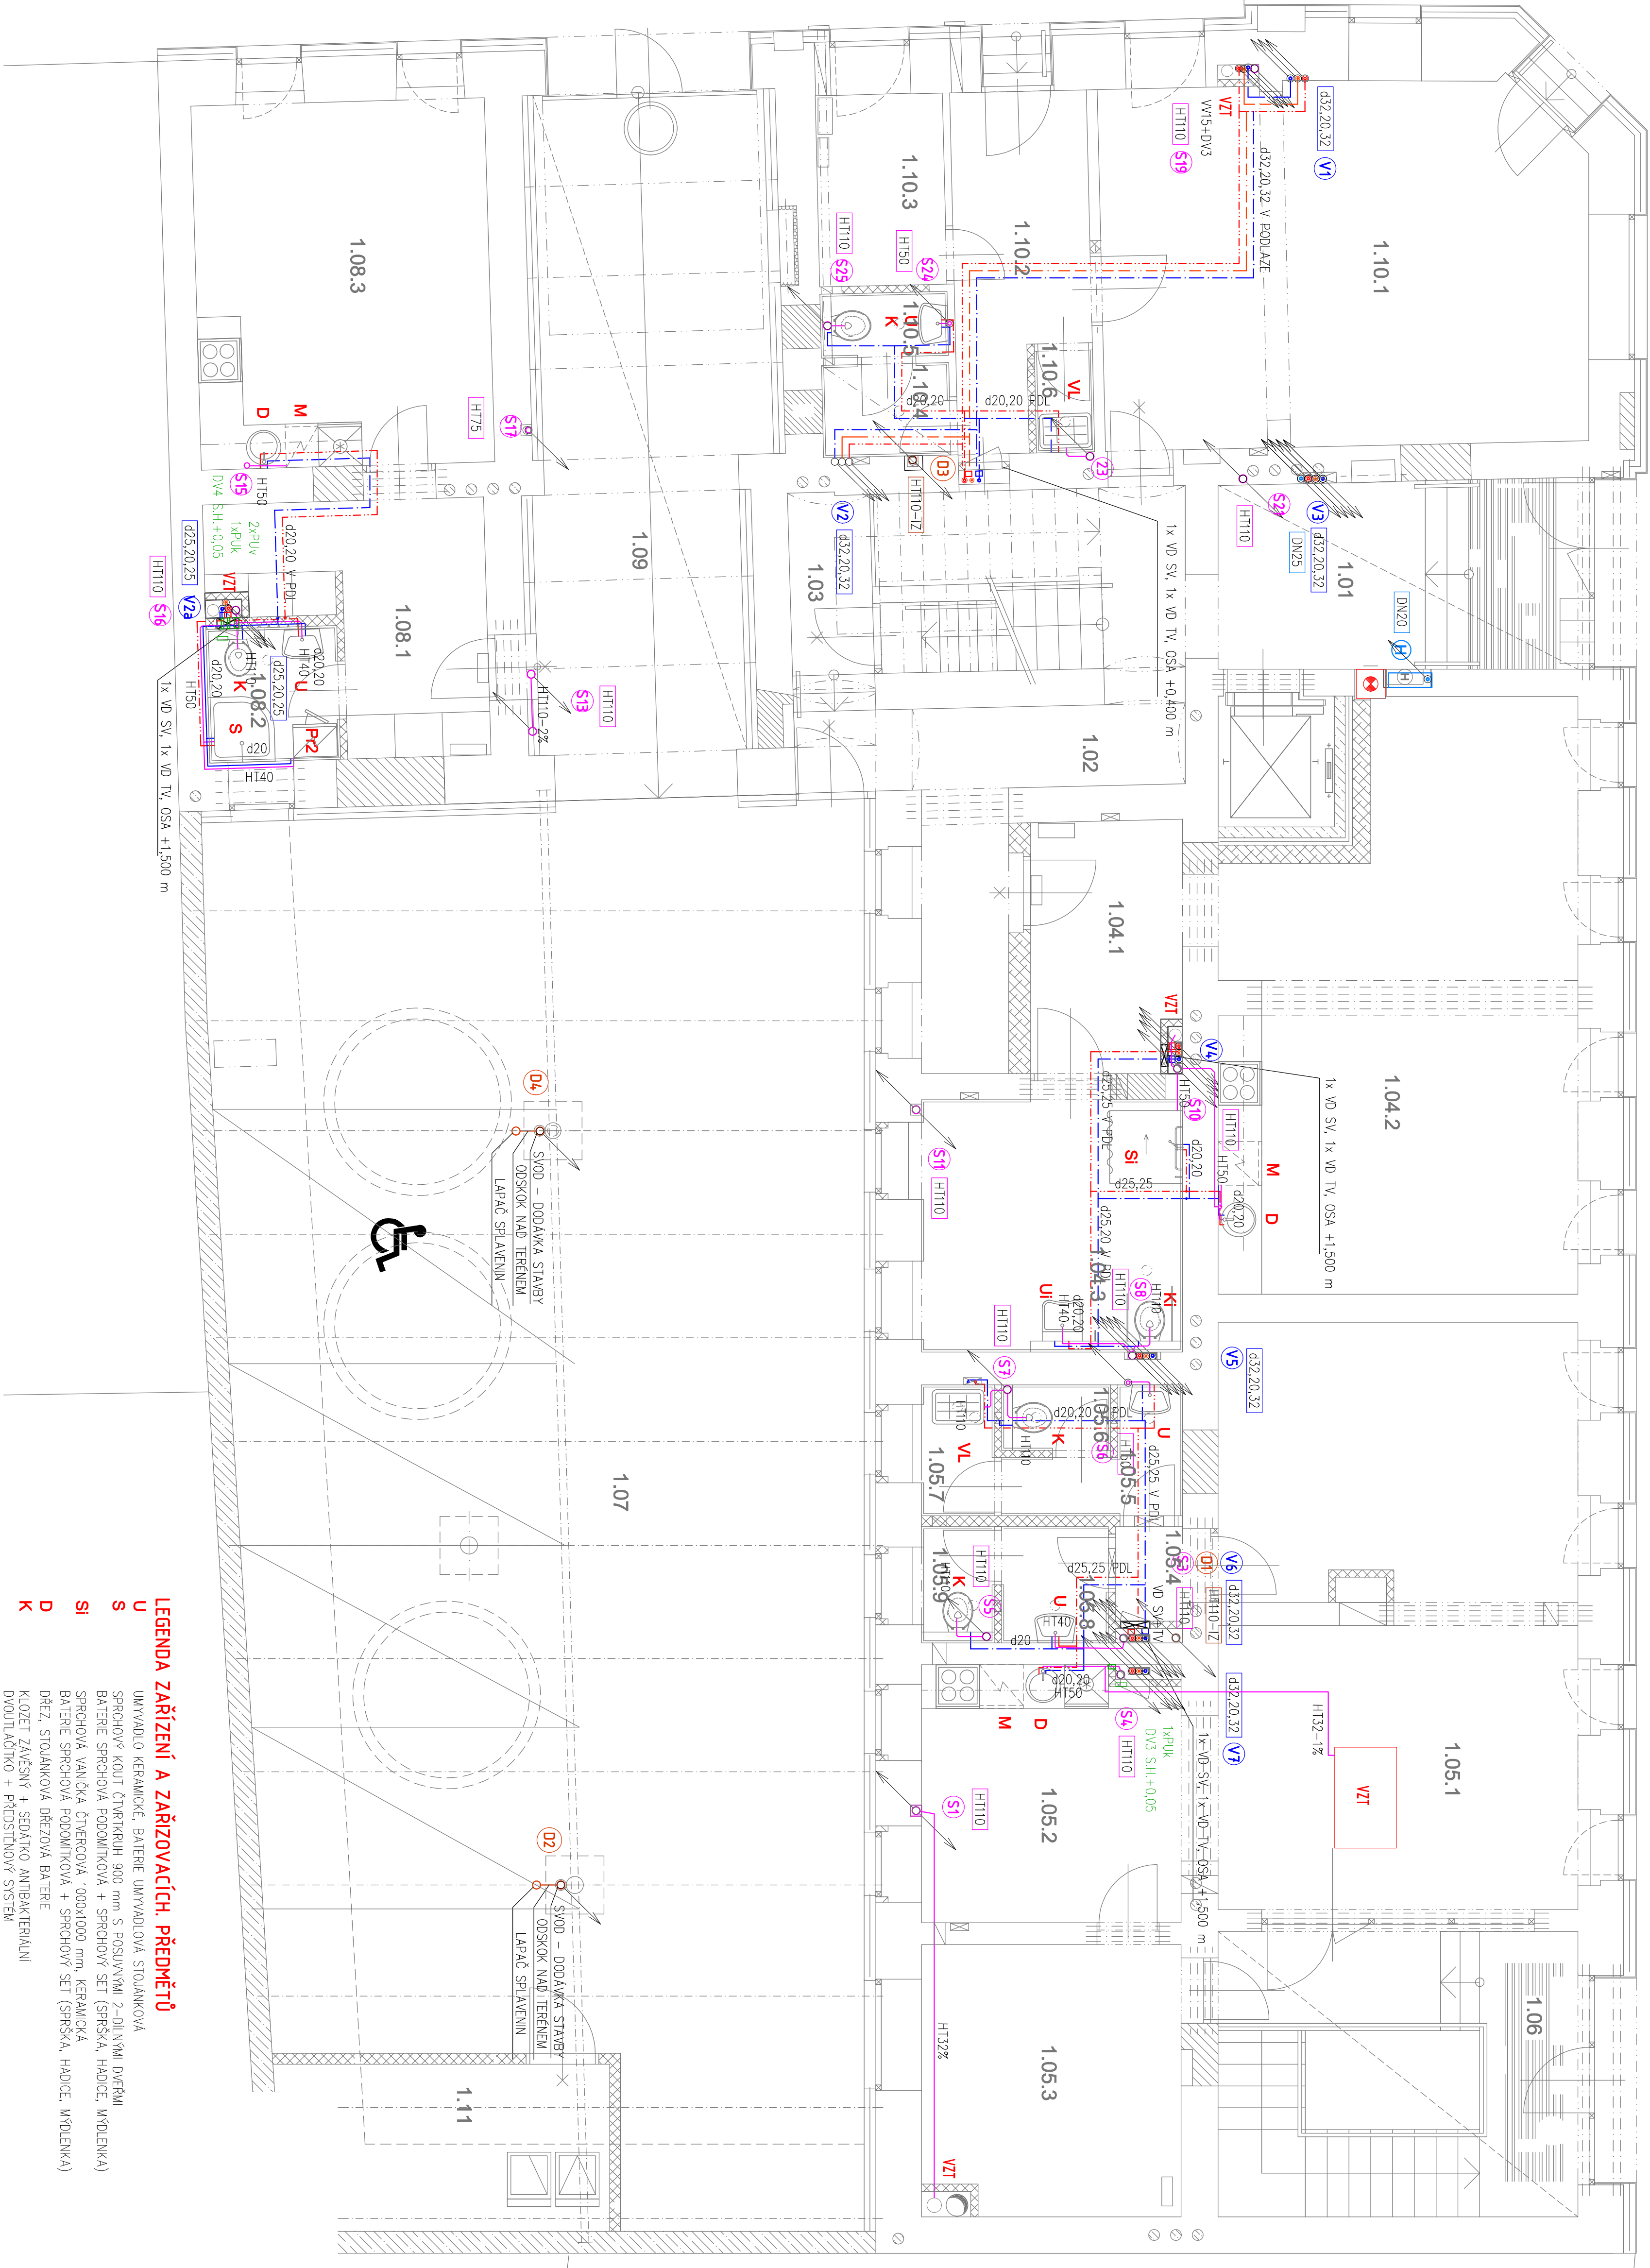

TABUŁKA TEPEŁIŃCICH IZOLACI:		
UMIESTNI	TYP	TŁOŚCIŁKA
1.PP – PRŹNANE	STUDENA	9 mm
1.PP – PODŁAHA	TEPIŁA + CIRKULACE	30 mm
	STUDENA	6 mm
1.NP – 4.NP – PODŁAHA	TEPIŁA + CIRKULACE	20 mm
	STUDENA	6 mm
1.NP – 4.NP – POD STROPEM	TEPIŁA + CIRKULACE	13 mm
	STUDENA	6 mm
1.NP – 4.NP – OKŁĄDKI WE ZOI	TEPIŁA + CIRKULACE	20 mm
	STUDENA	6 mm
POŻARNI WODOOD	TEPIŁA + CIRKULACE	13 mm
	STUDENA	6 mm
POŻARNI, POD STROPEM	TEPIŁA + CIRKULACE	6 mm
	STUDENA	6 mm

LEGENDA POTRUBI

- STUDENA WODA – IZ., PĄTERNI A STOLUPACI WICERSTNE, PRŁPOWACI PPR
- POŻARNI WODA – IZ., POZINK
- TEPIŁA WODA – IZ., PĄTERNI A STOLUPACI WICERSTNE, PRŁPOWACI PPR
- CIRKULACIŃI WODA – IZ., WICERSTNE POTRUBI
- SPLAŠKOVA KANALIZACE, ODPADNI A PRŁPOWACI POTRUBI – PLASTOVÉ PP-HI
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ODPADNI A PRŁPOWACI POTRUBI, PP-HI, IZOLOVAT
- POTRUBI VODY A KANALIZACE NENI MOŽNO VESTI V MEZBYTOVÝCH PRŁČKÁCH
- VÝHIS POŻARNICH PRVOKŮ:
- PV – POŻARNI UCPÁVKA POTRUBI VODY DO d40, E45
- PV – POŻARNI UCPÁVKA POTRUBI KANALIZACE DO DN110, E45
- DV1 – PROTIPOTRUBI REVIZNI DVĚŘKA 200x200 mm, OSAZENI DO SIK STROPU, E45
- DV2 – PROTIPOTRUBI REVIZNI DVĚŘKA 300x300 mm, OSAZENI DO SIK STROPU, E45
- DV3 – PROTIPOTRUBI REVIZNI DVĚŘKA 150x150 mm, OSAZENI DO STĚNY ŠACHTY, E45
- DV4 – REVIZNI DVĚŘKA 150x200 mm, OSAZENI DO SIK PŘEDSTĚNY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U – UMÝVADLO KERAMICKÉ, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOLÁKOVÁ
- S – SPRCHOVÝ KOUT ČTYŘKRUH 900 mm S POSUVNĚM 2-DILNÍM DVEŘMI
- SI – BATERIE SPRCHOVÁ PODOHMKOVÁ + SPRCHOVÝ SET (SPRŠKA, MŮDLENKA)
- D – SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTYŘKRUHÁ 1000x1000 mm, KERAMICKÁ
- K – BATERIE SPRCHOVÁ PODOHMKOVÁ + SPRCHOVÝ SET (SPRŠKA, MŮDLENKA)
- P1 – DŘEZ, STOLÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE
- P2 – KLOZET ZAVĚŠNÝ + SEDÁTKO ANTIKAKTERIÁLNÍ
- V – PRAČKA BYTOVÁ S BOČNÍM OTEVŘÁNÍM, 600x600 mm
- VL – PRAČKA BYTOVÁ S BOČNÍM OTEVŘÁNÍM, 600x450 mm
- SV – VANA AKRYLÁTOVÁ, BATERIE VANOVA SE SPRCHOVOU HLAVICI
- VZT – VĚTRÁKA S ODKLADACÍ MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
- (H) – STŘEŠNÍ VPUSŤ DN100 S EL. OHRĚVEM 10–30 W, 230 V
- NÁPOJENÍ KONDENZÁTU VZT POTRUBI – PŘES STŘON
- HYDRANT NÁSTĚNNÝ Js 19, DÉŁKA HADICE 30 m
- 0 = 0,3 l/s, Pmin = 0,2 MPa
- VŠČKA OSAZENÍ SKŘÍŇE 1,1 – 1,3 m NAD ČIŠTOU PODŁAHOU (OD OSY SKŘÍŇE)

LEGENDA ARMATUR:

- VD, SV – BYTOVÝ WODOVĚD, STUDENA WODA 01.5 + 2x KULOVÝ UZÁVĚR DN20
- VD, TV – BYTOVÝ WODOVĚD, TEPIŁA WODA 01.5 + 2x KULOVÝ UZÁVĚR DN20
- WODOVĚD V PROVEDENI BATERIOVĚ NÁPÁJENÍ, VSYSE UMIŠTENI

JTProjekt		KCE	STAVEBNÍ ÚPRÁVY DOMU	Číslo výkresu
Generace 6, 602.00, Brno, tel. +420 602 192 212		PORABOVNÁ 18, BRNO		02
topinka@jtprojekt.com		D.1.4 ZTI - PODPORIS 1.NP		1:50
www.jtprojekt.com				
HLAVNÍ PROJEKTANT		Ing. J. TOPINKA	INVESTOR	Ing. Štěpán Štěpán, Ing. 188.0.0.0
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. P. POLÁČEK	ÚSTŘEDNÍ	Ing. P. POLÁČEK
VYPRACOVAL		Ing. K. REBEROVÁ	STŘEŠNÍ DRS	Ing. K. REBEROVÁ