



 KZS ETICS, EPS 70 F. SILIKONOVÁ OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- IMPREGNACE (RBI DESKY)
AKUSTICKÁ IZOLACE. TL. 40+40 mm, R'w=53dB

- ZXR8, celkové dĺžky 450 mm), VLOŽENÉ DO LOŽNÝCH SPAR A NAVRÁTANÉ DO STÁVAJÚCEHO ZDIA

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	μ	STĚNY	STROP
0.01	ZÁDVEŘÍ – HLAVNÍ VSTUP	6,16	LINOLEUM	0,6		(P)
0.02	SCHODIŠTĚ + CHODBA	24,60	LINOLEUM			(P)
0.03	KOMORA/SUŠÁRNA	6,40	BETONOVÁ MAZ.			
0.04	SKLEP	15,00	BETONOVÁ MAZ.			(P)
0.05	CHODBA	25,46	LINOLEUM			(P)
0.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18,01	KERAMICKÁ DL.			KERAM. SOKL 0,1 m
0.20	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,25	KERAMICKÁ DL.			KERAM. OBKLAD 1,2 m


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	μ	STĚNY	STROP
0.06	BYT Č.1 – ZADVĚŘÍ	6,81	LINOLEUM	0,6		(1)
0.07	BYT Č.1 – POKOJ S KUCH. KOUTEM	16,75	LINOLEUM		KERAM. OBKLAD 0,6 m	(1)
0.08	BYT Č.1 – KOUPELNA	5,70	KERAMICKÁ DL.		KERAM. OBKLAD 2 m	(2)

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	μ	STĚNY	STROP
0.09	BYT Č.2 – OBÝVACÍ POKOJ	14,12	LINOLEUM	0,6	KERAM. OBKLAD 0,6 m	(*)
0.10	BYT Č.2 – KUCHYŇĚ	6,83	LINOLEUM			(*)
0.11	BYT Č.2 – LOŽNICE	11,87	LINOLEUM			(*)
0.12	BYT Č.2 – ZÁDVEŘÍ	7,07	LINOLEUM			(*)
0.13	BYT Č.2 – KOUPELNA	5,08	KERAMICKÁ DL.			(*)
					KERAM. OBKLAD 2 m	(*)

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	μ	STĚNY	STROP
0.14	BYT Č.3 – LOŽNICE	11,36	LINOLEUM	0,6	KERAM. OBKLAD 0,6 m	(*)
0.15	BYT Č.3 – OBÝVACÍ POKOJ	11,23	LINOLEUM			(*)
0.16	BYT Č.3 – KUCHYŇĚ	7,09	LINOLEUM			(*)
0.17	BYT Č.3 – ZÁDVEŘÍ	7,71	LINOLEUM			(*)
0.18	BYT Č.3 – KOUPELNA	5,23	KERAMICKÁ DL.			(*)

NENÍ-JI URČENO JINAK, JE VNITŘNÍ POVRCHOVÁ GRABA STĚN A STŘEPŮ Z HLADKÉ VÁPENÉ OMÍTKY OPATŘENÉ DISPERZNÍM NÁSTŘIKEM
 -LINOLEA JSOU UKONČENY U STĚN DŘEVĚNÝMI LÚSTAMI
 -ZMĚNA NÁSLAPNÝCH VRSTEV PODLAH POD KŘÍDELEM DĚVÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH LÚST
 -DRUH POULIČNÍCH SÁDKOVANÝCH DESEK MUSÍ ODPOVÍDAT TŘÍDE PROSTŘEDÍ
 -VŠECHY FASÁDNÍ PRVKY UKONČENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TĚPIELNĚ-ZOVLÁŠŤOČNÝCH KOTVIC/PŮ ETICS
 -KERAMICKÝ OBKLAD V PROSTORÁCH S VÝKHMÍ PROSTŘEDÍM DO VÝŠKY DVĚCH ZÁRUBNĚ 2000 mm POD PODLAHOU
 -VÝPLNĚ OTVORŮ OSÁZENÉ NA VNĚJŠÍ LÍC, TĚPIELNĚ ZARUBĚNA PŘES RAM VÝPLNĚ OTVORŮ 40 mm, PŘECHOD OMÍTKY NA OKENNÍ RAMY POMOCÍ APU LÚST
 -PROSTUPY, ŽÁRKY ROZVODŮ DO PRŮMĚRU 200 mm ŽILY, ŽILY, PLYN, ELEKTRO, ŮT KONSTRUKCEM SOUČASTI DODÁVKY ŘEMESEL A TECHNOLOGIE, DO 200 mm
 -SOUČASTI DODÁVKY KONSTRUKCE, PROSTUPY NAH 500 mm VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH OPATŘÍ PŘEKLADY, V MÍSTĚ PŮ. DELÍCH KONC. UCAPOVKU V SOULADU S VÝHL. 23/2008Sb. §9 (6)
 -DILATAČNÍ SPÁRY VÝPLNĚ TRVALÉ PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘÍ PODLAHOVÝM POPR. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LÚSTAMI
 -NÁPOJENÍ PLOCH ROZDILNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ PŘEVÝSTI POMOCÍ SKLOTEKTLINÍ SÍTOVINY
 -KONSTRUKCE S POŽADAVKY NA VZDUCHOVOU A KROČEOVOU NEPRŮVODČIVOST MUSÍ SPLŇOVAT ZÁSDY SYSTÉMU (UKONČENÍ A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCI A VÝPLNĚ OTVORŮ), ZÁSDY PRO VEDENÍ INSTALACÍ A ZÁSDY PRO NÁVZÁJNĚ NA PODKLADY (AKUSTICKÉ NÁSTACE) APOD.
 -SOUČASTI DODÁVKY KONSTRUKCI (STĚN, PODKLADO APOD.) JSOU DÍVKRA, KŘÍK REVNÝCH OTVORŮ INSTALACI, POLOHU A VELIKOST DOHODNOUT S DODAVATEL JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL
 -VŠECHY NOSNÉ PRVKY (PŘEVLYKY APOD.) BUDOVĚ ŘEŠENY DLE POKYDŮ PRŘ
 -U PONECHÁVÁNÍ NOSNÉHO ZDVA (OBVODOVĚ I VNITŘNÍ) BUDOVĚ PROVEDENA DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDVA STROJNÍM PODŘEZNÁNÍ, VLOŽENÍ HYDROIZOLAČNÍHO ASF. PÁSU, VYKLVNOVÁNÍ + VÝPLNĚM ROZPÍNAVOU MALTOVOU SMĚSÍ
 -PODROBNÝ POPIS SKLADBE KONSTRUKCI VE VÝPISU SKLADBE KONSTRUKCI
 -PODROBNÝ POPIS VÝROBKŮ VE VÝPISU VÝROBKŮ
 -VÝPIS PŘEKLADŮ JE SOUČASTÍ VÝKRESŮ STŘOPŮ
 -VŠECHRE BETONOVÉ POVRCHÉ PODLAH DILATOVAT V MAX. PLOŠE 6x6m, OD SVSLÝCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PAK DILATAČNÍ PÁSY Z TRVALÉ PRUŽNÉ VÝPLNĚ
 -VŠECHRE FASÁDNÍ POŽÁRNĚ DILATNÍ KONSTRUKCE BUDOV PŘOVÁDĚNÝ V SOULADU S ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, V PŘÍPADĚ
 -VZDUCHOCHOTKÝCH ŽÁRZENÍ PAK V SOULADU S ČSN 73 0872 (BUŽE VE PRŘ), PROSTUPY BUDOV ŽETĚLNĚ OZNAČENÍ ŠÍTKY
 -POŽÁRNÍ OCEKOVÁNÍ KONSTRUKCÍ V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (Část 1)
 -SACHOVÉ STĚNY A OSTATNÍ SKL LEHKÉ KONSTRUKCE BUDOV PŘEVÁDĚNÝ V SOULADU S TYPOVÝMI DETAILY VÝROBE SYSTÉMU SUCHÉ VÝSTAVBY, ZEMĚNA BUDĚ
 -ŘEŠENO KAMOUČKÉ NÁPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ KOLE. PŘES TĚSNÍ PÁSKY
 -VŠECHRE ROZVODY ŽILY, ŽILY, SLABO/SILNOPRŮDŮ BUDOV PŘÍRODNĚ VEDENY V PŘEDSTĚVNÝCH INSTALACÍCH, V PODKLADECH
 -DOUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PŘEVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOK. MUSÍ SCHVÁLIT GENERALNÍ PROJEKTANT
 -PROJEKTOVÁ DOUMENTACE MUSÍ BÝT BRÁNA JAKO CĚLÉ VČETNĚ VŠECH SPECIALIZACÍ, PŘÍPADNĚ NESOULAD BUDĚ ŘEŠEN GENERALNÍM PROJEKTEMANTEM
 -VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY
 -DOUMENTACE JE AUTORSKÝM DILEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRANĚ K ÚČELŮ NA NÍ UPEDENÝM A SMLUVNĚ DOHODNUTÝM MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

–OBJEKT A PŘÍLEHLÉ ZPEVNĚNÍ PLOCHY JSOU ŘEŠENY JAKO BEZBARIÉROVÉ V SOULADU S VYHL. 398/2009 Sb., V PLATNÉM ZNĚNÍ

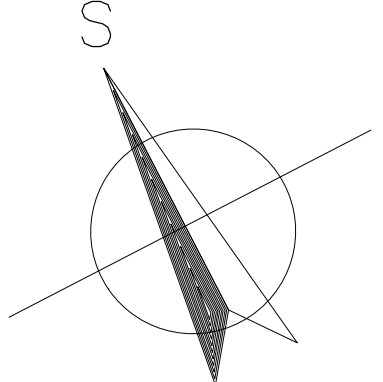

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM – JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM – Bpv
 $\pm 0,000 = 325,000 \text{ m n.m.}$

HLAVNÍ PROJEKTANT:



**ENERGY
BENEFIT**
CENTRUM

Energy Benefit Centrum a.s.
Křeslo 430/3, 162 00 Praha 6
t-m: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Ing. Štefan Hudůček
Zodpovědný projektant
Ing. Miroslava Kneprův

PROJEKT:

**Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici
na bytový dům**

razítko a podpis

190160	Part:
Datum: 07/2019	
Část: D.1.1	Změna: 00
Stupeň: DPS	
Č. výk.: 18	Měřítka: 1:50
Formát: 12 x A4	