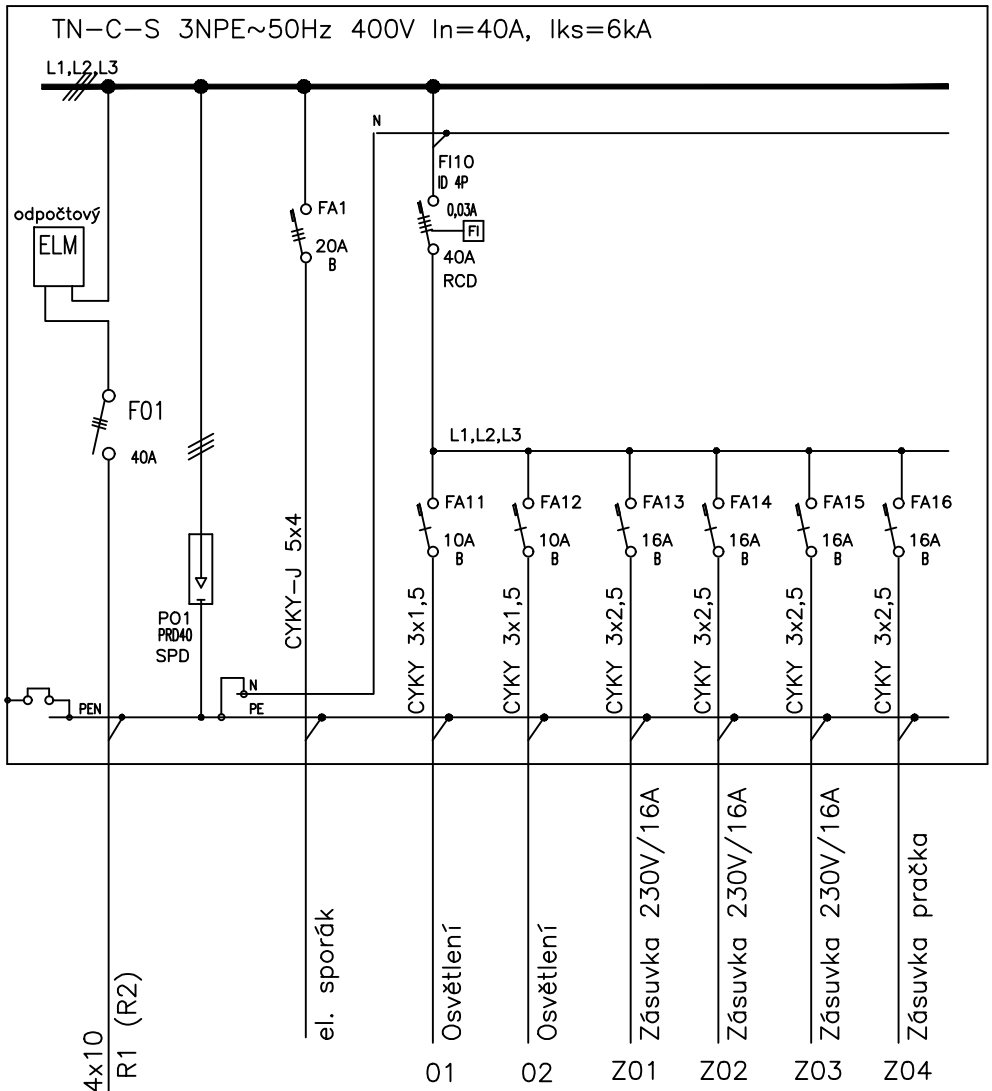

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ

230/400V AC 50Hz TN–C–S

OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2.

ROZVADĚČ: R1.1,.1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,2.4,R3.1, R3.2, R3.3, R3.4

PŘÍVOD A VÝVODY HOREM

KRYTÍ IP 40/20

rozměr 400x400x150mm – nástěnný

přívod/vývody horem

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ENERGY BENEFIT CENTRE

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e–mail: kontakt@energy–benefit.cz
internet: www.energy–benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Zodpovědný projektant: Ing. Miroslava Kneprová

Vypracoval: J. Provazník

PROJEKT:

Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 190160			Paré:
Datum: 07/2019			
STAVEBNÍK: Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 353, 281 67 Stříbrná Skalice			
ČÁST, PROFESE: TPS – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODU	Část: D.1.4d	Stupeň: DPS	Změna: 00
VÝKRES: ROZVÁDĚČ R1.1, R1.2,R1.3, R2.1, R2.2, R2.3, R2.4 R3.1, R3.2, R3.3, R3.4 (11KS)	Č.výkr.: 08	Formát: 1 x A4	Měřítko: