


Řez B-B


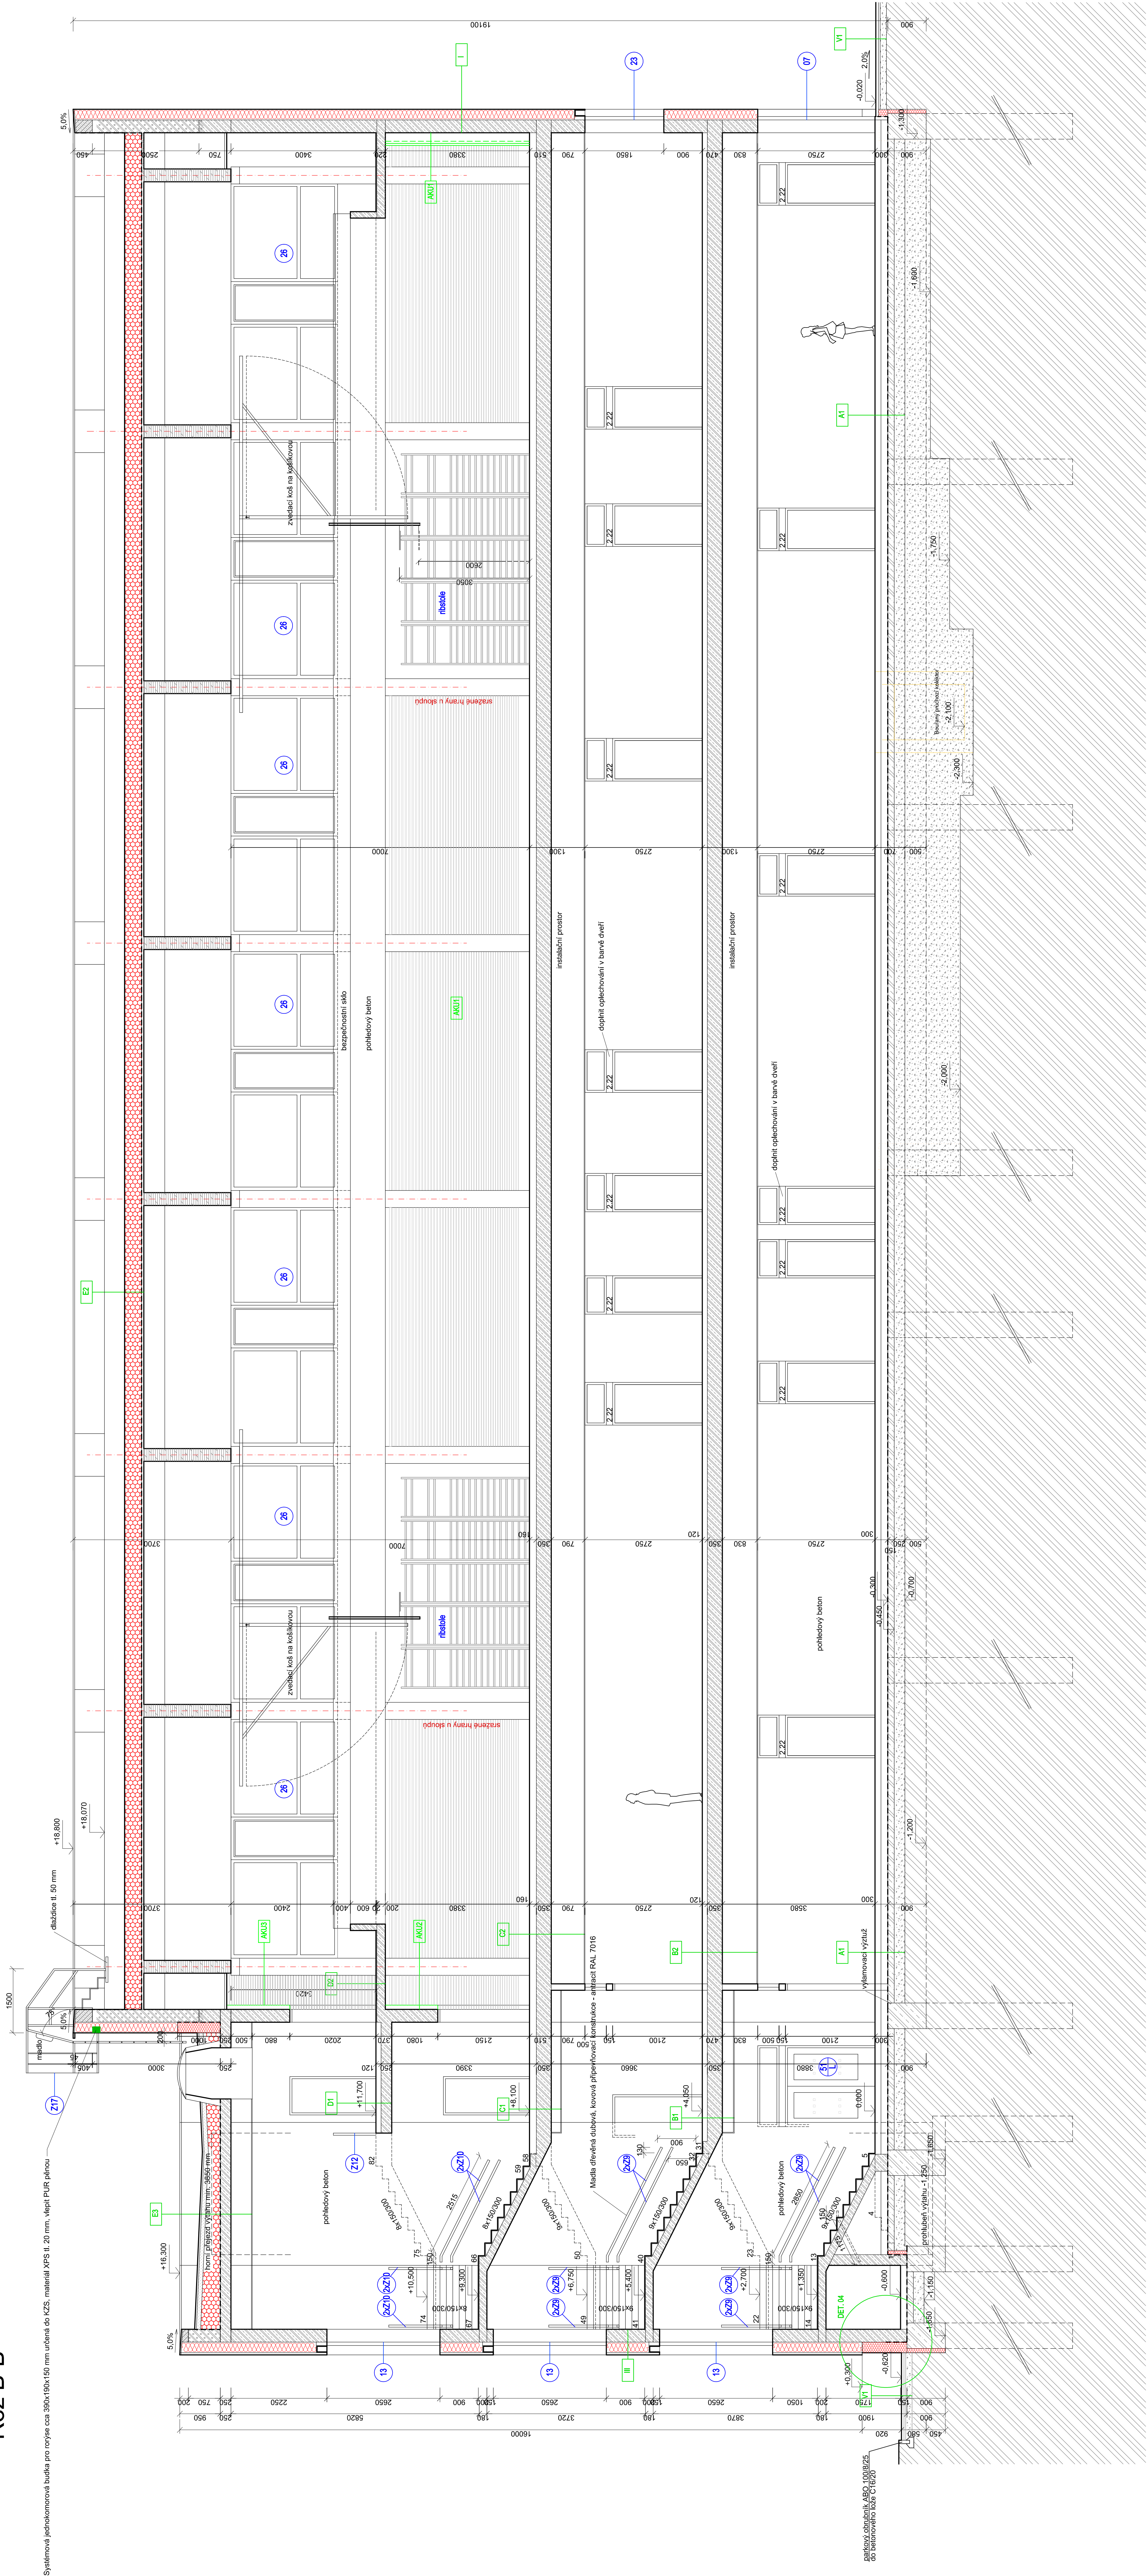


Legenda hmot:

- | | |
|---|---|
|  | 3. Konstruování nových ažesobových modulů |
|  | Základní 3D konstrukční prostředí, Uniax, 3D WinCad |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | Provedení základních výpočtů a zohlednění vlivů 3D modelů |
|  | Konstrukční zprávy, systém XPS 150, 200 mm |
|  | Tržní nabídka (tržní) z EPS 150 (základní) vs. třípásmových systémů |
|  | Konstrukční a technické údaje (základní, vzdušný) |
|  | Přehled o všech 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |
|  | 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely, 3D modely |

Pozn.: Pozice a hloubka zakladu objektu byvalé italcovny byly prevzaty z původní projektové dokumentace "SIDLIŠTĚ PÍSEK JIH 22 TR. ZDŠ-OBJEKT Č. 89".
Otvorový plášť budovy musí vyhovět požadavkům na vzduchotěsnost - bude doloženo Blower Door Testem.

Řez m.č. 1.04 D-D

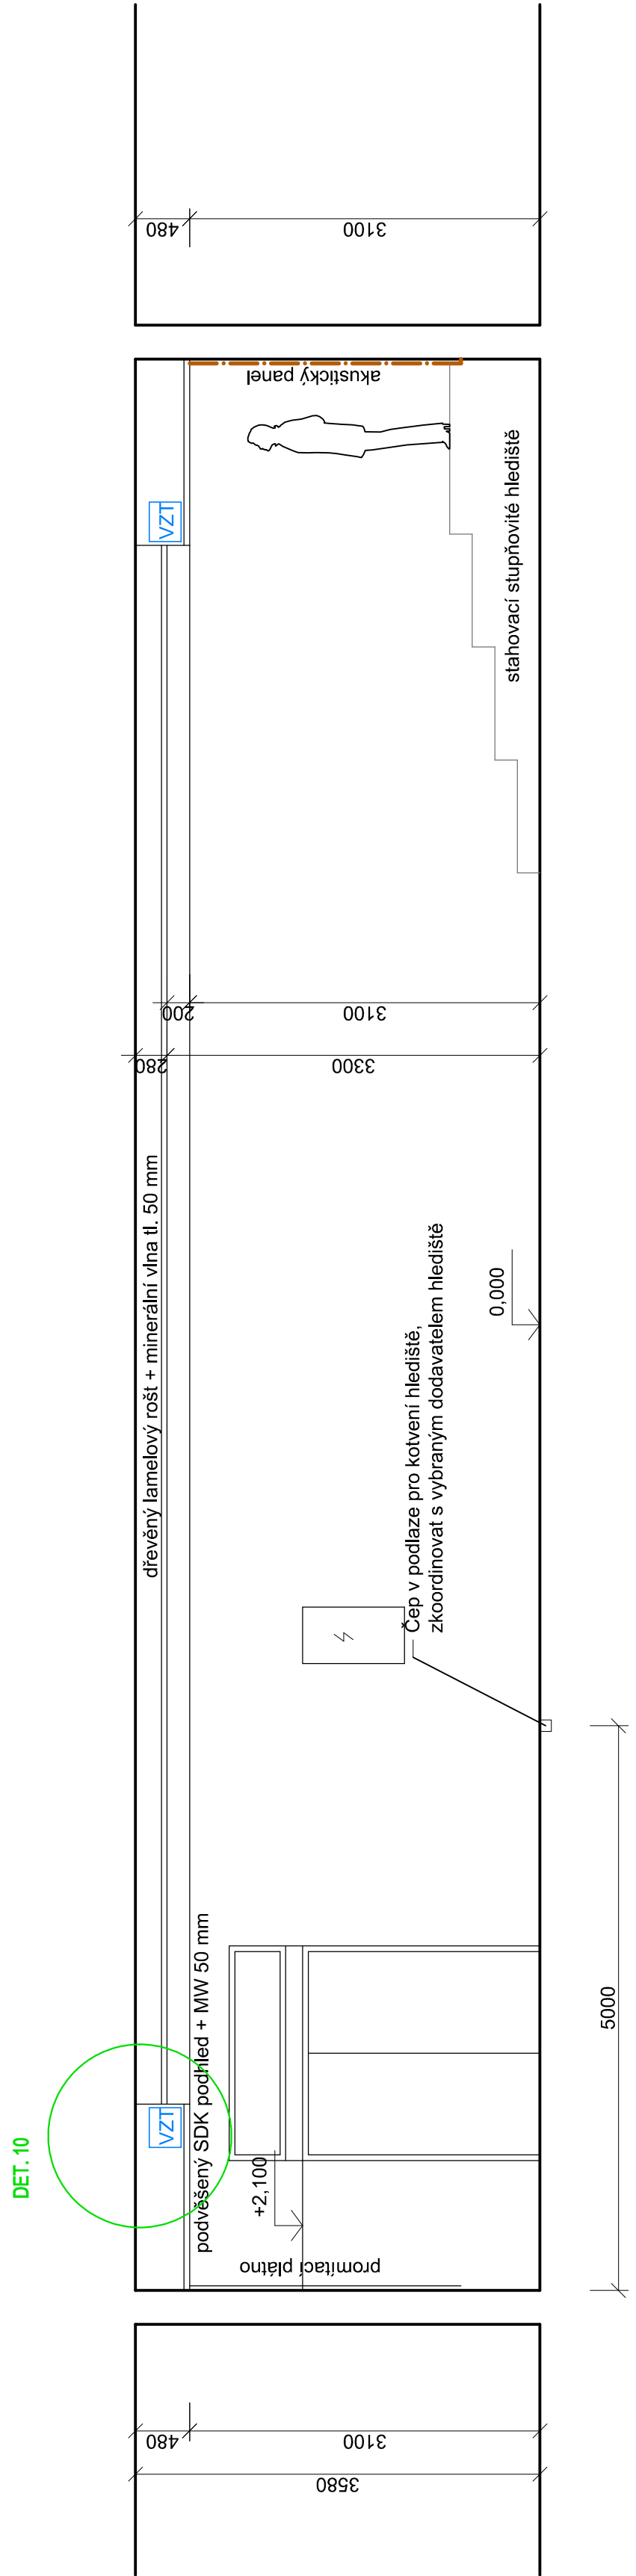

0,000 = 393,45 m. n. m.

[illegible]