



PŘÍKLADY KLADEČSKÝCH SCHEMAT


- 1 Hydrant DN 80–P
u potrubí vodovodu

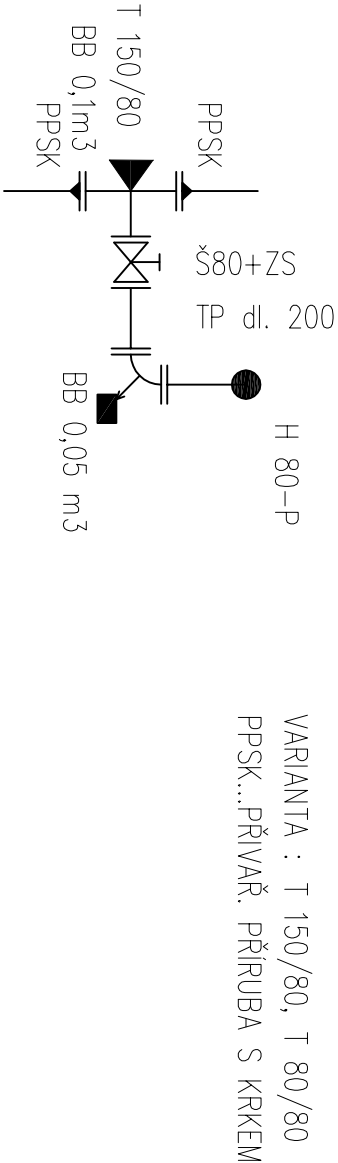


- 2 Hydrant DN 80–P
mimo potrubí vodovodu

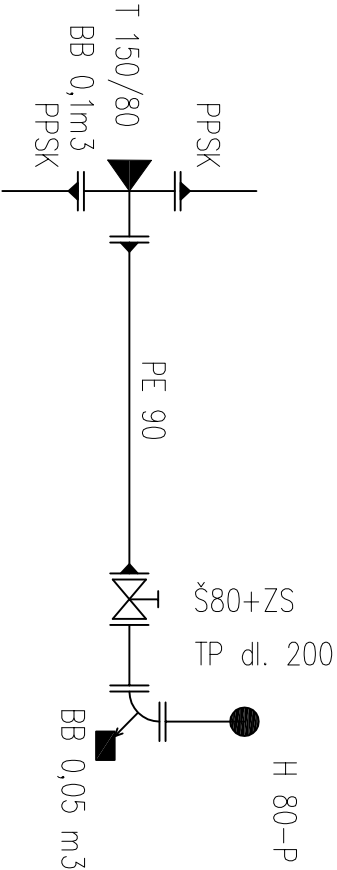

- 3 Odbočení potrubí—příklad

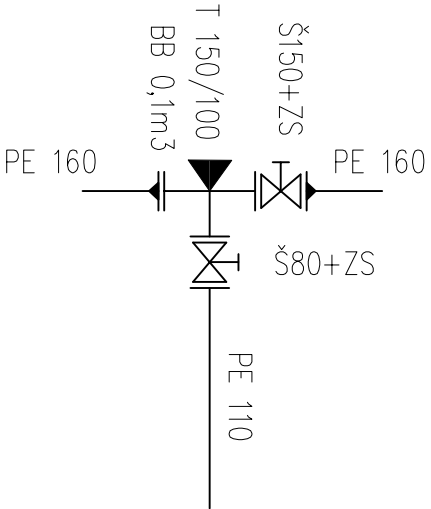

Uložení hydrantu mimo komunikace (pole, louka, les)

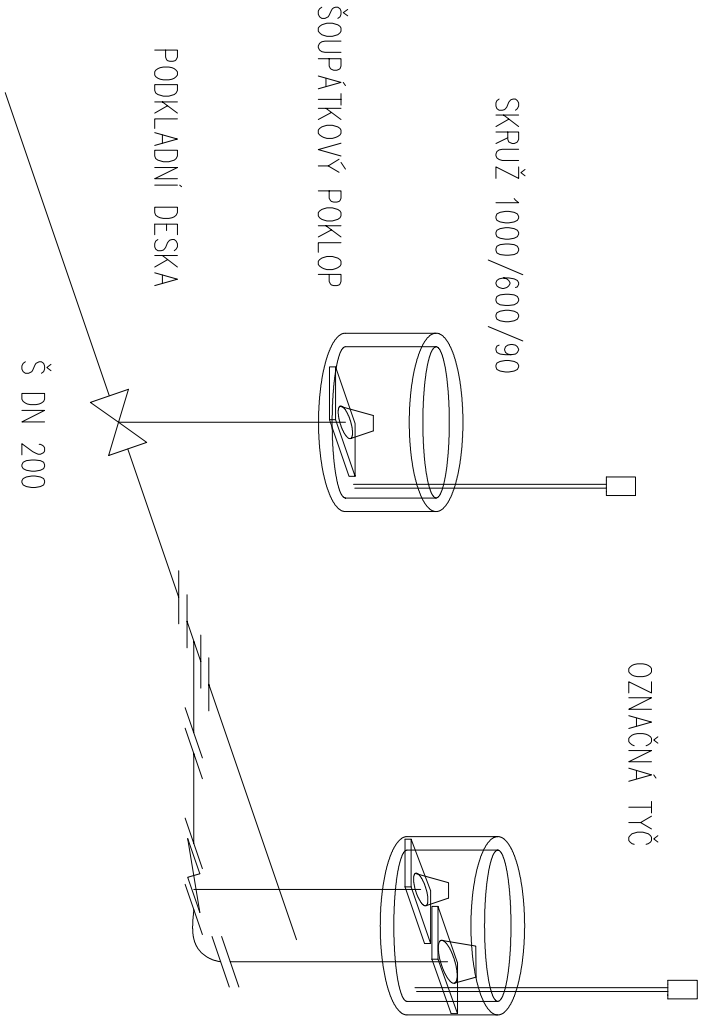

Sdružení MAYO, inženýrská a projektová kancelář Praha 5, Xaveriova 27						
Vypracoval Ing. Michal Jodl		Kreslil Pavel Jodl	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Jodl		HIP Ing. Jiří Jodl	
Obecní úřad OÚ TŘEBOTOV		Kraj	Středočeský		Datum 01/2012	
Investor	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26			Stupeň	DpSP	
Zakázka	VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ RADOTÍN - TŘEBOTOV				Číslo zakázky	
					Počet formátů	
					Měřítko	
Obsah	Vzorové uložení hydrantů				Číslo přílohy F2.10	Číslo kopie