


Městský úřad Podbořany

Stavební úřad

Oddělení – Speciální stavební úřad

Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2024/1397/Raj
Č.J.: SÚ/13624/2024/Raj
VYŘIZUJE: Rajkovová
TEL.: 415 237 505
E-MAIL: rajkovova@podborany.net
DATUM: 5.6.2024

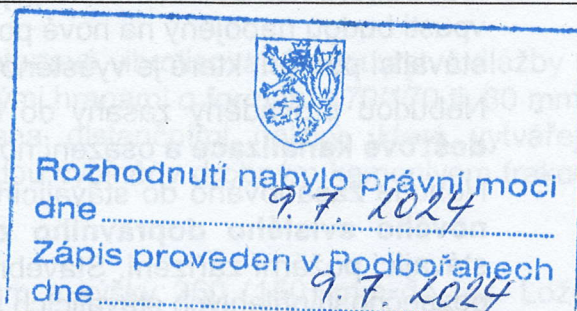

ROZHODNUTÍ

Rajkov

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.3.2024 č.j. SÚ/7083/2024 podala

Obec Petrohrad, IČO 00480975, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad, kterou zastupuje Ing. Břetislav Sedláček DESIGN PROJEKT, IČO 71884220, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu v projektu nazvanou:

Oprava místní komunikace, Bílenec

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 27/1 (ostatní plocha), parc. č. 27/3 (ostatní plocha), parc. č. 528/4 (ostatní plocha), parc. č. 933/3 (ostatní plocha), parc. č. 1325/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bílenec.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o opravu místní komunikace ve vesnici Bílenec. Dotčená lokalita se nachází v centrální části Bílenec.
- Oprava komunikace bude začínat u napojení opravované komunikace v prostoru křižovatky u rodinného domu č.p. 11 a končit u rodinného domu č.p. 48. Komunikace bude opravena v celkové délce 97 m.
- **Ve stávajícím stavu** se v místě stavby nachází místní komunikace jejíž povrch je ve špatném stavebně technickém stavu. Komunikace nezajišťuje plynulý provoz automobilové dopravy a bezpečný přístup pro složky IZS. Povrch komunikace je tvořen šterkovou cestou se známky zbytků asfaltového makadamu.
- **V novém stavu** dojde k opravě komunikace, její povrch bude tvořen asfaltobetonem kladeným mezi nové betonové obruby. Komunikace bude opravena včetně nových konstrukčních vrstev, přístupových chodníků a vjezdů k přilehlým

nemovitostem. Součástí opravy komunikace bude také osazení nových uličních vpustí. Šířka komunikace po opravě bude 3,5 m.

- **Odvodnění** komunikace bude zajištěno pomocí nových uličních vpustí. Nové uliční vpusti budou napojeny na nové potrubí dešťové kanalizace, které bude napojeno na stávající potrubí, které je vyústěno do odvodňovacího příkopu.
- Nebudou prováděny zásahy do stávajících inženýrských sítí s výjimkou **opravy dešťové kanalizace** a osazení nových dešťových vpustí.
- Nebude zasahováno do stávajícího dopravního značení, **dojde pouze k doplnění nového svislého dopravního značení**. Stavebními pracemi nebudou dotčeny stávající požární zařízení. Stavebními pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících staveb.

Bourací práce

V rámci stavby dojde ke kompletnímu odstranění povrchu v části dotčené stavbou. Dojde také k odstranění stávajícího žb. potrubí dešťové kanalizace. Jedná se o stávající potrubí DN 600.

Výškové - sklonové řešení

Výškové řešení komunikací vychází ze stávajících výšek a je nutné toto respektovat. Betonové obruby šířky 15 cm budou provedeny s odrazem 0,2 a 12 cm. Max výškový rozdíl u bezbariérového řešení vstupu ze zpevněné plochy na vozovku bude max. 2 cm.

Podélné sklony - jsou přizpůsobeny stávajícímu stavu a jsou místy sjednoceny, min. podélný sklon navržených komunikací je min 0,5%.

Příčné sklony - komunikace je navržena s jednotným příčným sklonem 2,0 %. Po geodetickém vytyčení nových obrub dojde k obhlídce vytyčení za účasti stavebníka (popř. TOS) a k odsouhlasení výškového řešení v novém stavu.

Konstrukce

Před zahájením pokládky nových konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží (2x), podle kterých se vyhodnotí jejich únosnost a po dohodě s investorem dojde k případné úpravě skladby vozovky. Po provedení konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky na vrchní vrstvě šterkodrtě.

Konstrukce nové asfaltové vozovky (konstrukce A)

Tloušťka vrstvy ze šterkodrti je uvedena jako základní, konkrétní tloušťky (dle sklonu zemní pláně) jsou uvedeny ve vzorových příčných řezech.

Konstrukce dlážděných chodníků (skladba CH)

Tloušťka vrstvy ze šterkodrti je uvedena jako základní, konkrétní tloušťky (dle sklonu zemní pláně) jsou uvedeny ve vzorových příčných řezech. V místech, kde je navržena reliéfní dlažba pro nevidomé, je konstrukční skladba shodná, pouze je namísto klasické betonové dlažby užita reliéfní dlažba kontrastní barvy - detail viz samostatná příloha.

Konstrukce vozovky z bet. skladebné dlažby (skladba VJ)

Konstrukce bude provedena u parkovacích stání a vjezdů k nemovitostem.

Zelené plochy (pásky)

Po dokončení stavebních prací dojde k obnově přilehlé zeleně u nově vybudovaných bet. obrub v šířce 500 - 1000 mm. Tyto plochy budou ohumusovány tl. 150 mm rozprostřenou orníci a zatravněny travním semenem. Upravovaný zelený pruh musí být proveden s příčným sklonem min. 1,0% ve směru od betonové obruby, tak aby byl zajištěn odtok dešťových vod.

Dlažba

Bet. skladebná dlažba bude provedena z betonové vibrolisované dvouvrstvé skladebné dlažby s povrchem hladkým přírodním a se zkosenými hranami o formátu 100/200 mm. Barva dlažby - šedá.

Zatravnovací dlažba bude provedena z betonové vibrolisované dvouvrstvé dlažby s povrchem hladkým přírodním a se zkosenými hranami o formátu 170/170 ti. 80 mm. Dlažba bude po obou stranách opatřena distančními nálitky, které vytvářejí pravidelné 30 mm široké spáry. Spáry budou vyplněny drobným kamenivem frakce 4/8. Barva dlažby – šedá.

Obruby

Šířky 150 mm: bet. obruba šířky 150 mm a výšky 250 (150) mm do bet. Lože C20/25 XF3 s opěrou bude použita na vnější straně chodníku směrem k asfaltové komunikaci. U snížení obruby (vjezdy, vstupy na vozovku, přechody) bude použito obruby přechodové a nájezdové.

Šířky 80 mm: bet. obruba šířky 80 mm a výšky 250 mm do bet. lože C20/25 XF3 s opěrou bude použita podél chodníku, tam kde za obrubou navazuje travnatý pruh nebo je za chodníkem umístěn vjezd na soukromý pozemek, v tomto místě bude obruba osazena s odrazem 0 cm.

Barevné řešení:

- Bet. dlažba: šedá
- Bet. zatravnovací dlažba: antracit
- Bet. obruby: barva šedá

Propustky:

Při vyústění opravovaného dešťového potrubí bude proveden zpevněný výtok. Úprava výtoků bude z lomového kamene do bet. lože C20/25nXF3 a podsypu z ŠD a 0/63 tl. 100 mm viz vzorový výkres propustku. Spáry lomového kamene budou opatřeny voděodolnou a mrazuvzdornou cementovou spárovací hmotou.

Zásady odvodnění

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nových uličních vpustí. Nové uliční vpusti budou napojeny na nové potrubí dešťové kanalizace, které bude vyústěno do vyměněného potrubí stávající dešťové kanalizace. Výměna dešťového potrubí bude provedena ve stejné trase a bude zachováno její vyústění do odvodňovacího příkopu.

Uliční vpusti:

Nově osazované uliční vpusti budou osazené včetně šachty (dno, skruže). Na prefabetonovou šachtu bude osazena ocelová vtoková mříž o rozměrech 500x500 mm třídy D400. Sběrný koš bude osazen žárově zinkovaný o výšce 600 mm. Šachta vpusti bude napojena na stávající potrubí dešťové kanalizace. Dojde k jejímu napojení pomocí potrubí PP SN10 DN 200. Pro případnou pokládku potrubí kanalizace bude provedena pažená zemní rýha vnitřní šířky dle ČSN EN 1610. Dno rýhy musí být bez výčnělku a prohlubní, upraveno bude zhuštěným pískovým ložem v tl. 10 cm. Po montáži a úspěšné zkoušce těsnosti bude potrubí obsypáno pískem se zhuštěním po vrstvách 10 až 15 cm podél trub, do výšky 30 cm nad potrubí. 30 cm nad vrch potrubí bude uložena ochranná folie šedé barvy s nápisem KANALIZACE. Zbýlá část výkopu bude zasypána prosátou výkopovou zeminou. Tento zásyp bude rovněž hutněn, míra hutnění bude 95% PS. Zhuštění bude prováděno po jednotlivých vrstvách. Tyto vrstvy nesmí být vyšší než 30 cm. Přebytková zemina bude použita k terénním úpravám nebo odvezena na skládku. Povrchy budou nově provedeny podle této projektové dokumentace.

Provedení napojení potrubí, dimenze potrubí. dimenze šachty jsou předpokládáné, přesné provedení bude upřesněno po obnažení stávající uliční vpusti a její šachty.

Šachty dešťové kanalizace:

Na dešťové kanalizaci budou osazeny typizované betonové prefabrikované kanalizační šachty (vč. dna) o průměru DN1000 mm s horní přechodovou skruží DN625/1000. Poklopy šachet budou typu DN600, s třídou zatížení D 400.

Dopravní značení

Nebude zasahováno do stávajícího dopravního značení, dojde pouze k doplnění nového svislého dopravního značení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z **10/2023**, kterou vypracoval Ing. Břetislav Sedláček a Daniel Nociar ČKAIT 0402257 Designprojekt, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec a kterou ověřil Daniel Nociar ČKAIT 0402257; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Před zahájením stavby
 - b) Po provedení zemních prací (po odhalení zemní pláně)
 - c) Po vytyčení nových konstrukcí, především nových ohrub.
 - d) Po provedení konstrukčních vrstev, před pokládkou finální (obrusné vrstvy) komunikací
 - e) Po dokončení stavby před jejím převzetím
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dle výběrového řízení. Dodavatel stavebních prací bude před zahájením stavby oznámen zdejšímu stavebnímu úřadu.
6. **Zhotovitel** stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím a ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
7. Po odstranění stávající konstrukce a zeminy na ti. nové skladby chodníků budou provedeny zatěžovací zkoušky podloží (2x) pro vyhodnocení stávajícího podloží. V případě existence nevyhovujících podkladních vrstev bude další postup konzultován s projektantem a přivolaným geologem.
8. Veškeré inženýrské sítě budou na místě stavby vytyčeny.
9. Vyjádření všech dotčených správců inženýrských sítí budou dodržena.
10. Veškeré škody vzniklé na cizím majetku bude investor hradit dle platných předpisů.

11. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Podbořany, Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, uvedené ve vyjádření ze dne 29.1.2024 č.j. ŽP/1901/2024/Pti, poř.č. Vod-006/24-Pti, a to:

- **K úpravě** výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované projektové dokumentaci.
- **K úpravě** výše uvedené stavby požadujeme, aby bylo s odpady vzniklými při této stavbě nakládáno podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, tzn., že stavebník (původce odpadů) je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu.
- Podle § 6 zákona o odpadech požadujeme, aby původce odpadů (stavebník) pro účely nakládání s odpadem odpad zařadil podle Katalogu odpadů, podle druhů a podle kategorií (uvedených ve vyhlášce č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů).
- **Možné bourací práce** u výše uvedené stavby mohou být zdrojem znečišťování ovzduší. Je nutné při bourání, nakládání a odvozu sutí používat všechna dostupná opatření pro snížení prašnosti na nejnížší možnou míru, např. skrápěním.
- Podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen **při řízení o vydání kolaudačního souhlasu (k oznámení o záměru započít s užíváním stavby)** předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití). **Žádné prohlášení takovým dokladem není.**

12. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Podbořany - Odbor investic a památkové péče – vyjádření ze dne 7.2.2024, pod č.j.: INV/3278/2024/Sik, spis.zn. VÝSP/574/2022/Šik:

Z hlediska státní památkové péče je **Oprava místní komunikace v obci Bílenec** přípustná při dodržení následující připomínky:

1. Veškeré stavební činnosti, při kterých dojde k zemním pracím (*zasahujících do větší hloubky než 0,25 m pod současný terén*), je stavebník povinen již od doby jejich přípravy oznámit v předstihu ve smyslu ustanovení § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči Archeologickému ústavu Akademie věd české republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. Odkaz na on-line oznámení je k nalezení na webových stránkách www.archeologickamapa.cz/oznameni.

13. Budou dodrženy podmínky spol. Čepro, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 9.1.2024 č.j. S1/239/FR/2024, a to:

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.).

ZAKAZUJEME přejezd přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. těžkou technikou.

K uvedené stavbě požadujeme předložení projektu.

V projektu požadujeme zakreslení produktovodu a doprovodného kabelu a ochranné pásmo 300 m.

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našeho zařízení. Při vytyčení bude předán protokol a zápis o projednání a stanovení dalších podmínek v ochranném pásmu. Vytyčení vám na objednávku provede pan Franc Květoslav mob:602 187 203, ČEPRO, a.s. stř. 1 Produktovody, Hněvice 62,411 08 Štětí.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené

v tomto dopise.

Tento souhlas včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

14. Budou dodrženy podmínky spol. ČEZ Distribuce, a.s. uvedené ve vyjádření k PD ze dne 30.1.2024, zn 001142751730, a to:

1. Při úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety povrchu terénu oproti současnému stavu. Základy, obrubníky, uliční vpusti, šachty dešťové kanalizace, svislé dopravní značení apod. budou při souběhu umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu podzemního vedení.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 4b8/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.

s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

15. Budou dodrženy podmínky spol. ČEZ Distribuce, a.s. uvedené ve vyjádření - souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 30.1.2024 zn. 001142751822, a to:

1. Při úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity povrchu terénu oproti současnému stavu. Základy, obrubníky, uliční vpusti, šachty dešťové kanalizace, svislé dopravní značení apod. budou při souběhu umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu podzemního vedení.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení VN dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.

ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. CETIN, a.s. - vyjádření ze dne 24.1.2024 č.j. 22963/24, a to:

- I. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN, a.s.;
- II. Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- III. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření;
- IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- V. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

17. Budou dodrženy podmínky spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. uvedené ve vyjádření k PD ze dne 26.1.2024, zn. O24690011213/ÚTPMO/JD, a to: Podmínky ochrany existujícího zařízení provozovaného společností Severočeské vodovody a kanalizace při realizaci stavby.

- V zájmovém území se nachází vodovodní řad do ON 500. **Stavebník je povinen minimálně 15 pracovních dní před zahájením stavby** zajistit vytýčení sítí ve správě naší společnosti přímo na místě, a to na objednávku na tel.: 840 111 111 nebo přes e-mail: info@scvk.cz. Doklad o vytýčení bude předložen technickému útvaru **před započítím užívání stavby.**
 - Existence vodovodních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz§ 3, odst 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích platném znění). přípojek z tohoto důvodu se o informaci přesného umístění přípojek obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
 - **Před zahájením stavby** stavebník písemně uvědomí zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., provoz vodovodů Podbořany o zahájení stavebních prací.
 - Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod - p. Tarant tel: 724 131 786). **Kopie zápisu bude předložena technickému útvaru před započítím užívání stavby. (Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu).**
 - dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
 - uzemnění musí být ukončeno před hranicí ochranného pásma vodovodního řadu.
 - Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Veškeré škody způsobené na zařízení, které je ve správě naší společnosti, stavební činnosti v jeho ochranném pásmu hradí stavebník v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze
 - a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky, provádět terénní úpravy bez souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- Při křížení a souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 736005 „Prostorové

uspořádání sítí technického vybavení " a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.

Při souběhu a křížení podzemních sítí nutno před zahájením zemních prací polohu stávajícího zařízení ve správě naší společnosti včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami. V místě křížení bude provedeno obnažení vodovodního řadu.

Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovod - p. Tarant tel: 724 131 786). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Doklad o kontrole bude předložen technickému útvaru před započítím užívání stavby.

- Při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činností na zařízení ve správě naší společnosti. Vzniklé škody bude hradit investor akce.
- V případě výstavby bezvýkopovou technologií, **požadujeme před zahájením výstavby předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci. Kde budou stanoveny nejvyšší dovolené směrové a výškové odchylky. Na základě této PD bude určeno místo pro zahájení startovacích jam.** O předložení této PO bude proveden zápis ve stavebním deníku. Při realizaci stavby bezvýkopovou technologií bude dodržena norma ČSN EN 12889 zvláště bod 7.5 shromažďování údajů během bezvýkopového provádění. Tyto podklady nám budou po ukončení prací předány
- Neprodleně musí být oznámeno každé sebemenší poškození vodovodního řadu vč. signalizačního vodiče.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodovodním řadu musí být neustále udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řadu.
- V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- **Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě naší společnosti.**
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zástupci naší společnosti. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu technickým útvarem.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 18.4.2024, Vaše zn. SPU 153479/2024, spis.zn. SZ SPU 139548/2024, a to:

- Stavbou nesmí být dotčena vlastnická a užívací práva České republiky – Státního pozemkového úřadu.

19. Budou dodrženy podmínky Obce Petrohrad uvedené ve vyjádření ze dne 19.10.2023 č.j. OUPE-1810/2023, spis.zn. Projekty/cesty/2023/Dond, a to:

- Obec Petrohrad je v obci Bílenec vlastníkem a správcem veřejného osvětlení, které je taženo od lampy k lampě, zakres vedení přikládáme v příloze. Před započítím stavby je nutno nechat vedení vytyčit.

20. Před realizací stavebník zkontroluje platnost vyjádření a stanovisek a případně zajistí prodloužení platnosti.

21. Před ukončením stavby stavebník podá žádost na stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb. V žádosti uvede údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího

dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Petrohrad, IČO 00480975, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

Odůvodnění:

Dne 19.3.2024 č.j. SÚ/7083/2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 9.4.2024 č.j. SÚ/8930/2024/Raj zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

Účastníci

- Státní pozemkový úřad – stanovisko k oznámení zahájení společného řízení – ze dne 18.4.2024, zn. SPU153479/2024, spis.zn. SZ SPU 139548/2024 – na stavebním úřadě zaevidováno dne 19.4.2024 č.j. SÚ/10005/2024
- Plná moc od investora na projektanta – ze dne 8.1.2024
- CETIN, a.s. – vyjádření ze dne 30.11.2023, č.j. 339022/23
- CETIN, a.s. – vyjádření ze dne 24.1.2024 č.j. 22963/24
- České radiokomunikace, a.s. – vyjádření ze dne 1.12.2023, zn. UPTS/OS/349192/2023
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení k existenci sítí ze dne 30.11.2023, zn. 0102048228
- Obec Petrohrad – vyjádření ze dne 19.10.2023, č.j. OUPE-1810/2023
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 5.12.2023, zn. SCVKZAD1879908
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření ze dne 26.1.2024, zn. SCVKZAD191832
- ČD-Telematika a.s. – vyjádření ze dne 30.11.2023, č.j. 3202300455
- T-Mobile Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 2.12.2023, zn. E61521/23
- Telco Pro Services, a.s. – vyjádření ze dne 30.11.2023, zn. 0201655216
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 30.11.2023, zn. MW9910237795623843

- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení k existenci sítí ze dne 30.1.2024, zn. 001142751730
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 30.1.2024, zn. 001142751822
- ČEPRO, a.s. – vyjádření ze dne 11.3.2024, č.j. S1/280/FR/2024

Dotčené orgány

- Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 22.2.2024, č.j. ŽP/1901/2024/Pti, poř.č. Stan-013/24-Pti
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – závazné stanovisko ze dne 20.12.2023
- Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 29.1.2024, č.j. ŽP/1901/2024/Pti, poř.č. Vod-006/24-Pti
- Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Oddělení – úřad územního plánování – závazné stanovisko ze dne 22.2.2024, č.j. SÚ/4712/2024/Her, spis.zn. SÚ/837/2024/Her.
- Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče – vyjádření ze dne 7.2.2024, č.j. INV/3278/2024/Sik, spis.zn. VÝSP/574/2024/šik
- Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy a SH – stanovení místní úpravy provozu – ze dne 13.2.2024, č.j. OD/3590/2024/Dol, spiszn. PODBO/623/2024
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – vyjádření k PD ze dne 30.1.2024, č.j. KHSUL 3872/2024, spis.zn. S-KHSUL 3277/2024
- Policie ČR Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 2.2.2024 č.j. KRPU-15716-4/ČJ-2024-040706-2-IB
- Obecní úřad Petrohrad – rozhodnutí o připojení ze dne 21.2.2024, č.j. OUPE-465/2024,
- Obecní úřad Petrohrad – rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace – ze dne 20.2.2024, č.j. OUPE-463/2024

Ostatní

- Plná moc – od investora na projekční kancelář

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Michaela Bradáčová, Kamil Bradáč, Libor Hrubý, Blanka Hrubá, Emilie Vostrá, RNDr. Jaroslav Záběhlický, Hana Záběhlická, Obec Petrohrad, Martin Záběhlický, RNDr. Karel Sosna, Ph.D., Bc. Martina Sosnová, Miroslav Šidlichovský, CETIN a.s., ČEPRO, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Obec Petrohrad, jako správce veřejného osvětlení, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili kladně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Milan Cimr
vedoucí Stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:**Účastníci podle § 94k písm. a), b), d) - doručení jednotlivě**

Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333 – doručí se prostřednictvím zmocněnce
sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

Ing. Břetislav Sedláček DESIGN PROJEKT, IDDS: 859muks - zmocněnec

místo podnikání: Adolfa Heyduka č.p. 1114, 438 01 Žatec 1

Účastníci podle § 94k písm. e) - doručení jednotlivě

Michaela Bradáčová, Hředle č.p. 19, 270 08 Hředle

Kamil Bradáč, Masarykovo nám. č.p. 7, 270 51 Lužná v Čechách

Libor Hrubý, Bílenec č.p. 48, Petrohrad, 441 01 Podbořany

Blanka Hrubá, Bílenec č.p. 48, Petrohrad, 441 01 Podbořany

Emilie Vostrá, Bílenec č.p. 37, 439 85 Petrohrad

RNDr. Jaroslav Záběhlický, S. K. Neumanna č.p. 2009/3, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82

Hana Záběhlická, Mašínova č.p. 323/7, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82

Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333

sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

Martin Záběhlický, Halasova č.p. 1128, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

RNDr. Karel Sosna, Ph.D., Bajkalská č.p. 1161/6, 100 00 Praha 10-Vršovice

Bc. Martina Sosnová, Bajkalská č.p. 1161/6, 100 00 Praha 10-Vršovice

Miroslav Šidlichovský, IDDS: 2d92i8p

trvalý pobyt: Bílenec č.p. 55, Petrohrad, 441 01 Podbořany

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci podle § 94k písm. d) – věcná práva k dotčeným pozemkům - správci inženýrských sítí - doručení jednotlivě

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Obec Petrohrad, správce veřejného osvětlení, IDDS: y5qa333

sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Dotčené orgány státní správy podle § 94m odst. 2 SZ - jednotlivě

Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01

Podbořany

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Policie ČR KŘPÚK, DI Louny, IDDS: a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Obec Petrohrad, Obecní úřad Petrohrad-silniční správní úřad, IDDS: y5qa333

sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

SPIS. ZN.: SÚ/2024/1397/Raj
Č.J.: SÚ/19612/2024/Raj
VYŘIZUJE: Rajkovová
TEL.: 415 237 505
E-MAIL: rajkovova@podborany.net
DATUM: 23.7.2024


SDĚLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že společné rozhodnutí č.j. SÚ/13624/2024/Raj ze dne 5.6.2024, na stavbu v projektu nazvanou:

Oprava místní komunikace, Bílenec

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 9.7.2024** a je vykonatelné.

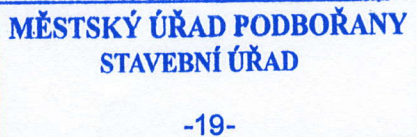

Otisk úředního razítka

Ing. Milan Cimr
vedoucí Stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)

Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333 – doručí se prostřednictvím zmocněnce
sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

Ing. Břetislav Sedláček DESIGN PROJEKT, IDDS: 859muks - zmocněnec
místo podnikání: Adolfa Heyduka č.p. 1114, 438 01 Žatec 1

Příloha: projektová dokumentace paré č. 2, štítek