



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																								
A	<table><tr><th>Title</th><th>Author</th><th>Folio number</th></tr><tr><td>HDO</td><td>Ing. Tomáš Tajtl</td><td>7/7</td></tr><tr><td>Měření, FVE STOP</td><td>Ing. Tomáš Tajtl</td><td>5/7</td></tr><tr><td>Napájení střídačů</td><td>Ing. Tomáš Tajtl</td><td>6/7</td></tr><tr><td>Pohled na rozváděč</td><td>Ing. Tomáš Tajtl</td><td>3/7</td></tr><tr><td>Přívod</td><td>Ing. Tomáš Tajtl</td><td>4/7</td></tr><tr><td>Seznam listů</td><td>Ing. Tomáš Tajtl</td><td>2/7</td></tr><tr><td>Titulní list</td><td>Ing. Tomáš Tajtl</td><td>1/7</td></tr></table>																	Title	Author	Folio number	HDO	Ing. Tomáš Tajtl	7/7	Měření, FVE STOP	Ing. Tomáš Tajtl	5/7	Napájení střídačů	Ing. Tomáš Tajtl	6/7	Pohled na rozváděč	Ing. Tomáš Tajtl	3/7	Přívod	Ing. Tomáš Tajtl	4/7	Seznam listů	Ing. Tomáš Tajtl	2/7	Titulní list	Ing. Tomáš Tajtl	1/7
Title																		Author	Folio number																						
HDO																		Ing. Tomáš Tajtl	7/7																						
Měření, FVE STOP																		Ing. Tomáš Tajtl	5/7																						
Napájení střídačů																		Ing. Tomáš Tajtl	6/7																						
Pohled na rozváděč																		Ing. Tomáš Tajtl	3/7																						
Přívod																		Ing. Tomáš Tajtl	4/7																						
Seznam listů																		Ing. Tomáš Tajtl	2/7																						
Titulní list																		Ing. Tomáš Tajtl	1/7																						
B																																									
C																																									
D																																									
E																																									
F																																									
G																																									
H																																									
AXEN s.r.o.		VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Tajtl				ZÁKAZNÍK: Městská část Praha 9	ROZVÁDĚČ +RFVE1		STRANA 2/7																																
		KONTROLOVAL:					Seznam listů																																		
		SCHVALIL:	0	06.10.2025	Vydání dokumentu		ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.2.5.2.02-Z132-DPS		DPS																																
			REV.	DATUM	ZMĚNA																																				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	+RFVE1  FVE STOP  RESET  POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI BARVA ŠÍŘKA VÝŠKA HLOUBKA PODSTAVEC KRYTÍ VÝVODY NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA ZKRATOVÝ PROUD RAL7035 600mm 1200mm 300mm - IP44/20 SPODEM 3PEN, 50Hz 400V/TN-C-S Ik" = 10kA																
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
AXEN s.r.o.		VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Tajtl					ZÁKAZNÍK: Městská část Praha 9			ROZVÁDĚČ +RFVE1					STRANA 3/7		
		KONTRLOVAL:								Pohled na rozváděč							
		SCHVÁLIL:		0	06.10.2025	Vydání dokumentu					ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.2.5.2.02-Z132-DPS					DPS	
		REV.		DATUM	ZMĚNA												

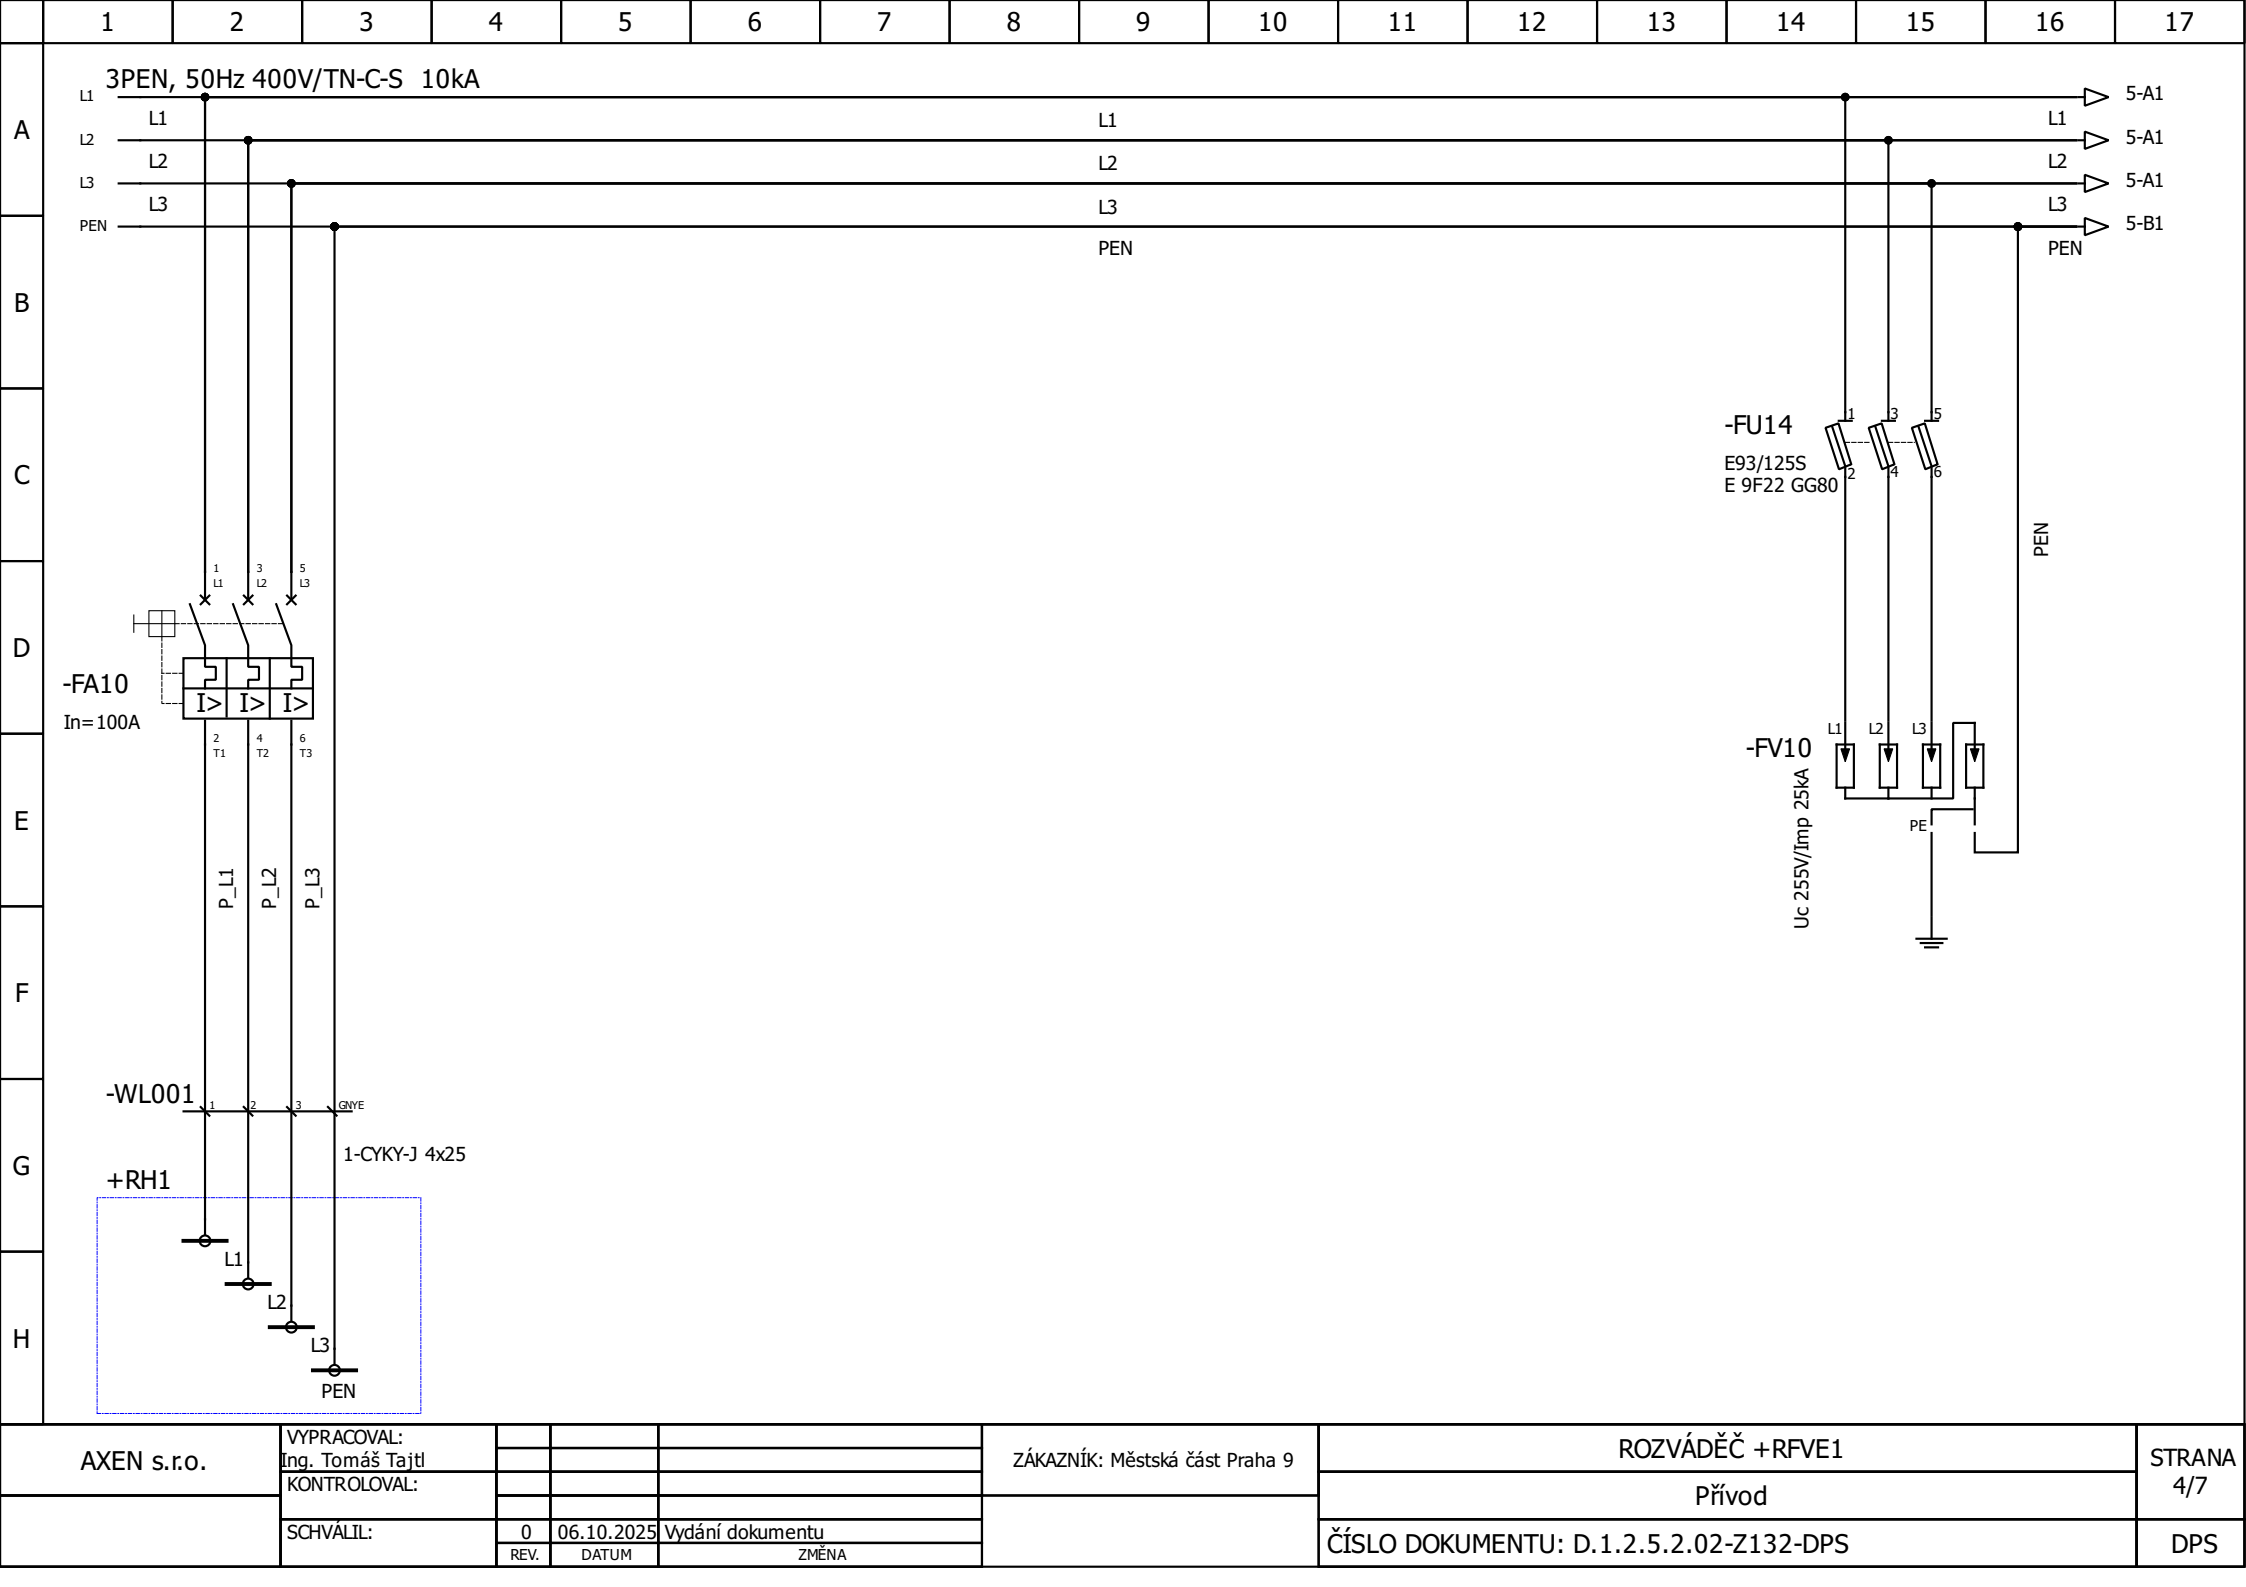

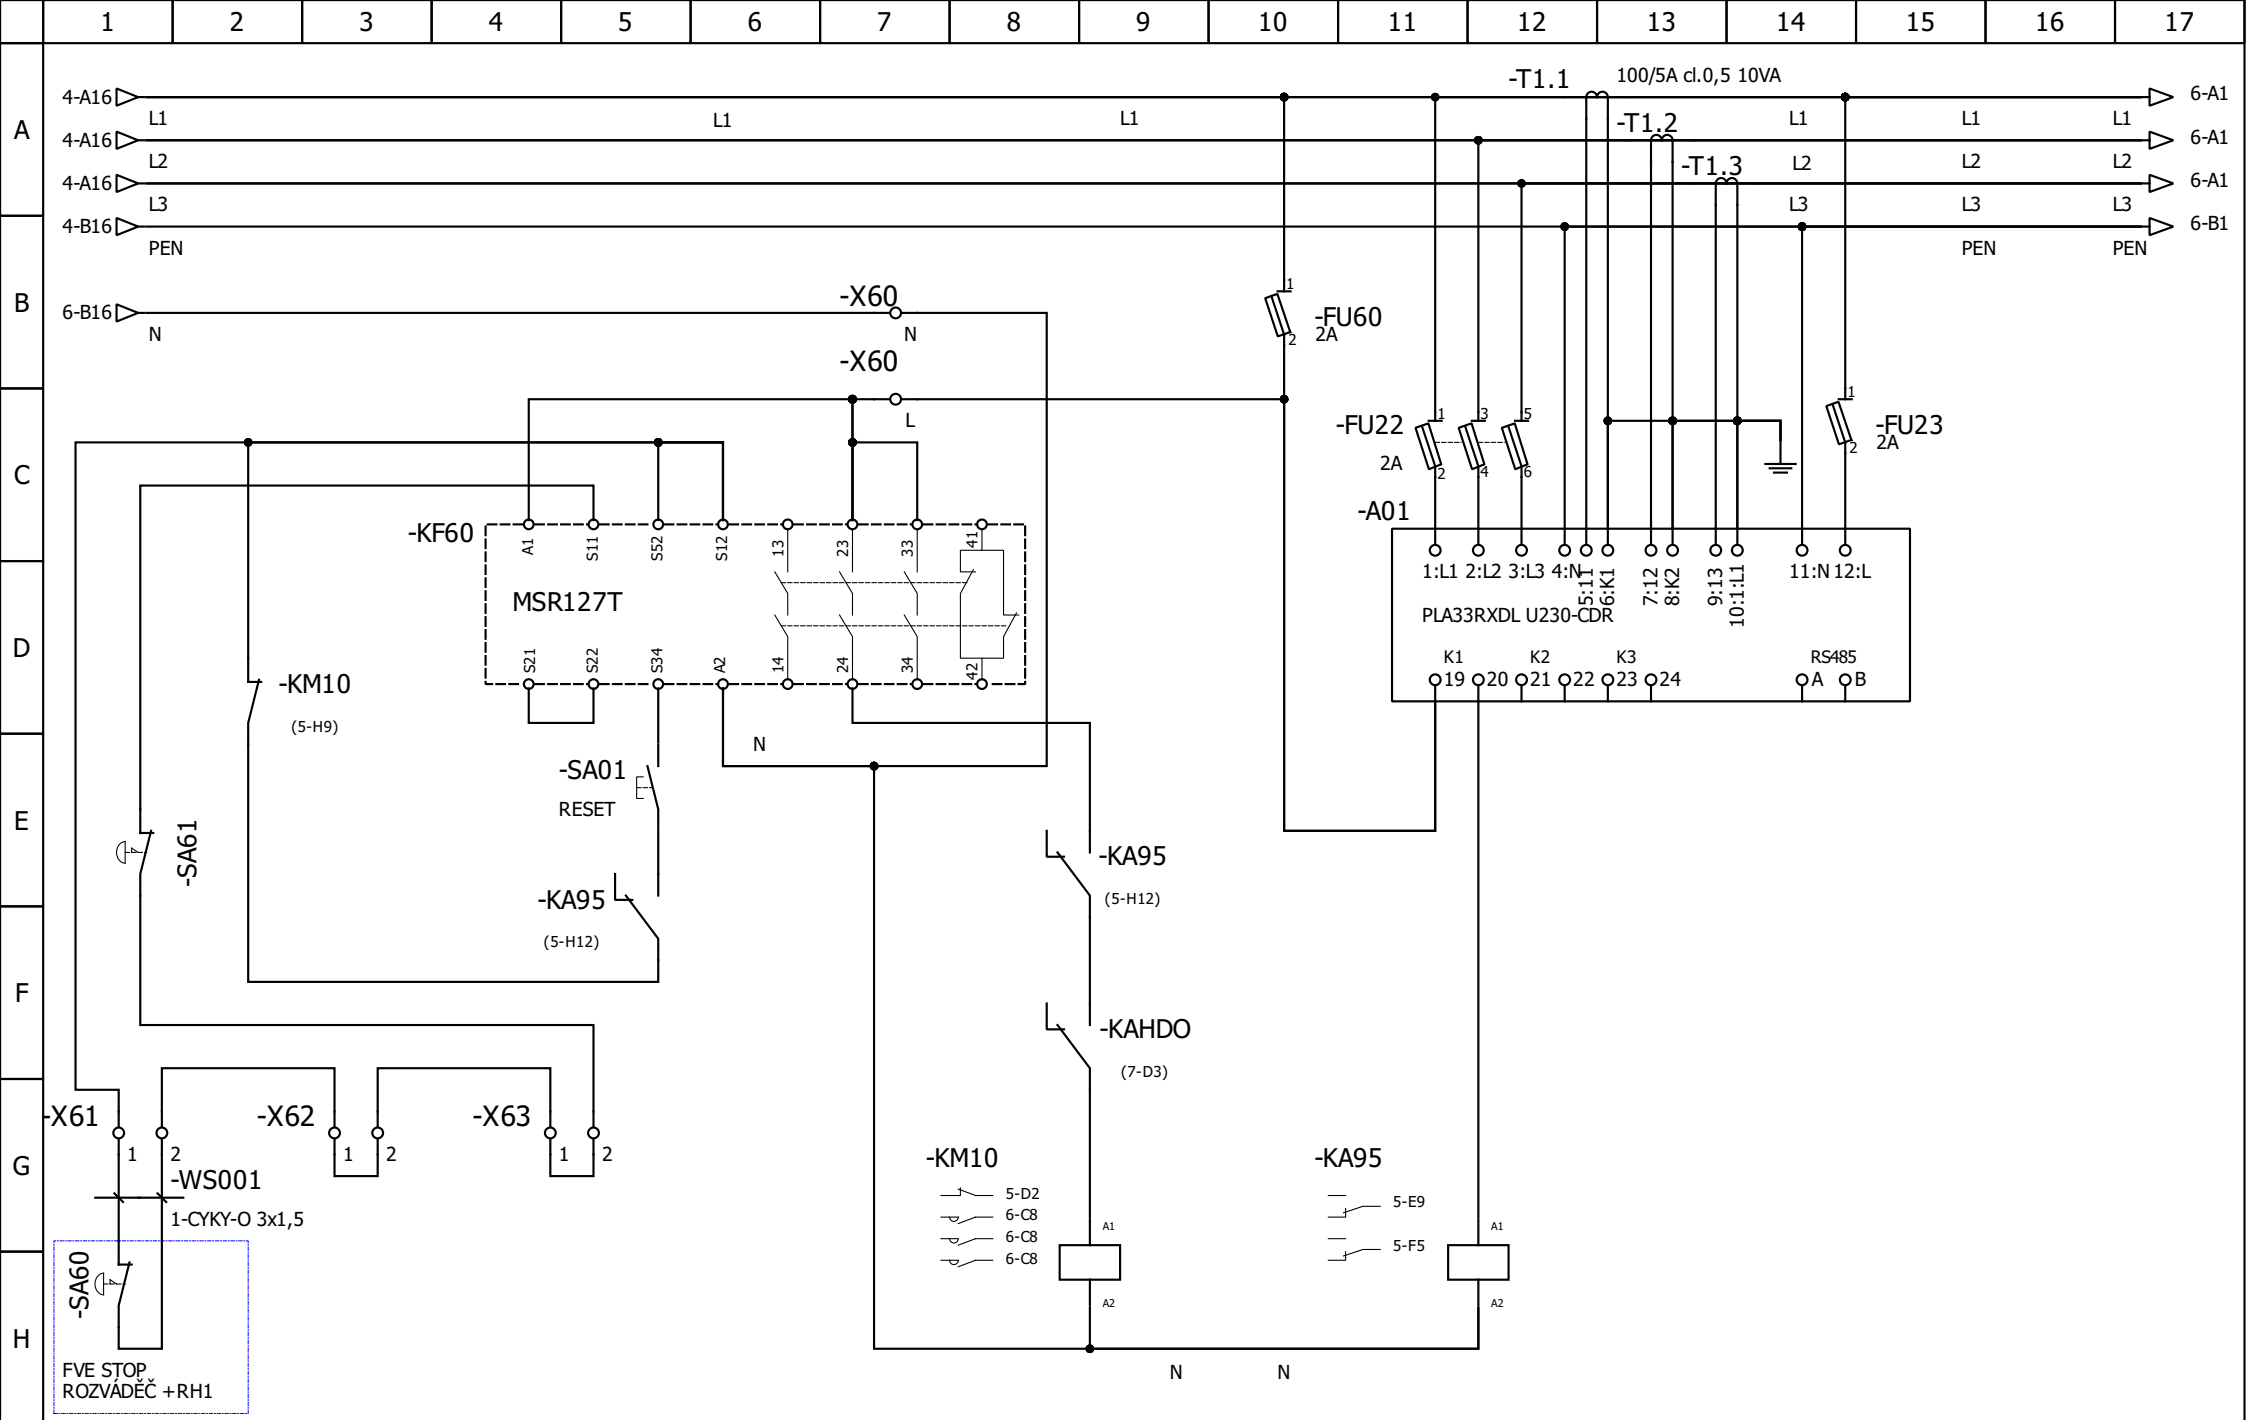

AXEN s.r.o.	VYPRACOVAL:				ZÁKAZNÍK: Městská část Praha 9	ROZVÁDEČ +RFVE1		STRANA 5/7
	Ing. Tomáš Tajtl					Měření, FVE STOP		
	KONTROLOVAL:							
	SCHVÁLIL:	0	06.10.2025	Vydání dokumentu		ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.2.5.2.02-Z132-DPS		DPS
		REV.	DATUM	ZMĚNA				

