POHLED JIHOVÝCHODNÍ

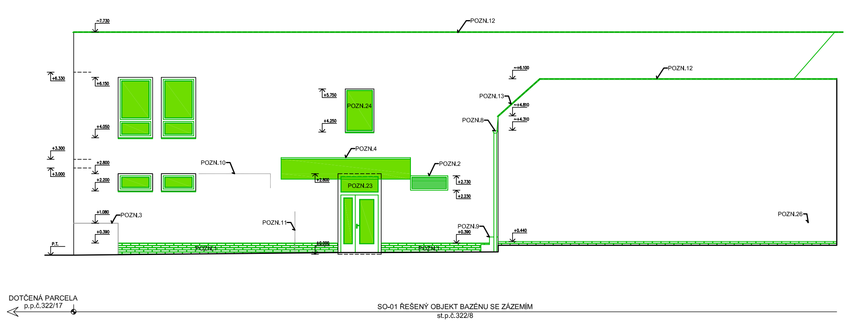

POHLED JIHOZÁPADNÍ

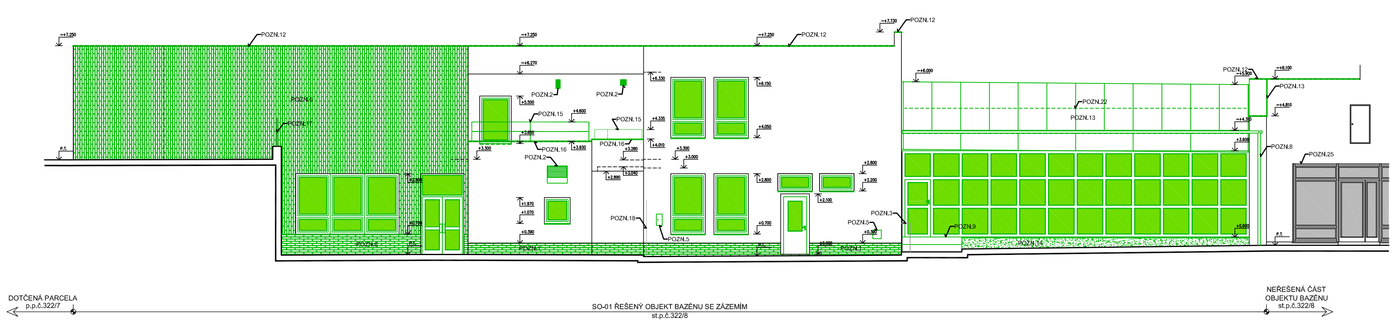

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

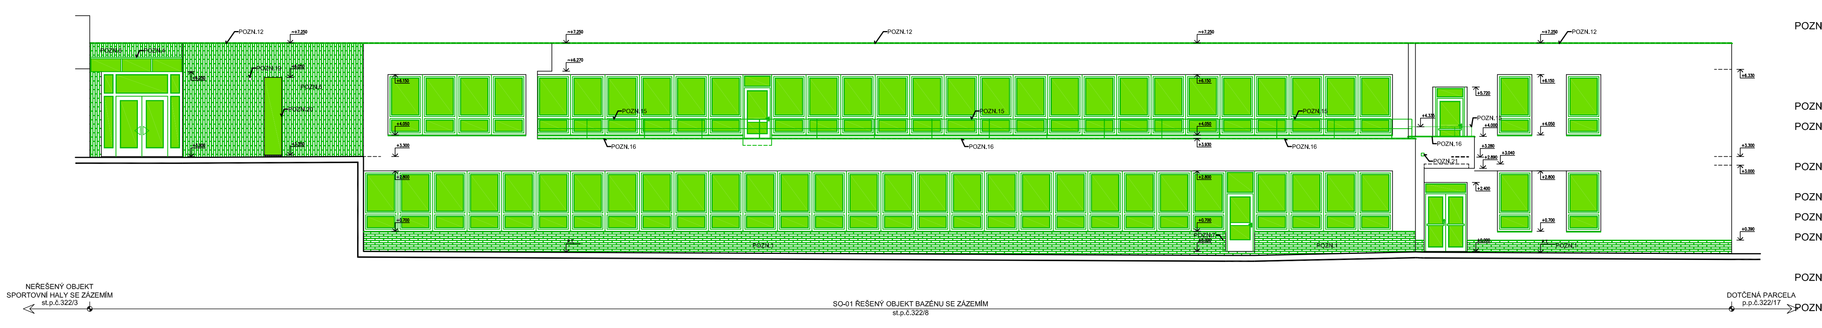

POZNÁMKY

POZN.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU
– PODKLAD PO OTLUČENÍ BUDE OČIŠTĚN A SROVNÁN, ABY ZDE NEVZNIKAL OZUB (SJEDNOCENÍ POVRCHU FASÁDY)

POZN.2 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ KRYCÍ MŘÍŽE NA POTRUBÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ; MŘÍŽ BUDE ODSTRANĚNA V SOUBĚHU S NOVOU KRYCÍ MŘÍŽÍ, TAK ABY NEDOŠLO K OBNAŽENÍ POTRUBÍ A ZANESENÍ NEČISTOT DO VNITŘNÍHO POTRUBÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
– ČÁST POTRUBÍ BUDE VŮČI NOVĚ NAVRŽENÉMU ZATEPLENÍ PRODLOUŽENA (NASTAVENA) KLEMPÍŘSKÝM OPLECHOVÁNÍM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU NAPOJENÉHO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY POTRUBÍ

POZN.3 STÁVAJÍCÍ ELEKTRO SKŘÍŇ, VČETNĚ PODZEMNÍHO KABELU NESMÍ BÝT STAVEBNÍMI (VÝKOPOVÝMI) PRACEMI DOTČENA (POŠKOZENA); PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOTČENÉM ÚZEMÍ (AREÁLU)
– ZE STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE DEMONTOVÁNO KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ
– DVÍŘKA SKŘÍNĚ BUDOU ZBAVENA PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ; PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BUDE ODSTRANĚNO ZNAČENÍ SKŘÍNĚ (NALEPKY), KTERÉ BUDOU NOVĚ OBNOVENY

POZN.4 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ MARKÝZY NAD VSTUPEM DO OBJEKTU

POZN.5 STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ ELEKTRO BUDE DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA SKŘÍNÍ NOVOU LICUJÍCÍ ZÁROVEŇ S VNEJŠÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
– DEMONTÁŽ A NOVÉ OSAZENÍ SKŘÍNĚ BUDE PROVEDENO SPRÁVCEM DANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ŘEŠENÉ LOKALITĚ

POZN.6 PŮVODNÍ PLNOHODNOTNÉ OBLOŽENÍ FASÁDY KERAMICKÝMI PÁSKY BUDE V PLNÉM ROZSAHU OTLUČENO, PODKLAD NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE VYSPRAVEN, VYROVNÁN A ZBAVEN ZBYTKŮ NEČISTOT

POZN.7 OTVOR (PARAPET) U VYBOURAVÝCH DVEŘÍ BUDE VYBOURÁN (ROZŠÍŘEN)

POZN.8 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPU, VČETNĚ DEŠŤOVÉHO SVODU

POZN.9 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤOVÝCH BETONOVÝCH STUPŇŮ, VČETNĚ PŮVODNÍHO ZÁKLADU
– SOUČÁSTÍ ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ BUDE I ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ LEMUJÍCÍ ŘEŠENÉ SCHODIŠTĚ

POZN.10 STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VÝVOD POTRUBÍ ZTI NEBUDE BOURACÍMI PRACEMI DOTČEN (BUDE SCHOVÁN POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM); SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BUDE JEHO PRODLOUŽENÍ VŮČI NOVĚ NAVRŽENÉMU ZATEPLENÍ

POZN.11 STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VÝVOD KABELU EI NEBUDE BOURACÍMI PRACEMI DOTČEN (BUDE SCHOVÁN POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM); SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BUDE JEHO PRODLOUŽENÍ VŮČI NOVĚ NAVRŽENÉMU ZATEPLENÍ

POZN.12 STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ ATIK BUDE ODSTRANĚNO

POZN.13 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POZINKOVANÉHO PLECHU KRYTINY, ATIKY DO ÚROVNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV, KTERÉ NEBUDOU STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČENY – VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZN.14 OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLOVÉHO ZDIVA

POZN.15 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ; PŘI ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ BUDE PŘED ATIKU OSAZENO DOČASNĚ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BRÁNÍCÍ PADÚ OSOB PO DEMONTOVANÉM PŮVODNÍM ZÁBRADLÍ

POZN.16 ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÉHO OPLECHOVÁNÍ ATIK V NÁVAZNOSTI NA OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

POZN.17 ČÁST OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ NA ŽB OPĚRNÉ STĚNĚ BUDE VŮČI NOVĚMU ZATEPLENÍ ODSTRANĚNO, TAK ABY ZÁBRADLÍ NEZASAHOVALO DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

POZN.18 OCELOVÝ PLOT PŘILEHLÁCÍ NA ŘEŠENOU FASÁDU BUDE ODSTRANĚN; VJEZDOVÁ BRÁNA BUDE PO DOBU VÝSTAVBY VYSAZENA A NAHRAZENA DOČASNOU BRÁNOU BRÁNÍCÍ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB NA STAVENIŠTĚ
– NOSNÁ KONSTRUKCE (SLOUPKY) VJEZDOVÝCH BRÁN PŘILEHLÁCÍ NA ŘEŠENOU FASÁDU BUDOU DEMONTOVÁNY; PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU NAVRÁCENY NA SVÉ PŮVODNÍ MÍSTO S DOPLNĚNÍM ZÁKLADOVÉ PÁTKY

POZN.19 ODSTRANĚNÍ KRYCÍ MŘÍŽKY NA VĚTRACÍM POTRUBÍ; PRŮDUCH BUDE PO DOBU VÝSTAVBY ZASLEPEN, ABY NEDOŠLO K PRŮNIKU NEČISTOT DO INTERIÉRU ŘEŠENÉHO OBJEKTU

POZN.20 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOPILITOVÉ STĚNY, VČETNĚ ZVĚTŠENÍ OTVORU – VIZ. PŮDORYSY

POZN.21 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO (BALKÓNOVÉHO) VTOKU

POZN.22 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SNĚHOVÉHO ZACHYTÁVAČE

POZN.23 STÁVAJÍCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ
– STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY A POSUNUTY NA OBVODOVÝ LÍC STÁVAJÍCÍHO ZDIVA

POZN.24 STÁVAJÍCÍ OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ
– STÁVAJÍCÍ OKNO BUDE DEMONTOVÁNO A POSUNUTO NA OBVODOVÝ LÍC STÁVAJÍCÍHO ZDIVA

POZN.25 STÁVAJÍCÍ PROSKLENNÁ STĚNA NEBUDE STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČENA (POŠKOZENA)

POZN.26 ZAHRADNÍ VÝSTEK VODOVODNÍHO UZÁVĚRU NESMÍ BÝT STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČEN, PŘI REALIZACI MUSÍ DOJÍT K JEHO PRODLOUŽENÍ O NOVĚ NAVRŽENÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

– STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NEDOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ DŮKLADNĚ ZAKRYTY, TAK ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ

– VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ PO OBVODU OBJEKTU BUDOU PAŽENY
– VÝKOPY NUTNO OHRANIČIT VÝSTRAŽNÝMI PÁSKAMI, OPLOCENÍM A VÝSTRAŽNÝMI CEDULEMI BRÁNÍCÍ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB NA STAVENIŠTĚ
– VÝKOPY PROVÁDĚNÉ V PROSTORECH MÍSTNÍCH AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ BUDOU OHRANIČENY DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM
– VÝKOPY BUDOU PROVEDENY V ŠÍŘI 1000mm A HLOUBKY DLE STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ BUDOU U KAŽDÉ FASÁDY PROVEDENY MIN. 3ks RUČNÍ KOPANÝCH SONDÍ - RUČNÍ KOPANÝMI SONDAMI SE ZJISTÍ PŘESNÉ HLOUBKOVÉ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU
- ODKOP ZEMNÍHY BUDE PROVEDEN POD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY! PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K PODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NESMÍ BÝT V MIN. VÝŠCE 500mm OBNAŽENY
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

– DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA FASÁDĚ (TEPLOMĚRY, OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČE, CEDULE APOD.), KTERÉ BUDOU ULOŽENY NA MÍSTO, KDE NEDOJDE K JEJICH POŠKOZENÍ, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU NAVRÁCENY NA SVÉ PŮVODNÍ MÍSTO
– PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE OBJEKT ODPOJEN OD ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

!!! POZOR !!!

– BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM DŮKLADNĚ PROVAZÁNO

– STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZDIVA NADPRAŽÍ A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 200mm

– VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY

– POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50mm

– U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSKOVÉ OCELI 50/5 mm ů 0,5m (HORNÍ PÁSNICE)

–ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ČITELNOSTI" KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ – PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

–PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLENEB, PRŮVLAKŮ, ...)

– PŘI VYZDÍVÁNÍ NOVÉHO ZDIVA JE NUTNO ZOHLEDNIT NAVRŽENÉ TRASY VNITŘNÍCH INSTALACÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY APOD.)

– PŘÍČKY ZAKLÁDAT NA KLUZNÝCH PODLOŽKÁCH (ASFALTOVÁ LEPENKA APOD.)

– PŘENOSU ZATÍŽENÍ NA PŘÍČKU OD STROPU ZABRÁNIT VYPLNĚNÍM MEZERY PRUŽNÝM MATERIÁLEM

– NAPOJENÍ NA NOSNÉ ZDI PROVÁDĚT NA PŘEDEM ZAJIŠĚNÉ NEBO DOSTATEČNĚ PŘIPEVNĚNÉ KOTEVNÍ PÁSKY S MEZEROU CCA 10mm, KTERÁ SE VYPLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU

– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VNITŘNÍ PROSTORY VYKLIZENY OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, RESP. VYBAVENÍ

!!! POZOR !!! PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ !!! POZOR !!!

- VEŠKERÉ VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY VÝSTRAŽNÝM CEDULEMI, RESP. OHRANIČENÍM BRÁNÍCÍ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ
  - DO SOUČÁSTI DEMONTOVANÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ JE ZAHRNUTA I DEMONTÁŽ ZÁRUBNÍ A PRAHŮ
- DEMONTOVANÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ
  - DO SOUČÁSTI DEMONTOVANÝCH OKENNÍCH OTVORŮ JE ZAHRNUTA I DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH, VNĚJŠÍCH PARAPETŮ TVOŘENÝCH DŘEVĚNÝMI PARAPETY, KERAMICKÝM OBKLADEM Z INTERIÉRU, RESP. OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI PLECHY Z EXTERIÉRU
  - U ČÁSTI VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE DO DEMONTÁŽE ZAHRNUTO I ODSTRANĚNÍ GARNÝŽÍ
  - VNITŘNÍ PARAPET (OBKLAD) U VÝPLNĚ OTVORŮ DO MALÉHO BAŽENU NEBUDE ODSTRANĚN, ALE POUZE UPRAVEN (DOŘÍZNUTÍ), RESP. DOPLNĚN VŮČI NOVÝM VÝPLNÍM OTVORŮM, ODSTRANĚNÝM VÝPLNÍM
- SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

0	10/2013	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.ěstí 1, 393 25 Pelhřimov	PROJEKTANT ZÁSTŘ.: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Pitkovského 48, 393 01 Pelhřimov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Pitkovského 48, 393 01 Pelhřimov	
MÍSTO STAVBY: PELHŘIMOV	VYPRACOVAL: VALENTA	AUTOR: ING.RYBÁŘ	
STAVEBNÍ ÚŘAD: PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.	

NÁZEV AKCE:
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V OBJEKTU PLAVECKÉHO BAZÉNU, PELHŘIMOV

FORMÁT:	12xA4
DATUM:	10/2013
STUPEŇ PD:	PDPS
Č. ZAKÁZKY:	13-131
MĚŘÍTKO:	1:100
SOUBOR:	PUDORYSY_POKLESY_S1.dwg
Č.VÝKRESU:	1.1.4
Č. PARÉ	

OBJEKT: SO-01: Plavecký bazén se zázemím

ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

OBSAH:
POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DILO. VÝKRES O JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA