




CHODNÍK

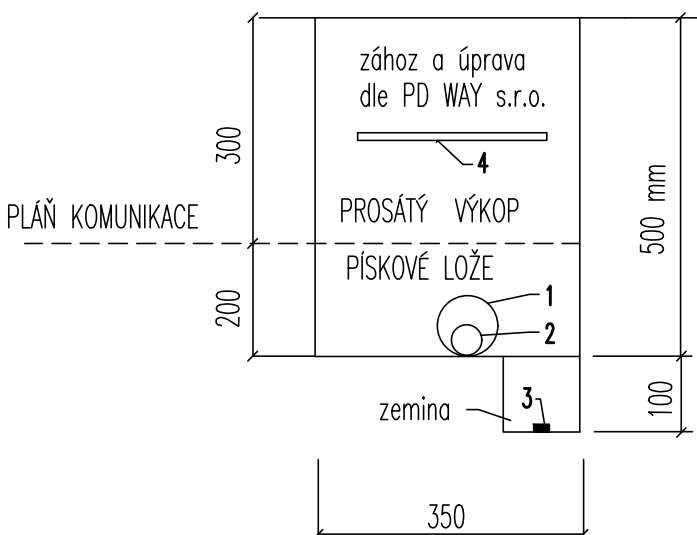

PŘEKOP KOMUNIKACE

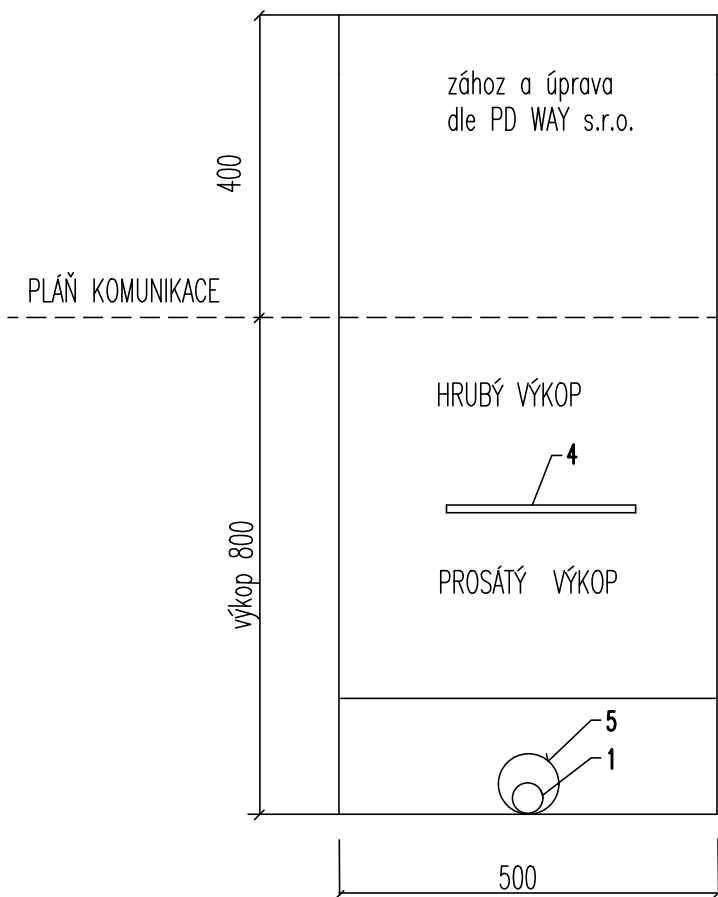

VOLNÝ TERÉN

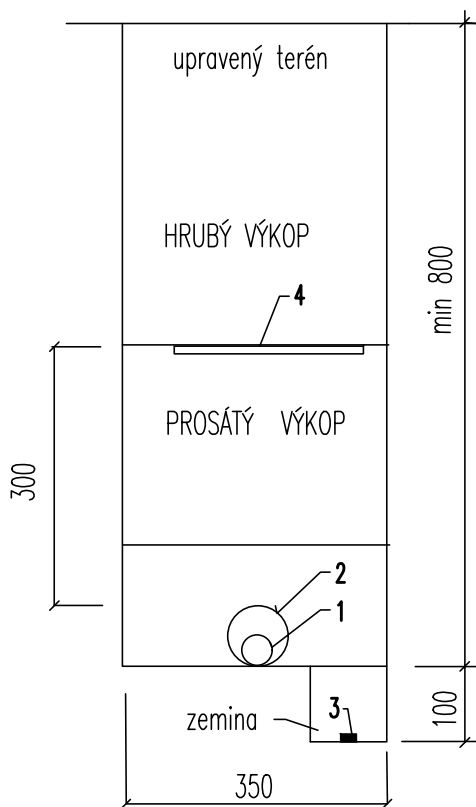

- 1 - kabel VO
- 2 - chránička KOPOFLEX 50/41
- 3 - zemnicí vodič FeZn 10 mm
- 4 - výstražná fólie z PVC
- 5 - chránička podvrtu - PE

POZNÁMKY K VÝKOPŮM

- chránička PE musí přesahovat hranu vozovky a vjezdů min. o 0,5m
- chránička KPF musí přesahovat cizí inženýrské sítě min. 1m na obě strany
- výstražná fólie musí přesahovat kabel na obou stranách min. o 4cm
- zához kabel. výkopů předepsaným způsobem hutnit
- vzdálenost kabelů NN a VO mezi sebou min. 5cm
- dodavatel VO provede výkop a zához v části pod plání komunikace
- výkop nad plání komunikace včetně záhozu a úpravy povrchu je součástí projektu a rozpočtu WAY projectu s.r.o.

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec				Autorizoval: ING KULHAVÝ Miloslav		Vypracoval: ING HRODĚJ Josef	
Akce: Žirovnice - ZTV Starý dvůr				Investor: Město Žirovnice			
				Obec: Žirovnice			
				Stupeň PD: PDPS			
Obsah: SO 401 – VZOROVÉ ŘEZY				Č. výkresu: D.1.4.2 b		Č. paré:	
Měřítko:		Datum: V.2020		Arch. č.: 19031		Dwg.: A4	