


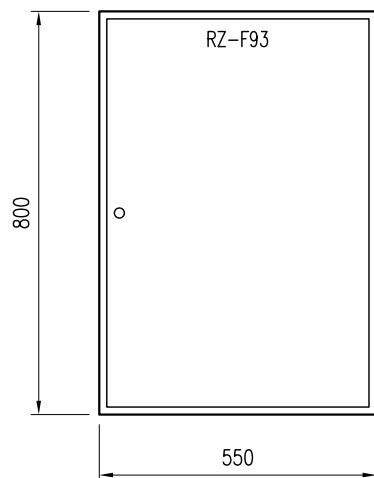

Provedení: oceloplechový nástěnný rozvaděč

Typ: FWB52, fa. Hager s.r.o.

Rozměry: v = 800mm, š = 550mm, h = 161mm

Krytí: IP44, dvojitá izolace

Přívod: horem

Vývody: horem

Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S (HR/A)

3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S (RF-2NP/A)

3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S (RF-2NP/DA)

El. parametry: Přívod HR/A Přívod RF-2NP/A Přívod RF-2NP/DA

P_i = 14.00 kW P_i = 13.12 kW P_i = 4.00 kW

P_p = 14.00 kW P_p = 13.12 kW P_p = 2.00 kW

I_p = 21.00 A I_p = 50.00 A I_p = 4.50 A

I_n = 32.00 A I_n = 63.00 A I_n = 20.00 A

Poznámka: Náplň rozvaděče prostorově oddělit na tři části a výrazně označit podle jednotlivých napěťových sítí.

AKCE :

ÚPRAVY LABORATOŘE 93
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, budova F, Cukrovarnická 10/112, Praha 6

OBSAH :

Rozvaděč RZ-F93
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor

ČÍSLO ZAKÁZKY : 13020

STUPEŇ : DZS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RZ_F93.dwg


LIST ČÍSLO : 1

POČET LISTŮ : 3

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

03

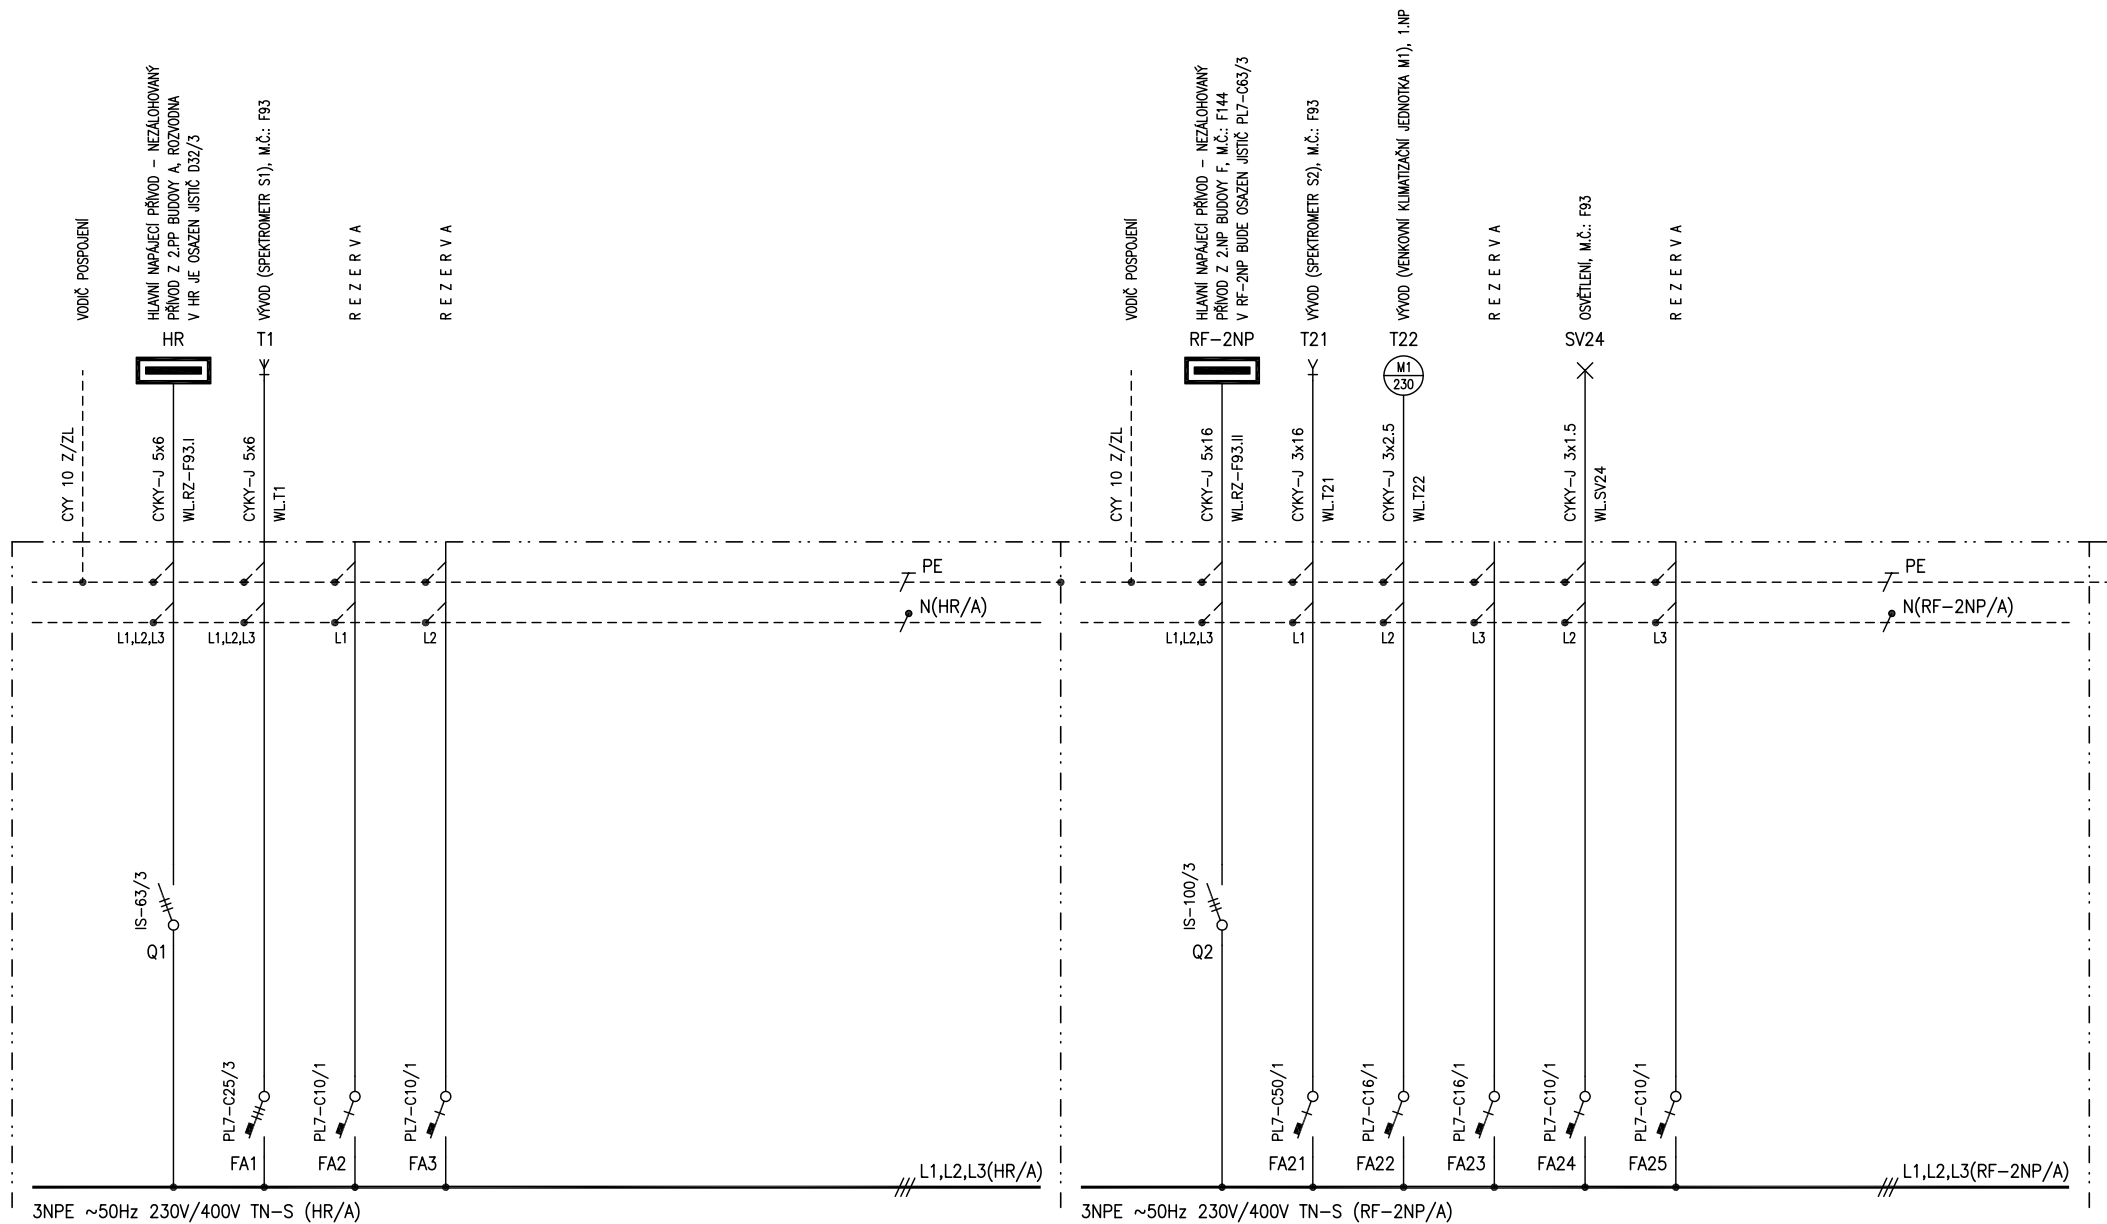

AKCE :

ÚPRAVY LABORATOŘE 93
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, budova F, Cukrovarnická 10/112, Praha 6

OBSAH :

Rozvaděč RZ-F93
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor

ČÍSLO ZAKÁZKY : 13020

STUPEŇ : DZS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RZ_F93.dwg

LIST ČÍSLO : 2

POČET LISTŮ : 3

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

03



AKCE :

ÚPRAVY LABORATOŘE 93
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, budova F, Cukrovarnická 10/112, Praha 6

OBSAH :

Rozvaděč RZ–F93
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor

ČÍSLO ZAKÁZKY : 13020

STUPEŇ : DZS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RZ_F93.dwg

LIST ČÍSLO : 3

POČET LISTŮ : 3

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

03