



ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLENA

Platí pro DN 80 – 150

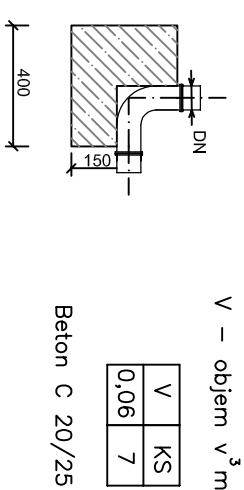


ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠOUPÁTEK

Platí pro DN 50 – 150

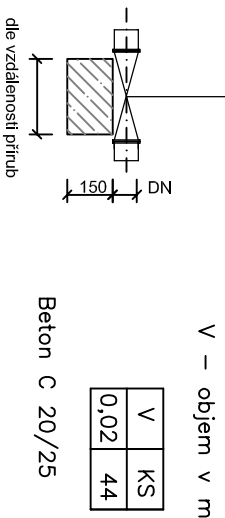


ODBOČKY

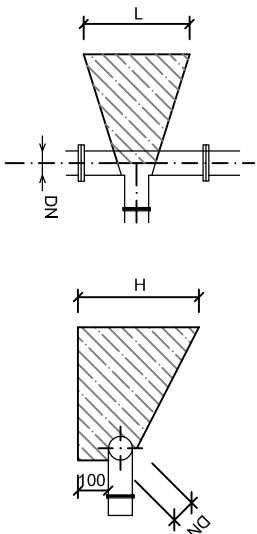


DN	T – kus		KS
	L x H/V	m x m/m³	
mm	m x m/m³	m³	
≤80	0,28x0,28/0,05	0,05	7
100	0,37x0,30/0,07	0,07	6
300	1,12x1,12/1,1	1,1	1

HORIZONTÁLNÍ LOMY

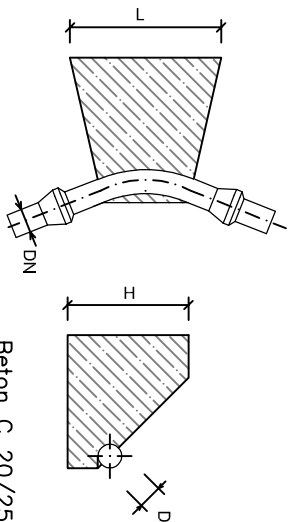


DN	K 45°		KS	K 90°		KS
	L x H/V	m x m/m³		L x H/V	m x m/m³	
mm	m x m/m³	m³		m x m/m³	m³	
≤80	0,21x0,28/0,04	2	0,38x0,28/0,06	8		
100	0,29x0,30/0,06	1	0,51x0,30/0,10	0		
125	0,38x0,32/0,08	0	0,67x0,32/0,17	0		
150	0,48x0,35/0,12	0	0,83x0,35/0,27	0		

POTRUBÍ VE VELKÉM SPÁDU

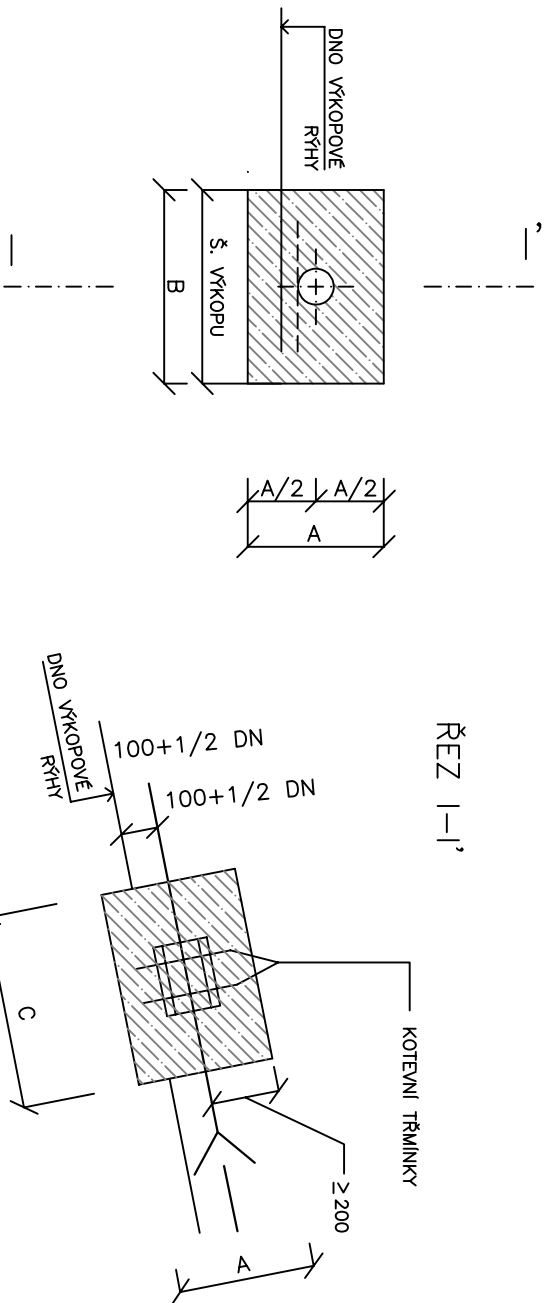

DN	SKLON	A (mm)	B (mm)	C (mm)	V (m³)	OSOY. ROZPĚTÍ	KS
50–150	32,0%	500	1000	400	0,20	7000 mm	0
50–150	26,0%	500	1000	400	0,20	7000 mm	0
50–150	18,0%	500	1000	400	0,20	7000 mm	0

KOTEVNÍ TRÁMINEK
DETAIL

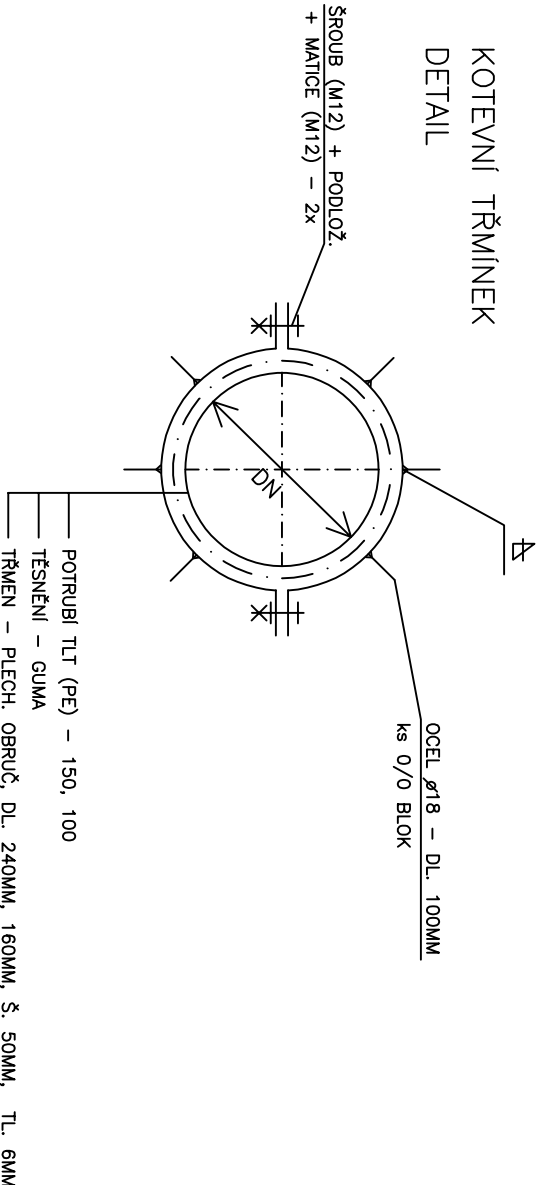

Kreslí: ING. PETR KOBLENC	Projektant: ING. PETR KOBLENC	Hlavní projektant: ING. PETR KOBLENC	Technická kontrola: ING. JAN CHLÁŘ
Umístění stavby: Kraj: Středočeský kraj	Investor: Město Mnichovice		
Název stavby: Výstavba vodovodní sítě Mýšlín			
Stavební objekt: 10 01 – 10 04	Část projektu: D. VÝKRESOVÁ ČÁST		
Příloha: Betonové bloky			
Měřítko: –		Číslo přílohy: D.6	

VPRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábrežní 4
150 56 Praha 5