
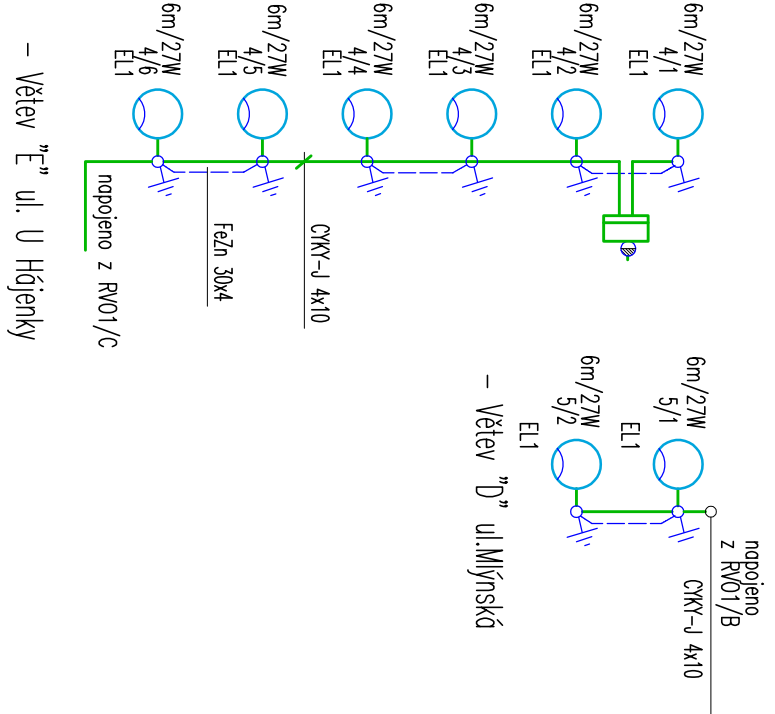
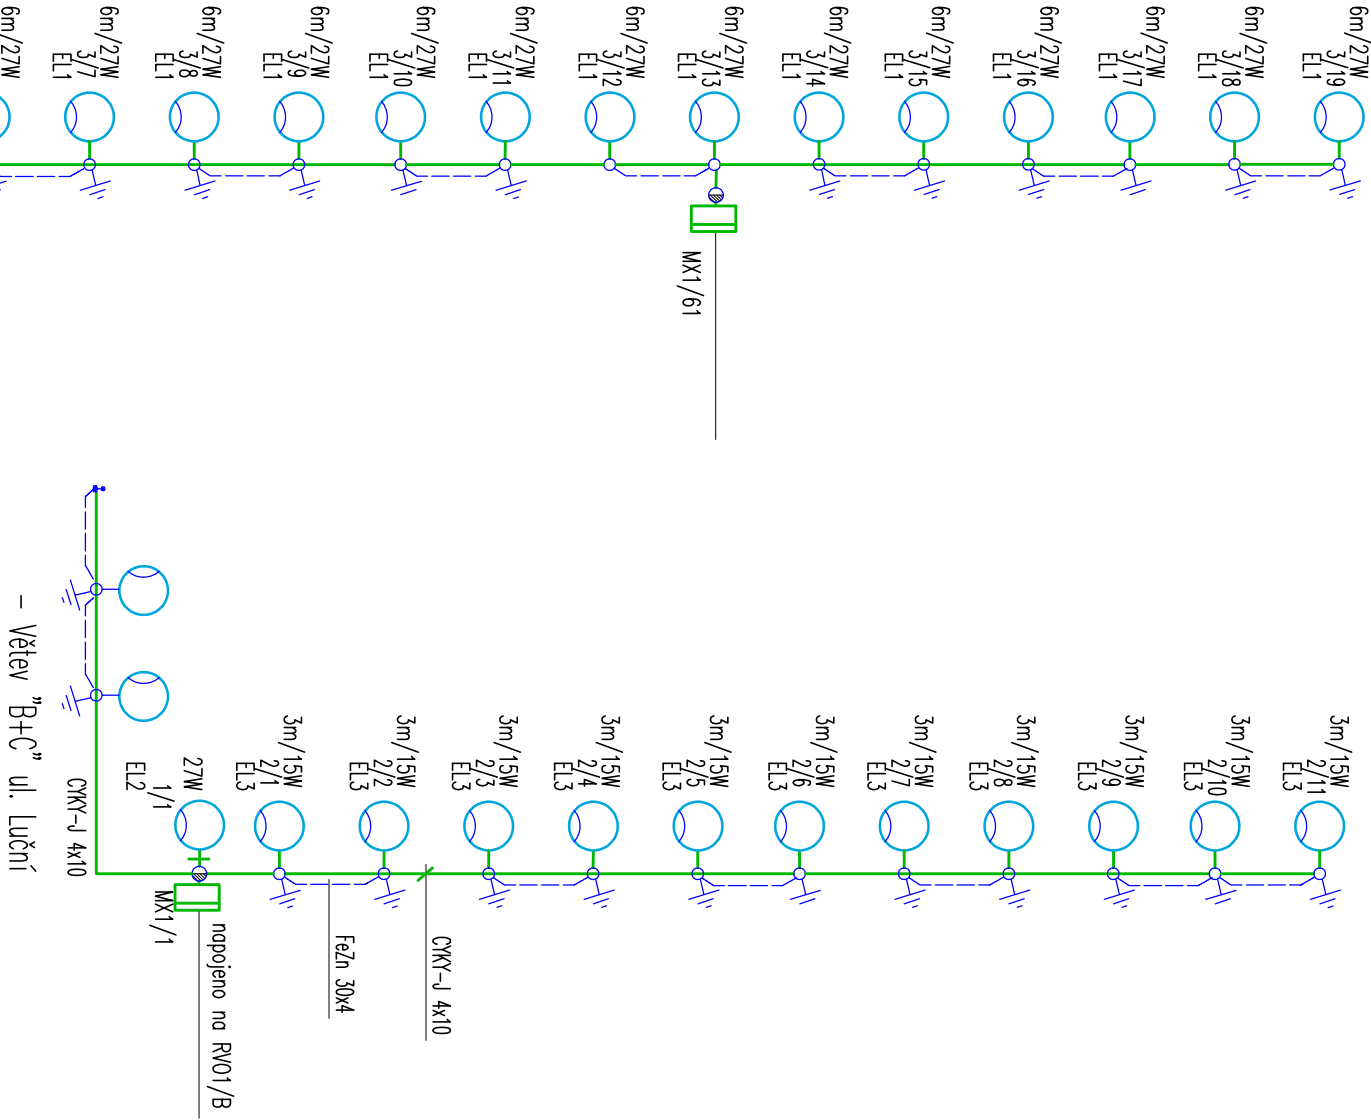




ROZVODNÁ SOUSTAVA :
3PEN~50Hz,400V,TN-C/S
1PEN~50Hz,230V,TN-C/S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
OCHRANA PŘI PORUŠĚ
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL	Milan Vician			MILAN VICIAN	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician			Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb	
KONTROLOVAL	Milan Vician			specializace elektrotechnická zařízení	
MÍSTO	Vlkýřovice	ČKAIT 1201695 IČ: 46552286			
INVESTOR	Obec Vlkýřovice,Petrovská 168,788 13 Vlkýřovice,IČ: 00635898				
STAVBA	Rekonstrukce místních komunikací Vlkýřovice dokumentace pro provádění stavby				
SO - PS	D.1.4. - Osvětlení pozemních komunikací				
VÝKRES	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ	DATUM	11/2020		
		STUPĚŇ	DPS		
		POČET A4	2A4		
		MĚŘÍTKO	-		
Přehledové schéma		D.1.4-5			