


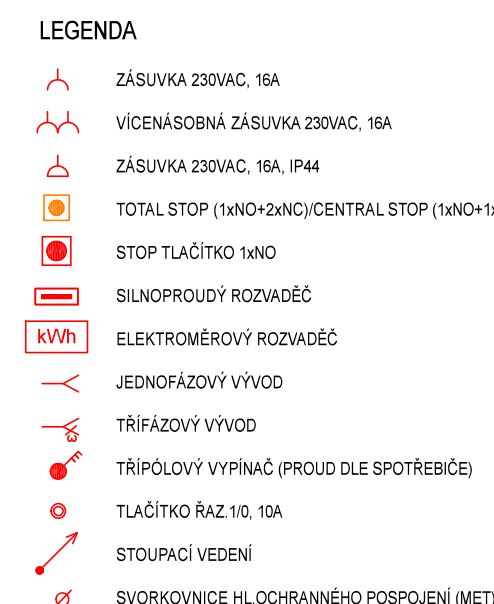

Pozn:

- Napěťová soustava 400/230V, TN-S, 50Hz
- Instalace bude provedena dle ČSN 33 2130 ed.4
- Kabeláž bude vedena skrytý ve stavebních konstrukcích, v chráničích v podlaze a nad SDK stropem
- Přístroje budou přednostně sdružovány ve vícenásobných rámečcích
- Uzemnění a pospojování provést dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - hlavní ochranné pospojování vodičem CYA6, rack CYA10, doplňující ochranné pospojování CYA4
- Doplňující ochranné pospojování provést v m.č.108 a 121
- Místnost se sprchou dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
- Elektroměrové rozvaděče a rozvaděč R2NP s požární odolností EI30 DP1-S
- V kuchyni bude instalováno STOP tlačítko, které vyrazí napěťovou cívku pro napájení kuchyňských spotřebičů
- Polozice zásuvek odsouhlasit s investorem na stavbě

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P.93		VÝKRES:	
k.ú. Rožďalovice		PŮDORYS SILNOPROUD 1.NP	
část D.1.4	ELEKTROINSTALACE	datum 04/2025	zakázka č. měřítko číslo výkresu 01 formát 4xA4
stupeň dokumentace DPS		razítko, podpis	paré
stavebník Město Rožďalovice Náměstí 93 289 34 Rožďalovice			
zpracovatel Ing. Jan Němejck	Roudná 17 392 01 Soběslav 730513099 IČO: 05087431		
zodpovědný projektant Ing. Jan Němejck	vypracoval: Ing. Jan Němejck		