


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULOŽENÍ POTRUBÍ HDPE

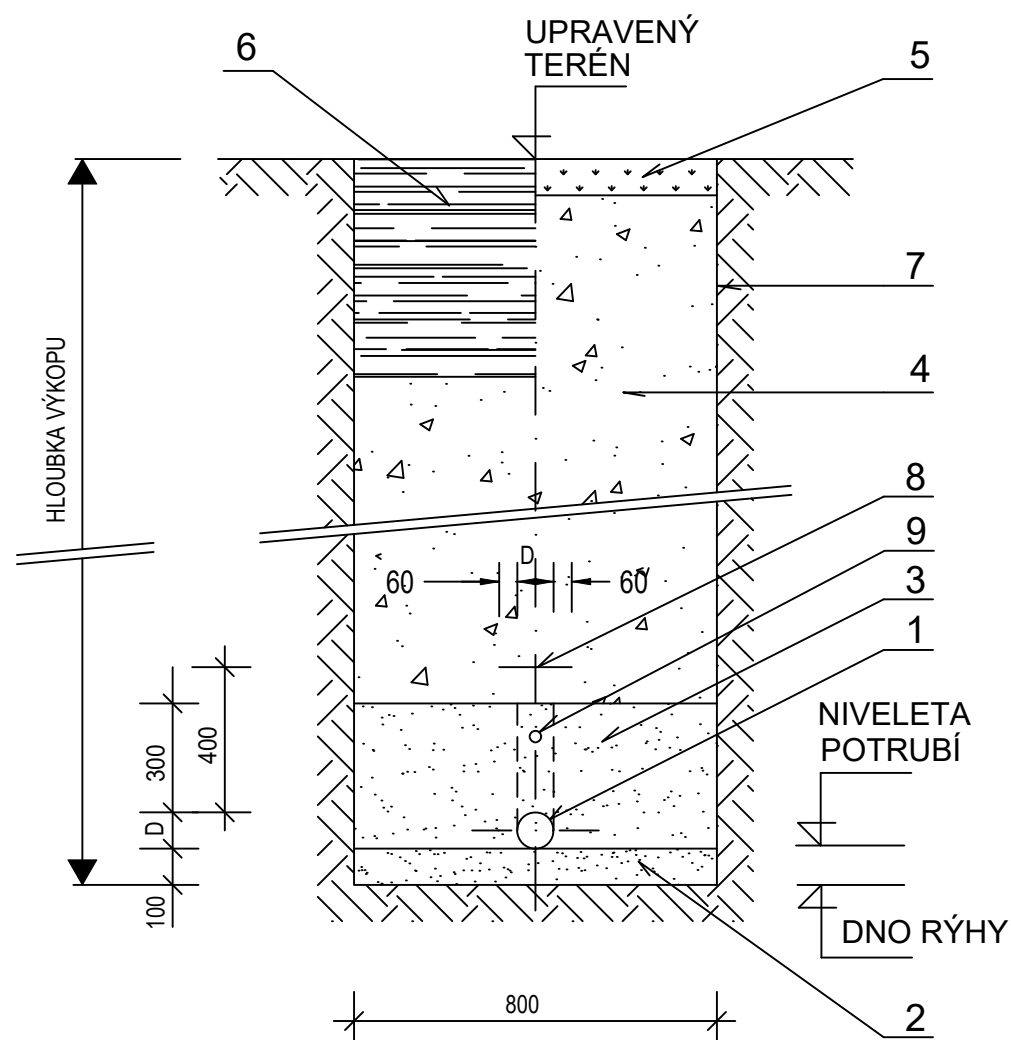

LEGENDA

- 1 VODOVODNÍ POTRUBÍ HDPE
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍ SE ZHUTNĚNÍM
- 3 PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ SE ZHUTNĚNÍM (NAD POTRUBÍM NEHUTNĚNO)
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSKEM, DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU)
- 5 ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ
- 6 KONSTRUKCE VOZOVKY, CHODNÍKU
- 7 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 8 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE NAD POTRUBÍM SE ZATAVENOU SIGNALIZAČNÍ PÁSKOU
- 9 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ - CU 4 mm

Před zahájením budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, aby mohla být zajištěna jejich ochrana popř. přeložení dle požadavků jednotlivých správců.

±0 = 1.NP = 199,200 B.p.v.=stávající

Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady, e-mail: hercik54@gmail.com, tel.: +420 602269097		ZTIIS spol. s.r.o. Stará Cesta 1787/17a Praha 4 - Braník, 147 00 www.ztiis.cz IČ : 43871224	
ZPRACOVATEL:	Jakub Hendrych ZTIIS s.r.o.	ZODP. PROJEKTANT:	Milan Hendrych ZTIIS s.r.o.
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93 - v prostorách restaurace Náměstí 93, Rožďalovice, parc. č. st. 92, kat. ú. Rožďalovice		
STAVEBNÍK:	Město Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice		
ČÁST:	D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OBSAH VÝKRESU:	ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ		
MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU: D.1.4.a 09		
STUPEŇ :	DVZ		
DATUM :	02/2025		
FORMÁT :	2xA4		
ZAK. Č. :	HE-22-003		