

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

S001.D.1.1.27 - Výpis dveří a HW setů

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Ing. Dominik Jareš

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Dominik Jareš

FÁZE / PHASE:
DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT/BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE:

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
J201908015


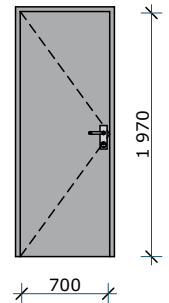
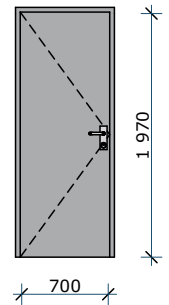

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Výpis dveří a HW setů

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:
S001.D.1.1.27

DATUM / DATE:
05/2020


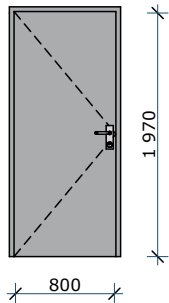
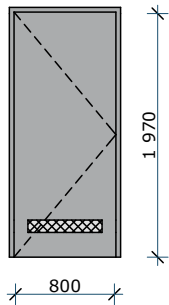

REVIZE:
X

SO01.D.1.1.27.1 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D01		700	1 820	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Hliníkový rám pro sanitární příčky	Vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm	Dveře plné	Bez požadavku	Bez prahu	Hliníkové obvodové kování sanitární příčky	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	Sanitární příčka do 50 mm	bez PO	Bez požadavku	Bez mřížky	5
																5
D02		700	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Bez prahu	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	115 mm	bez PO	Bez požadavku	Dveřní křídlo podříznuté	5
																5
D03		700	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Bez prahu	Dřevěná rámová konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	125 mm	bez PO	Bez požadavku	Dveřní křídlo podříznuté	1
																1
D04		700	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	115 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 200x100mm	1
																1


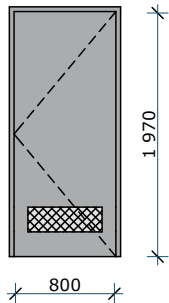
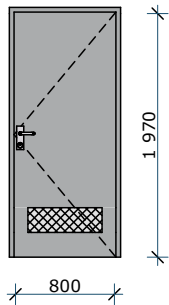

Součástí dveřních křidel je HW vybava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW vybavy
HW vybava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křidel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.2 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D05		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Bez prahu	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	bez PO	Bez požadavku	Dveřní křídlo podříznuté	2
																2
D06		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	115 mm	bez PO	Bez požadavku	Bez mřížky	1
																1
D07		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	115 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 200x100mm	6
																6
D08		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	115 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 400x200mm	4
																4


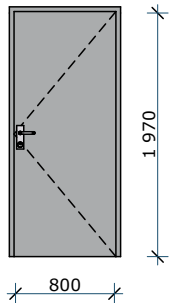
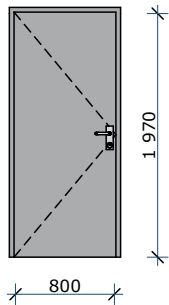

Součástí dveřních křidel je HW výbava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW výbavy
HW výbava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křidel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.3 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D09		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	115 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 600x200mm	1
																1
D10		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	125 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 200x100mm	3
																3
D11		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	125 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 300x150mm	4
																4
D12		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	125 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 400x200mm	1
																1


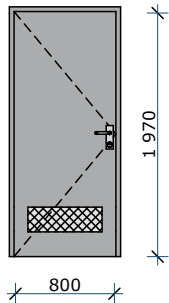
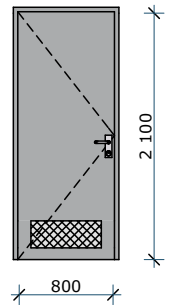

Součástí dveřních křídel je HW výbava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW výbavy
HW výbava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křídel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.4 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D13		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	125 mm	bez PO	Rw= min. 27dB	Bez mřížky	1
																1
D14		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	205 mm	bez PO	Bez požadavku	Bez mřížky	1
																1
D15		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	bez PO	Bez požadavku	Bez mřížky	7
																7
D16		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 200x100mm	1
																1

Součástí dveřních křidel je HW výbava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW výbavy
HW výbava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křidel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.5 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D17		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	bez PO	Rw= min. 27dB	Bez mřížky	2
																2
D18		800	1 970	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	300 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 300x150mm	1
																1
D19		800	2 100	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Větrací mřížku lze přizpůsobit, zachovat čistou průtočnou plochu (80% propustnost); materiál hliník barva dle křídla	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka: 200x100mm	1
																1
D20		800	2 100	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	bez PO	Rw= min. 37dB	Bez mřížky	1
																1

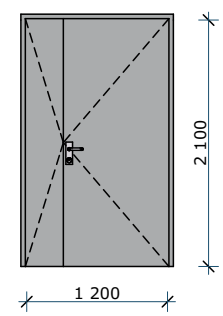
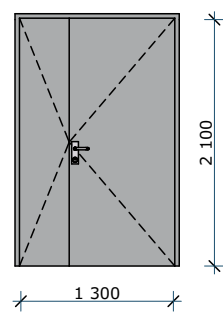
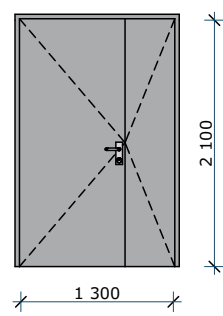
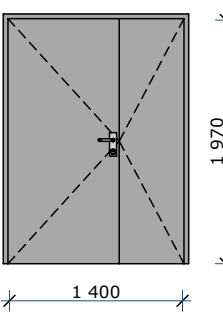
Součástí dveřních křidel je HW výbava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW výbavy
HW výbava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křidel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.6 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D21		800	2 100	Vnitřní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké; POŽÁRNĚ ODOLNÉ	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná rámová konstrukce + olištování ostění	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	EW 15DP3, C3	Bez požadavku	Bez mřížky	1
																1
D22		900	1 970	Vstupní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem	Dveře plné	Rám: Uf≤1,8 W/m2.K; Dveře: Ud≤1,0 W/m2.K; Bezpečnostní třída BT3; Ochrana proti povětrnostním vlivům; Těsnící pásky, vynášecí konstrukce a tepelně izolační trámečky - stejný princip jako u předsazené montáže oken viz výpis oken	S prahem	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	předsazená montáž	bez PO	Rw= min. 40dB	Bez mřížky	1
																1
D23		900	1 970	Vstupní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem	Dveře plné	Rám: Uf≤1,8 W/m2.K; Dveře: Ud≤1,0 W/m2.K; Bezpečnostní třída BT3; Ochrana proti povětrnostním vlivům; Těsnící pásky, vynášecí konstrukce a tepelně izolační trámečky - stejný princip jako u předsazené montáže oken viz výpis oken	S prahem	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	sendvičový panel	bez PO	Rw= min. 40dB	Bez mřížky	1
																1
D24		900	2 150	Vstupní jednokřídlé otočné dveře, plné, hladké	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem	Dveře plné	Rám: Uf≤1,8 W/m2.K; Dveře: Ud≤1,0 W/m2.K; Bezpečnostní třída BT3; Ochrana proti povětrnostním vlivům; Těsnící pásky, vynášecí konstrukce a tepelně izolační trámečky - stejný princip jako u předsazené montáže oken viz výpis oken	S prahem	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	předsazená montáž	bez PO	Rw= min. 40dB	Bez mřížky	1
																1

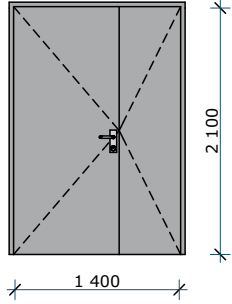
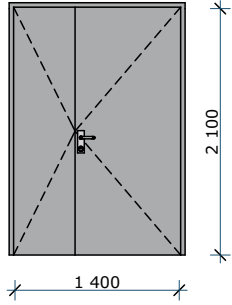
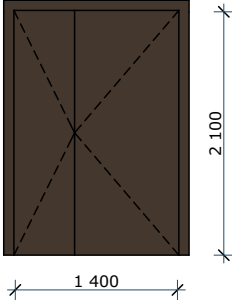
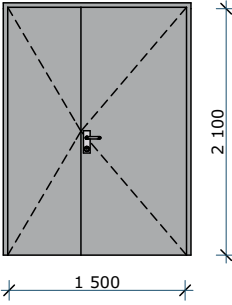
Součástí dveřních křídel je HW vybava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW vybavy
HW vybava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křídel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.7 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D25		1 200	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké; asymetrické, aktivní křídlo průchod min 900mm, POŽÁRNĚ ODOLNÉ	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Zvýšená odolnost proti nárazu např. míče	Padací lišta	Dřevěná rámová konstrukce + olištování ostění	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	380 mm	EW 15DP3, C3	Rw= min. 32dB	Bez mřížky	1
																1
D26		1 300	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké; asymetrické, aktivní křídlo průchod min 900mm	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	bez PO	Rw= min. 27dB	Bez mřížky	1
																1
D27		1 300	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké; asymetrické, aktivní křídlo průchod min 900mm, POŽÁRNĚ ODOLNÉ	Hliníková rámová konstrukce	Hladké hliníkové profily, dvoustěnné, vyplněné tepelnou izolací	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	EI 30DP1, C2	Rw= min. 40dB	Bez mřížky	1
																1
D28		1 400	1 970	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké; asymetrické, aktivní křídlo průchod min 900mm, POŽÁRNĚ ODOLNÉ	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná rámová konstrukce + olištování ostění	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	125 mm	EW 15DP3, C3, K	Bez požadavku	Bez mřížky	1
																1

Součástí dveřních křidel je HW vybava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW vybavy
HW vybava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křidel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.8 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D29		1 400	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké; asymetrické, aktivní křídlo průchod min 900mm, POŽÁRNĚ ODOLNÉ	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Zvýšená odolnost proti nárazu např. míče	Padací lišta	Dřevěná rámová konstrukce + olištování ostění	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	300 mm	EW 15DP3, C3	Rw= min. 32dB	Bez mřížky	1
																1
D30		1 400	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, prosklené, hladké; asymetrické, aktivní křídlo průchod min 900mm	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná obložková konstrukce	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	300 mm	bez PO	Bez požadavku	Bez mřížky	1
																1
D31		1 400	2 100	Vstupní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké, asymetrické, aktivní křídlo průchod min 900mm	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem	Dveře plné	Rám: Uf≤1,8 W/m2.K; Bezpečnostní třída BT3; Ochrana proti povětrnostním vlivům; U≤3,5 W/m2.K; Těsnící pásy, vynášecí konstrukce a tepelně izolační trámečky - stejný princip jako u přesazené montáže oken viz výpis oken	S prahem	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	předsazená montáž	bez PO	Bez požadavku	Větrací mřížka přizpůsoben a potřebám větrání technologie	2
																2
D32		1 500	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké; asymetrické, aktivní křídlo průchod min 900mm, POŽÁRNĚ ODOLNÉ	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Bez požadavku	Padací lišta	Dřevěná rámová konstrukce + olištování ostění	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	EW 15DP3, C3	Rw= min. 40dB	Bez mřížky	1
																1

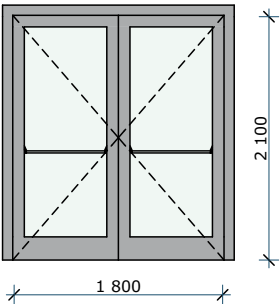
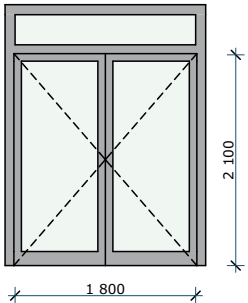
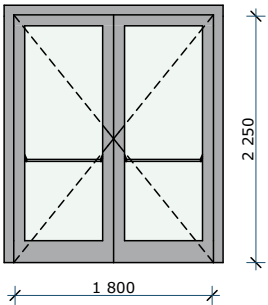
Součástí dveřních křidel je HW vybava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW vybavy
HW vybava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křidel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.9 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D33		1 600	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké; symetrické, POŽÁRNĚ ODOLNĚ	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Zvýšená odolnost proti nárazu např. míče	Padací lišta	Dřevěná rámová konstrukce + olištování ostění	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	240 mm	EW 15DP3, C3, K	Bez požadavku	Bez mřížky	3
																3
D34		1 600	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké; symetrické, POŽÁRNĚ ODOLNĚ	Dřevěná rámová konstrukce	Plná DTD deska, povrch HPL	Dveře plné	Zvýšená odolnost proti nárazu např. míče	Padací lišta	Dřevěná rámová konstrukce + olištování ostění	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	300 mm	EW 30DP3, C3, K	Bez požadavku	Bez mřížky	2
																2
D35		1 600	2 100	Vstupní dvoukřídlové otočné dveře, plné, hladké, asymetrické, aktivní křídlo průchod min 800mm	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem	Dveře plné, tepelně izolační	Rám: Uf≤1,8 W/m2.K; Dveře: Ud≤1,0 W/m2.K; Bezpečnostní třída BT3; Ochrana proti povětrnostním vlivům; Těsnící pásy, vynášecí konstrukce a tepelně izolační trámečky - stejný princip jako u představené montáže oken viz výpis oken	S prahem	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	představená montáž	bez PO	Rw= min. 40dB	Bez mřížky	1
																1
D36		1 800	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, prosklené, hladké; symetrické	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem s prosklením	Dveře prosklené, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo čiré	Bez požadavku	Padací lišta	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	115 mm	bez PO	Bez požadavku	Bez mřížky	1
																1

Součástí dveřních křidel je HW výbava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW výbavy
HW výbava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křidel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výšce 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.10 Výpis dveří

Tabulka dveří																
Číslo dveří	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Popis	Materiál rámu křídla	Materiál křídla	Výplň / Zasklení	Specifické požadavky	Práh	Typ zárubně	Barevnost	Tloušťka stěny pro osazení dveří	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost (Rw)	Větrací mřížka(šířka x výška)	Ks
D37		1 800	2 100	Vnitřní dvoukřídlové otočné dveře, prosklené, hladké; symetrické	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem s prosklením	Dveře prosklené, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo čiré	Bez požadavku	Padací lišta	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	125 mm	bez PO	Bez požadavku	Bez mřížky	1
																1
D38		1 800	2 100	Vstupní dvoukřídlové otočné dveře, prosklené, hladké, symetrické, s nadsvětlíkem výšky 500 mm	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem s prosklením	Dveře prosklené, nadsvětlík prosklený, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo čiré	Zasklení: teplý distanční rámeček, Ug≤0,8 W/m2.K; Dveře: Ud≤1,0 W/m2.K; Bezpečnostní třída BT3; Ochrana proti povětrnostním vlivům; Těsnící pásy, vynášecí konstrukce a tepelně izolační trámečky - stejný princip jako u představené montáže oken viz výpis oken	S prahem	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	představená montáž	bez PO	Rw= min. 40dB	Bez mřížky	1
																1
D39		1 800	2 250	Vstupní dvoukřídlové otočné dveře, prosklené, hladké, symetrické	Hliníková rámová konstrukce	Izolační jádro opláštěné z obou stran hliníkovým plechem s prosklením	Dveře prosklené, nadsvětlík prosklený, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo čiré	Zasklení: teplý distanční rámeček, Ug≤0,8 W/m2.K; Rám: Uf≤1,8 W/m2.K; Dveře: Ud≤1,0 W/m2.K; Bezpečnostní třída BT3; Ochrana proti povětrnostním vlivům; ---; Těsnící pásy, vynášecí konstrukce a tepelně izolační trámečky - stejný princip jako u představené montáže oken viz výpis oken	S prahem	Hliníková zárubeň, tři závěsy	bude vybrána na základě vzorkování viz schémata interiéru	představená montáž	bez PO	Rw= min. 40dB	Bez mřížky	1
																1
																72

Součástí dveřních křídel je HW výbava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW výbavy
HW výbava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křídel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výšce 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.11 HW sety

HW sety dveří								
Dveřní set	Množství	Primární funkce	Doplšky	Fixace pasivního křídla	Samozavírač	Zámek	Vložka	Vrchní kování
SET 01.0	1	Úniková funkce	Protiplech pro zámky	--	1x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, kluzné ramínko k samozavíračům	Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře, pravolevý - obousměrná střílka, bezpečnostní třída RC4, napájení v rozsahu 12-24V DC, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Univerzální bezpečnostní kování s možností změny rozteče upevňovacích šroubů, madlo/klika, bezpečnostní třída RC3, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1
SET 02.0	4	Požární odolnost; Úniková funkce; Výbava pro bezbariérový přístup	Protiplech pro zámky; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy	2x Automatická zástrč	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů; 1x Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře, typ dle váhy a rozměru dveřních křídel, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	Mechanický zámek s protipožární odolností, s panikovou funkcí, jednozápadový, pravo/levý , s převodem, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy
SET 02.1	1	Požární odolnost; Běžný provoz	Protiplech pro zámky	2x Automatická zástrč	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů; 1x Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře, typ dle váhy a rozměru dveřních křídel, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	Mechanický zámek s protipožární odolností, s panikovou funkcí, jednozápadový, pravo/levý , s převodem, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 03.0	34	Běžný provoz	Protiplech pro zámky	--	Bez samozavírače	Mechanický zadlabací zámek, pro cylindrickou vložku, jednozápadový, bez převodu, možnost rozetového kování, dle normy DIN	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 03.1	1	Běžný provoz	Protiplech pro zámky	2x Automatická zástrč	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, kluzné ramínko k samozavíračům; 1x Dveřní koordinátor správného uzavření dveřních křídel, typ dle váhy a rozměru dveřních křídel	Mechanický zadlabací zámek, pro cylindrickou vložku, jednozápadový, bez převodu, možnost rozetového kování, dle normy DIN	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 04.0	7	Běžný provoz, možnost uzamčení s odemčením z venku	Protiplech pro zámky	--	Bez samozavírače	Mechanický zadlabací zámek pro WC, WC klička- spodní ořech 6mm, jednozápadový, bez převodu, možnost rozetového kování, dle normy DIN	Součást WC zámku, možnost trvalého uzamčení správcem objektu	Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, WC klička, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 04.1	5	Běžný provoz, možnost uzamčení s odemčením z venku	Protiplech pro zámky	--	Bez samozavírače	Mechanický zámek pro WC, WC klička- spodní ořech 6mm, jednozápadový, bez převodu, možnost rozetového kování, určeno pro WC dělicí příčky	Součást WC zámku, možnost trvalého uzamčení správcem objektu	Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, WC klička, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 05.0	2	Paniková funkce	Protiplech pro zámky	2x Automatická zástrč	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů; 1x Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře, typ dle váhy a rozměru dveřních křídel, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře, pravolevý - obousměrná střílka, bezpečnostní třída RC4, napájení v rozsahu 12-24V DC, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Vnější štít pro hrazdy, klika, otvor pro cylindrickou vložku; Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídle/dvoukřídle dveře, délka madla dle křídla, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, pro zadlabací zámky; Univerzální bezpečnostní kování s možností změny rozteče upevňovacích šroubů, madlo/klika, bezpečnostní třída RC3, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy

Součástí dveřních křídel je HW výbava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW výbavy
HW výbava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křídel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

SO01.D.1.1.27.12 HW sety

HW sety dveří								
Dveřní set	Množství	Primární funkce	Doplňky	Fixace pasivního křídla	Samozavírač	Zámek	Vložka	Vrchní kování
SET 06.0	3	Běžný provoz	Protiplech pro zámky	--	1x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, kluzné ramínko k samozavíračům	Mechanický zámek s protipožární odolností, s panikovou funkcí, jednozápadový, pravo/levý , s převodem, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 07.0	2	Běžný provoz, možnost uzamčení s odemčením z venku; Výbava pro bezbariérový přístup	Protiplech pro zámky; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy	--	1x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, kluzné ramínko k samozavíračům	Mechanický zadlabací zámek pro WC, WC klička- spodní ořech 6mm, jednozápadový, bez převodu, možnost rozetového kování, dle normy DIN	Součást WC zámku, možnost trvalého uzamčení správcem objektu	Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, WC klička, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy
SET 08.0	3	Požární odolnost; Paniková funkce; Výbava pro bezbariérový přístup	Protiplech pro zámky; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy	2x Automatická zástrč	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů; 1x Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře, typ dle váhy a rozměru dveřních křídel, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	Mechanický zámek s protipožární odolností, s panikovou funkcí, jednozápadový, pravo/levý , s převodem, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Vnější štít pro hrazdy, klika, otvor pro cylindrickou vložku; Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídle/dvoukřídle dveře, délka madla dle křídla, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, pro zadlabací zámky; Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy
SET 09.0	3	Paniková funkce; Výbava pro bezbariérový přístup	Protiplech pro zámky; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy	2x Automatická zástrč	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů; 1x Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře, typ dle váhy a rozměru dveřních křídel, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	Mechanický zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, tichá stělka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Vnější štít pro hrazdy, klika, otvor pro cylindrickou vložku; Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídle/dvoukřídle dveře, délka madla dle křídla, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, pro zadlabací zámky; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy
SET 10.0	2	Běžný provoz	Protiplech pro zámky	2x Pevná zástrč	Bez samozavírače	Mechanický samozamykací zámek, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, vyšší stupeň zabezpečení bez potřeby el. ovládání	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 11.0	1	Úniková funkce	Protiplech pro zámky	2x Automatická zástrč	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů; 1x Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře, typ dle váhy a rozměru dveřních křídel, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	Mechanický samozamykací zámek, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, vyšší stupeň zabezpečení bez potřeby el. ovládání	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 12.0	2	Úniková funkce	Protiplech pro zámky	--	1x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, kluzné ramínko k samozavíračům	Mechanický samozamykací zámek, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, vyšší stupeň zabezpečení bez potřeby el. ovládání	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
SET 13.0	1	Požární odolnost	Protiplech pro zámky	--	1x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN1-4, typ dle váhy a rozměru dveřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, kluzné ramínko k samozavíračům	Mechanický zámek s protipožární odolností, s panikovou funkcí, jednozápadový, pravo/levý , s převodem, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý pětistavitkový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru; Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, nerez, v páru
	72							

Součástí dveřních křídel je HW výbava.
Požadované parametry musí dveře splnit jako celek včetně HW výbavy
HW výbava stanovuje princip vybavení dveřního křídla a musí být přizpůsobena jeho parametrům (např. váha, počet křídel, prosklení, úzké zámky apod.)
Dodatečné požadavky na bezbariérové užívání:
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.