



naše značka
5003319161

vyřizuje
Daniel Běle

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
29.05.2025

VKM Projekt s.r.o.
Strážky č.p. 21
40340 Ústí nad Labem

Věc:

Veřejné osvětlení Žďárek, Libouchec

K.ú. - p.č.: Knínice u Libouchce

Stavebník: Obec Libouchec, Libouchec č.p. 211, 40335 Libouchec

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

ANODOVÉ UZEMNĚNÍ SKAO ŽĎÁREK

Vyjádření je vydáno s aplikací ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, TPG 700 03, TPG 920 25.

Ochranné pásmo anodového uzemnění a ostatních technologických objektů je 4 m od půdorysu na každou stranu

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

UPOZORŇUJEME, že se v blízkosti zájmového území nachází anodové uzemnění SKAO Žďárek u něhož dochází vlivem vloženého proudu k vytvoření proudových (interferenčních) polí, která negativně působí na všechna ocelová podzemní úložná zařízení nacházející se v jeho vlivu. Podle ustanovení v technických pravidlech GAS – TPG 920 25, je z důvodu možné interference vytvořeného anodovým uzemněním uvedené SKAO omezení pro cizí úložné podzemní konstrukce, kde může dojít k trvalému poškození těchto zařízení, jako jsou např.: ocelová potrubí, ocelové konstrukce, uzemnění elektrických rozvodů, ocelové pažnice vrtaných studní, atd. Dle TPG 920 25 je stanoveno ochranné interferenční pásmo vlivu povrchového (horizontálního) anodového uzemnění 100 metrů od osy na všechny strany.

Dle předložené projektové dokumentace nebude zařízení SKAO Žďárek stavbou veřejného osvětlení v obci Žďárek dotčeno.

S realizací stavby "Veřejné osvětlení Žďárek, Libouchec" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

předpisů;

- s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších (po dobu platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů);

Pokud se toto vyjádření v době své platnosti stane součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka vyjádření), prodlužuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003319161 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Daniel Běle
Specialista externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003319161 ze dne 29.05.2025.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Libouchec , Libouchec č.p. 211 , 40335 Libouchec. K.ú.: Knínice u Libouchce.

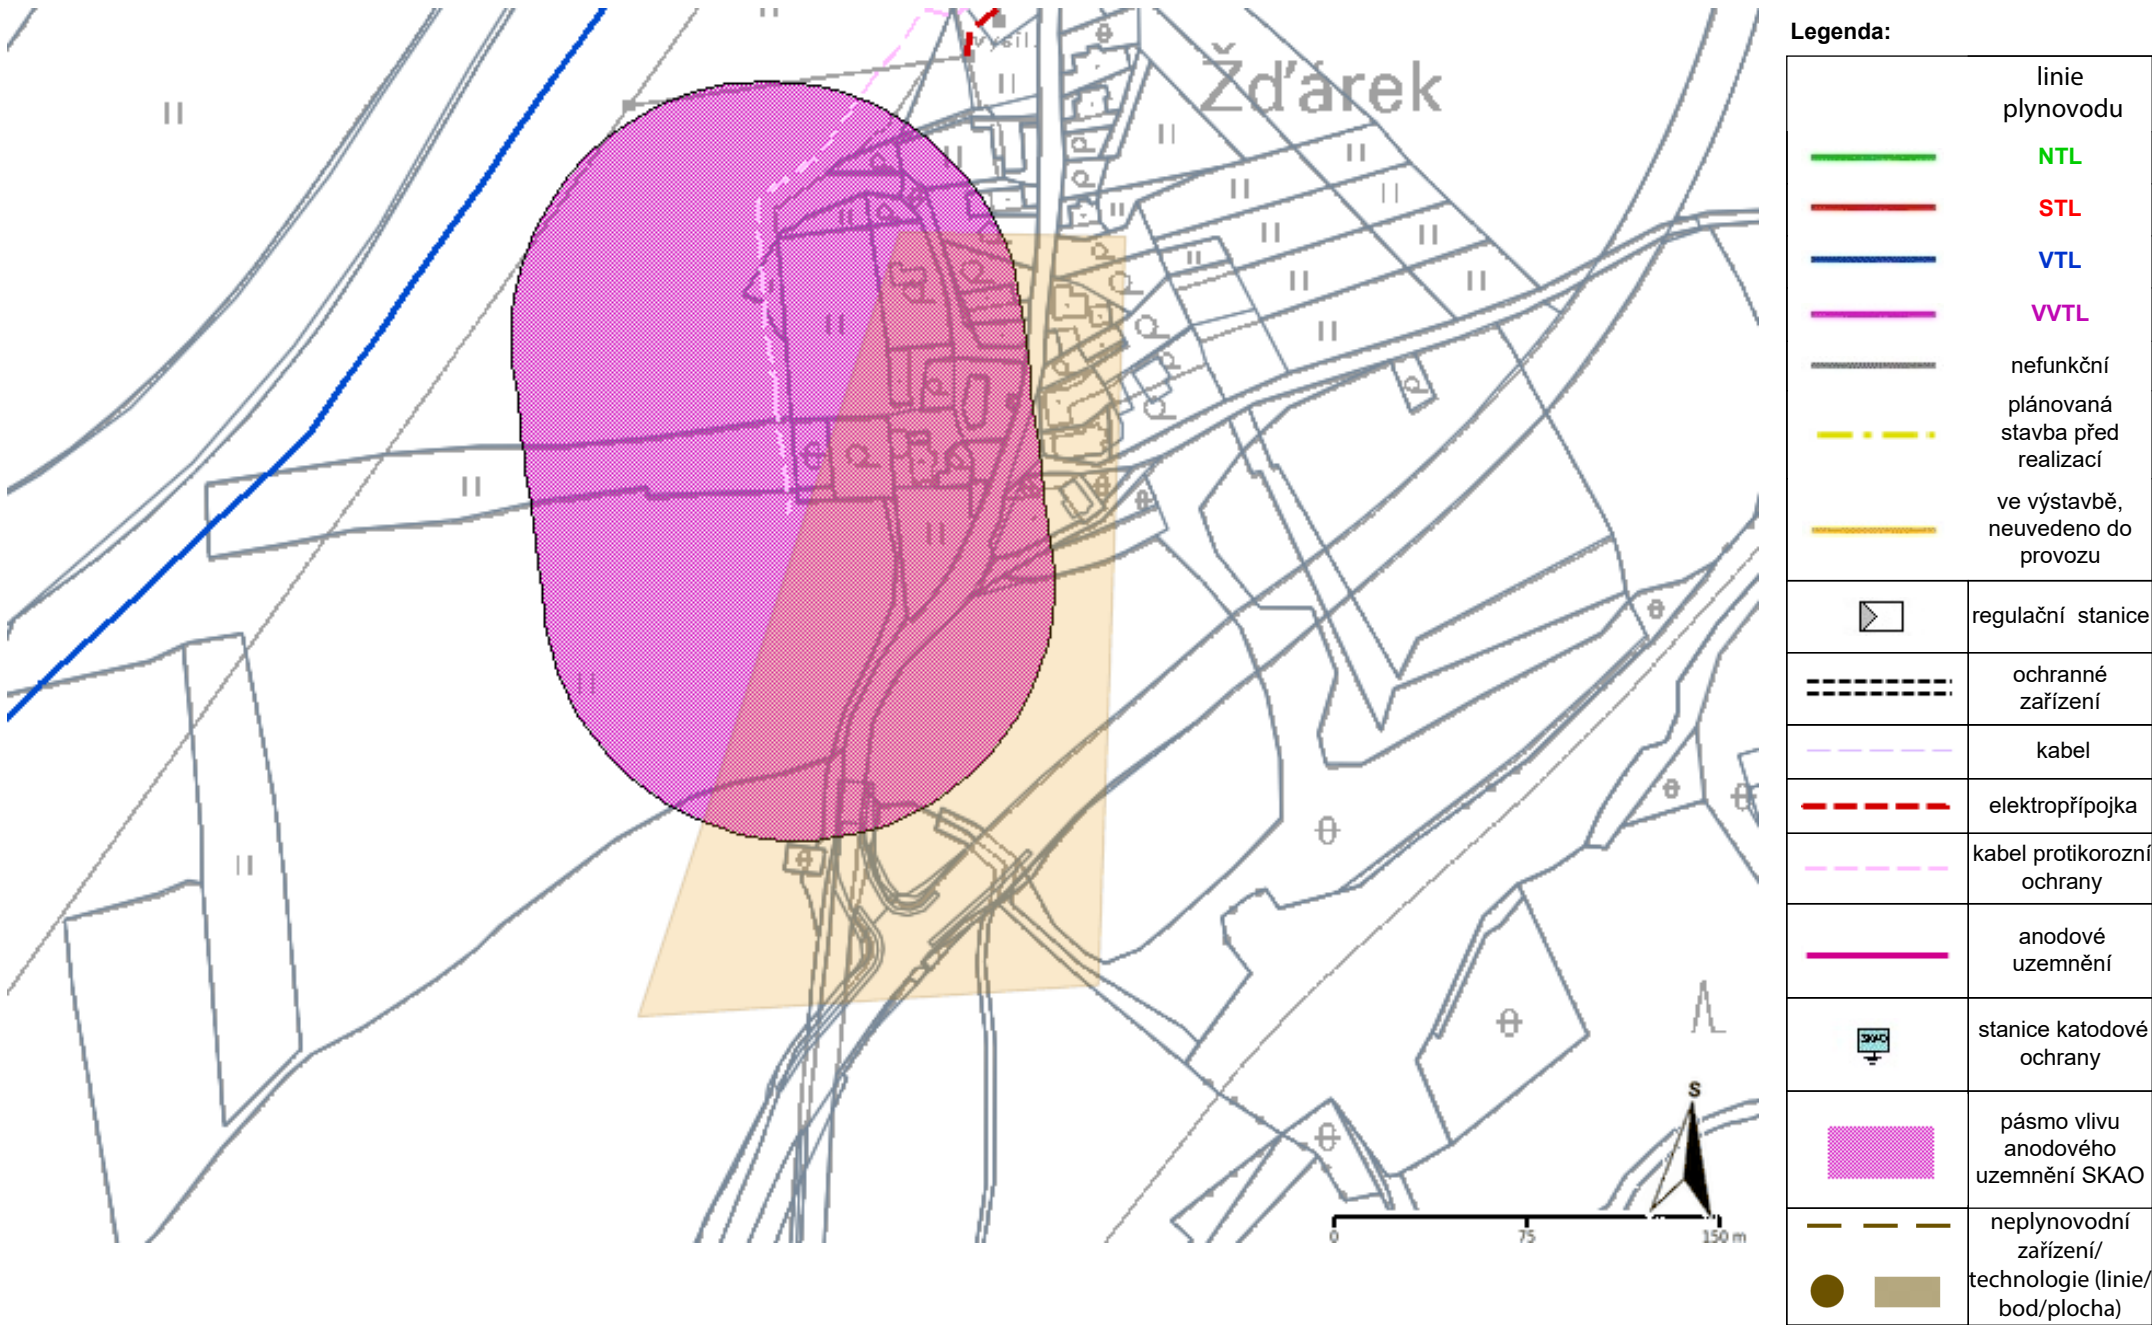

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003319161 ze dne 29.05.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Libouchec , Libouchec č.p. 211 , 40335 Libouchec. K.ú.: Knínice u Libouchce.



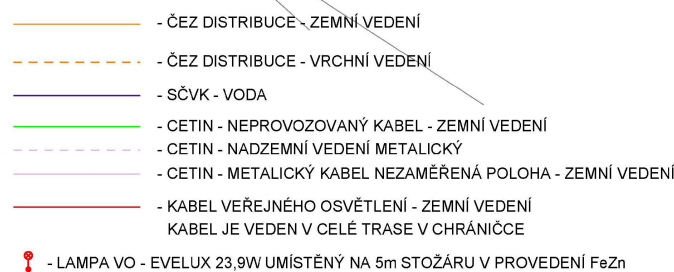

INDEX ŽŤOŤ	DATUM ŽŤOŤ	OSVAŽ ŽŤOŤ			PAGE :
ZAKAZOVATEĽ ČÍSLO : 55V-2025			NÁZEV PROJEKTU :		
DATUM : 04/2025			VĚŘNÉ OSVĚTLENÍ ŽŤAREK		
STUPEŇ :	OSPA+OPS	ORČ :	Libouchec		
REFEZE :	VO	INVESTOR :	Obec Libouchec		
Věřící osvětlení :			HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Vlastislav Krizán, ČKAIT 0401361 Strádky 21, 403 40 (atř nad Labem)		
CONTROLLING :	Ing. Vlastislav Krizán		MĚŘENÍ :		PRŮBĚH : AI
VÝPRAVČÍ :	Ing. Vlastislav Krizán		PŮPŮRY VYKRESIL :		VO-02
			PŮDORYS INP		MĚŘENÍ : 1500