




DESKOVÝ VÝMĚNÍK VYTÁPĚNÍ 2

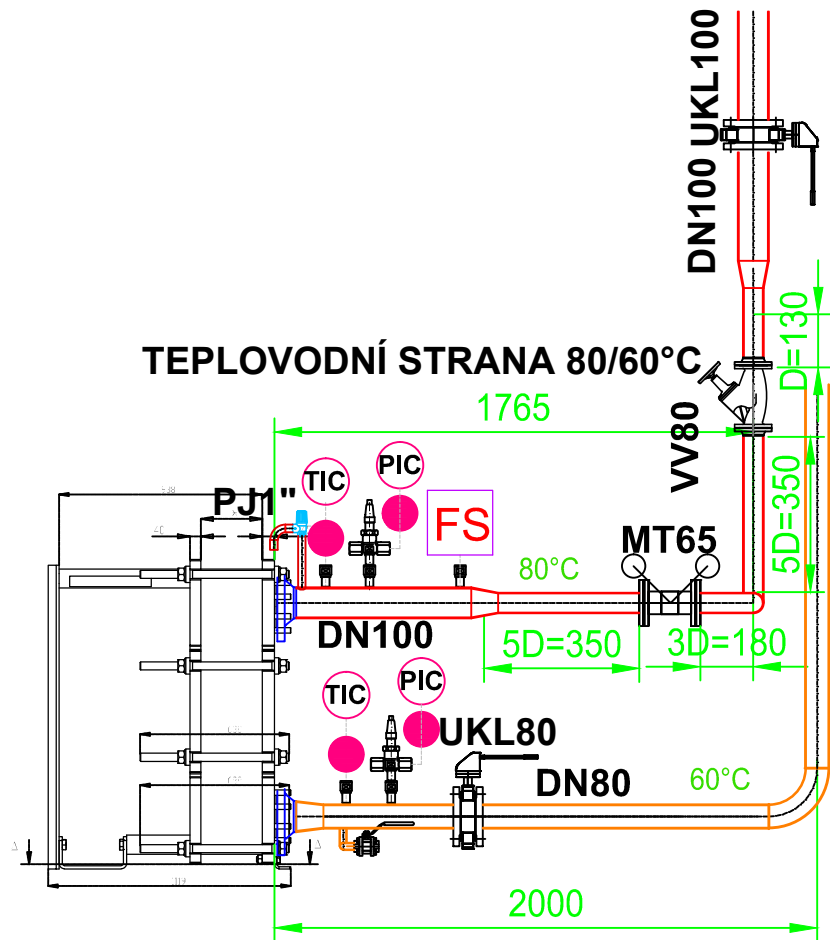

TL0250 LDGL - 750 PŘIPOJENÍ VÝMĚNÍKU

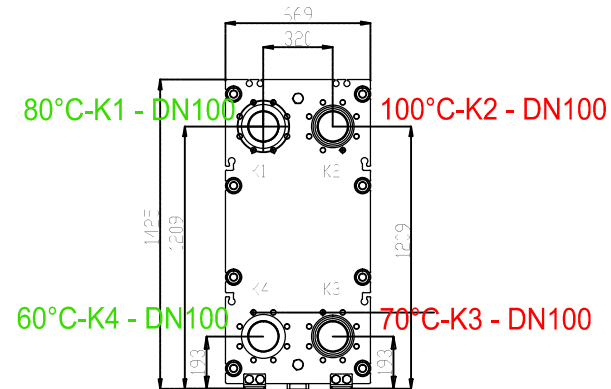

MONTÁŽNÍ ZÁKLAD

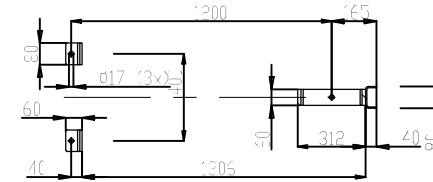


LEGENDA POTRUBÍ

- | | |
|---|----------------------------|
|  | HORKÁ VODA +100°C - 24 bar |
| | HORKÁ VODA +70°C - 24 bar |
| | TOPNÁ VODA 80°C |
| | VRATNÁ TOPNÁ VODA 60°C |

±0,000 = 219,00 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

HORKOVODNÍ STRANA 100/70°C

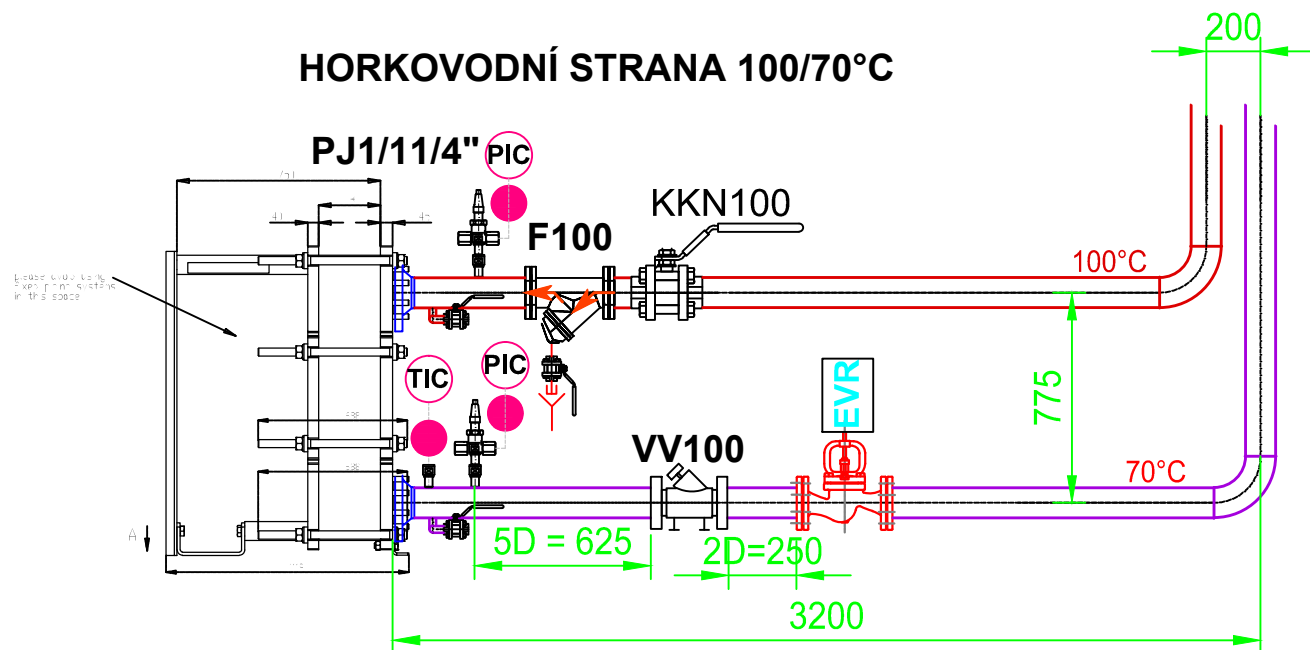

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY



Investor:
Statutární město Brno
Odbor školství mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno

B R N O

Profese:

TECH

Zpracovatel dílu:

TCT-TRANSCONT. spol s.r.o, HAVLIŠOVA 4, BRNO
Tel: +420 724 040 474
E-mail: pavlicek.jiri@email.cz

Odpovědný projektant:

Ing. JIŘÍ PAVLÍČEK

Vypracoval:

Ing. JIŘÍ PAVLÍČEK

Kontroloval:

Ing. JIŘÍ PAVLÍČEK

Autorizace:

Akce:

Zdroj tepla - Sportovní 4 Plavecký bazén Lužánky

Zakázkové číslo:	JDS 13 - 2016
------------------	---------------

Datum:	04 - 2016
--------	-----------

Formát:	A3 - 2 A4
---------	-----------

Objekt: TECHNOLOGIE

PS 01.01.1

Obsah:

POHLED - ZAPOJENÍ VÝMĚNÍKU - VYTÁPĚNÍ 2

Měřítka:	
----------	--

1 : 25

Číslo výkresu:

D2.01.01.01-107