


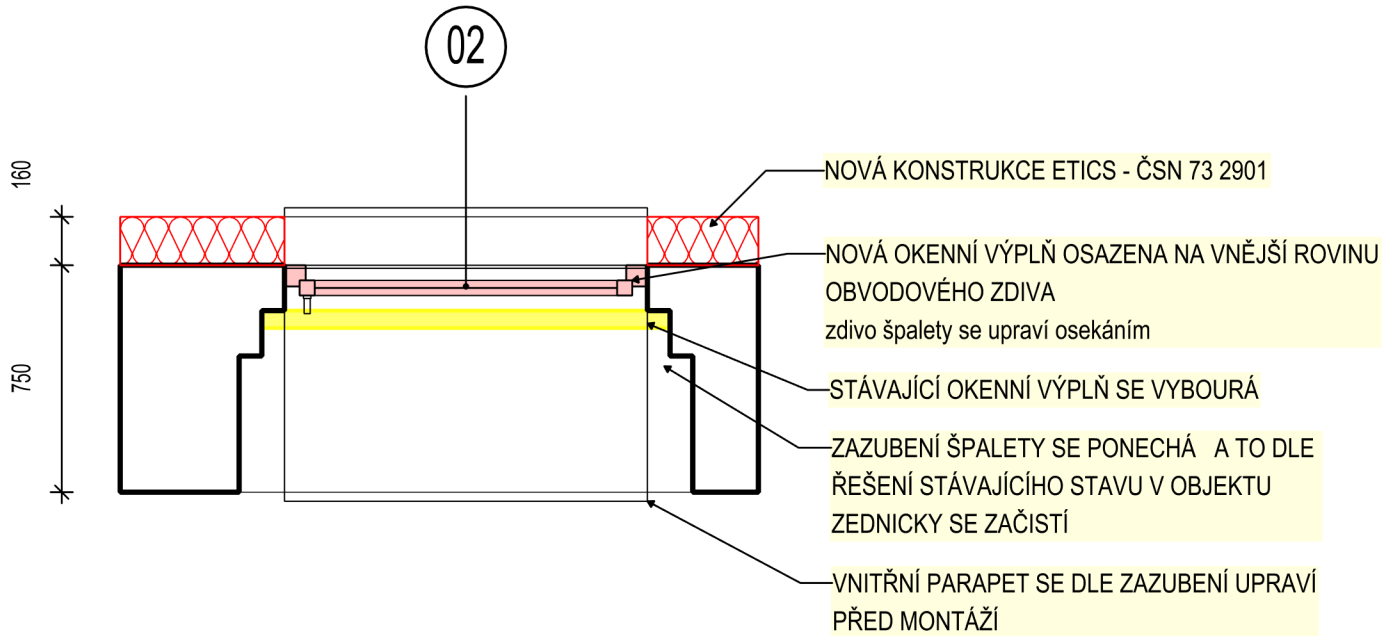

1 ROVINNOST OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU

Požadavky na rovinnost (před montáží okna)

Podle ČSN 73 2901 (provádění ETICS)

a ČSN 74 6077 (okna a vnější dveře – osazování):

Kontrolní délka	Max. odchylka rovinnosti
1,0 m	± 2 mm
Celá výška / šířka ostění	± 3 mm

platí pro:

- líc nosné konstrukce
- připravené ostění (omítka / vyrovnávací stěrka)
- podklad pod přípojovací spáru

 Větší nerovnosti **nelze dorovnávat montážní pěnou** – musí se **mechanicky vyrovnat**.

2 KOLMOST A ROVNOBĚŽNOST OSTĚNÍ

Kritérium	Max. odchylka
Kolmost ostění k parapetní hraně	± 2 mm / 1 m
Rovnoběžnost protilehlých ostění	± 3 mm

4 PŘIPOJOVACÍ (MONTÁŽNÍ) SPÁRA

Doporučená šířka spáry:

Velikost okna	Spára
běžná okna	10–20 mm
velkoformátová okna / HS portály	15–30 mm

spára musí umožnit:

- dilataci rámu
- správné provedení **tříúrovňového těsnění**

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně	
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.					
±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY					
Zodpovědný projektant		Vypracoval	Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudeniccká 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz	Zasílací adresa : ulice Míru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ			
Místo stavby: ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN			Zakázkové číslo:	2025/015	
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28			Datum:	LISTOPAD 2025	
Stavba: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚÚ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA			Stupeň:	DPS	
			Měřítko:		
Část stavby :			Výkres číslo:	Číslo paré	
Část PD : D.1.1 ASŘ					
Obsah výkresu: DETAIL OSAZENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ - POŽADAVKY					
			D.1.1.2.32		