


PŘÍLOHA 2
Výrobní elektrárna s výkonem do 100 kW, zapojení dvoutarifového nepřímého průběhového měření nn s regulací výkonu výrobní elektrárny

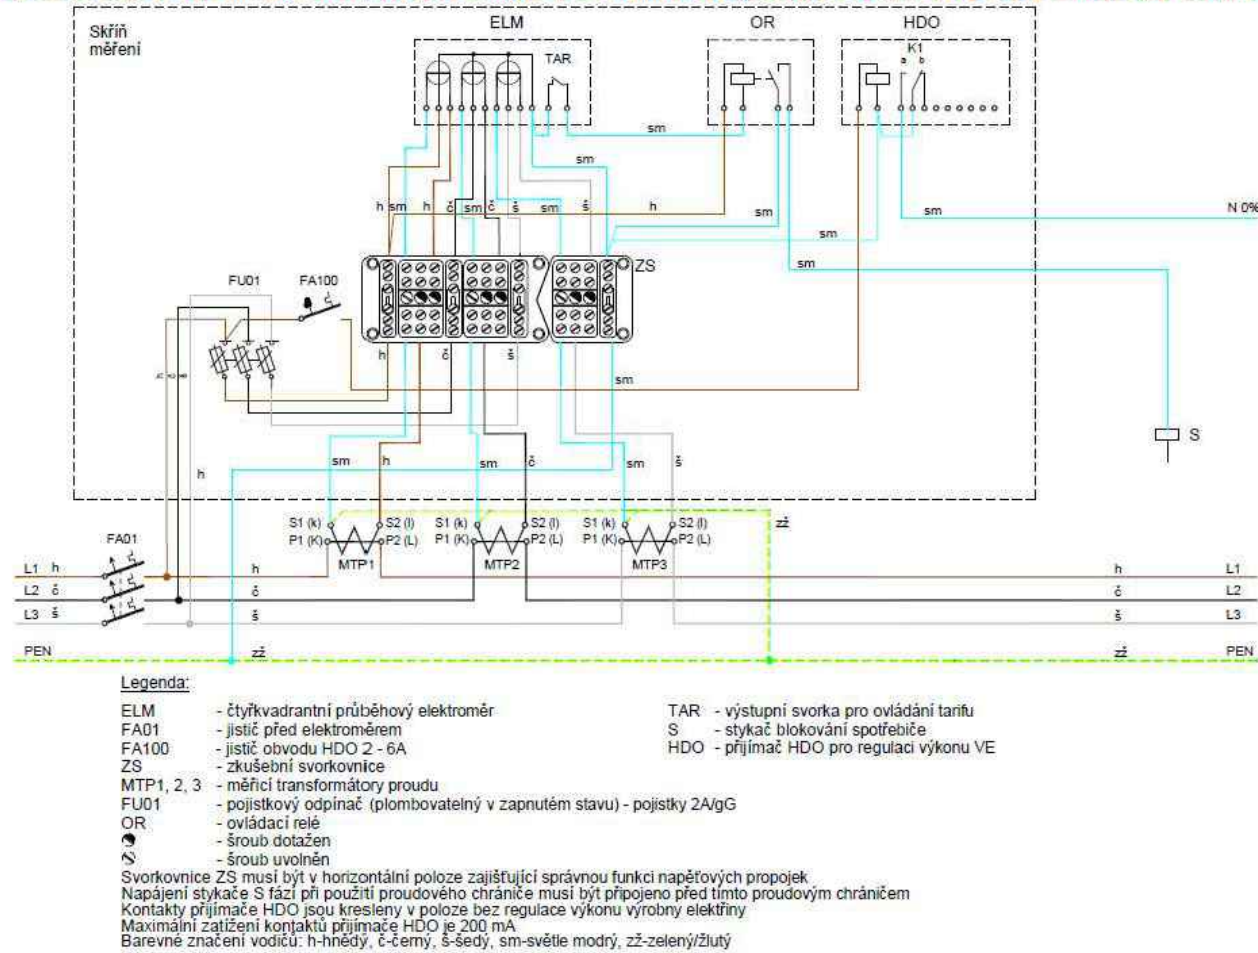

PRŮŘEZ VODIČŮ: NAPĚŤOVÝ – s–2,5mm²
PROUDOVÝ – s–2,5mm² – DO 5m DÉLKY
s–4,0mm² – NAD 5m DÉLKY

MTP 250/5A, 5VA, tř.p.0,05s

INDEX ZMĚNY:	DATUM ZMĚNY:	OBSAH ZMĚNY:	PŘÍLOHA 2	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 48V-2025		NÁZEV PROJEKTU : PD ELEKTRO FVE, DPS UL.DRUŽBY Č.P.1491/9 DUCHCOV		
DATUM : 03/2025		DUCHCOV		
STUPEŇ : Výběr zhotovitele		OBSAH : Duchcov		TEL: +420 603 709 577 EMAIL: projekce@vkmprojekt.cz WEB: www.vkmprojekt.cz ADRESA: Strážky 21, 40340 Ústí n. L.
PROFES : FVE Fotovoltaická elektrárna		INVESTOR : město Duchcov		
KONTROLOVAL : Ing. Vlastimil Krížan		HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Vlastimil Krížan, ČKAIT 0401361 Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem		
VYPRACOVAL: Ing. Vlastimil Krížan		POPIS VÝKRESU: Schéma zapojení rozvaděče RE		