



AUTOMATICKÁ ČERPACÍ STANICE S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK
 TYPOVÁ ŘADA VDH 3.12/_-eSV-400-HYDROVAR

2900 ot/min

Provedení pro nátok (hladina nad úrovní sací příruby čerpadla)

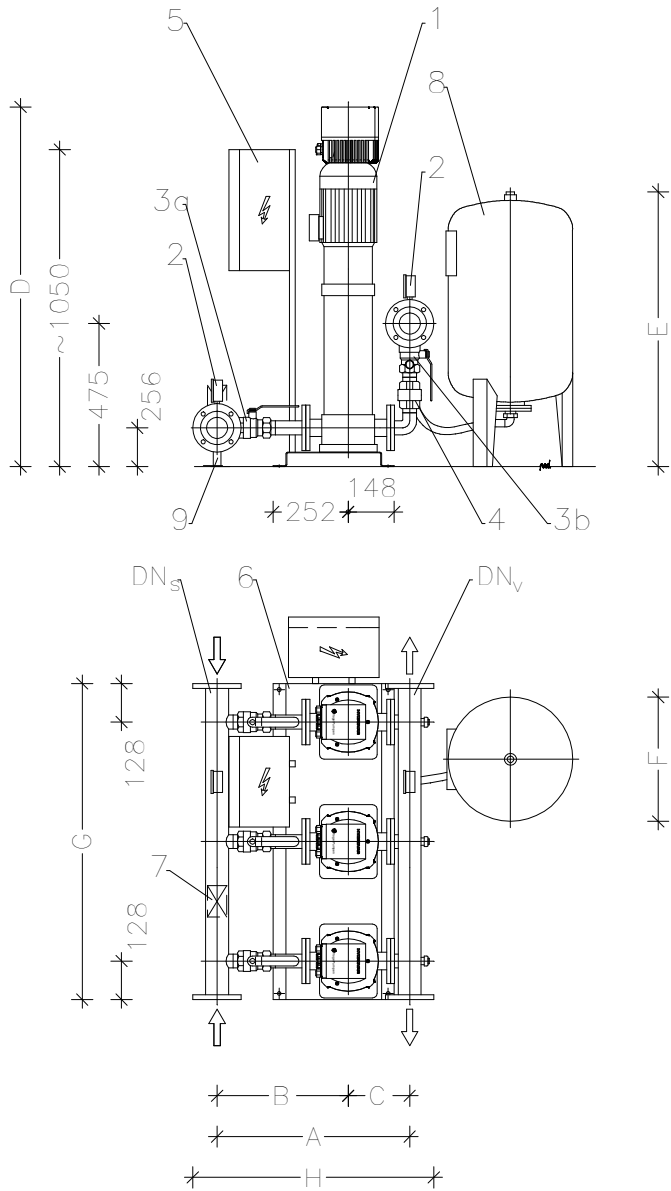

základová deska

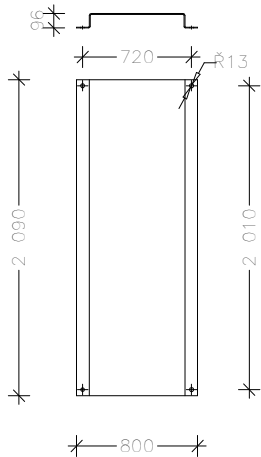

Legenda

- 1 čerpadlo s regulací Hydrovar
- 2 manometr
- 3a kulový kohout
- 3b kulový kohout s tlakovým snímačem
- 4 zpětná klapka
- 5 elektro rozvaděč
- 6 základová deska
- 7 hlídání suchoběhu (tlakový spínač nebo vodivostní elektroda)
- 8 tlaková nádoba s vakem
- 9 podpěra (není předmětem dodávky)
- DN_s hrdlo sání
- DN_v hrdlo výtlaku

TYP STANICE	ČERPADLO	REGULACE	TLAK. NÁDOBA	ROZMĚRY [mm]										HMOTNOST [kg]
				DN _s	DN _v	~A	~B	~C	D	E	F	G	~H	
VDH 3.12/1-eSV-400	10SV02	HV 2.015	80 L PN 10	DN 80	DN 80	560	330	230	838	760	460	1045	815	~ 144
VDH 3.12/2-eSV-400	10SV03	HV 2.015							870					~ 152
VDH 3.12/3-eSV-400	10SV04	HV 2.015							947					~ 166
VDH 3.12/4-eSV-400	10SV06	HV 4.022							1011					~ 179
VDH 3.12/6-eSV-400	10SV08	HV 4.030							1085					~ 195
VDH 3.12/9-eSV-400	10SV11	HV 4.040	80 L PN 16	DN 80	DN 80	560	330	230	1138	760	460	1045	815	~ 221
VDH 3.12/12-eSV-400	10SV15	HV 4.055							1453					~ 295
VDH 3.12/16-eSV-400	10SV20	HV 4.075							1605					~ 364
VDH 3.12/17-eSV-400	10SV21	HV 4.110							1728					~ 415

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:

PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE STAVEB
Ing. Vlastimil Šilhan
Studenec 75, 675 02 Koněšín
T: +420 775 334 347
W: www.sadka-pucov.cz
IČ: 75362465

Ing. Vlastimil Šilhan
ČKAIT - 1007040

RAZÍTKO:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK:

Městys Doubravník
Doubravník 75
592 61 Doubravník
IČ: 00294268
DIČ: CZ00294268

HLAVNÍ PROJEKTANT:


VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemních komunikací
Veveří 331/95, 602 00 Brno
T: +420 737 103 345
E: marsmely@email.cz
IČ: 00216305
DIČ: CZ216305

ING. MARTIN SMĚLÝ
ČKAIT - 1004435

RAZÍTKO:

NÁZEV STAVBY:

INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH

MĚŘÍTKO: -

KRAJ: JIHMORAVSKÝ

DATUM: Prosinec 2022

OKRES: BRNO - VENKOV

VYPRACOVAL: Ing. Vlastimil Šilhan

MÍSTO STAVBY: DOUBRAVNÍK

VED. PROJEKTANT: Ing. Martin Smělý

KAT. ÚZEMÍ: DOUBRAVNÍK

STUPEŇ: PDPS

Č. KAT. ÚZEMÍ: 631 388

NÁZEV VÝKRESU:

SO 307 - VZOROVÝ VÝKRES ATS

KÓD

D1.3.7

ČÍSLO VÝKRESU

03

PARÉ