PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA POTRUBÍ PE100, SDR17 DN100, DN80 BOČNÍ NAVRTÁVKA

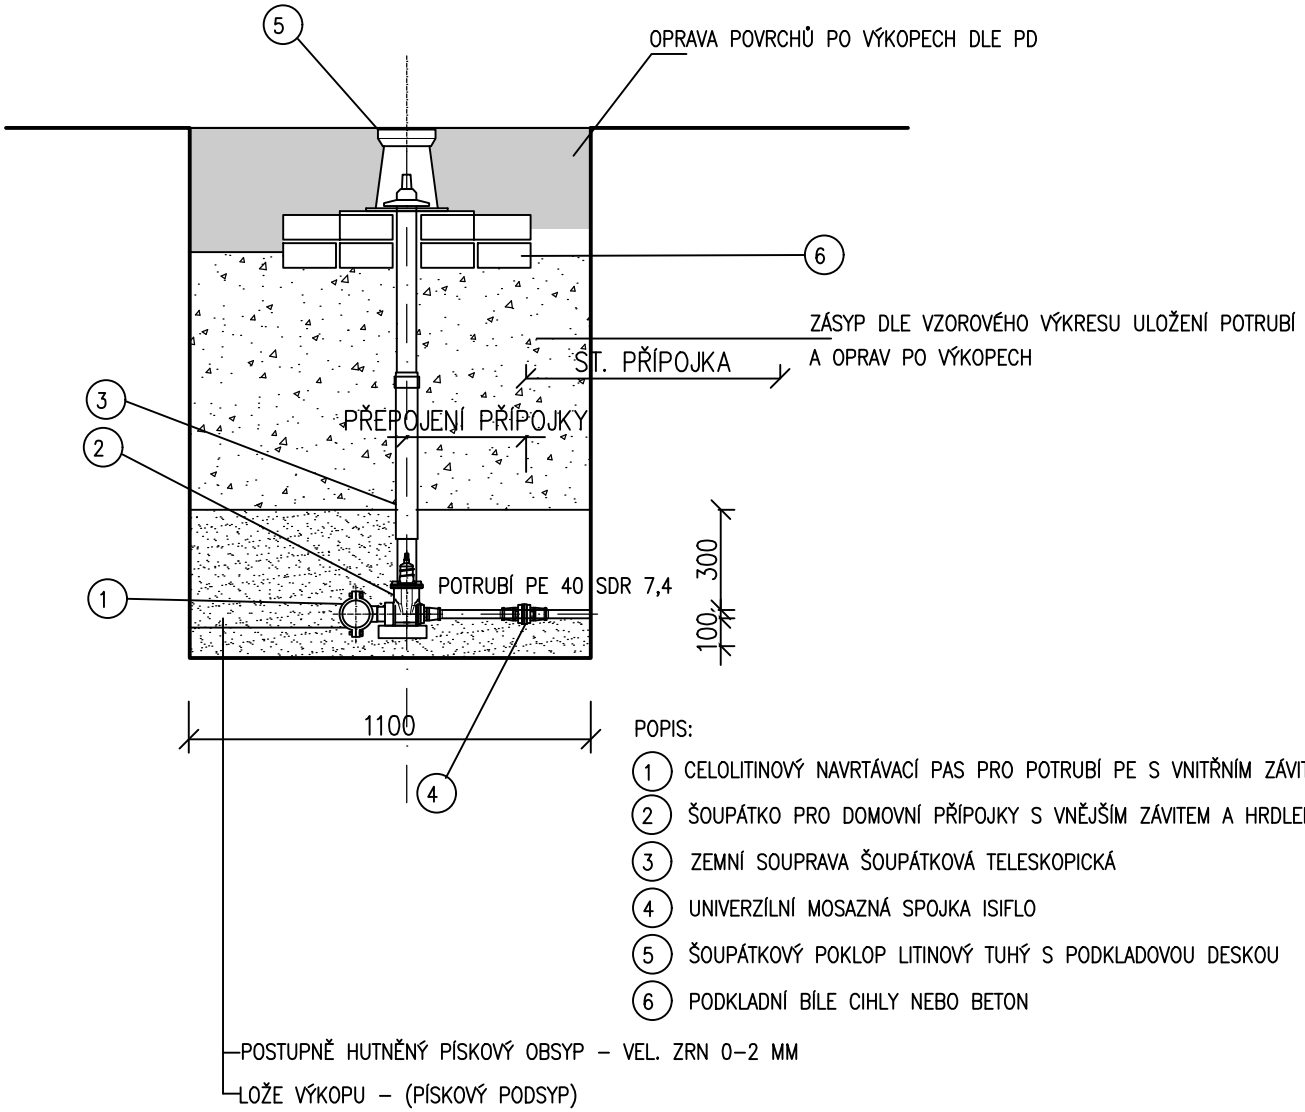

POPIS:

1. CELOLITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PAS PRO POTRUBÍ PE S VNITŘNÍM ZÁVITOVÝM SPOJEM
2. ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM ISO
3. ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ
4. UNIVERZÍLNÍ MOSAZNÁ SPOJKA ISIFLO
5. ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ S PODKLADOVOU DESKOU
6. PODKLADNÍ BÍLE CIHLY NEBO BETON

Výškový systém BpV
Souřadný systém JTSK

POZNÁMKA:
VÝKOP BUDE PAŽENÝ, BUDE–LI HL. VÝKOPU VĚTŠÍ NEŽ 1,3 V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH

Investor:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou, 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ	Vypracoval: JANA BEZDĚKOVÁ ČKAIT - TV02-1220069 tel: 604 705 966 e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com DS: z4ind62	
Místo stavby:	ZÁHOROVICE		
Název stavby:	BUCHLOVICE, UL. RECHTORKA - REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ A-1-3 A A-1-4	Stupeň	DPZ + DPS
		Datum	05/2025
Objekt:		Formát	1A4
Část:	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	Měřítko:	1:25
Název výkresu: VZOR PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		Č.zakázky/výkresu: 2025-VK-005 D.1.9	Č.paré: