

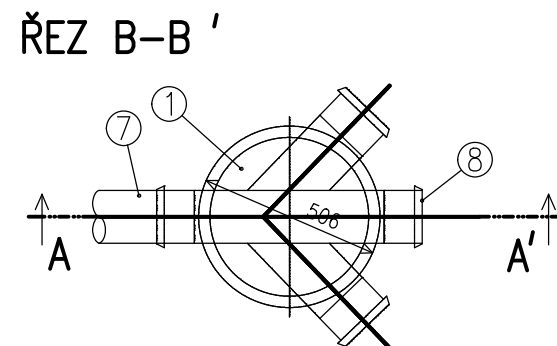
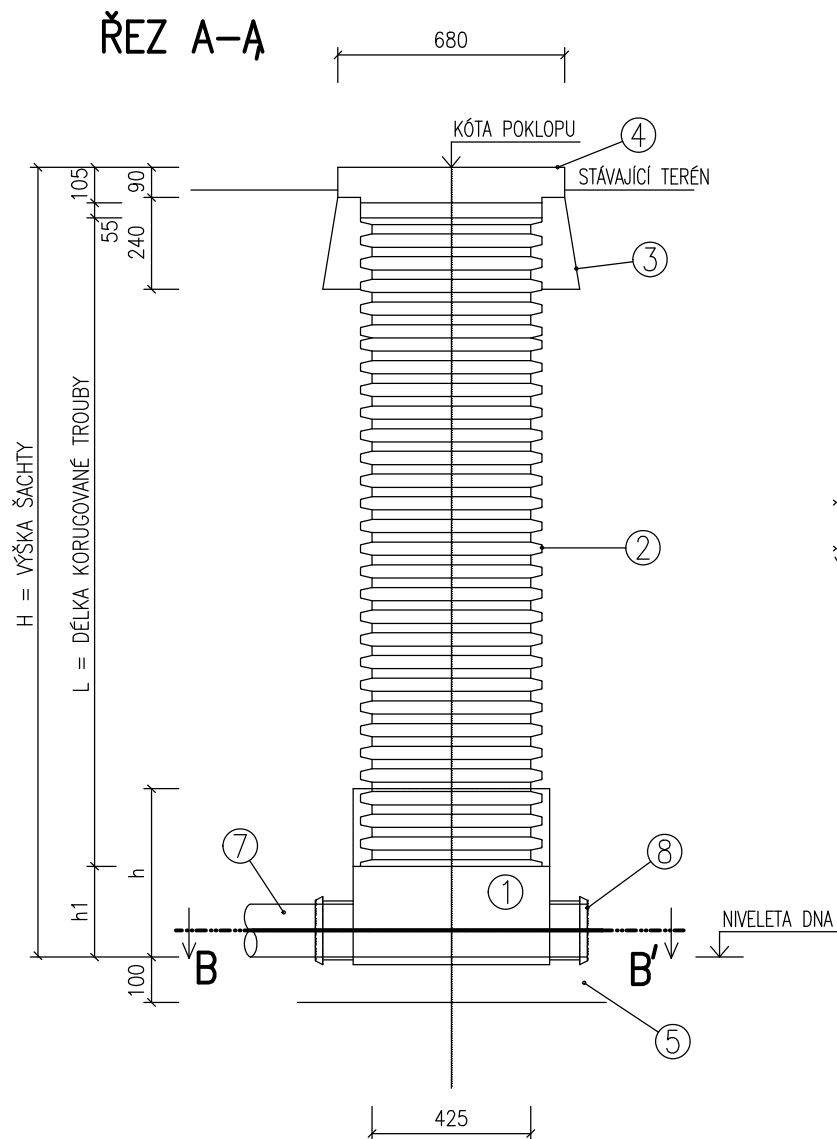


SCHÉMA ČISTÍCÍ ŠACHTY WAVIN DN 425


OSAZENÍ PRŮBĚŽNÉ ŠACHTY

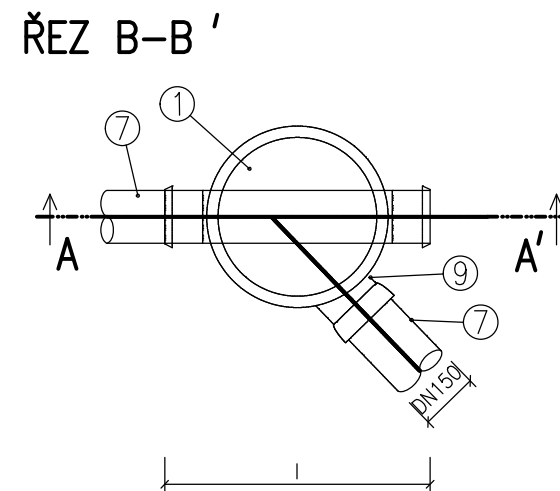


OSAZENÍ JAKO SPÁDIŠTĚ

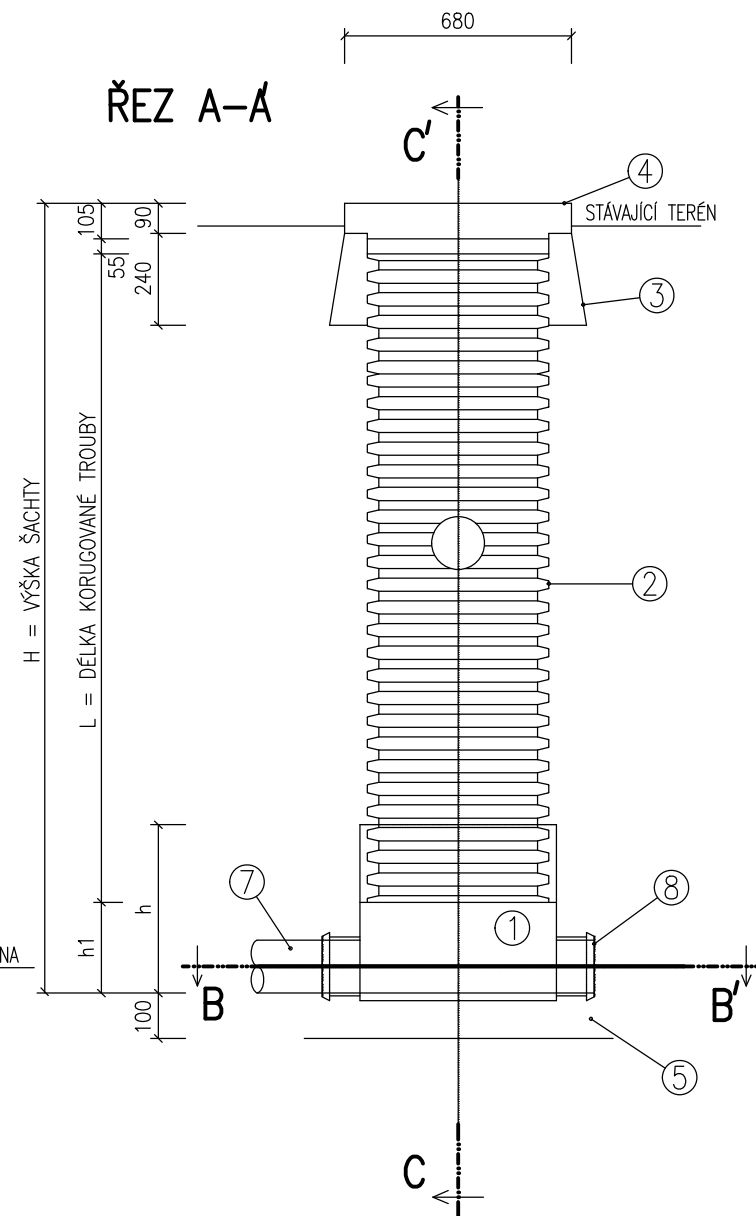

ŘEZ 'C-C

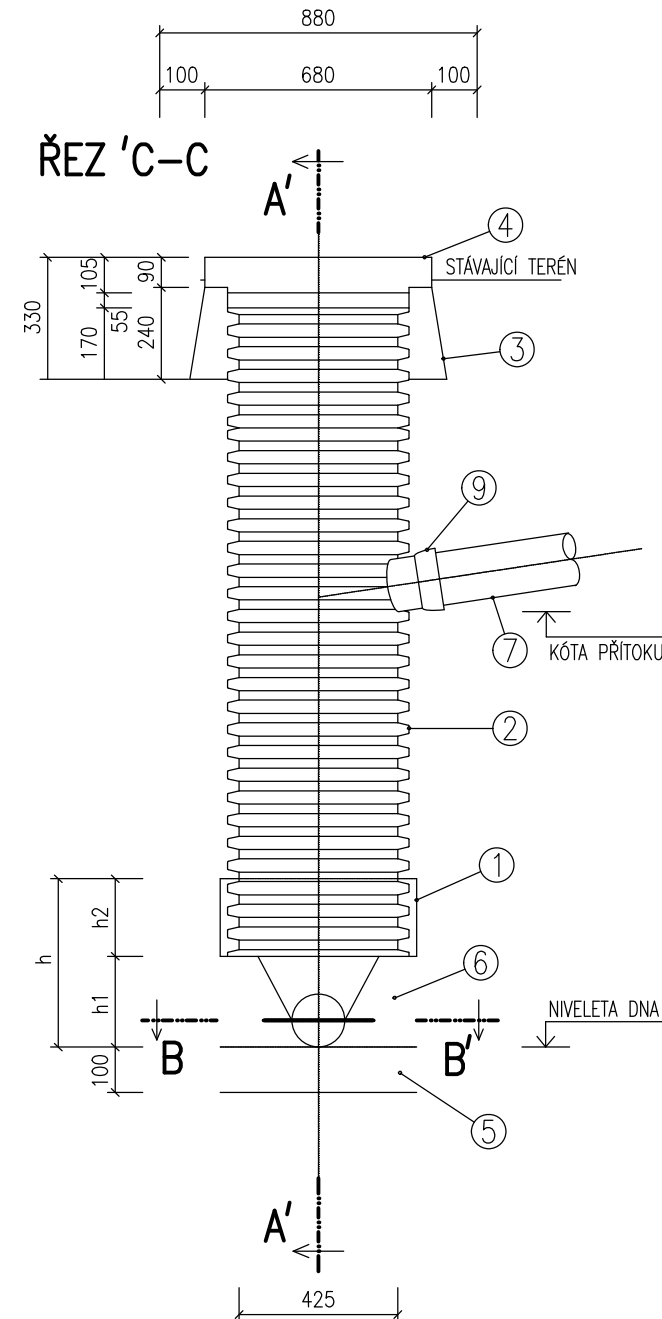

OSAZENÍ FILTRAČNÍ ŠACHTY

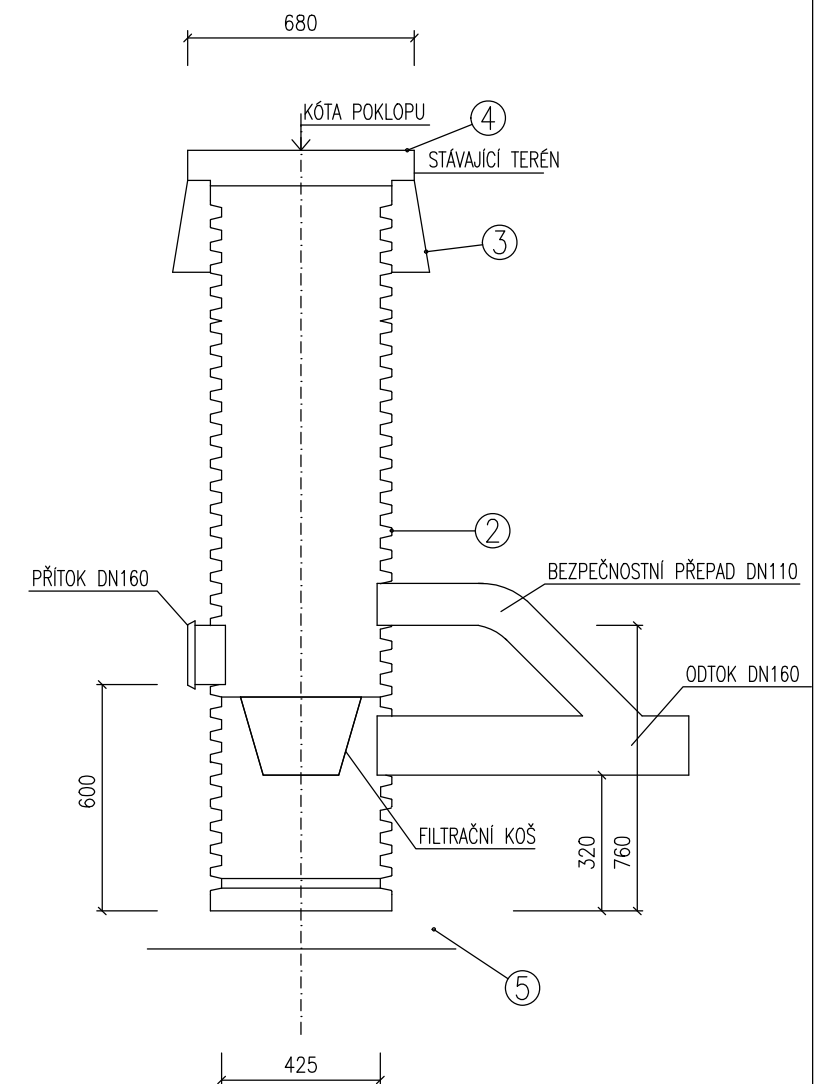

LEGENDA

- 1 ŠACHTOVÉ DNO z PP
- 2 ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ TROUBA DN 425mm
- 3 BETONOVÝ KONIUS
- 4 BETONOVÝ POKLOP
- 5 PÍSKOVÝ PODSYP
- 6 PÍSKOVÝ OBSYP
- 7 TROUBA PVC DN150(200) délky 200mm
- 8 ZASLEPENÍ PŘÍTOKOVÉHO HRDLA ZÁTKOU KGM150(200)
- 9 SPOJKA "IN-SITU" Dy160mm

$$\pm 0,000 = 354,59 \text{ M.N.M.}$$

UPOZORNĚNÍ:
PŘEDKLÁDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA
POUZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.
NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

Projektant :	Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno
--------------	---

Vypracoval:	Ing. Radek Blažiček, Vlachovice 62, 592 31
-------------	--

Stavebník:	Obec Račice-Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice
------------	---

Ing. Ludvík Sláma
Bieblova 22
613 00, Brno
ČKAIT: 1001660

STAVBA: Stavební úpravy areálu bývalé
sladovny, ETAPA II - Račice-Pístovice

Miesto stavby: parc.č. 186, 78, 959/1, 959/9 k.ú. Račice-Pístovice, 683 05 Račice-Pístovice

VÝKRES:
SCHÉMA REVIZNÍ ŠACHTY WAVIN DN425

Stupeň PD:	DSP
------------	-----

Datum:	01/2024
--------	---------

Formát:	A3
---------	----

Měřítko:	1:100
----------	-------

Číslo výkresu:	D.1.4.14
----------------	----------