


ÚPRAVA VÝVODU VYHLEDÁVACÍHO VODIČE VODOVODU

POZNÁMKA K PROVEDENÍ DETAILU VÝVODU VYHLEDÁVACÍHO VODIČE :

- DETAIL MŮŽE BÝT DOPŘESNĚN PROVOZOVATELEM DLE POŽADOVANÝCH STANDARDŮ
- DETAIL MŮŽE BÝT MODIFIKOVÁN PRO VÝVOD VODIČE POD POKLOPY UL. UZÁVĚŘŮ, PŘÍP. PRO VSTUPY POTRUBÍ DO NEMOVITOSTÍ / ŠACHET / OBJEKTŮ, apod.
- HLOUBKA ZAKONČENÍ POD ULIČNÍM POKLOPEM SE NEPŘEDEPISUJE, PŘEDPÍSEM JE SNADNÁ DOSTUPNOST VODIČE PRO PRACOVNÍKA OBSLUHY BEZ NUTNOSTI ÚPRAV VÝŠKY POKLOUPU A MOŽNOST SNADNÉHO PŘIPOJENÍ K NĚKTERÉ ODIZOLOVANÉ / VODÍCÍ ČÁSTI VYHLEDÁVACÍ SOUSTAVY

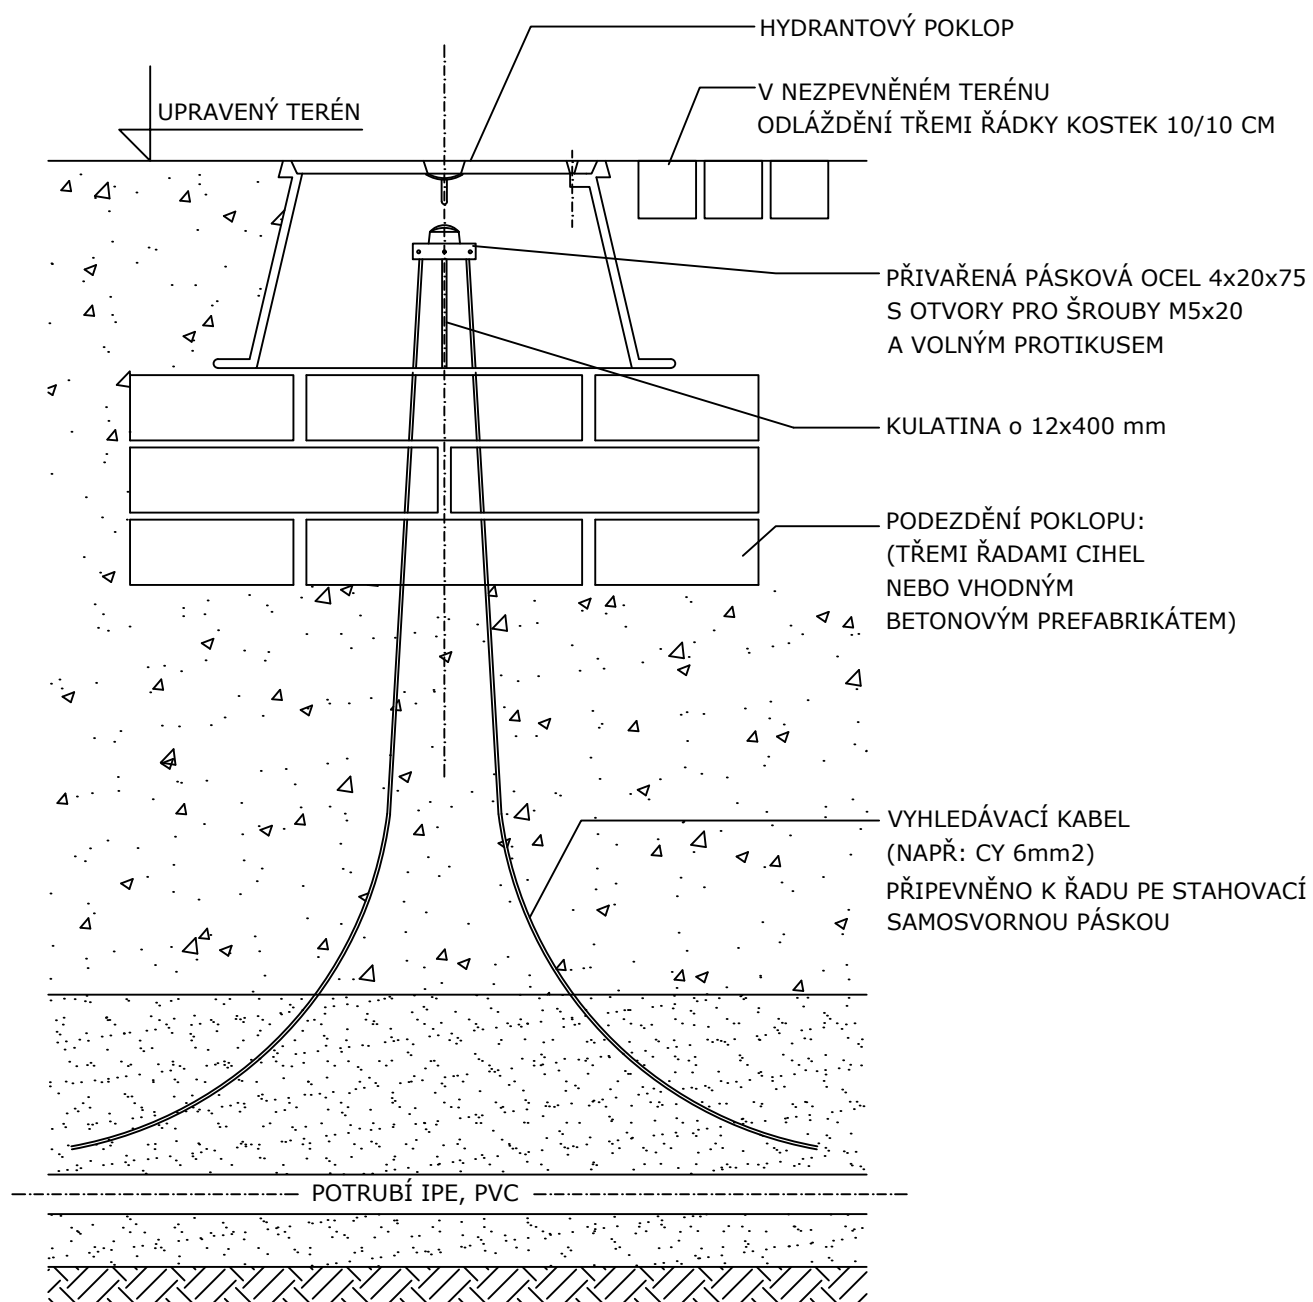

ÚPRAVA VÝVODU VYHLEDÁVACÍHO VODIČE VODOVODU

PŘÍLOHA č.: D.9.5.