


VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		 OKCONTROL NERUDOVA 960 HUMPOLEC, 396 01		ČÍSLO VÝTISKU	
Jan Tomášek		Ondřej Váňa		Ing. Jiří Zlata					
INVESTOR	Magna Exteriors (Nymburk), s.r.o.					DATUM		05/2023	
NÁZEV AKCE	MAGNA NYMBURK- TEPELNÁ ČERPADLA			MÍSTO AKCE Nymburk		REVIZE			
NÁZEV ČÁSTI	MĚŘENÍ A REGULACE					ÚČEL			
						D P S			
						MĚŘÍTKO			
						-		FORMÁT 8xA4	
OBSAH VÝKRESU	TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA					INT. ČÍSLO 23201-085		POŘ. ČÍSLO	

GWK_ZABEZPEČENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

Rozvaděč DT01

MODBUS



TLAČÍTKO "NOUZOVÉ ZASTAVENÍ"




01/SF1

ZAPLAVENÍ PROSTORU



01/BL1

VENKOVNÍ TEPLOTA (severní fasáda)



01/BT1

PROSTOROVÁ TEPLOTA



01/BT2

DETEKCE ÚNIKU CHLADIVA R515B



01/BQ1

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY



01/PJ1

OPTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY




01/PF1

VAZBA NA DOMOVNÍ REGULACI JOHNSON CONTROLS



PLC/JC

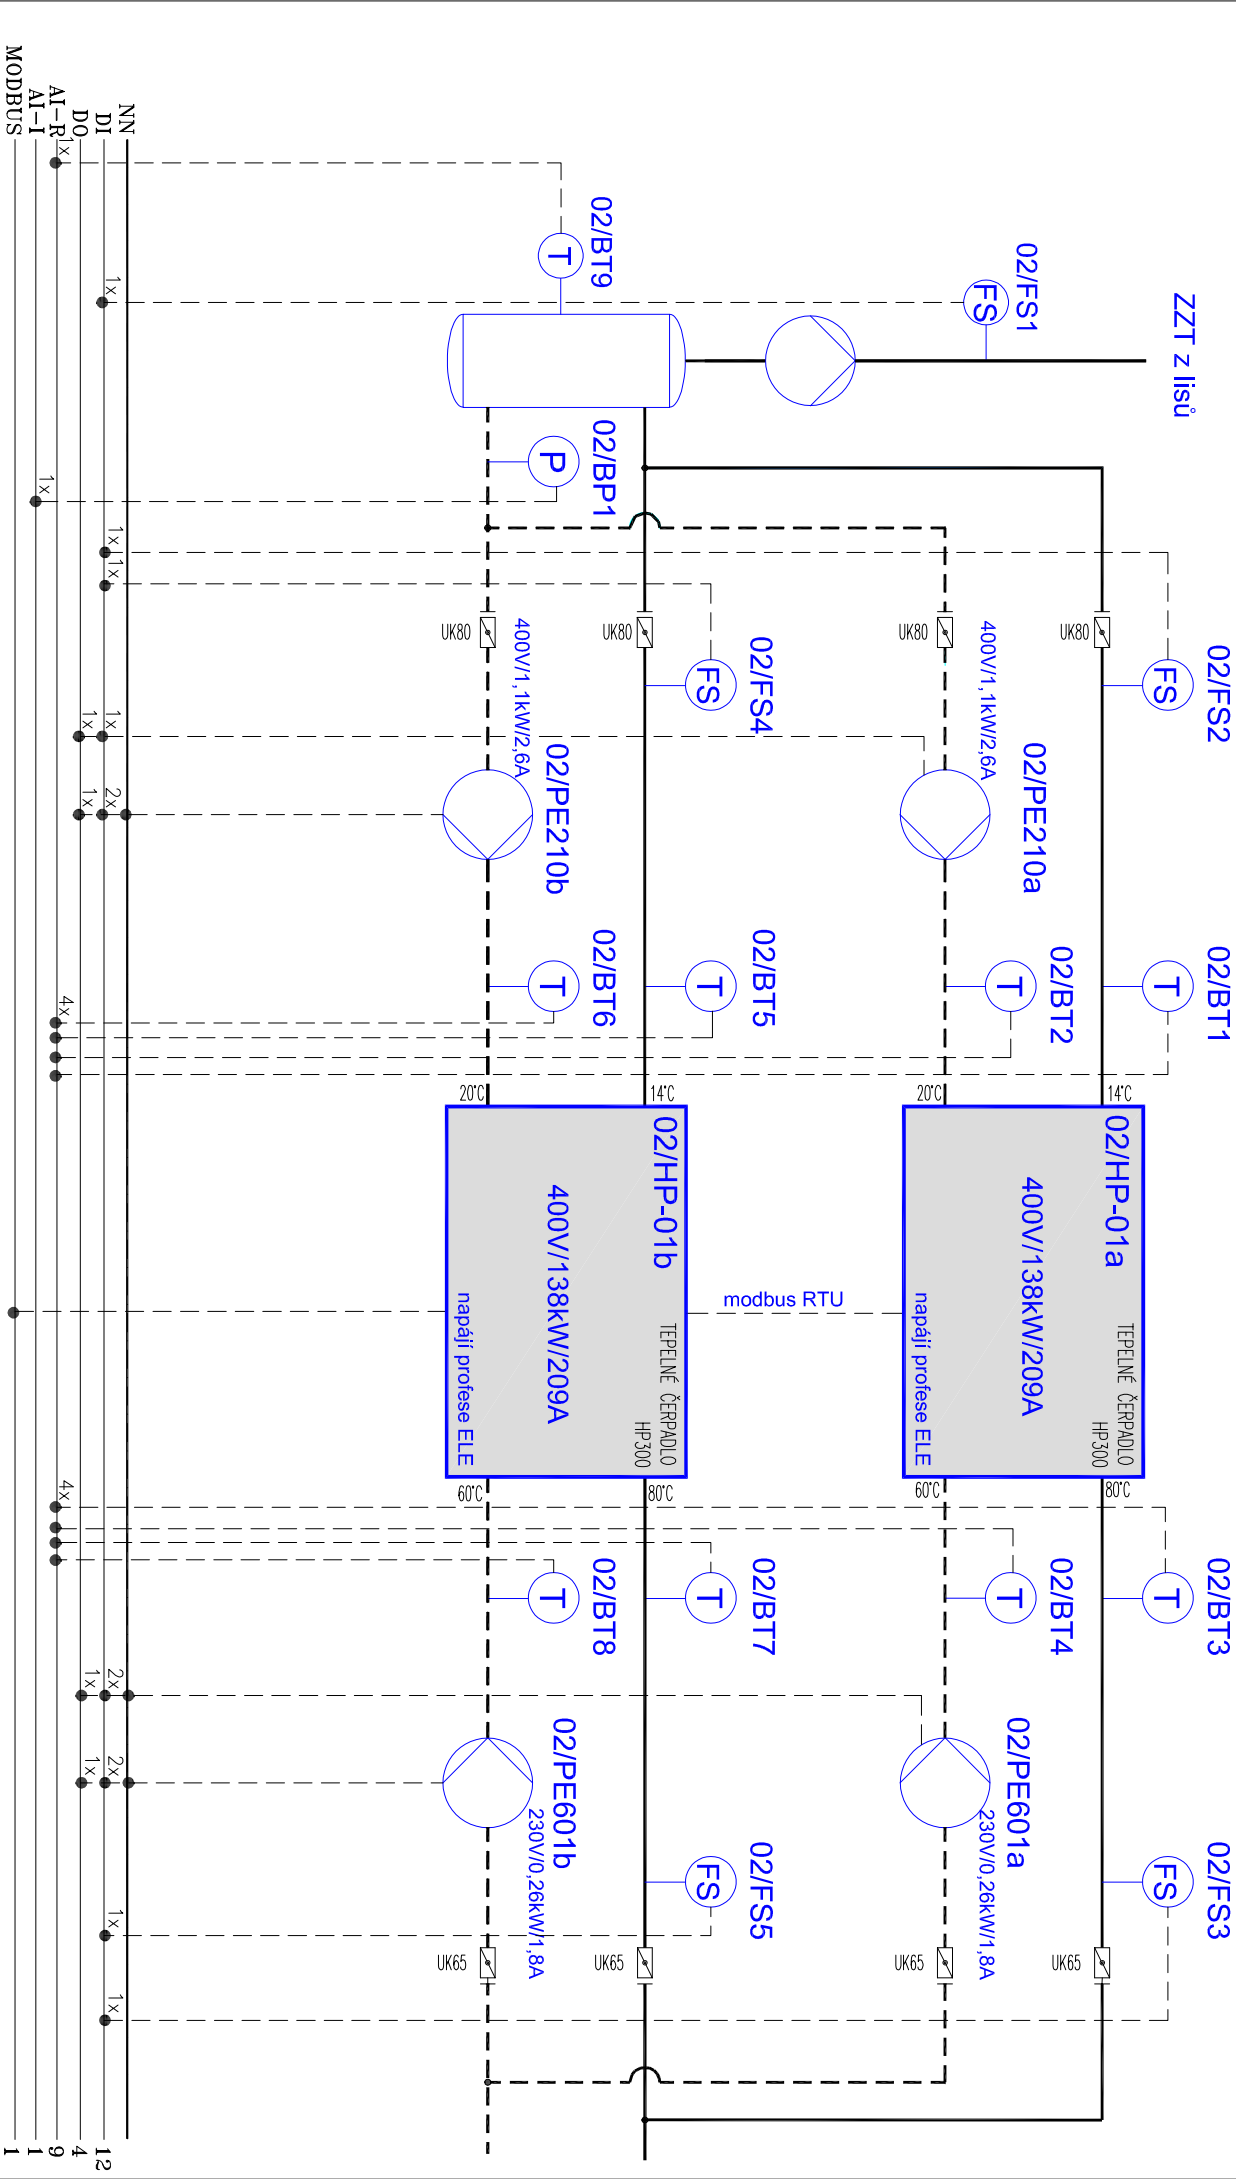



Rozvaděč DT01




NOVOTNÝ_ZABEZPEČENÍ_KONTEJNERU

Rozvaděč DT02

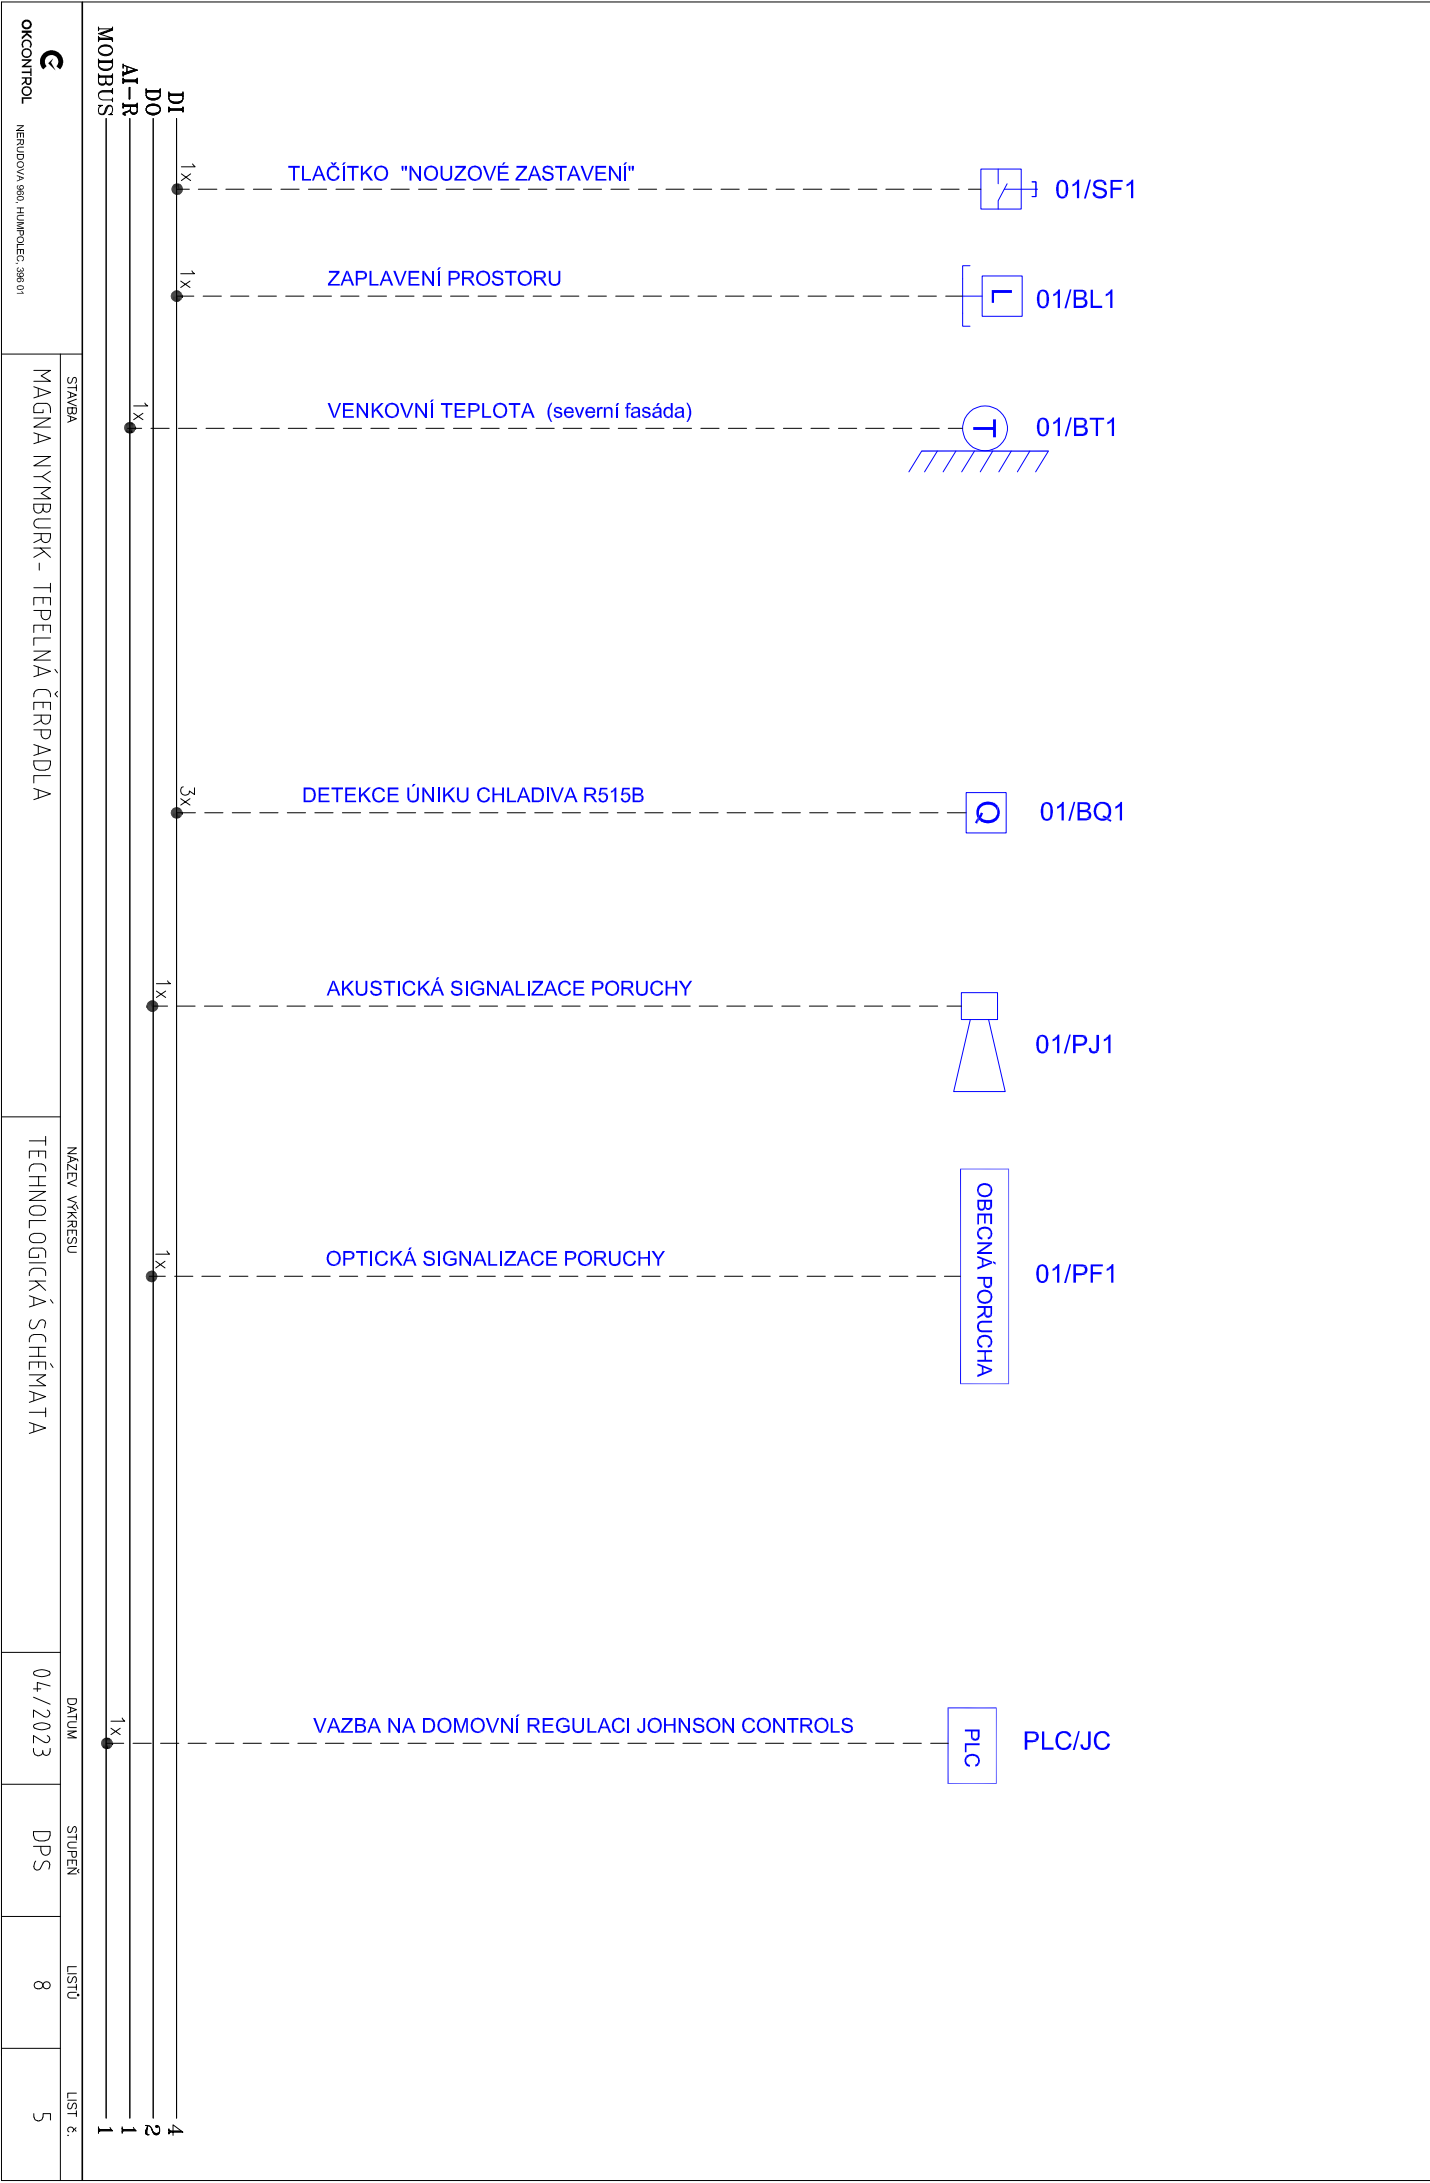

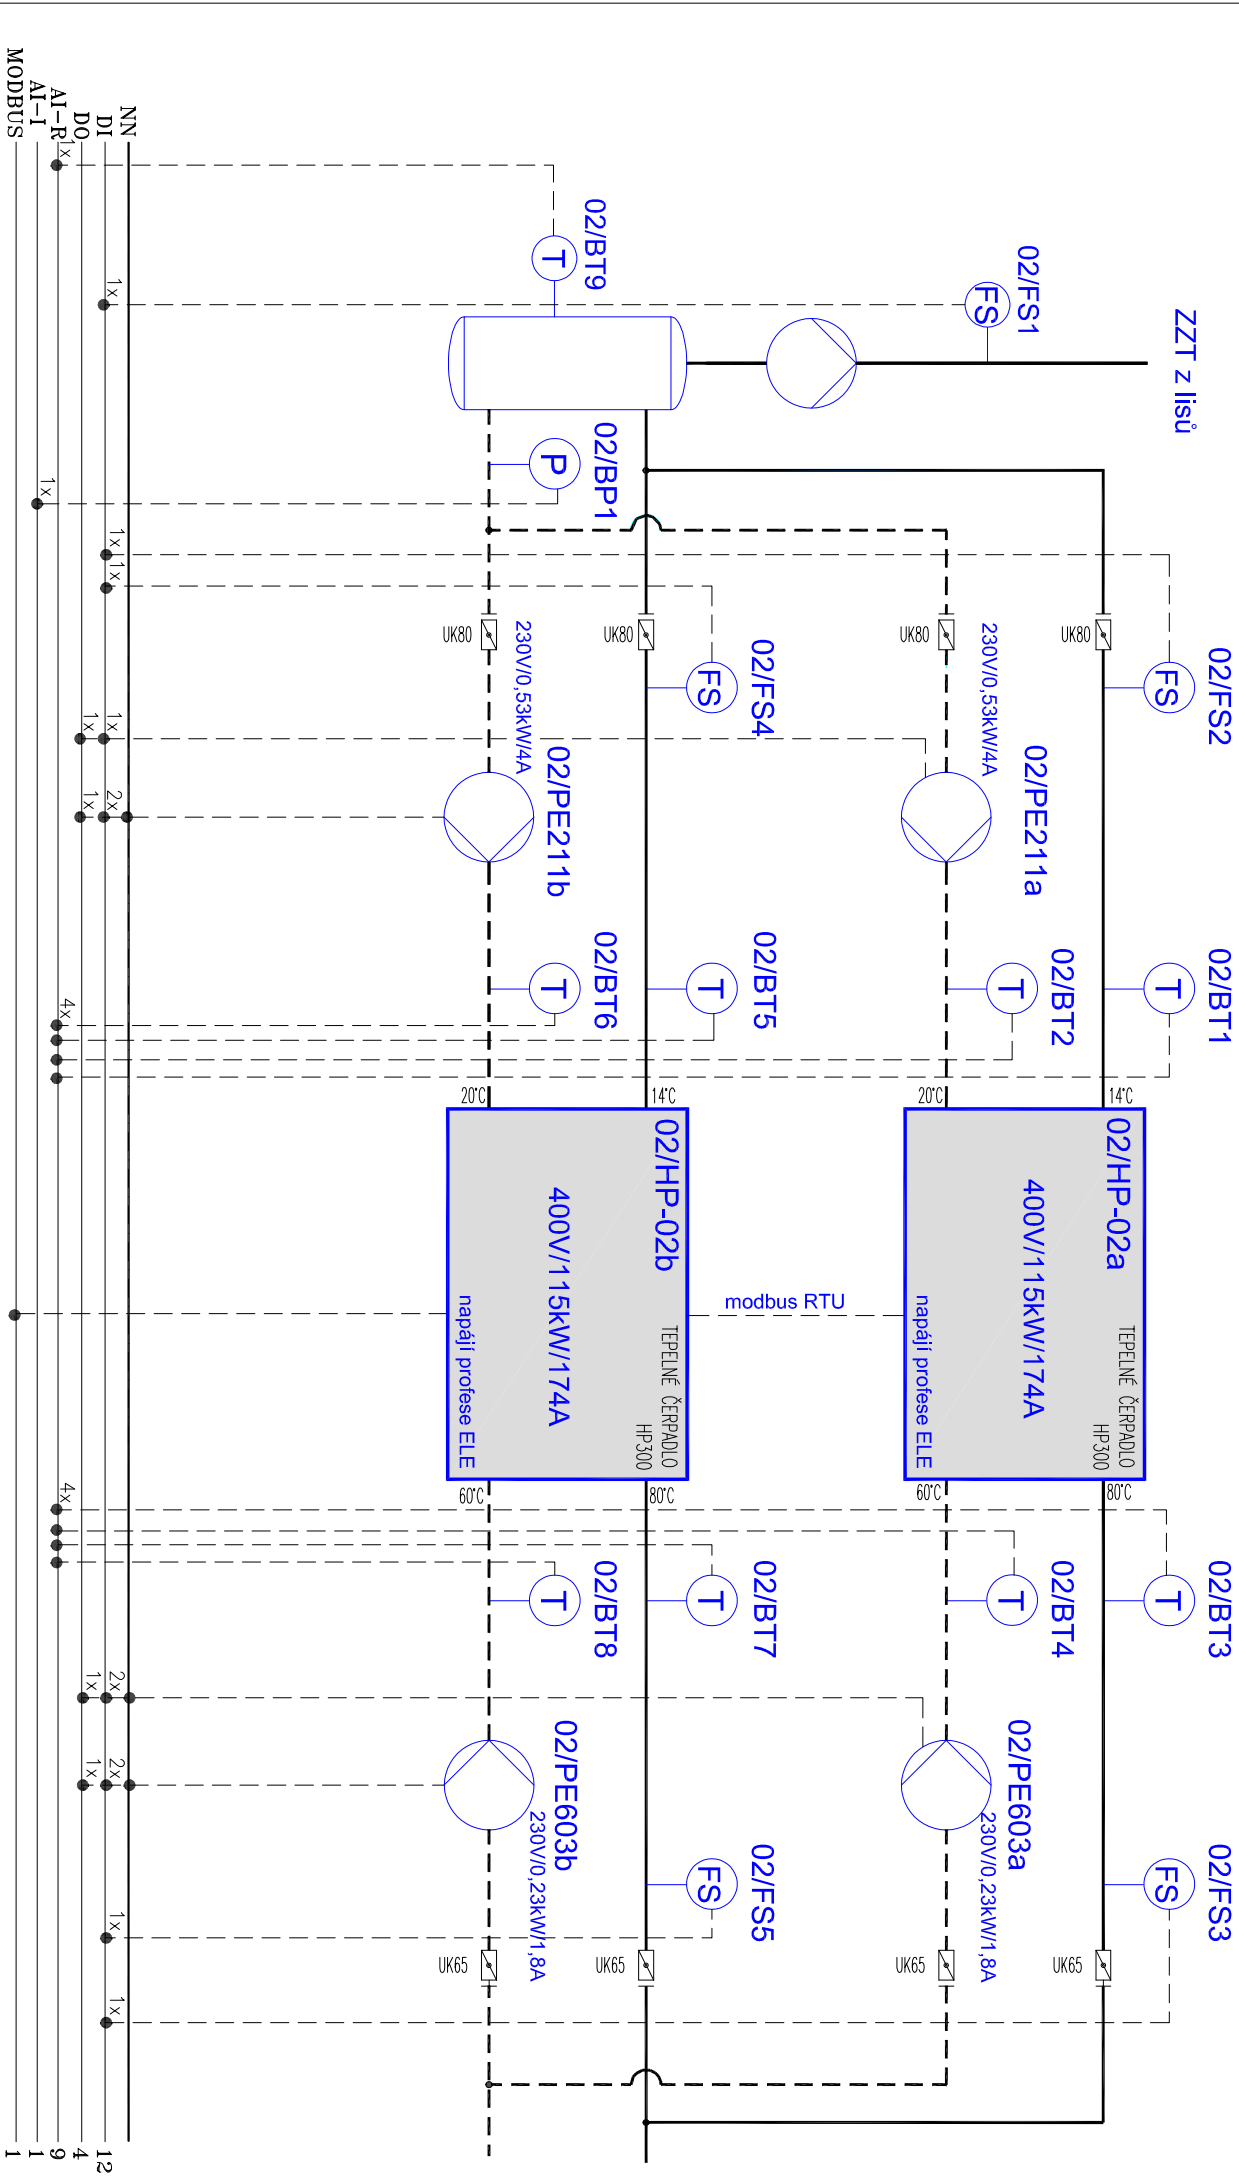

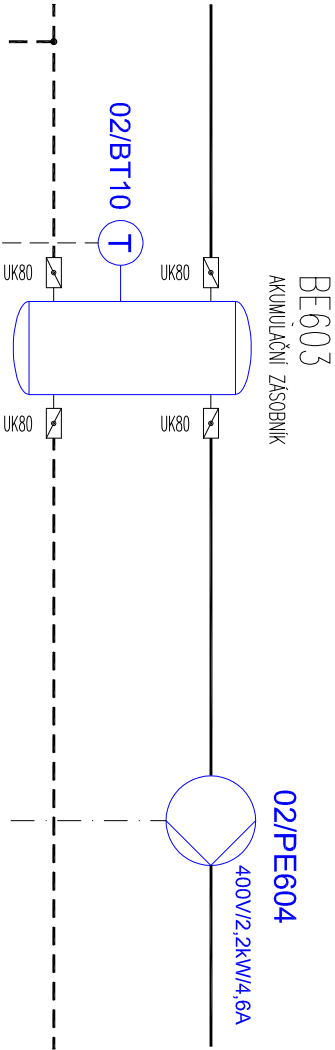

NN		2x								2
	DI									1
	D0									1
	AI-R	1x								1
	AO-U	1x								1
	MODBUS									0

C OKCONTROL NERUDOVA 890, HUMPOLEC, 396 01	STAVBA				NAZEV VÝKRESU				DATUM		STUPEŇ		LISTŮ		LIST č.	
	MAGNA NYMBURK - TEPELNÁ ČERPADLA				TECHNOL OGICKÁ SCHÉMATA				04/2023		DPS		8		7	

Rozvaděč DT02

Venkovní prostor

