




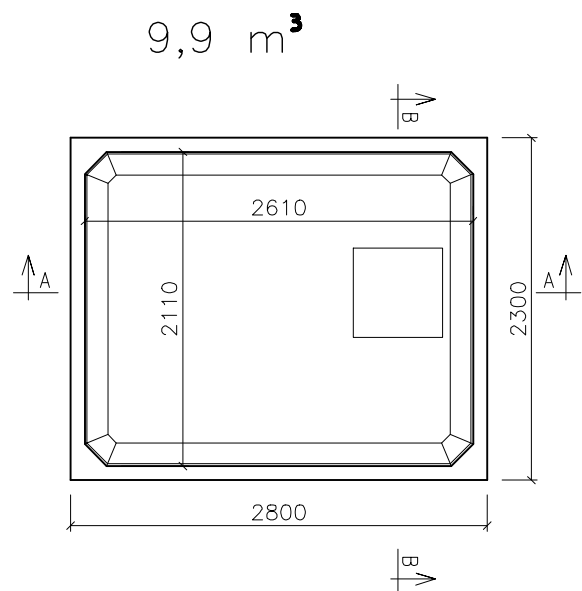

ŘEZ A-A

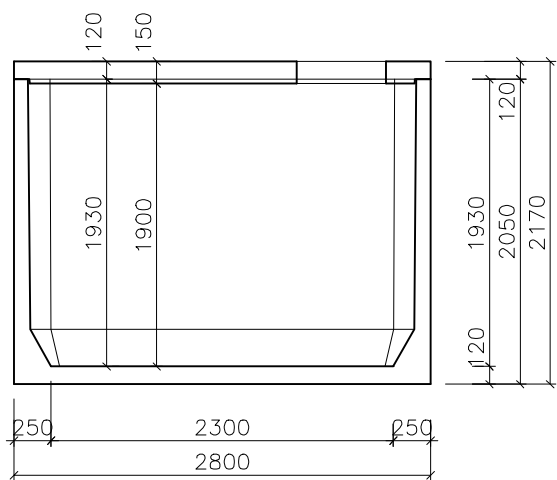

ŘEZ B-B

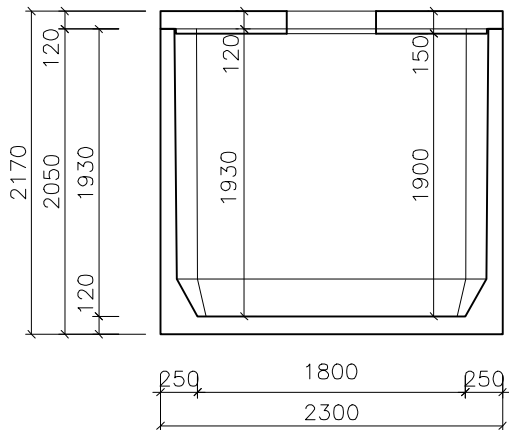

POZ. NÁDRŽE BUDOU TĚSNĚ PROPOJENY POTRUBÍM Ø 250mm VE SPODNÍ ČÁSTI

Projektant

Ing.arch. Jan Linhart

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: C015, Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@c015.cz

Autor a HIP:

J.Linhart

Investor:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant části

MAXXI — THERM s.r.o.
projekce vytápění a vzduchotechniky
Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2
tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711
IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685
e-mail: maxxitherm@seznam.cz

Razítko

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Paré:

Objekt

D.2.02 IO 02 Areálové rozvody

Část

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Zodpovědný projektant části:

Ing. Michal Havlíček

Vypracoval :

Radim Bartek

Datum:

09/2016

Počet formátů A4 :

A4 x 2

Měřítko :

1:50

Příloha

DETAIL BETONOVÉ JÍMKY

Číslo přílohy:

2.02 - B8

Objem nádrže = 9,9 m³; hmonost dílu se dnem = 7,8t;

Strop s0 – pojezd osobními vozidly a zásyp 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 150mm; hmotnost = 2,4t
Strop sN – pojezd nákladními vozidly a zásyp 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 200mm; hmotnost = 3,2t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20 cm. Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby obvykle na podkladní betonovou desku.

Jímka č. 1 – nátok Ø250, bezpečnostní přepad Ø250 o 50 mm výše než odtok v jímce č. 2, propojení s jímkou č. 2 těsně potrubím Ø250, poklop uzamykatelný, vodoznak,
Jímka č. 2 – odtok Ø250, propojení s jímkou č. 1 těsně potrubím Ø250, poklop uzamykatelný, vodoznak, vybyveno čerpacím zařízením závlahového systému