


DETAIL ODPOJENÍ STL PLYNOVODU

BEZ MĚŘ

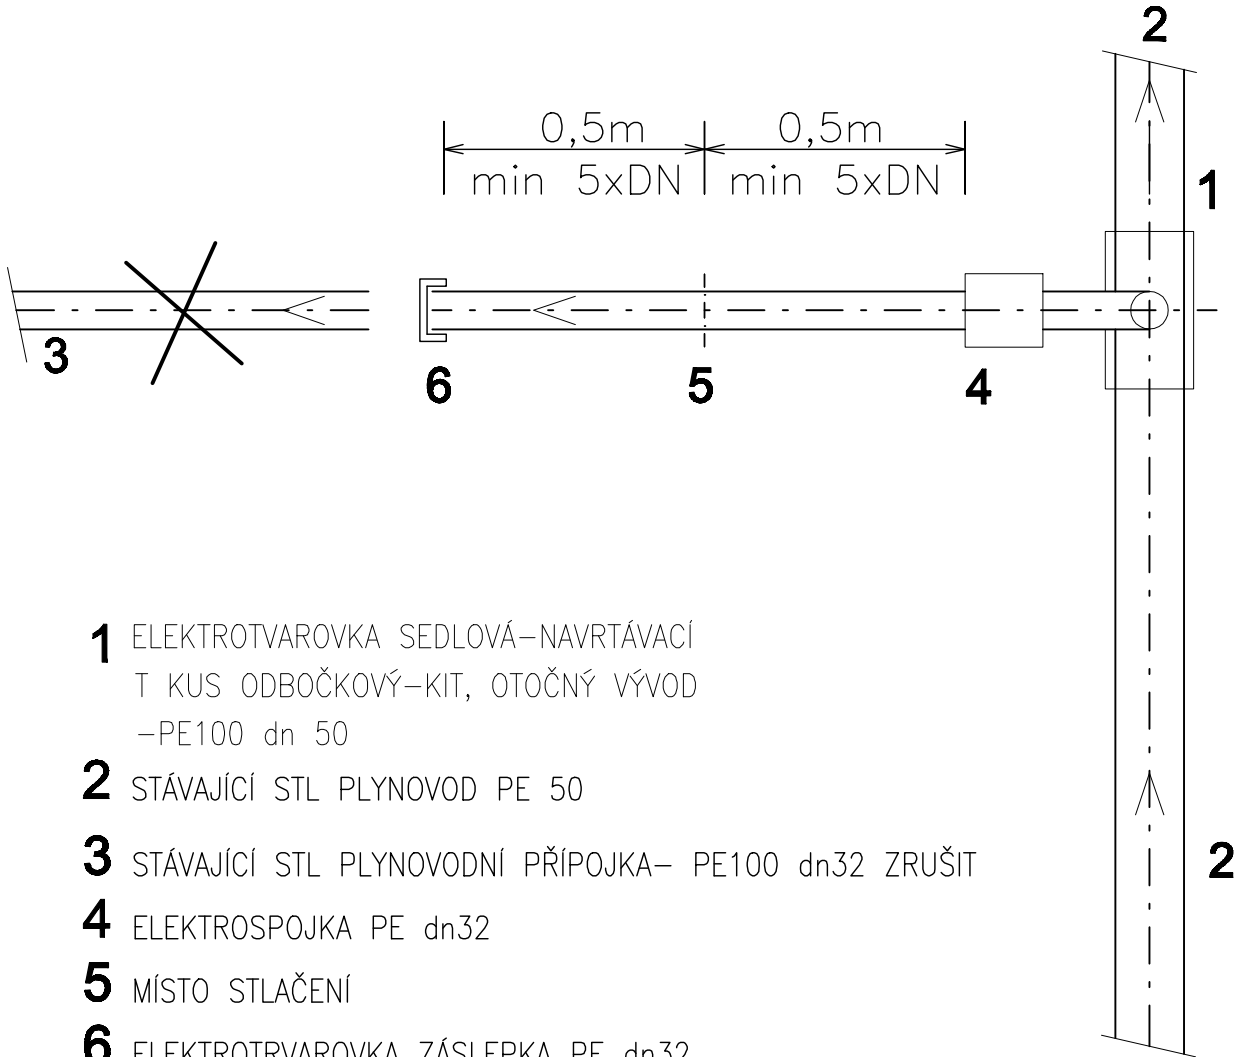

- 1 ELEKTROTVAROVKA SEDLOVÁ–NAVRTÁVACÍ
T KUS ODBOČKOVÝ–KIT, OTOČNÝ VÝVOD
–PE100 dn 50
- 2 STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE 50
- 3 STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA– PE100 dn32 ZRUŠIT
- 4 ELEKTROSPojKA PE dn32
- 5 MÍSTO STLAČENÍ
- 6 ELEKTROTVAROVKA ZÁSLEPKA PE dn32

Práce na plynovodu budou probíhat dle platných základních TPG a souvisejících předpisů:

- TPG 905 01- Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
- TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu
- TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu
- TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu

Projektant		Ing.arch. Jan Linhart
		Pulchovno n. 4, 160 00, Praha 6 kancelář: C016, Křenova 5, 162 00 Praha 6 Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@c016.cz
Autor a HIP:	J.Linhart	
Investor:	Obec Třebotov, Kladná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741	
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	
Projektant části	MAXXI – THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz	Razítko

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objekt D.2.03 IO 03 Areálové rozvody

PLYN - ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEDOTLAKÉ
Část PŘÍPOJKY, HUP A OPZ

Zodpovědný projektant části:	Ing. Michal Havlíček		
Vypracoval :	Radim Bartek	Datum:	09/2016
Příloha	DETAIL ODPOJENÍ STL PLYNOVODU	Počet formátů A4 :	2 x A4
		Měřítko :	—
		Číslo přílohy:	2.03 - B3