

POZNÁMKA:
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNÍŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘEZ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NÁPOJENO NA ODOBOČKU ZE STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČISTIČÍ KUSY, PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍPADNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČÍJÍ MINIMÁLNÍ SPAD, SKUTEČNÝ SPAD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VÝŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠTOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1‰
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2‰P. SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3‰P. MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽ JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVADEČÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NŮREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETÁŽE ODPAVNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHELEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVĚTŠENÍ DIMENZÍ POTRUBÍ
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPAVNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAŽENA REDUKCE


ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘEDMĚTY:
UMÍSTĚNÍ VÝVODU PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘÍZPUSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ
D DŘEZ
U UMÝVADLO
Wc KLOZET
Vý VÝLEVKA
S SPRCHA

S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT

VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:							
DN	32	40	50	70	100	125	150
vodorovně (m)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
svisle (m)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

-PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNI ODOBOČKU V KOMBINACI OBJÍMEK S KLIZNOU GUMOU JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ 2M
-PRO VODOROVNÉ PŘÍME ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S KLIZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY
-PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK!

SCHEMA NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘÍZPUSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

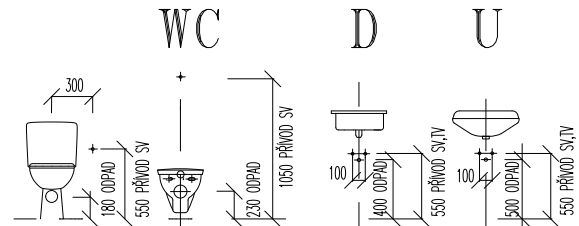

- NEPŘESNOSTI A NEJASNOSTI VZNIKLÉ GYBNÝMI PODKLADY NEBO ZAMĚŘENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM - V PROJEKTU UVEDENÉ ROZMĚRY KONTROLOVAT A KONFORMNĚ NA STAVBĚ. ŽÁDNÝ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM - PRO TECHNICKÉ PROVEDENÍ STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN, ŽÁDNOV. OTP A ZÁKADY BEZPEČNOSTI PRÁCE - U PRÁV A VÝROBNÍ NEPODLEHÁJÍCÍ PŘEDNÍ SPECIFIKACI JE NUTNÉ JEJICH ODOBRÁZENÍ PROJEKTANTEM - MATERIÁL A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVADEČ DLE VÝKRESU ODOBRÁZENÉHO PROJEKTANTEM - PŘI ROZPOŘECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PLATÍ Z NĚJŠÍM ZÁVAZNOSTÍ PLATNOSTI TOTO POŘADÍ: 1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA, 3. OSTATNÍ PŘÍLOHY A TABULKY, 4. VÝKAZ VÝMĚR - NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ DOKUMENTACE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM BEZ SOHLASU AUTORA JE TRESTNĚ				
PROJEKT: AREÁL KBELY VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1 MLADOBOLSLAVSKÁ 1108, P.Č. 1944/38, 1944/103 K.Ú. KBELY, PRAHA 19				
OBJEDNATEL: Maloja Investment SICAV a.s. IČ:05259797 Mladoboleslavská 1108 19700 Praha 19 - Kbely				
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: 4DS, spol. s r. o. Nad Motolskou nemocnicí 1044/16 169 00 Praha 6 IČ: 26 47 81 96				
ZODP. PROJEKTANT: MILAN HENDRYCH ZTIIS, s.r.o. Sídlo: Čechy 17171767 147 00 Praha 4 tel: +420 244 482 090 email: ztiis@ztiis.cz web: www.ztiis.cz				
PROJEKTANT: JAKUB HENDRYCH MILAN HENDRYCH				
FÁZE: DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY				
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS KANALIZACE 1.PP				
Č. VÝKRESU:	MĚRÍTKO:	DATA:	DATA V PC:	PÁŘE:
03	1:50	05/24		