0,5%
B´
2.07
2.08
2.09
A
dospělí čtenáři
15b
16
15a
čtenářský kout
sezení s policemi v zádech-náctiletí
17
multifunkční sál, výstavní prostor
18
teleskopická tribuna
infopanely
sklad
19
nápoj. automat
čítárna periodik +multimédia
20
07
SCH
08
centrální pult
14
dětská literatura
13
prostorový herní prvek
12
11
10
lockery
admin.
09
06
kreativní dílna
05
04
WC muži
WC ženy
21
22
01
02
03
pers.
hlavní vstup
box
lišty pro příp.možnost přístupu s kočár
výtah
pož. únik
bezbariérový přístup
imobilní osoby + kočárky
-1,850
-1,850
12
4
B
.52
D
DN 50
U
DN 40
Wc
DN 110
Vý
DN 50
Pi
DN 63
DN 32 klesá na úroveň výtoku
DN 32 pod stropem nad podhledem
S1 DN 110
S2 DN 110
S3 DN 110
S4 DN 75
S5 DN 75
POD UMYVADLEM PŘIVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE DN 50, HL 905 (PODOMÍTKOVÉ PROVEDENÍ)
ODPAD OD POJISTNÉHO VENTILU Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav - pod stropem nad podhledem
ODPAD OD POJISTNÉHO VENTILU Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav
POTRUBÍ DN 110 VYTAŽENO POD STROP UKONČENO PŘIVZDUŠŇOVACÍ HLAVICÍ DN 110, HL 900 ČISTÍCÍ KUS +0,5 NAD Č.P.
POTRUBÍ DN 75 VYTAŽENO POD STROP UKONČENO ZÁTKOU DN 75 ČISTÍCÍ KUS +0,5 NAD Č.P.
POTRUBÍ DN 110 VYTAŽENO POD STROP UKONČENO ZÁTKOU DN 75 ČISTÍCÍ KUS +0,5 NAD Č.P.

POZNÁMKA :

- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘEZ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU ZE STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ KUSY, PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍPADNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%,
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%P- SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%P- MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETÁŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVĚTŠENÍ DIMENZÍ POTRUBÍ.
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REDUKCE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D	DŘEZ
U	UMYVADLO
Wc	KLOZET
Vý	VÝLEVKA
S	SPRCHA

S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

━━━	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
— · —	POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
━━━	POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
- · -	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT

VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

DN	32	40	50	70	100	125	150
vodorovně (m)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
svisle (m)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

-PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ ODBOČKU V KOMBINACI OBJÍMEK S KLUZNOU GUMOU JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ 2M
-PRO VODOROVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY
-PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK!

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

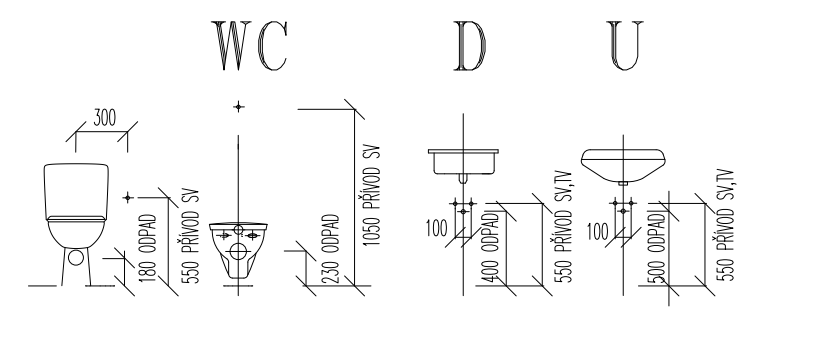
WC
D
U
300
180 ODPAD
550 PŘÍVOD SV
1050 PŘÍVOD SV
230 ODPAD
100
480 ODPAD
550 PŘÍVOD SV/TV
500 ODPAD

- NEPŘESNOSTI A NEJASNOSTI VZNIKLÉ CHYBNÝMI PODKLADY NEBO ZAMĚŘENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- V PROJEKTU UVEDENÉ ROZMĚRY KONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ, ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PRO TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN, ZÁKONY, OTP A ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE
- U PRVKŮ A VÝROBKŮ NEPODLÉHAJÍCÍCH PŘESNÉ SPECIFIKACI JE NUTNÉ JEJICH ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM
- MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT DLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM
- PŘI ROZPORECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PLATÍ Z HLEDISKA ZÁVAZNOSTI A PLATNOSTI TOTO POŘADÍ:
  1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA, 3. OSTATNÍ PŘÍLOHY A TABULKY, 4. VÝKAZ VÝMĚR
- NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ DOKUMENTACE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM BEZ SOUHLASU AUTORŮ JE TRESTNÉ

PROJEKT:
AREÁL KBELY
VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1
MLADOBOLESLAVSKÁ 1108, P.Č. 1944/38, 1944/103
K.Ú. KBELY, PRAHA 19

OBJEDNATEL:
Maloja Investment SICAV a.s.
IČ:05259797
Mladoboleslavská 1108
19700 Praha 19 - Kbely

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
4DS, spol. s r. o.
Nad Motolskou nemocnicí 1044/16
169 00 Praha 6
IČ: 26 47 81 96

ZODP. PROJEKTANT:
MILAN HENDRYCH

ZTIIS, s.r.o.
Stará Cesta 17a/1787
147 00 Praha 4
tel: +420 244 462 090
email ztiis@ztiis.cz
web www.ztiis.cz

PROJEKTANT:
JAKUB HENDRYCH
MILAN HENDRYCH

FÁZE:
DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS KANALIZACE 1.NP

Č. VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	DATUM:	DATA V PC:	PARÉ:
04	1:50	05/24		