
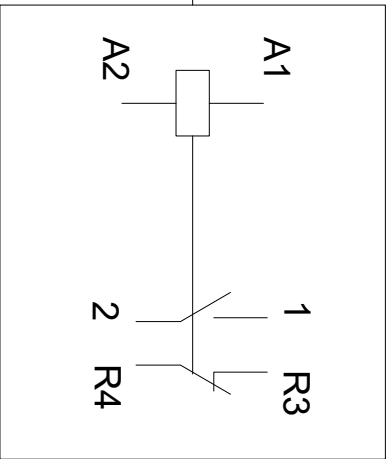



Střídač AC/DC (fázovací místo)
Typ: Fronius SYMO 20.0-3-M, SYMO 10.0-3-M
Výkon AC: 4 x 20,0 kW, 1 x 10,0 kW
Množství: 4 ks - SYMO 20.0, 1 ks - SYMO 10.0

Rozpadové místo FVE Ochrany U / f
(stýkač)

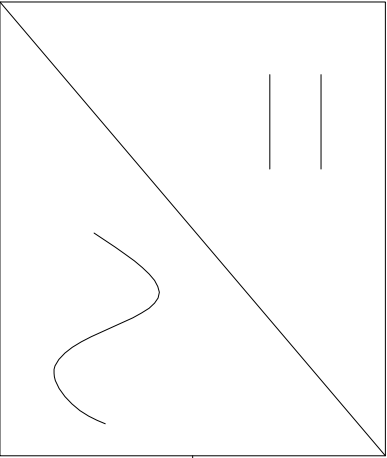


Regulace FVE distributorem
Výkonové stupně: 100%, 0% Pjmen

RH FVE (AC/DC)

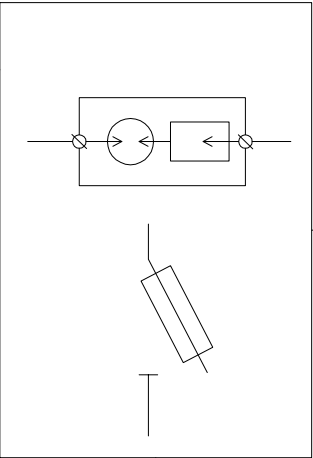

Rozvaděč NN

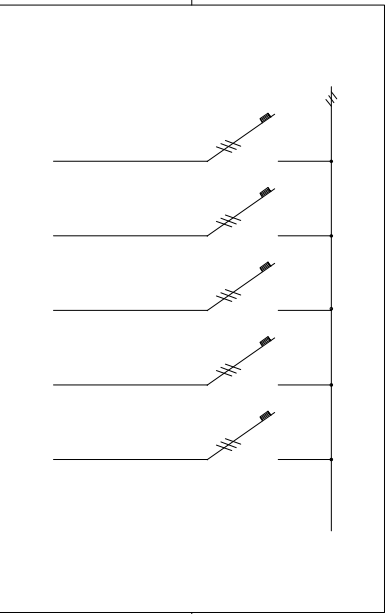

Hl. jistič FVE
150 A/3



Hl. jistič
(stávající)

HDO
RR3

kWh


RE (měřicí místo)
Fakturační elektroměr

Místo napojení do DS

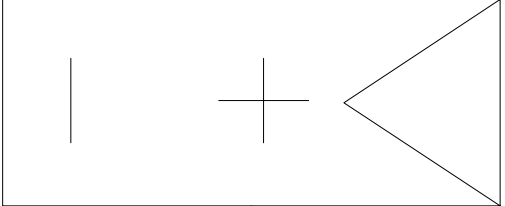

Fve panely (generátor)
Typ: AXITEC 275
Výkon panelů: 275 Wp
Množství: 324 ks

Vlastní spotřeba
objektu



ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ ING.	VYPRACOVAL	KRESLIL		
Petr Jíroudek		Martin Ryba	Martin Ryba		
MÍSTO STAVBY: Brod nad Dyjí, p.č. st. 403/4			KRAJ: Jihomoravský		
STAVEBNÍK: ABRO Zdražilek s.r.o., Litobratřická 763, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou				Stupeň PD:	DPS + DPS
FVE ABRO Zdražilek s.r.o., Brod nad Dyjí - 89,1 kWp				Datum:	04/2018
				Formát:	1xA3
				Měřitko:	Výkres číslo: 04
Jednopolové schéma				-	