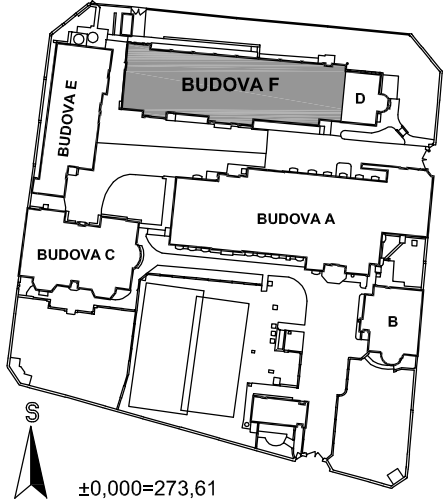

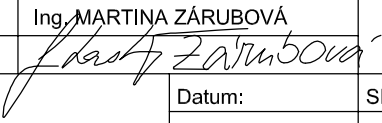
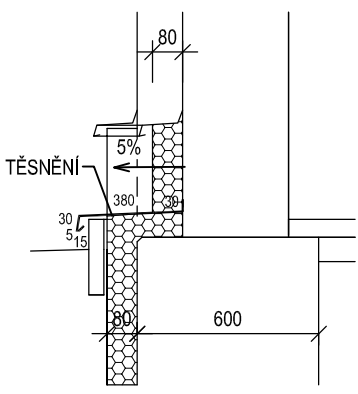
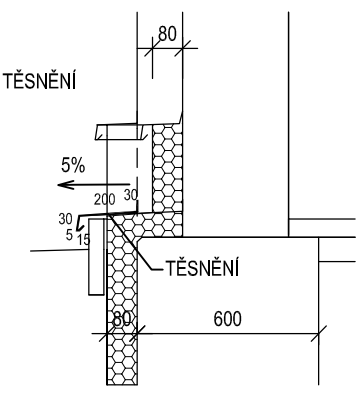
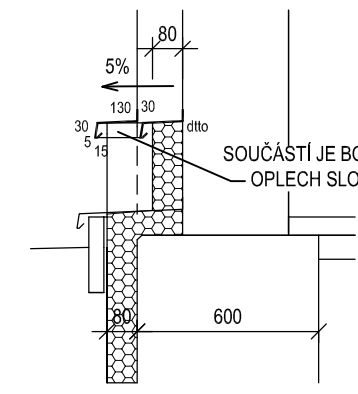


Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY




Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8		Autorizační razítko:		Schema: 			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz							
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA							
Akce: Rekonstrukce budovy F 10.etapa - Sanace suterénu proti vlhkosti							
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA 		Vypracoval DAVID ŠTASTNÝ Ing. MARTINA ZÁRUBOVÁ 		Pare:	
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce budovy F				Datum: SRPEN 2018			
Část PD: Architektonicko-stavební řešení				Zakázkové číslo: DSP/DPS-06-2018			
Příloha: Výpis výrobků				Formát: -			
				Stupeň: DSP/DPS			
				Měřítko: Číslo přílohy: 10-D.1.1-09			

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			2PP	1PP	1NP	2NP	STR	STR VYT	CELK.
		OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ V MÍSTĚ SANAČNÍCH ÚPRAV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. PROVEDNÍ VIZ DETAIL 10a. U HRANY ZATEPLENÍ BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ + PŘÍPONKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VÝROBEK PROVEDEN DLE ČSN 73 3610. RŠ = 460 mm	-	14	-	-	-	-	14,0 bm
		OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ V MÍSTĚ SANAČNÍCH ÚPRAV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. PROVEDNÍ VIZ DETAIL 10a. U HRANY ZATEPLENÍ BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ + PŘÍPONKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VÝROBEK PROVEDEN DLE ČSN 73 3610. RŠ = 280 mm	-	2,5	-	-	-	-	2,5 bm
		OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ V MÍSTĚ SANAČNÍCH ÚPRAV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. PROVEDNÍ VIZ DETAIL 10a. U HRANY ZATEPLENÍ BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ + PŘÍPONKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VÝROBEK PROVEDEN DLE ČSN 73 3610. RŠ = 210 mm	-	17	-	-	-	-	17,0 bm




PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ - 10.etapa

STR. ČÍSLO: 2

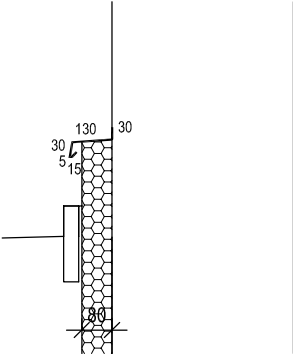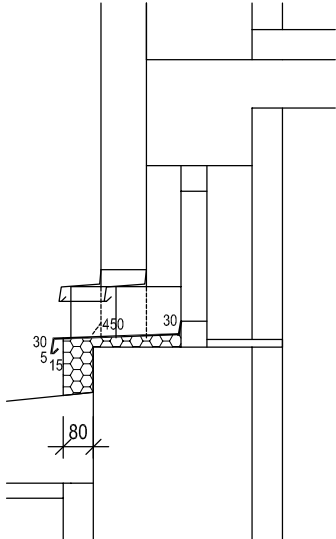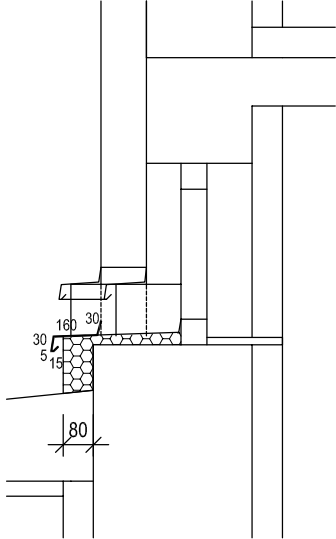OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			2PP	1PP	1NP	2NP	STR	STR VÝT	CELK.
		OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ V MÍSTĚ SANAČNÍCH ÚPRAV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. PROVEDNÍ VIZ DETAIL 10b. U HRANY ZATEPLENÍ BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ + PŘÍPONKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VÝROBEK PROVEDEN DLE ČSN 73 3610. RŠ = 210 mm	-	4,2	-	-	-	-	4,2 bm
		OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ V MÍSTĚ SANAČNÍCH ÚPRAV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. PROVEDNÍ VIZ DETAIL 10c. U HRANY ZATEPLENÍ BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ + PŘÍPONKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VÝROBEK PROVEDEN DLE ČSN 73 3610. RŠ = 530 mm	-	22	-	-	-	-	22,0 bm
		OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ V MÍSTĚ SANAČNÍCH ÚPRAV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. PROVEDNÍ VIZ DETAIL 10c. U HRANY ZATEPLENÍ BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ + PŘÍPONKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VÝROBEK PROVEDEN DLE ČSN 73 3610. RŠ = 240 mm	-	2	-	-	-	-	2,0 bm

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

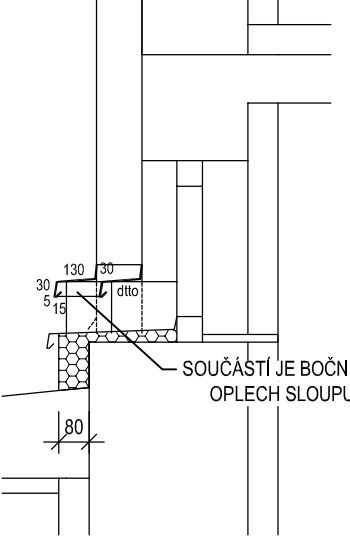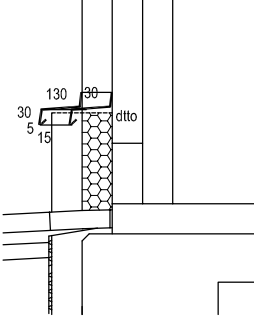OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			2PP	1PP	1NP	2NP	STR	STR VÝT	CELK.
		OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ V MÍSTĚ SANAČNÍCH ÚPRAV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. PROVEDNÍ VIZ DETAIL 10c. U HRANY ZATEPLENÍ BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ + PŘÍPONKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VÝROBEK PROVEDEN DLE ČSN 73 3610. RŠ = 210 mm	-	25	-	-	-	-	25,0 bm
		OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ V MÍSTĚ SANAČNÍCH ÚPRAV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. U HRANY ZATEPLENÍ BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ + PŘÍPONKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VÝROBEK PROVEDEN DLE ČSN 73 3610. RŠ = 210 mm	-	3,8	-	-	-	-	3,8 bm
		DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm. PRO NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SVODU DO NOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN OSUNUTÉHO OD PŮVODNÍ FASÁDY O TL. ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI PROVEDENÉ NA VÝŠKU cca 300 mm NAD TERÉN. VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OBJÍMEK, KOLEN, ODSKOKŮ APOD. D = 120 mm RŠ = 400 mm	-	2	-	-	-	-	2,0 bm

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!