



KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S KANALIZACÍ - SPODEM

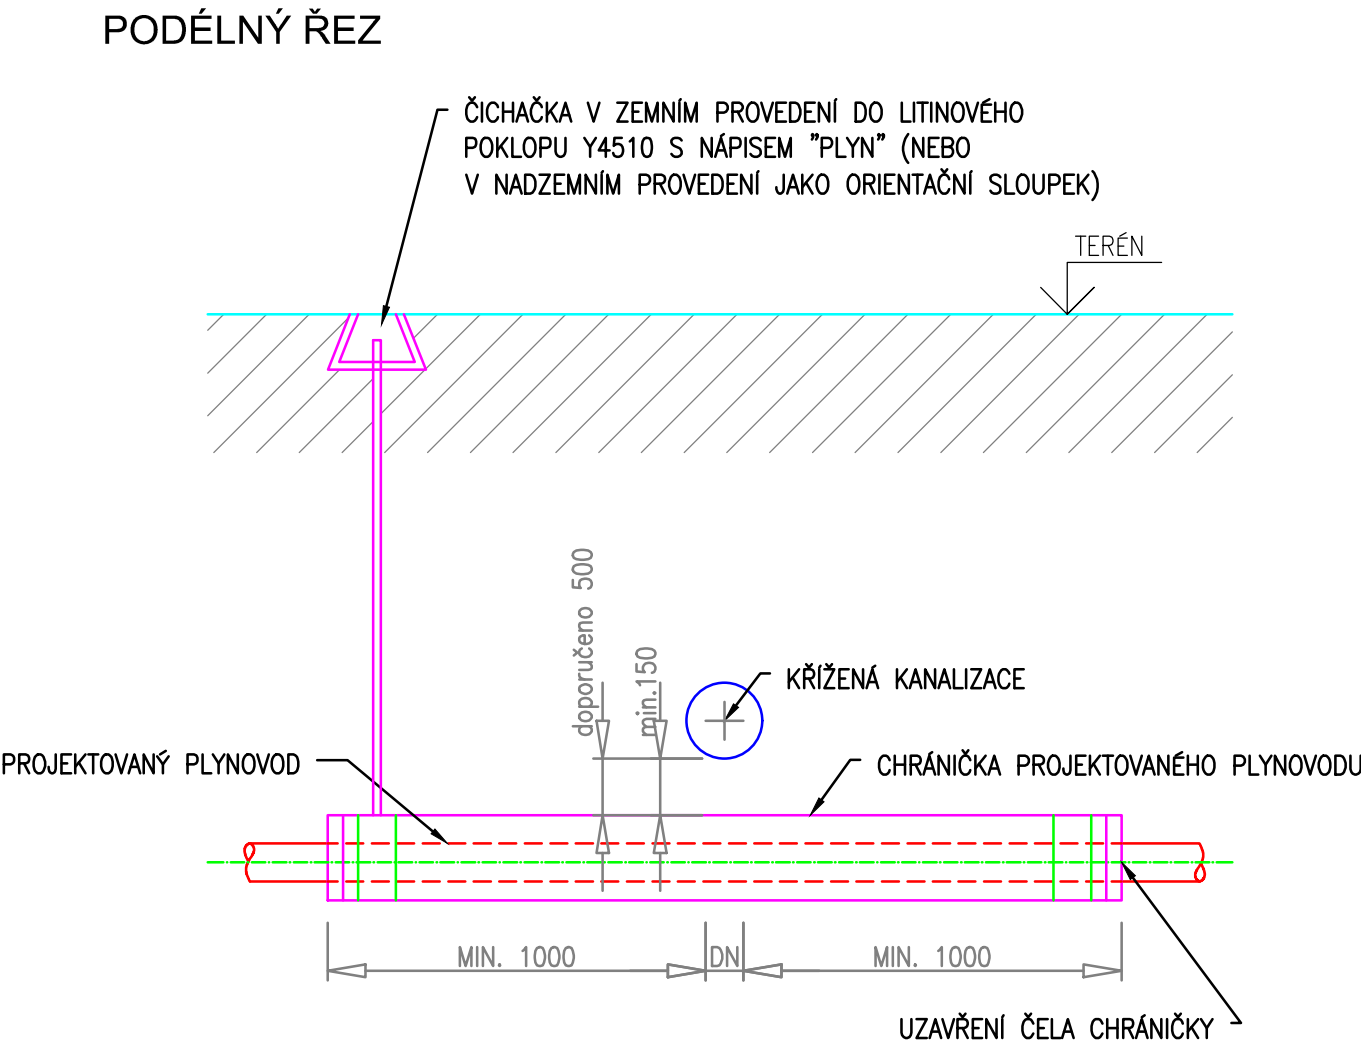

**POZNÁMKA**  
KŘÍŽUJE-LI PLYNOVOD STOKOVÉ POTRUBÍ V MENŠÍ VZDÁLENOSTI NEŽ 500mm, MIN. VŠAK 150mm, OPATŘÍ SE PLYNOVOD TROJNÁSOBNOU IZOLACÍ PŘESAHUJÍCÍ STOKOVÉ POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU O 1000mm A VYHOVUJÍCÍ JISKROVÉ ZKOUŠCE PRO ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ 25kV.  
PE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ POD KŘÍŽENOU KANALIZACÍ MUSÍ BÝT ULOŽENO V CHRÁNIČCE. PŘESAHUJÍCÍ KANALIZACI MIN. 1,0m NA KAŽDOU STRANU. CHRÁNIČKA BUDE UTĚSNĚNA PROTI VNIKÁNÍ VODY A NEČISTOT SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU (NAPŘ. PUTEO). PE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NENÍ TŘEBA V CHRÁNIČCE VYSTŘEĐOVAT, POUZE BUDE VYMEZEN PROSTOR MEZI POTRUBÍM A ČELEM CHRÁNIČKY POMOCÍ PRYŽOVÝCH KROUŽKŮ.  
NA VÝŠE POLOŽENÉM KONCI CHRÁNIČKY BUDE OSAZENA ČIHAČKA - V ZEMNÍM PROVEDENÍ DO POKLOPU NEBO NADZEMNÍ, KTERÁ BUDE SLOUŽIT ZÁROVEŇ JAKO ORIENTAČNÍ SLOUPEK. TYP SE URČÍ DLE KONKRÉTNÍHO MÍSTA KŘÍŽENÍ.  
VÝKRES ODPOVÍDÁ ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S KANALIZACÍ - VRCHEM

PODÉLNÝ ŘEZ

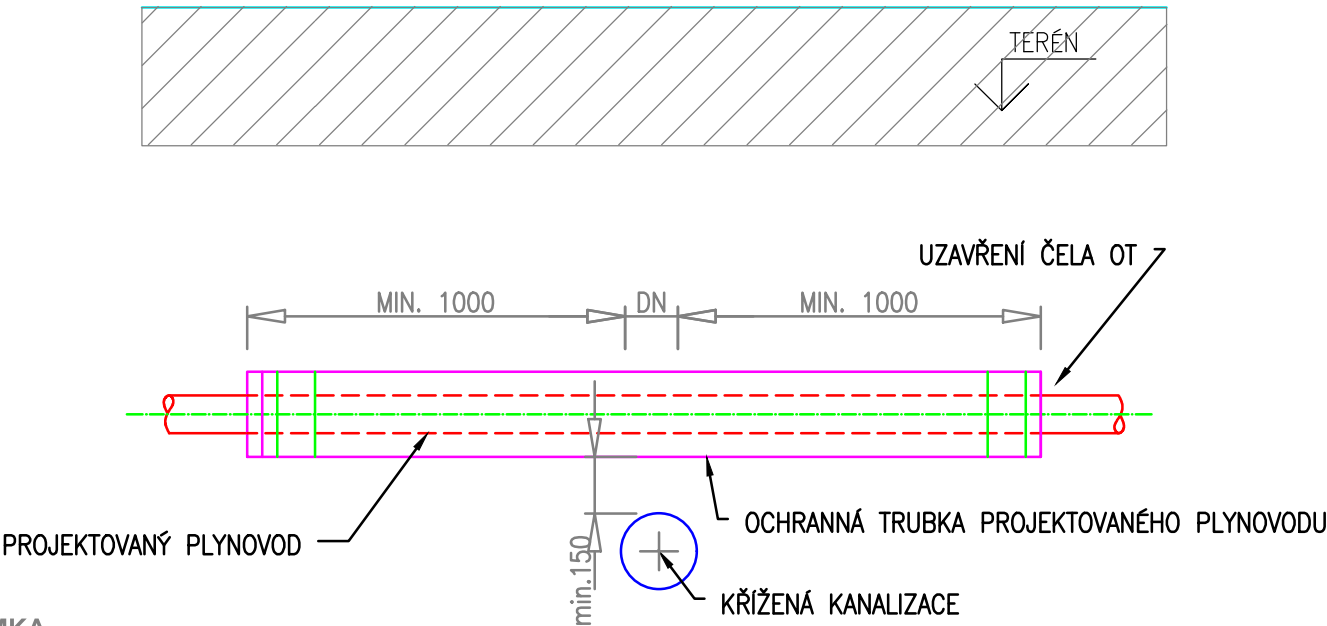

**POZNÁMKA**  
PE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ NAD KŘÍŽENOU KANALIZACÍ VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽLI 500 MM, AVŠAK MINIMÁLNĚ 50 MM, MUSÍ BÝT ULOŽENO V CHRÁNIČCE, PŘESAHUJÍCÍ VNĚJŠÍ LÍC KANALIZACE MIN. 1,0m NA KAŽDOU STRANU. CHRÁNIČKA BUDE UTĚSNĚNA PROTI VNIKÁNÍ VODY A NEČISTOT SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU (NAPŘ. PUTEO). PROSTOR MEZI PE PLYNOVODNÍM POTRUBÍM A CHRÁNIČKOU BUDE VYMEZEN STŘEDÍCÍMI KROUŽKY.  
VÝKRES ODPOVÍDÁ ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ NAD KŘÍŽENOU KANALIZACÍ VE VZDÁLENOSTI 500 MM A VĚTŠÍ NEMUSÍ BÝT ULOŽENO V CHRÁNIČCE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |               |                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>PROJEKT</div></div><div><div><span></span></div><div>POS</div></div></div></div><div><div><div><b>Inpos-projekt, s.r.o.</b><br/>Nitranská 381/7a<br/>460 07 Liberec III - Jeřáb<br/>Tel.: +420 482 710 025</div></div></div></div> |                   |                 |               | Autorizovaná osoba: |                           |
| Vedoucí projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zodp. projektant: | Vypracoval:     | Kreslil:      |                     |                           |
| Ing. L. Braun                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ing. L. Braun     | Ing. L. Braun   | Ing. L. Braun |                     |                           |
| Kraj: Liberecký                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Obec: Chrastava |               |                     |                           |
| Kat. území: Andělská hora u Chrastavy                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |               |                     |                           |
| Stavebník: Město Chrastava                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |               |                     |                           |
| <b>Železniční přejezd na trati 089 v km 9,010 Chrastava-Andělská hora SO 500 - přeložka STL plynovodu</b>                                                                                                                                                                           |                   |                 |               | Č. zakázky:         | 20-020P                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |               | Č. stavby:          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |               | Účel:               | DUR                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |               | Datum:              | 03/2020                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |               | Měřítko:            | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |               | Formát:             | 2A4                       |
| <b>Křížení s IS 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |               | Č. paré:            | Č. výkresu:<br><br>500.07 |