


DETAIL A1

S1 - KOMUNIKACE / ŽIVICE

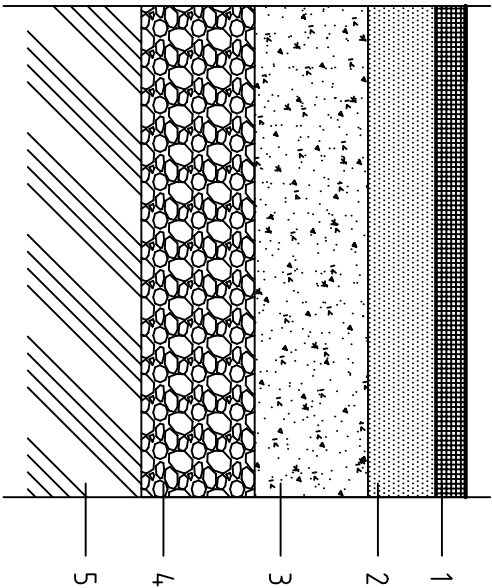


- 1 - 40 mm, asfaltový beton hrubozrnný
- 2 - 80 mm, obalované kamenivo hrubozrnné
- 3 - 150 mm, podkladní nosná vrstva
 - kamenná drť 11-22 mm
- 4 - 150 mm, ochranná vrstva
 - kamenná drť 32-64 mm
- 5 - stávající zemina

1:10

DETAIL A2

S2 - PARKOVACÍ STÁNÍ / ZÁMK. DL

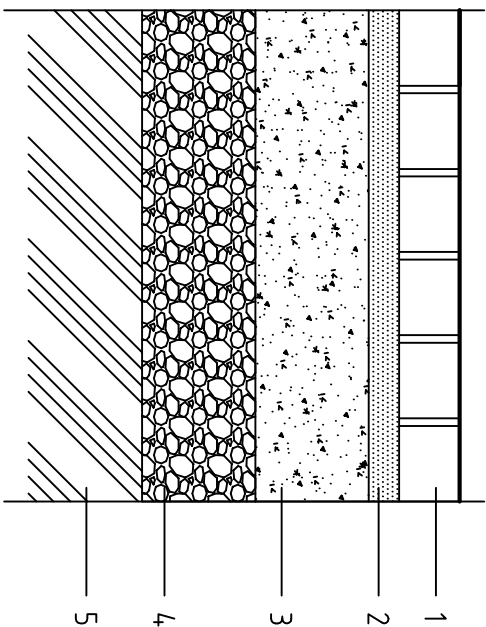


- 1 - 80 mm, betonová zámková dlažba
- 2 - 40 mm, kladecí vrstva - kamenná drť 4-8 mm
- 3 - 150 mm, podkladní nosná vrstva
 - kamenná drť 11-22 mm
- 4 - 150 mm, ochranná vrstva
 - kamenná drť 32-64 mm
- 5 - stávající zemina

1:10

DETAIL B

S3 - CHODNÍK / ZÁMK. DL

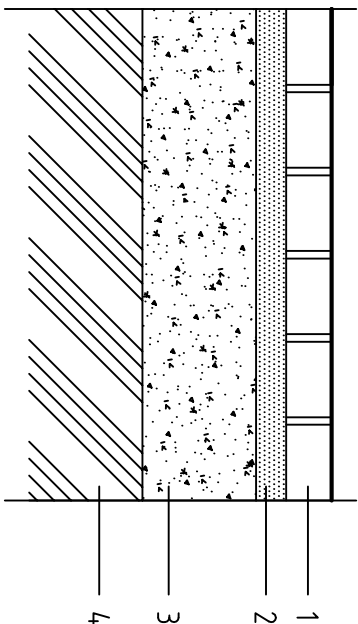


- 1 - 60 mm, betonová zámková dlažba
- 2 - 40 mm, kladecí vrstva - kamenná drť 4-8 mm
- 3 - 150 mm, podkladní nosná vrstva
 - kamenná drť 11-22 mm
- 4 - stávající zemina

1:10

DETAIL C

S4 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA / MLATOVÝ POVRCH

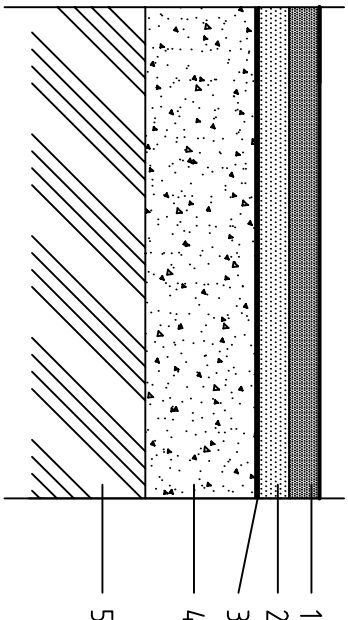

- 1 - 40 mm, zhuťněný mlát
- 2 - 40 mm, ložní vrstva pod mlát
 - kamenná drť 2-4 mm
- 3 - geotextílie
- 4 - 150 mm, ochranná vrstva
 - zhuťněná štěrkodrť 0-63 mm
- 5 - stávající zemina

1:10

vyracovali		Ing.Arch.K.Albrecht, T.G.M. 539, 272 01 Kladno 1		ALBRECHT-ARCHITEKT	
investor		Město Stochov, J. Šípkova 486, 273 03 Stochov		TGM 539 KLADNO architekt@email.cz	
místo stavby		Vnitroblok č.2 F,G Stochov, parc.č.: 687/1 k.ú. Stochov			
název stavby		Vnitroblok č.2 – F,G Stochov			
projekt		název výkresu		číslo výkresu	
STAVEBNÍ POVOLENÍ		Vzorové řezy		006	

Projektová dokumentace slouží pouze k územnímu nebo stavebnímu řízení, nejde o prováděcí dokumentaci a neslouží k realizaci stavby! Statické konstrukce a detaily musí být vyřešeny v dalším stupni PD. Využití této dokumentace nebo její části se řídí autorským zákonem.	
stupeň	PDSP
datum zprac.	04./2015
formát	A3
měřítko	