




B – B

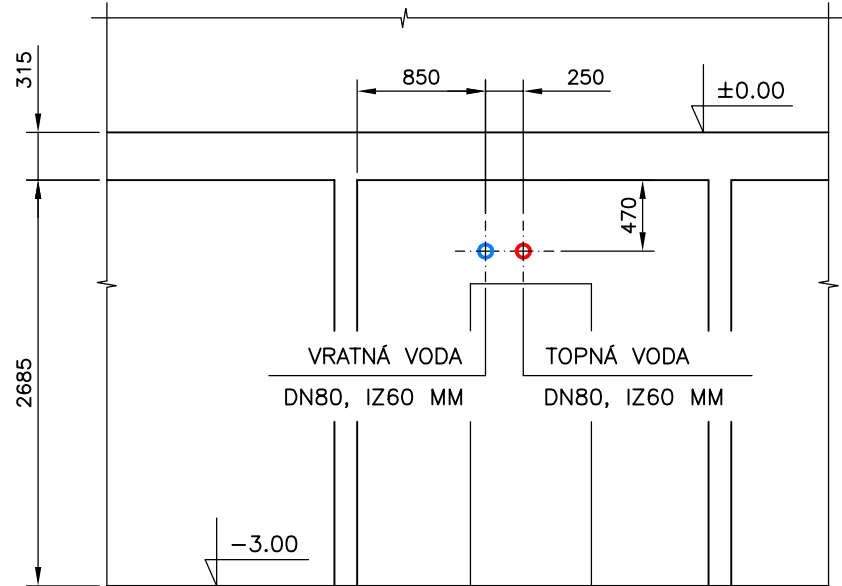

C – C

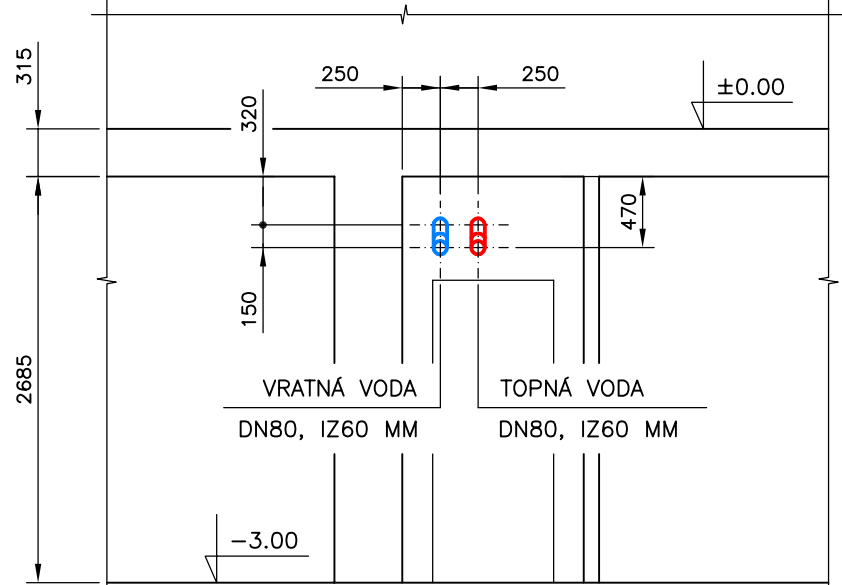


D – D

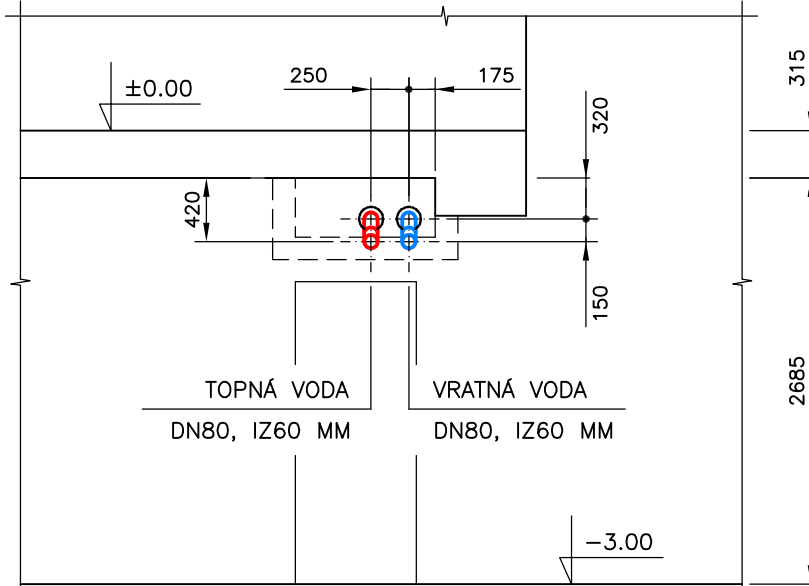

PEVNÝ BOD – DN80


M 1 : 10

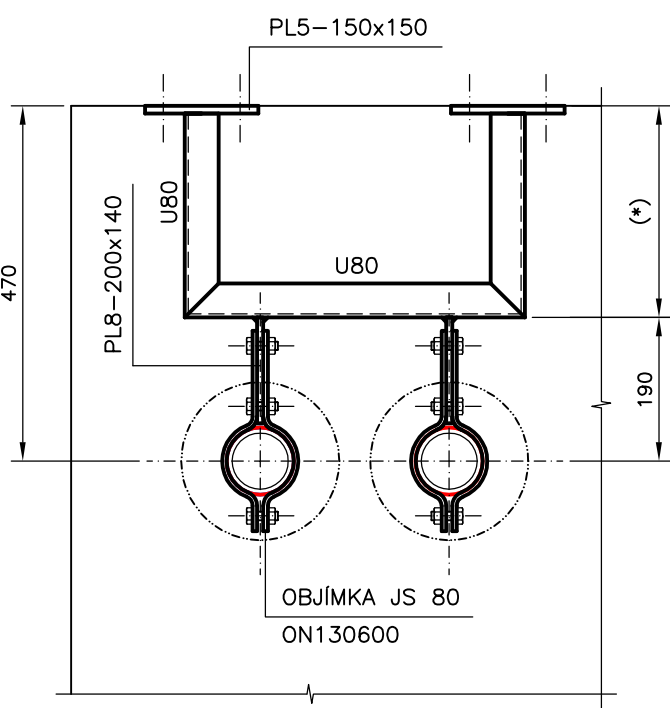

(*) – DĚLKA DLE VÝŠKY ULOŽENÍ

VOLNÁ PODPĚRA NOVÁ


M 1 : 10

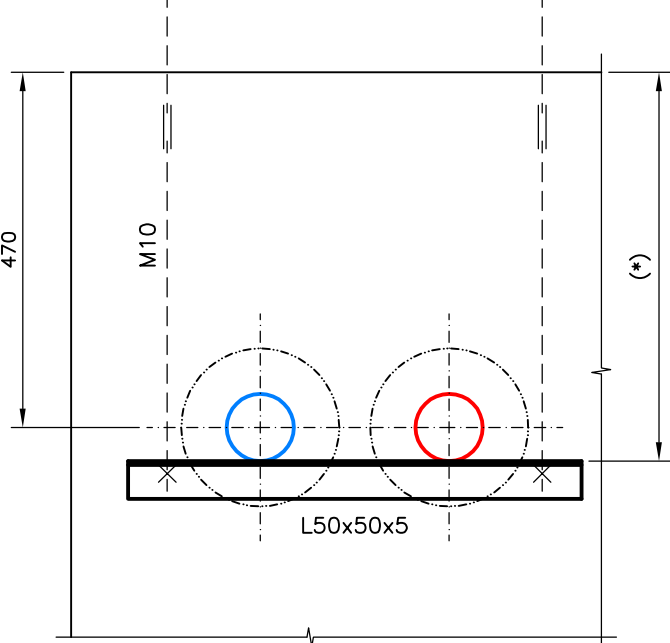

(*) – DĚLKA DLE VÝŠKY ULOŽENÍ

VOLNÁ PODPĚRA STÁVAJÍCÍ

M 1 : 10

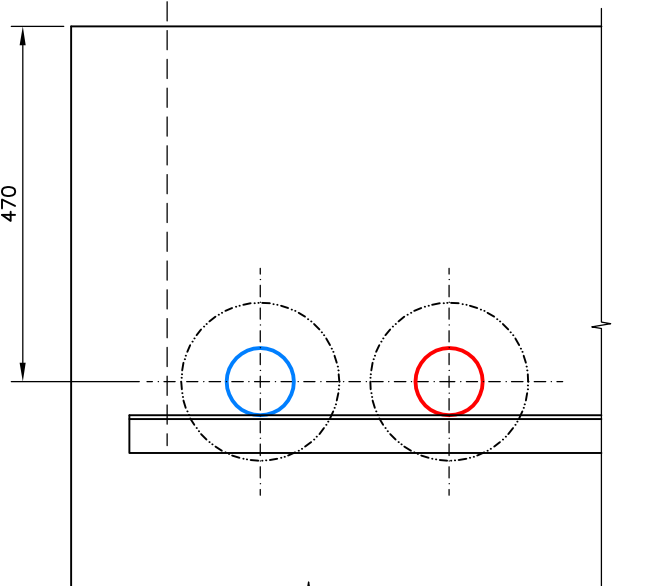

A

B

C

D

D

F


E

F


F

A – A


A

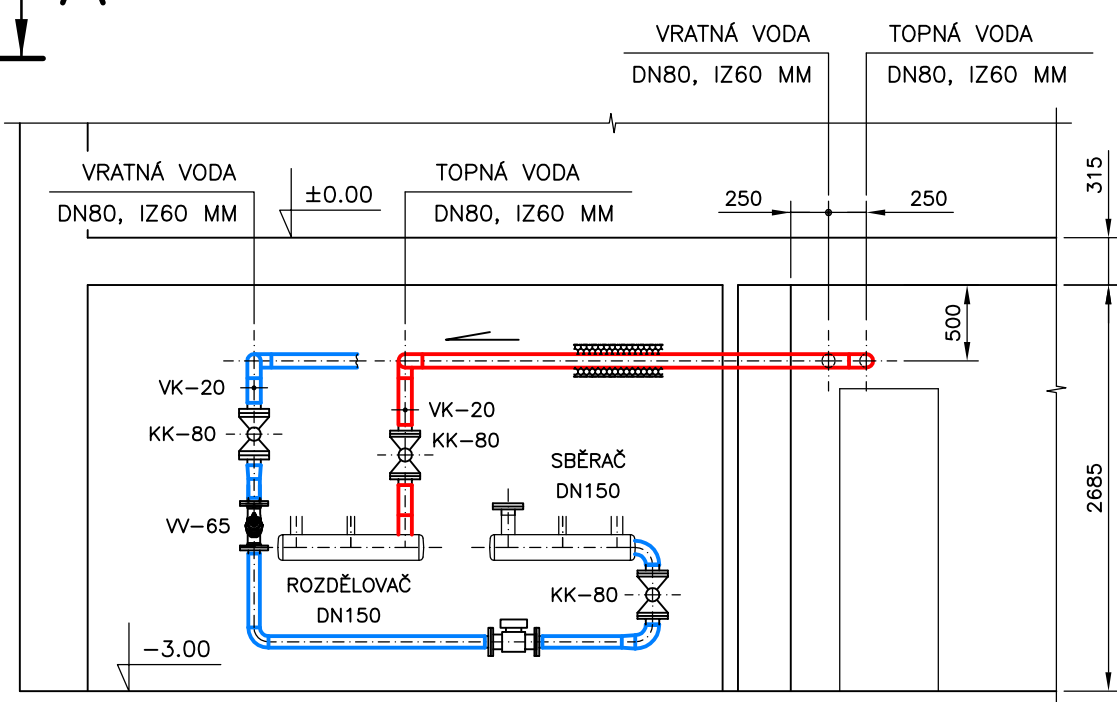


E – E

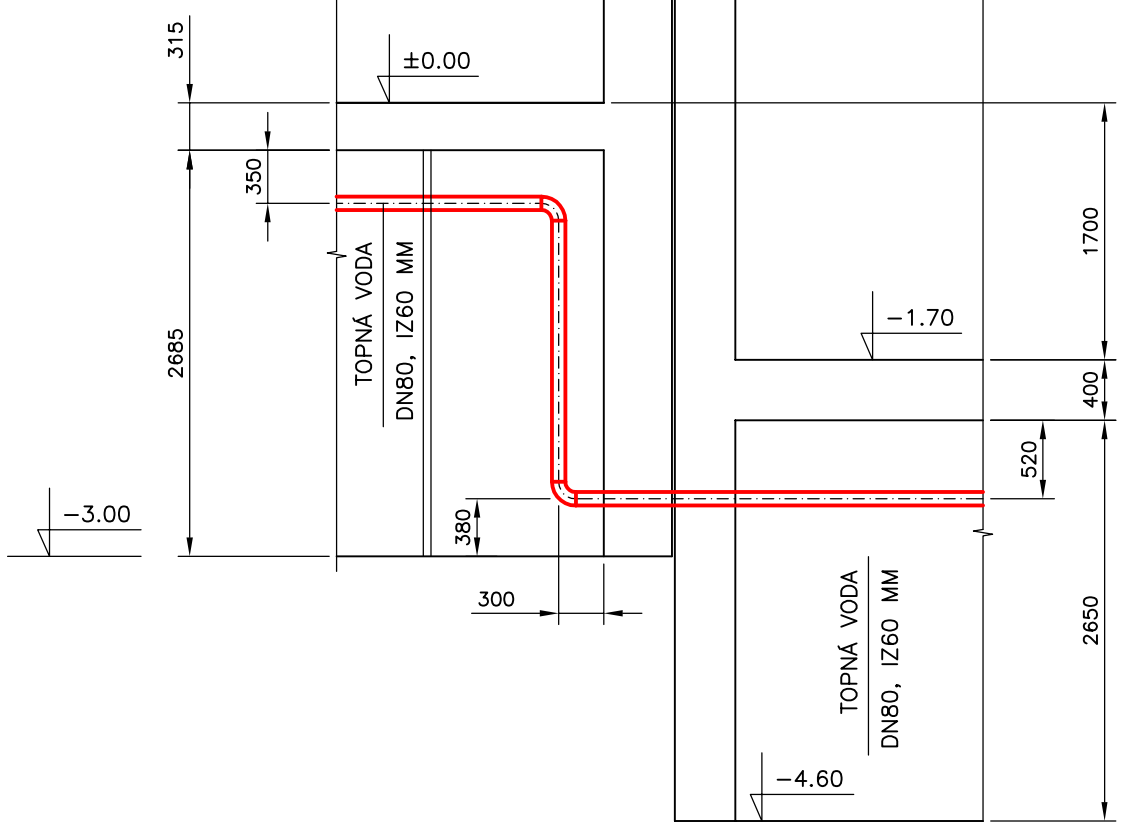

F – F

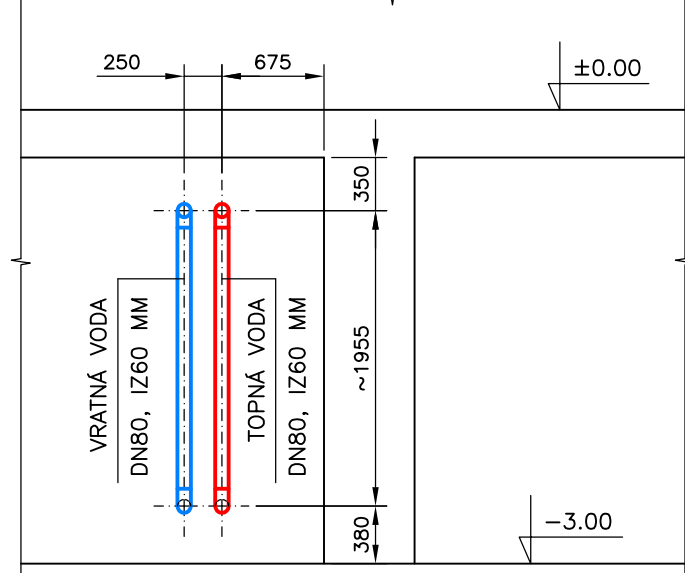

G – G

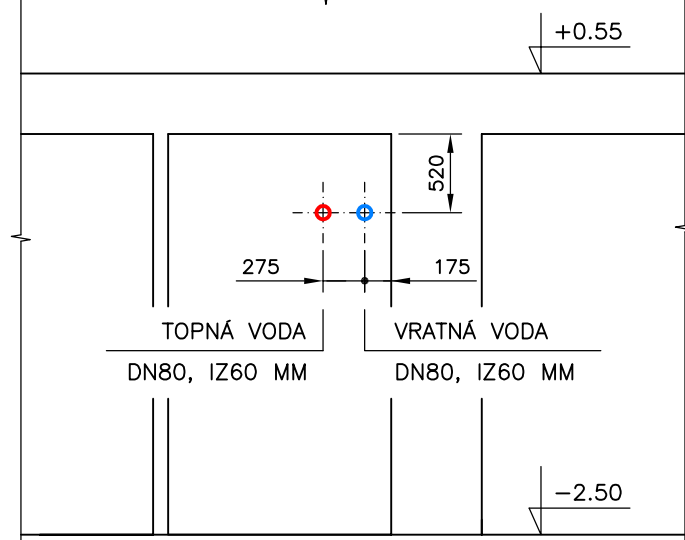

BLOK 95


BLOK 95/96

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ

DN65	-	DĚLKA L _{min}	=	3400 MM
DN80	-	DĚLKA L _{min}	=	4000 MM
DN100	-	DĚLKA L _{min}	=	4500 MM
DN125	-	DĚLKA L _{min}	=	5000 MM
DN150	-	DĚLKA L _{min}	=	5600 MM

NOVÉ OCELOVÉ TRUBKY BEZESVĚ SEKUNDÁRNÍ ČÁST (90°C)

DN15	-	Ø21.3x2.65 MM
DN20	-	Ø26.9x2.65 MM
DN25	-	Ø33.7x3.25 MM
DN32	-	Ø42.4x3.25 MM
DN40	-	Ø48.3x3.25 MM
DN50	-	Ø60.3x3.65 MM
DN65	-	Ø76.1x2.90 MM
DN80	-	Ø88.9x3.20 MM
DN100	-	Ø114.3x3.60 MM
DN125	-	Ø139.7x4.50 MM
DN150	-	Ø168.3x4.50 MM

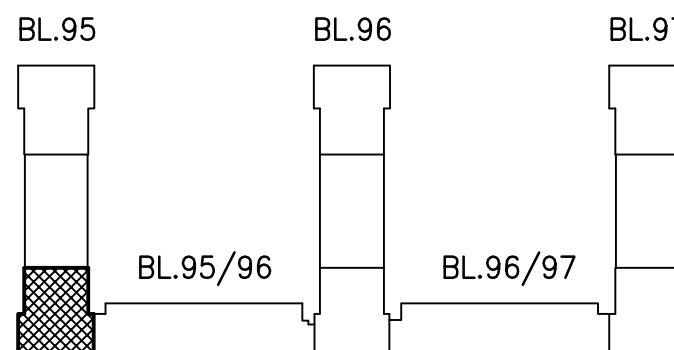

PRÍZEMÍ 1.NP 240,60 ±0.00

SUTERÉN 1.PP 237,60

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV REMUTA	PROJEKČNÍ PRÁCE	ING. VÁCLAV REMUTA
VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV REMUTA	PROJEKČNÍ PRÁCE	ING. VÁCLAV REMUTA
KRAJ:	ÚSTECKÝ	OBEC:	MOST
INVESTOR:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., TEPLÁRENSKÁ 2, KOMOŘANY	FORMÁT:	8A4 DATUM: 08/2015
AKCE	REKONSTRUKCE POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ OKRSKU VS 28, MOST	STUPEŇ:	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY:	07-2015-406
OBSAH VÝKRES	PŮDORYS 1.PP – BLOK 95	MĚŘÍTKO:	1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU:	VY-02