
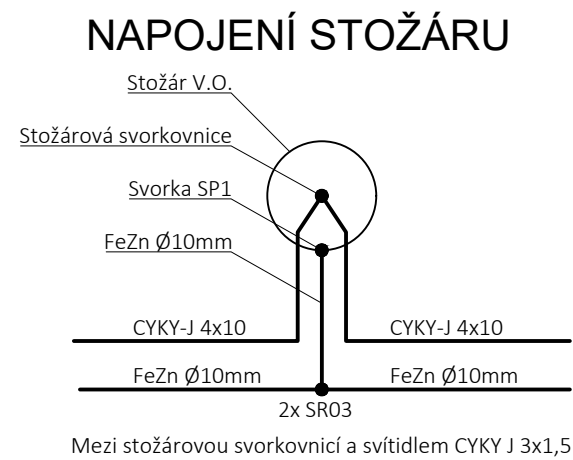
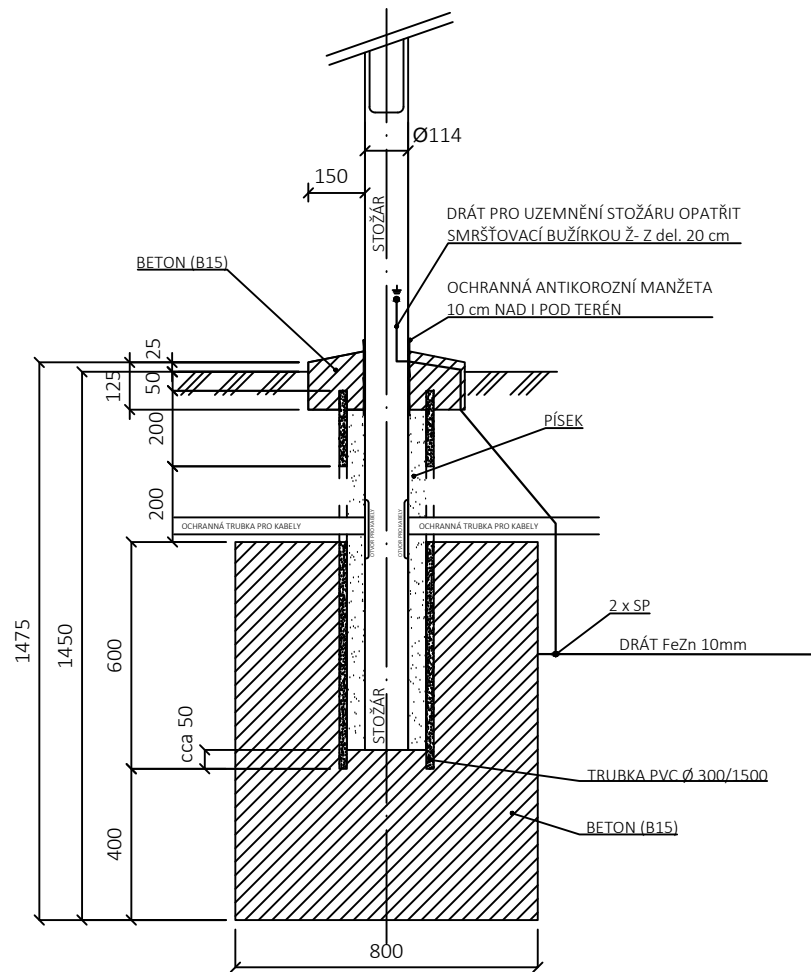


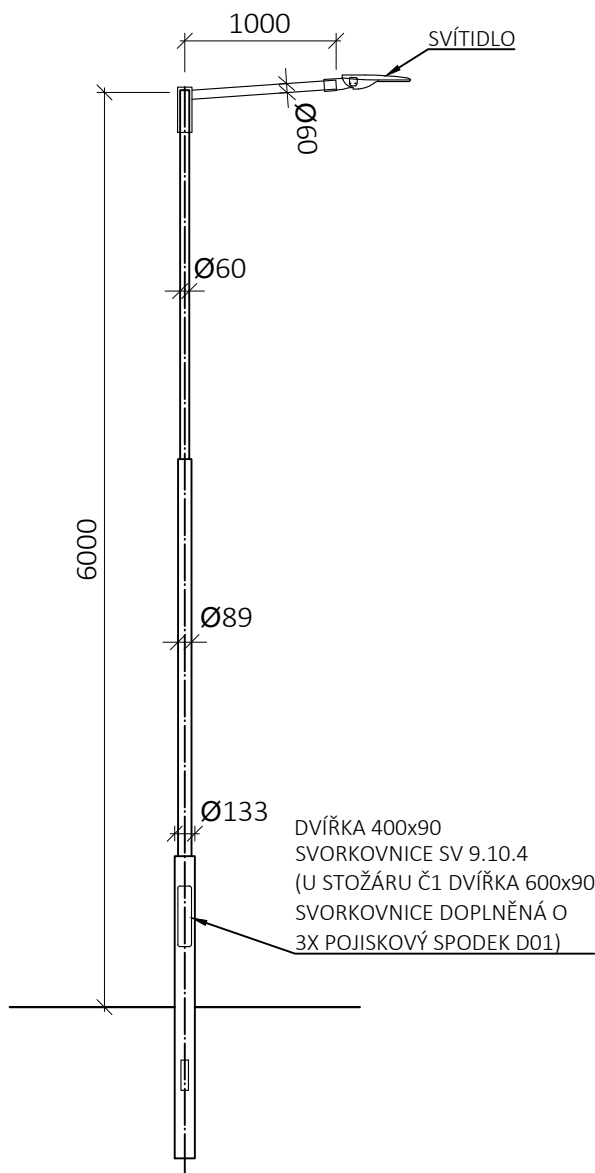

POZNÁMKA

- Stožáry osadit minimálně 0,6m, od okraje vozovky.
- Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytyčení podzemních sítí a dozor nad nimi.
- Zakreslené sítě nemusí být kompletní!
- Případný rozpor mezi jednotlivými částmi dokumentace musí rozhodnout projektant (tel. 608 784 820)
- napěťová soustava : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-C-S
- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
 - základní ochranou: izolací, krytem
 - ochranou při poruše
 - automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVAL MGR. PETR ŠROLL	KONTOLOVAL MGR. PETR ŠROLL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MGR. PETR ŠROLL	 Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o. Stavební a projekční kancelář Bratři Čapků 92, Holice 514 01, IČO: 10778659	
AKCE ZTV VOSTELČICE CHOCEŇ, ETAPA F- SOUBOR A			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	297x420
			DATUM	10/2024
			MĚŘÍTKO	1:20, 1:50
ČÁST NÁZEV	SO 08 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PROVEDENÍ SVĚTELNÉHO BODU		PARE	Č. VÝKRESU D.4.6