
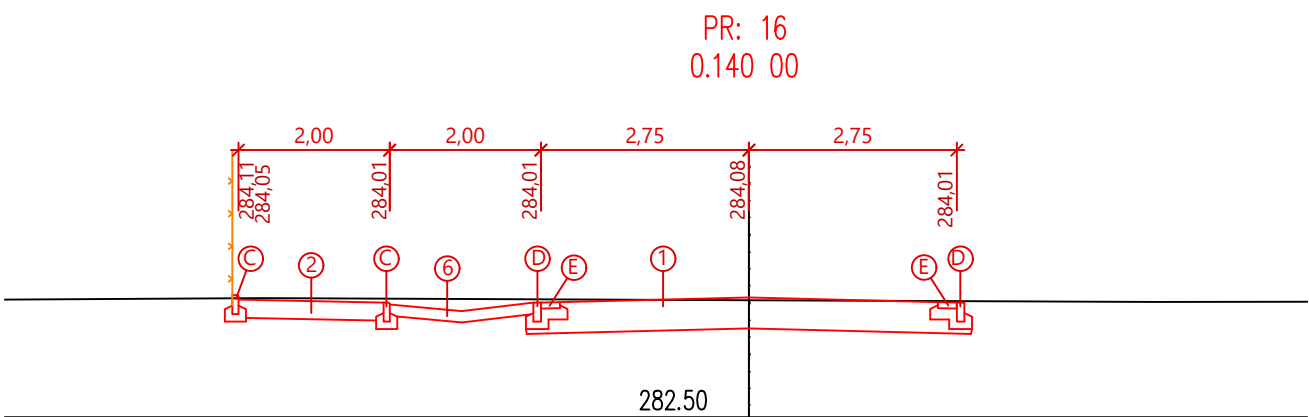
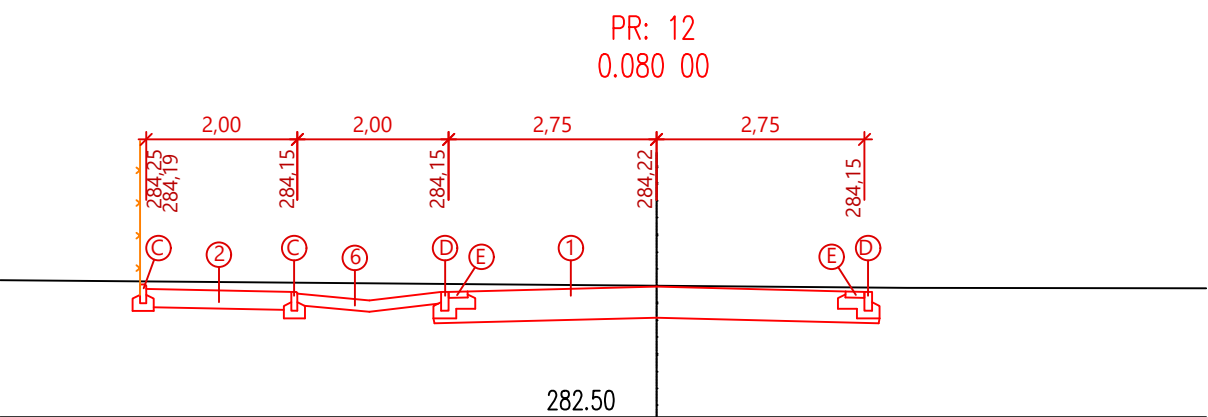
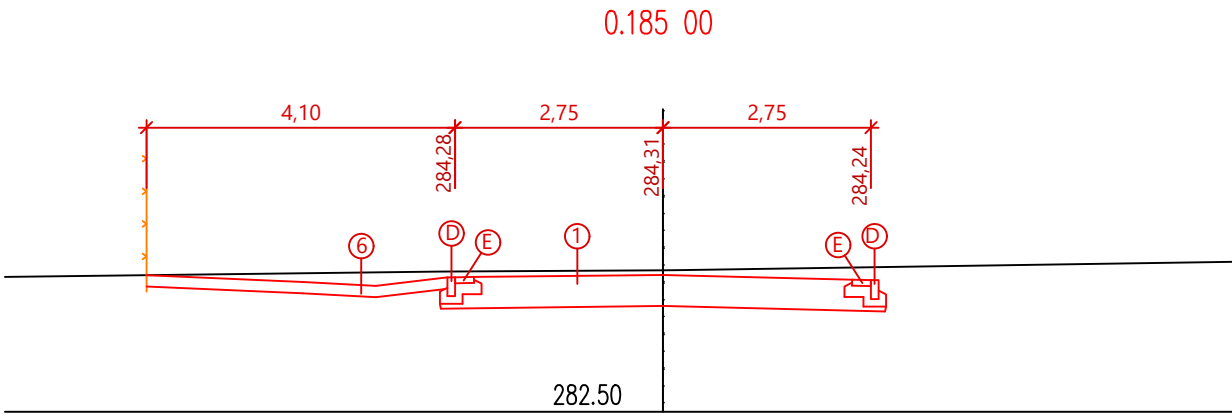
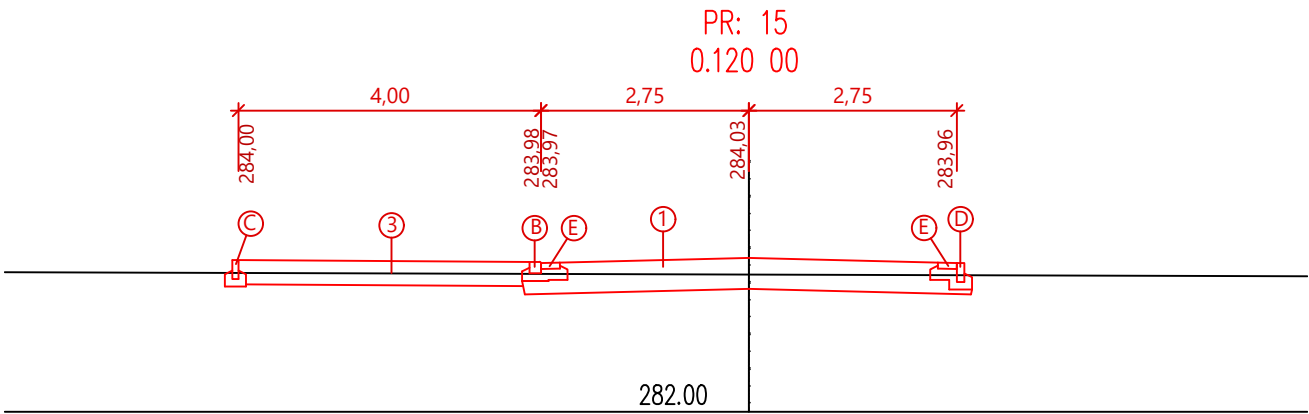
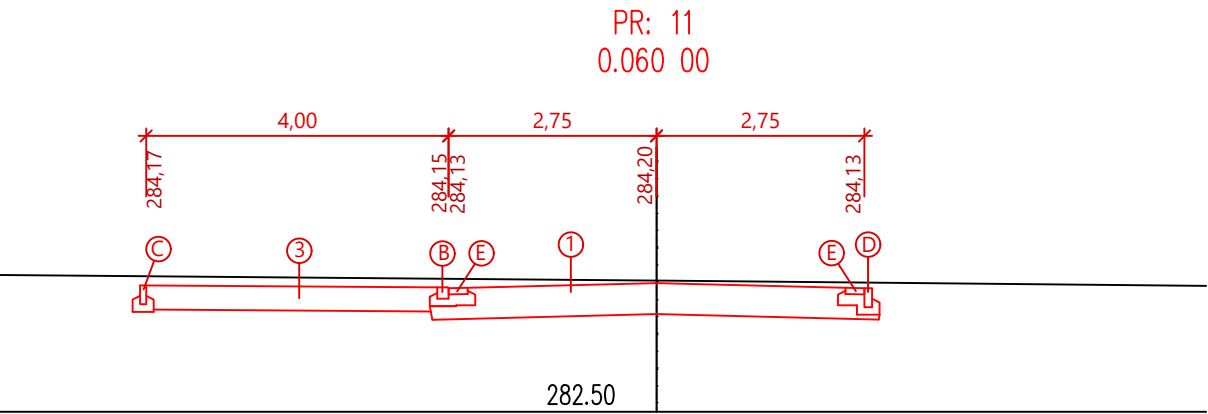
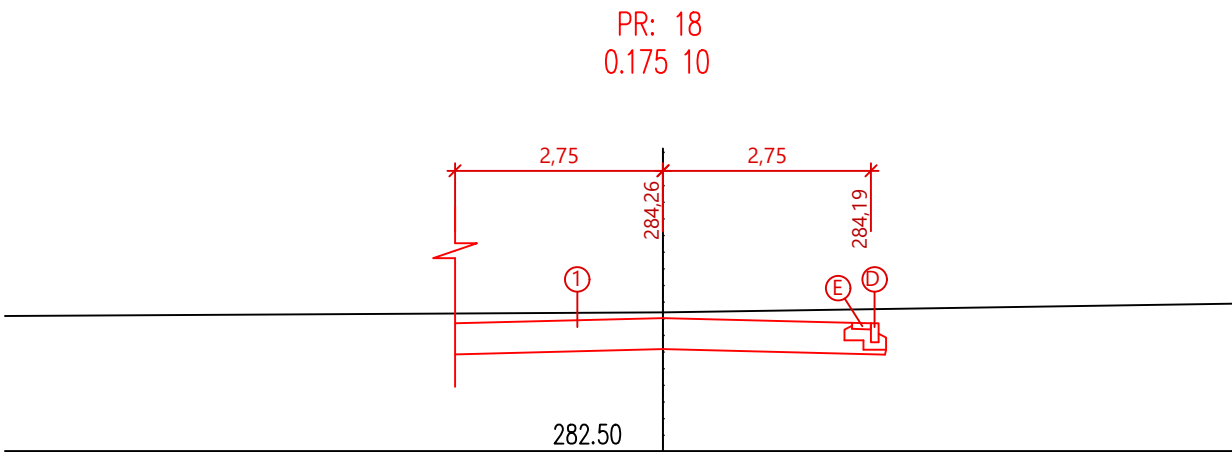
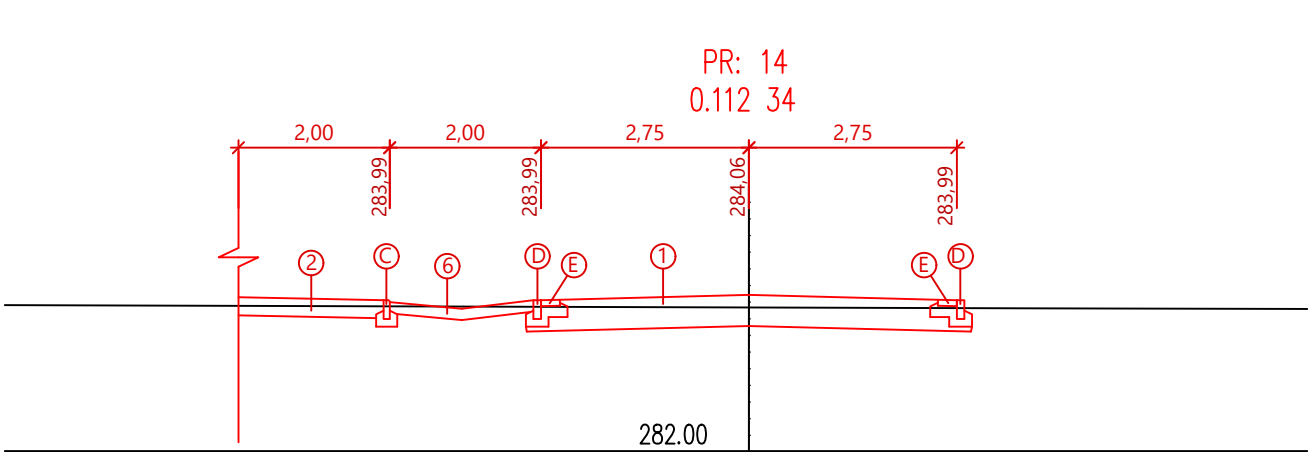
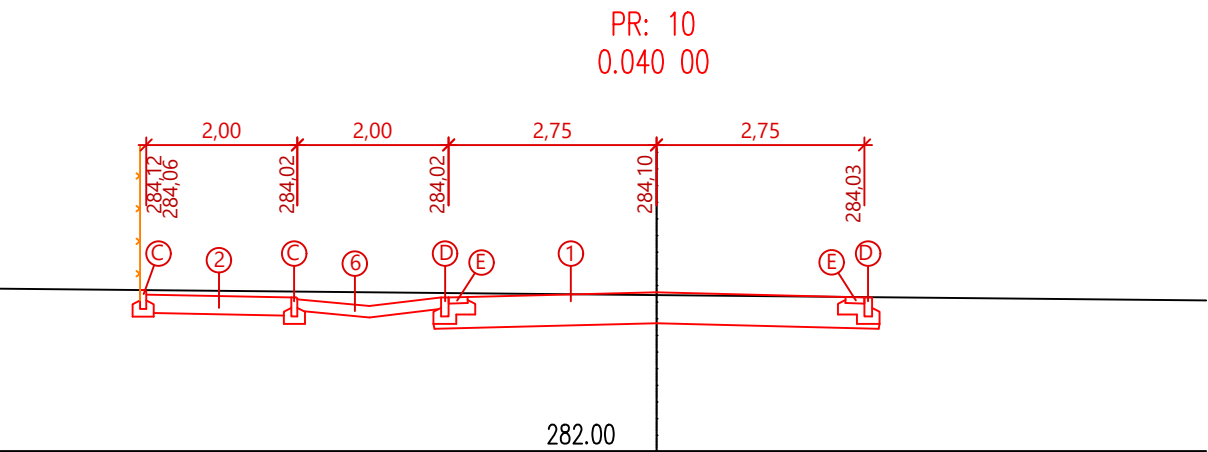
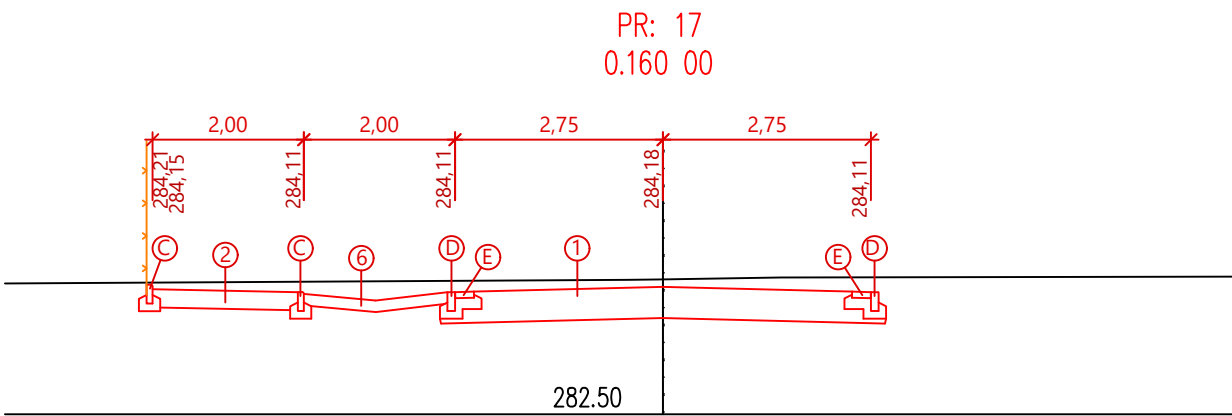
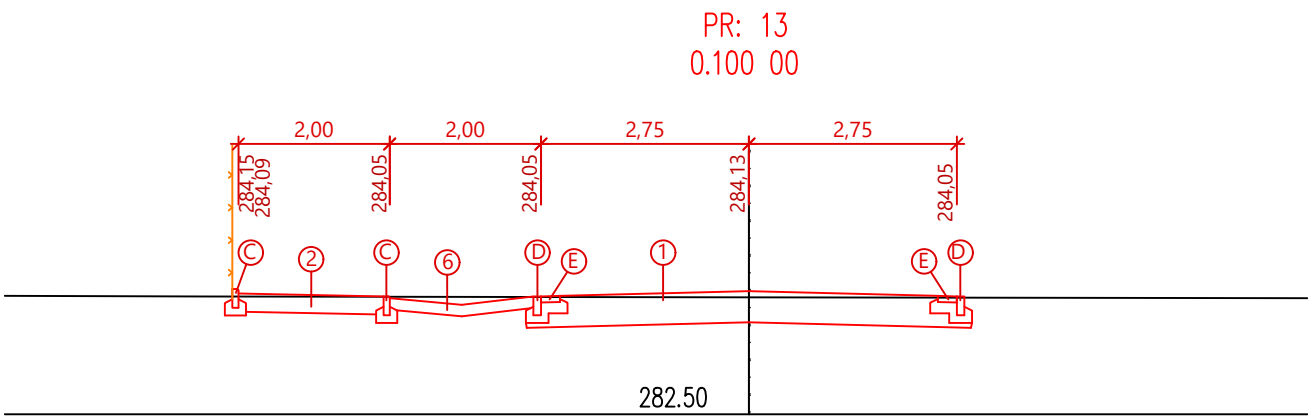


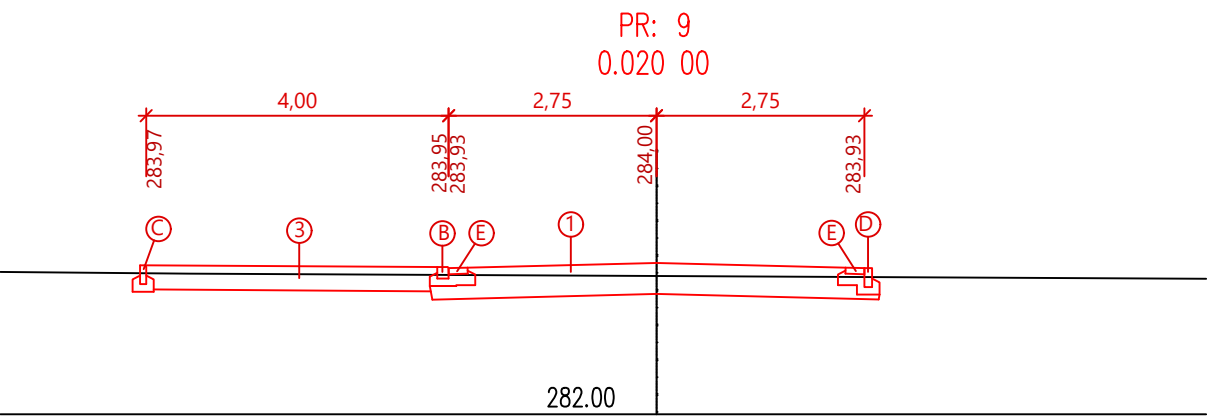

NAVŘZENÉ KONSTRUKCE

① KOMUNIKACE ZÓNY 30			
D1-N-2 TDZ: V, P III			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 MM	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 MM	
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM	ŠDA	150 MM	
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM	ŠDB	150 MM	
UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2,min=45 MPa			
CELKEM	MIN	410 MM	
② CHODNÍK			
D2-D-1 TDZ: CH, P III			
BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60 MM	
LOŽNÁ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8 MM	L	30 MM	
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM	ŠDB	150 MM	
UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2,min=30 MPa			
CELKEM	MIN	240 MM	
③ SAMOSTATNÝ SJEZD			
D2-D-1 TDZ: O, P III			
BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 MM	
LOŽNÁ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8 MM	L	40 MM	
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM	ŠDB	200 MM	
UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2,min=30 MPa			
CELKEM	MIN	320 MM	
④ KOMUNIKACE OBYTNÉ ZÓNY			
D2-D-1 TDZ: V, P III			
BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 MM	
LOŽNÁ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8 MM	L	40 MM	
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM	ŠDA	150 MM	
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM	ŠDB	200 MM	
UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2,min=30 MPa			
CELKEM	MIN	470 MM	

NAVŘZENÉ OBRUBY

- Ⓐ BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM
- Ⓑ BETONOVÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA 150/150/1000 MM
- Ⓒ BETONOVÁ PARKOVÁ OBRUBA 80/250/1000 MM
- Ⓓ BETONOVÁ OBRUBA 100/250/1000 MM
- Ⓔ BETONOVÁ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 250/80/500 MM

- ⑤ PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ
- D2-D-1 TDZ: VI, P III
- | | | |
|---|-----|--------|
| BETONOVÁ VEGETAČNÍ DLAŽBA | DL | 80 MM |
| LOŽNÁ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8 MM | L | 40 MM |
| ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM | ŠDB | 250 MM |
| UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2,min=30 MPa | | |
| CELKEM | MIN | 370 MM |
- ⑥ OZELENĚNÍ
- NA ZELENÝCH PLOCHÁCH DOTČENÝCH STAVBOU BUDOU PROVEDENY VEGETAČNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ V OHUMUSOVÁNÍ PROPARENOU ZEMINOU O TL. MIN. 15 CM A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM SE ZAVÁLCOVÁNÍM V MNOŽSTVÍ MIN. 30G/M2. ZEMINA BUDE ODPLEVELENA HERBICIDNÍM POSTŘÍKEM A TRAVNATÉ PLOCHY ZALOŽENY V SOULADU S ČSN 839011 A ČSN 839031. VYTĚŽENÁ ZEMINA JE K ÚPRAVĚ ZELENÝCH PLOCH NEPŘÍPUSTNÁ.
- ⑦ VJEZDOVÝ PRÁH DO OBYTNÉ ZÓNY – ŽULOVÁ DLAŽBA
- | | | |
|---|-----|--------|
| ŽULOVÁ DLAŽBA | DL | 80 MM |
| BETONOVÁ DESKA | CB | 150 MM |
| ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM | ŠDA | 150 MM |
| ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 MM | ŠDB | 200 MM |
| UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ EDEF,2,MIN=30 MPA | | |
| CELKEM | MIN | 580 MM |

POZNÁMKY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PŘEDPOKLÁDÁ SE ODFRÉZOVÁNÍ PRVNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY V TL. 40 MM A ŠÍŘI 0,5 M A DRUHÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY V TL. 60 MM A ŠÍŘI 0,25 M, ODFRÉZOVANÝ POVRCH BUDE OČIŠTĚN A OPATŘEN SPOJOVACÍM POSTŘÍKEM PS-E 0,4 KG ASF. M2 A NÁSLEDNĚ PROVEDENA VRSTVA ACL 22+ V TL. 60 MM A ŠÍŘI 0,25 M, DÁLE BUDE NANESEN SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E 0,3 KG ASF./M2 A REALIZOVÁNA OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11+ V TL. 40 MM A ŠÍŘI 0,5 M, VZNIKLÁ SPÁRA BUDE PRORÍZNUTA A ZALITA ASF. MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ - V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ MIN Edef,2 = MIN 30 MPa (45 MPa) BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 MM V TL. 300 MM (500 MM). ZPŮSOB SANACE BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ GEOTECHNIKA PŘI VÝSTAVBĚ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA MÍSTĚ JEJICH SPRÁVCI

VJEZDOVÝ PRÁH - ŽULOVÁ DLAŽBA SE BUDE UKLÁDAT DO BETONOVÉHO PODKLADU Z BETONU C20/25 XF4 DO KTERÉHO BUDE ZA ÚČELEM VYZTUŽENÍ ULOŽENA KARY SÍŤ S OKEM 100X100 MM A PRŮMĚREM DRÁTU V OBOU SMĚRECH 6MM.

VYPRACOVAL BC. LUCIE KUŠTOVÁ		KONTROLOVAL BC. LUCIE KUŠTOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT BC. LUCIE KUŠTOVÁ	Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o. Stavební a projektční kancelář Bratři Čapkové 92, Holice 516 01, IČO: 10738659	
AKCE ZTV VOSTELČICE CHOCEŇ, ETAPA F- SOUBOR B				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	297x840
				DATUM	10/2024
				MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST	SO 01 KOMUNIKACE A CHODNÍKY			PARE	Č. VÝKRESU
NÁZEV CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY- TRASA B					D.1.14