

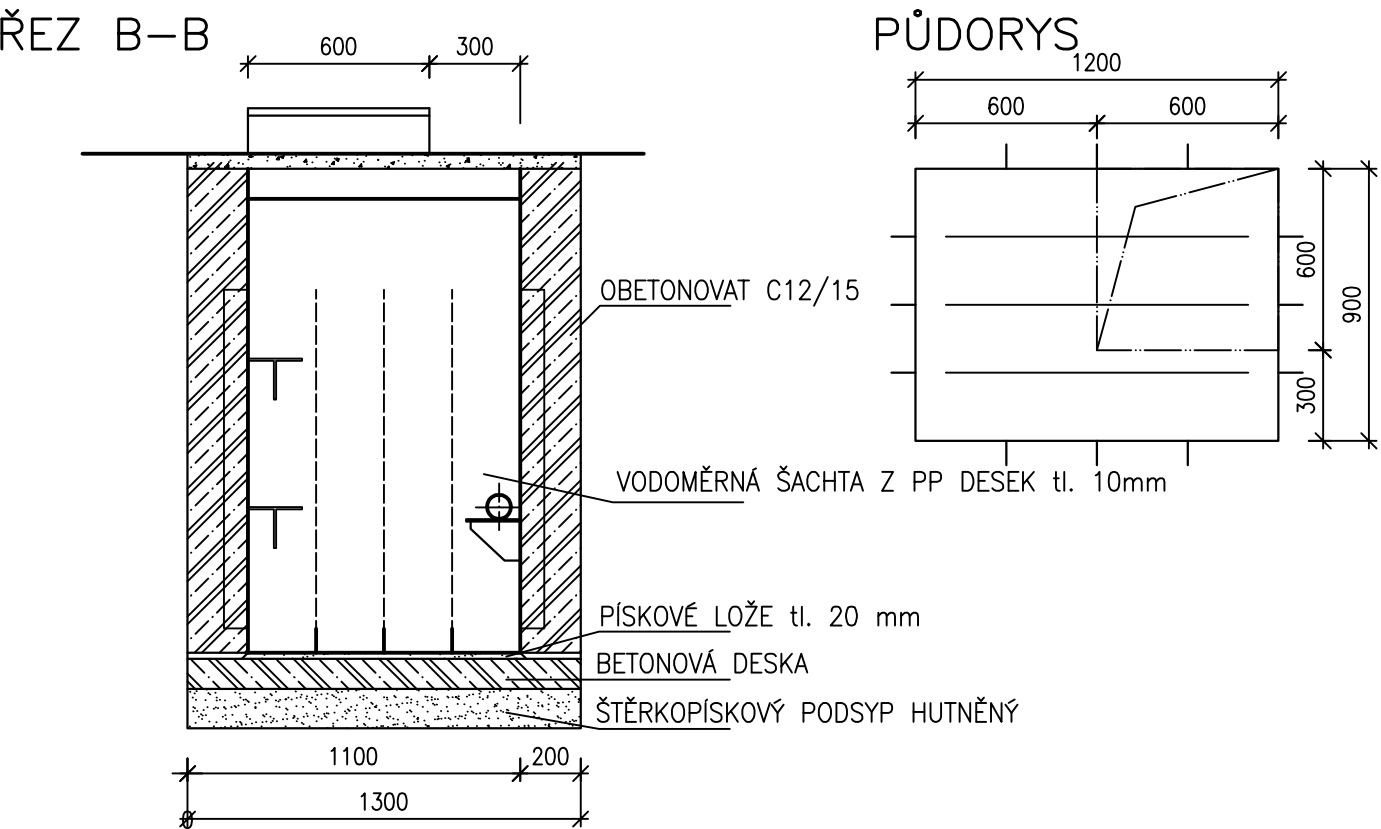


VZOROVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

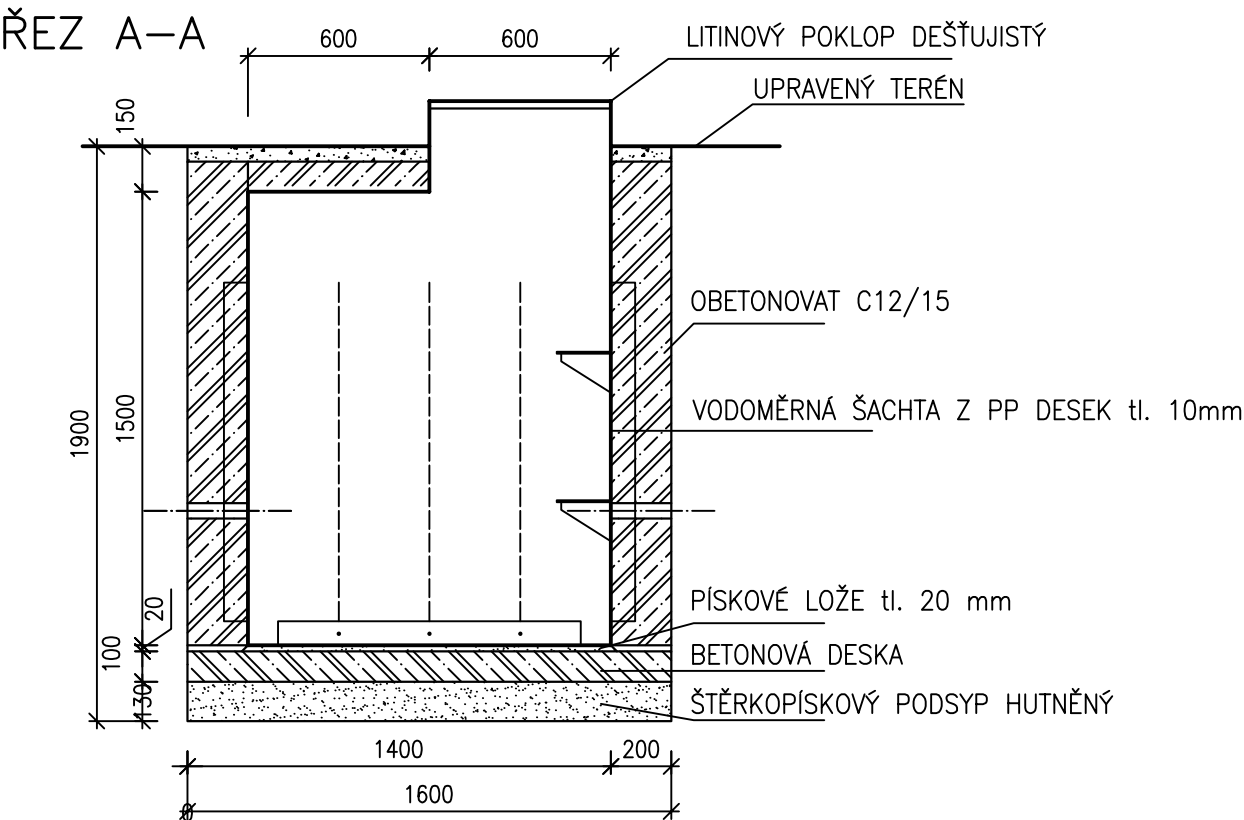

POZN.: OBETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ VÝROBCE ŠACHTY


KLADEČSKÉ SCHÉMA

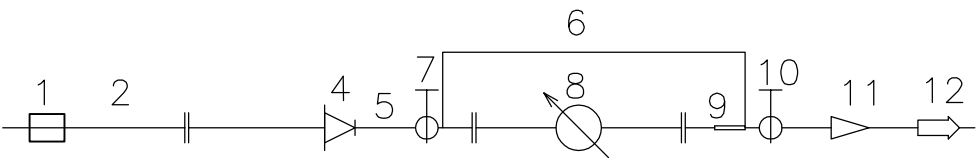

VÝPIS MATERIÁLU:

1. Filtř, DN25
2. Potrubí PE 100 De 32 SDR 11
4. Přechodový kus s vnějším závitem 32
5. Potrubí PE 100 DN 20 SDR 17
6. Nerezový držák
7. Kulový kohout ISFLO s nastavitelnou montážní délkou, vodoměrnou matkou a uchycením do držáku
8. Vodoměr 3/4"
9. Vodoměrné šroubení teleskopické
10. Kulový kohout s vnitř. závity, vypouštěním a zpět. klapkou
11. Přechodový kus s vnějším závitem 20 x 1/2"
12. Potrubí PE 100 De 32 SDR 11

±0,000=228,15 m n.m.– Bp_v

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing.M.JANIČEK	Ing.J.Malá	Ing.P.PLIČHTA	Ing.J.Malá			
						
INVESTOR: OBEC PŘISTOUPIM PŘISTOUPIM 80 282 01 ČESKÝ BROD				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA : PŘISTOUPIM – ČOV A KANALIZACE				ÚČEL	DPD	
				DATUM	09/2014	
				MĚŘÍTKO	1 : 25	
				kótováno v	mm	
OBSAH: SO 07 VRTANÁ STUDNA				Č.ZAKÁZKY	047	
VODOMĚRNÁ ŠACHTA A KLADEČSKÉ SCHÉMA				Č.VÝKRESU	D.1.1.07–04	